


**HARTMANN**



Aide. Soigne. Protège.

Inspections d'hygiène:  
**Simple et  
rapide**

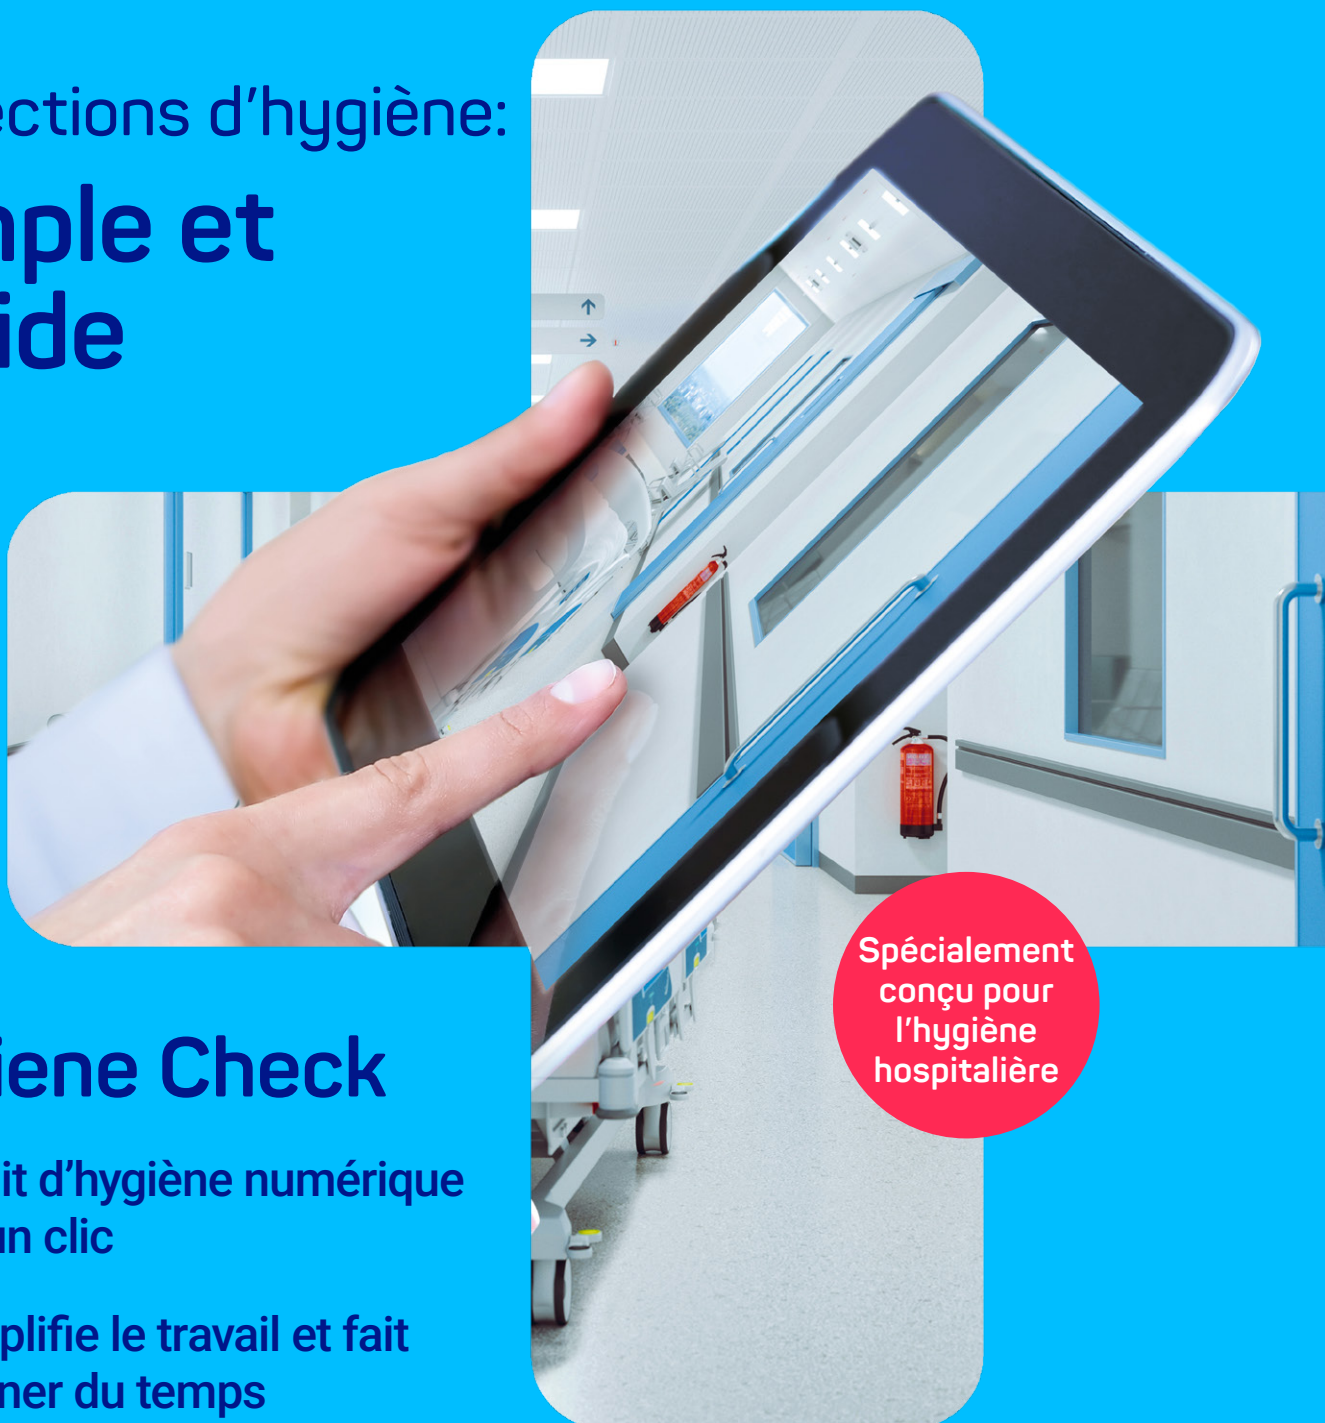

Spécialement  
conçu pour  
l'hygiène  
hospitalière

## Hygiene Check


- +** Audit d'hygiène numérique en un clic
- +** Simplifie le travail et fait gagner du temps

# Moderne et simple

## Les inspections numériques avec l'appli Hygiene Check de HARTMANN

Rapide. Flexible. Intelligent. La saisie numérique des non-conformités et des possibilités d'amélioration dans vos services, directement sur tablette ou smartphone, regroupe plusieurs étapes de travail en une seule.

**Plus besoin de transférer manuellement les photos et les notes dans Word!**



Appartiennent désormais  
au passé:  
bloc-notes, stylo et appareil  
photo numérique



### Détecter les problèmes

et se faire une idée de la situation  
sur place



### Correction documentée des non-conformités

grâce à des rapports d'inspection  
standardisés illustrés par des  
photographies



### Gagner du temps

générez vos rapports d'inspection  
en un clic



# Polyvalent et clair

Photographier, documenter et générer des rapports avec une seule application

## Check-list


Avant la visite d'inspection, les aspects généraux sont recensés au moyen d'un questionnaire, par exemple l'existence de directives ou de formations.

## Audit

Votre tablette ou votre smartphone vous accompagne tout au long de la visite d'inspection.

## Notes

Le bloc-notes numérique vous accompagne lors de la préparation, de la visite d'inspection et de la rédaction du rapport.

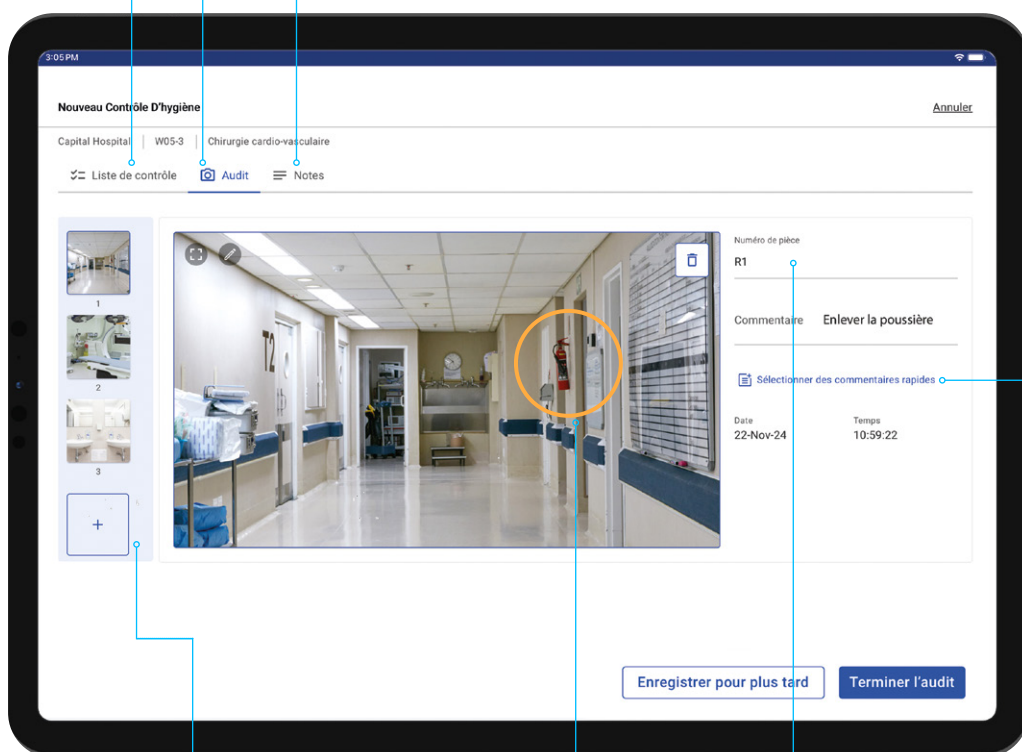

## Barre de photos

Triez les photos pendant l'inspection. Supprimez les éléments inutiles.

## Champs de saisie

Champs librement personnalisables

## Traitement des images

Recadrez et annotez les images directement dans l'application.

Aucune connexion Internet permanente n'est nécessaire

## Commentaires rapides

- Dispositifs médicaux stériles hors de leur emballage d'origine**  
Le produit doit être utilisé dans un délai maximal de 2 jours / 48 heures.
- Équipements de stockage**  
Les équipements de stockage doivent être intacts, propres et exempts de calcaire. Le régulateur de jet doit être intact et le jet ne doit pas être dirigé vers le siphon. Le lavabo doit être sans trop-plein. Des distributeurs de savon et de désinfectant pour
- Lavabos, douches, robinetterie**  
Les lavabos et les siphons doivent être intacts, propres et exempts de calcaire. Le régulateur de jet doit être intact et le jet ne doit pas être dirigé vers le siphon. Le lavabo doit être sans trop-plein. Des distributeurs de savon et de désinfectant pour
- Local de travail propre**  
Un espace suffisant doit être disponible pour les activités aseptiques. Une protection contre les projections doit être présente en cas de proximité immédiate de la surface de travail propre. Un

## Commentaires rapides

Les commentaires fréquemment utilisés sont accessibles via la fonction de commentaires rapides.

# Une solution adaptée à vos besoins

## Rapports d'inspection avec attribution intégrée des tâches

De retour à votre PC après la visite d'inspection, quelques étapes suffisent:

1. Dans le rapport Word généré automatiquement, saisissez votre appréciation générale dans le champ Résumé.
2. Déterminez si vous souhaitez renseigner vous-même les champs relatifs aux mesures correctives (voir ci-dessous) ou laisser le service les compléter.
3. Le rapport est ensuite transmis au service.
4. Le service complète ensuite manuellement les champs prévus pour les mesures correctives.  
**Utilisez le champ «Statut» selon votre propre flux de travail, par exemple pour indiquer «Terminé».**
5. Une fois les mesures correctives mises en œuvre, le service vous retourne le rapport complété avec les champs de suivi renseignés.

Dans votre environnement Word habituel

**Rapport d'audit**

|                |                                                                                           |               |                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Établissement: | Centre de soins Musterhaus                                                                | Adresse:      | Victor-von-Bruns Strasse 28 a Neuhausen am Rheinfall                      |
| Service:       | Espaces réservés aux résidents et entrepôt                                                | Date:         | 28 août 2025                                                              |
| Auditeur:      | Sylvia Liechti<br>Conseillère spécialisée en prévention des infections<br>IVF HARTMANN AG | Participants: | Mabel Mustermann, responsable des soins infirmiers et de l'accompagnement |

Répartiteur: \_\_\_\_\_

Résumé

Documentation photographique

| Thème / situation actuelle (photo)                                                  | Observation / recommandation / indication                                                                                                                                             | Responsable | Échéance |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | Ne pas stocker les gants d'examen à proximité immédiate du lavabo ou du poste de lavage des mains. Le risque de contamination est élevé.                                              | Statut      | Priorité |
|  | En principe, tous les désinfectants doivent être utilisés pendant une durée d'utilisation. Cette durée doit être indiquée conformément au fabricant, sur tous les emballages ouverts. | Statut      | Priorité |

### 1. Vos champs de saisie pour

la liste de diffusion et votre résumé

### 2. Vos champs de saisie pour

- la personne responsable
- le délai de correction
- le statut
- l'importance

afin de traiter les non-conformités de manière structurée.

Terminé

# Les 3 phases en détail

## Phase 1

### La liste de contrôle de l'inspection

Indépendamment de la visite d'inspection, l'équipe du service est interrogée sur la situation générale, par exemple concernant les formations ou la mise en place de procédures opératoires normalisées (SOP). Les informations saisies dans les champs du formulaire de l'application Hygiene Check sont intégrées à l'audit.



### Votre avantage:


Un niveau élevé de **sécurité** grâce à un questionnaire standardisé



## Phase 2

### L'inspection d'hygiène

Lors de la visite d'inspection dans le service, vous utilisez une tablette ou un smartphone pour photographier les points critiques, ajouter des commentaires et prendre des notes. En toute liberté et sans structure imposée.

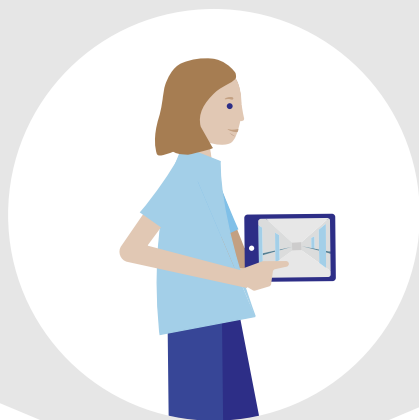

### Votre avantage:


Un **gain de temps** considérable grâce à une saisie rapide et sans lourdeurs administratives



## Phase 3

### La génération du rapport

De retour à votre bureau, vous retrouvez sur votre PC toutes les photos et tous les commentaires sous la forme d'un rapport Word prêt à l'emploi.

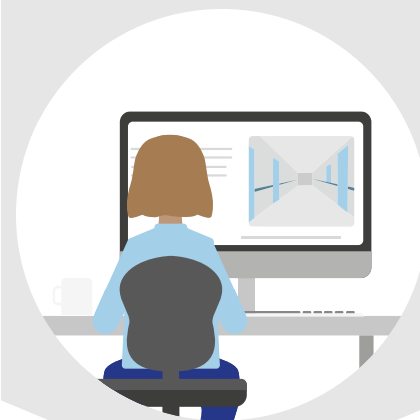


### Votre avantage:

Une **efficacité** accrue grâce à la réduction des étapes de travail



**Gagnez du temps!**

Grâce à l'appli Hygiene Check de HARTMANN.

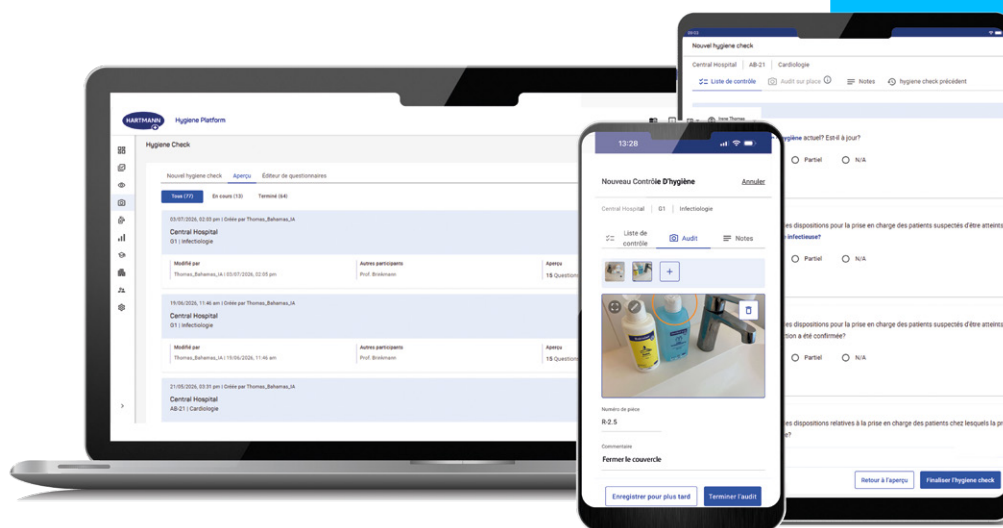

**Vous voulez en savoir plus?**

Contactez votre interlocuteur HARTMANN pour une démonstration de l'application Hygiene Check.

Accédez ici  
la plateforme  
d'hygiène:



Aide. Soigne. Protège.

IVF HARTMANN AG  
Victor-von-Bruns-Str. 28  
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11  
info@ivf.hartmann.info  
www.ivf.hartmann.info