

# Impianto di depurazione Martello di Dentro – Comune di Martello

## Comuni serviti:

Martello di Dentro (Martello)

**Dimensionamento in ab eq.:** 300

**Entrata in servizio:** 2025

**Quota s.l.m. in m:** 2.100

**Ricettore:** Rio Plima A.285

## Gestore:

Comunità comprensoriale Val Venosta

Via Principale, 134

39028 Silandro

Tel. 0473/736800 fax 0473/736806

<http://www.bzgvn.it>

## Proprietario:

Comunità comprensoriale Val Venosta

Via Principale, 134

39028 Silandro

Tel. 0473/736800




Immagine dell'impianto di depurazione



Immagine dell'impianto di depurazione

## Schema di flusso impianto di depurazione

## Legenda

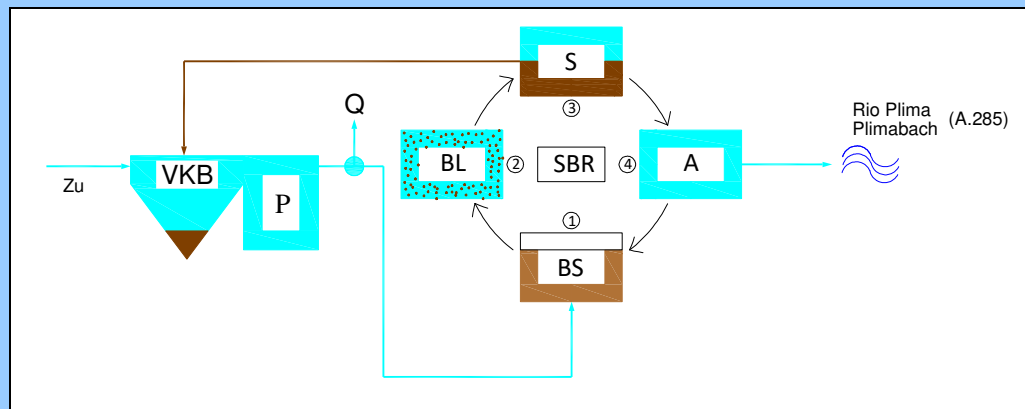

Zu = Entrata  
 VKB = Vasca sedimentazione primaria  
 P = Vasca polmone  
 Q = Misuratore di portata  
 SBR = Sequencing Batch Reactor  
 BS = Alimentazione  
 BL = Aerazione  
 S = Sedimentazione  
 A = Scarico