



4° Test di maturazione 2026

31.08.2026

Centro di Sperimentazione Laimburg

Situazione della maturazione

Laboratorio per Analisi Vino e Bevande

Nei giorni dal 24.08.2026 al 30.08.2026 presso la stazione meteorologica Laimburg sono stati rilevati una temperatura media di 23,5 °C e una precipitazione di 5,6 mm (Tab.1).

Con questa data di campionamento vengono aggiunti al test di maturazione i restanti impianti.

L'aumento degli zuccheri è progredito mediamente di **0,8 °Babo** (Tab. 2) e l'acidità totale è diminuita in media di **0,5 g/L**.

Tab.1: Dati meteorologici di agosto a confronto (Stazione meteorologica Laimburg)

Data	Temperatura dell'aria Valori medi (°C)	Precipitazioni (mm)	Ø Ore di sole (Ore:Min.)	Ø Radiazione solare (W/m²h)
24. al 30.08.2026	23,5	5,6	08:05	221
24. al 30.08.2025	20,8	57,3	05:19	186
24. al 30.08.2024	24.2	2,8	08:50	231


Tab. 2: Valori analitici e grafici per la data di campionamento 31.08.2026

Varietà Pinot bianco

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Eppan	Berg Spalier	94	19,58	3,48	5,22	7,0	1,13
Eppan	Schwarzhaus B	169	18,54	3,52	5,13	7,6	0,9
Terlan	Eyrl 2	106	17,45	3,67	4,18	6,06	1,26

Varietà Pinot grigio

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Kurtinig	Castelfeder	125	19,01	3,57	5,16	7,45	1,2

Varietà Silvaner

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Brixen	Neustift C	85	14,63	3,21	8,17	8,73	2,36

Varietà Müller Thurgau

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Villanders	Oberholzerhof	70	16,65	3,31	6,55	7,36	2,07



Varietà Gewürztraminer

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Tramin	Rungg	142	18,76	3,69	5,08	8,21	1,21
Tramin	Söll	167	19,43	3,83	4,16	7,54	0,91

Varietà Schiava

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Bozen	St. Magdalena	129	18,91	3,76	4,42	5,55	2,27
Kaltern	Seegüter	74	15,18	3,64	3,40	3,96	1,45

Varietà Pinot nero

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Kastelbell	Fleck	184	18,44	3,50	6,62	7,76	2,52
Montan	Gehof (Hagel)	151	19,69	3,60	5,50	7,39	1,79
Neumarkt	Mazzon (Trockensteress)	272	18,03	3,68	5,19	7,46	1,57

Varietà Lagrein

Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Auer	Furggl	61	18,94	3,55	5,95	7,42	2,26
Bozen	Hagenbacher- hof Spalier	96	18,08	3,63	4,58	5,69	1,75



Varietà Merlot


Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Kurtatsch	Brenntal	50	20,56	3,75	4,21	6,97	1,23
Meran	Obermais	57	18,90	3,60	5,66	8,04	1,76

Varietà Cabernet


Comune	Impianto	APA mg/l	°babo	pH	ATot g/l	AT g/l	AM g/l
Kaltern	See	85	17,52	3,42	7,02	8,65	2,04
Margreid	Pfannenstiel	136	18,08	3,47	7,02	8,32	2,46



Ruländer Kurtinig Castelfeder

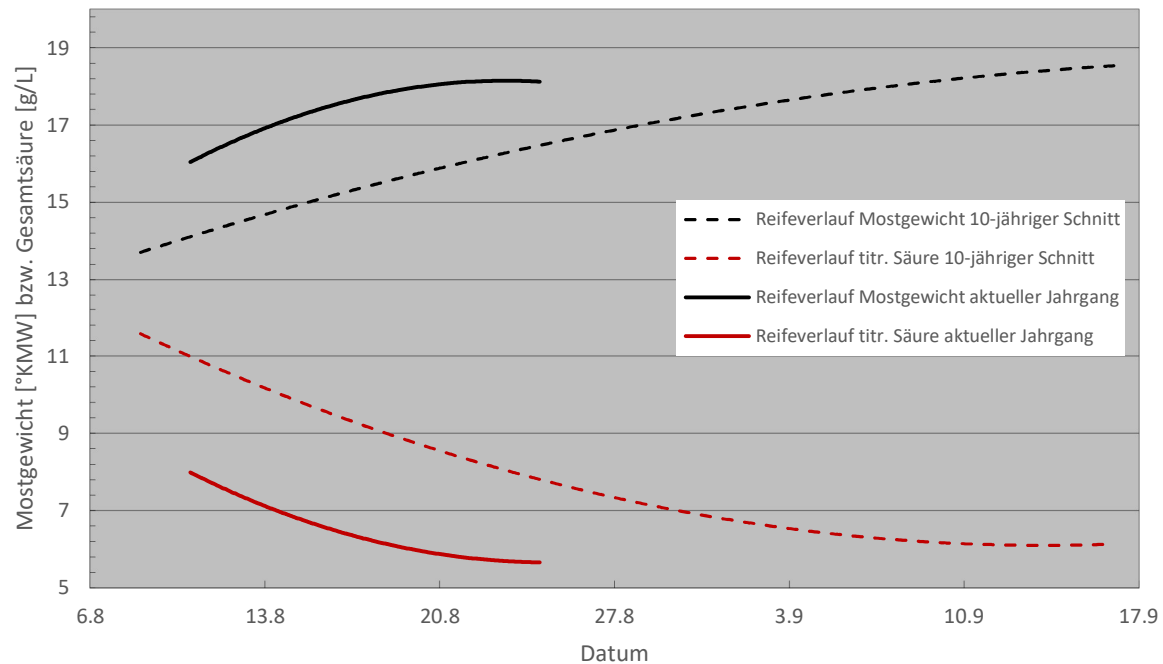


Weissburgunder Eppan Berg

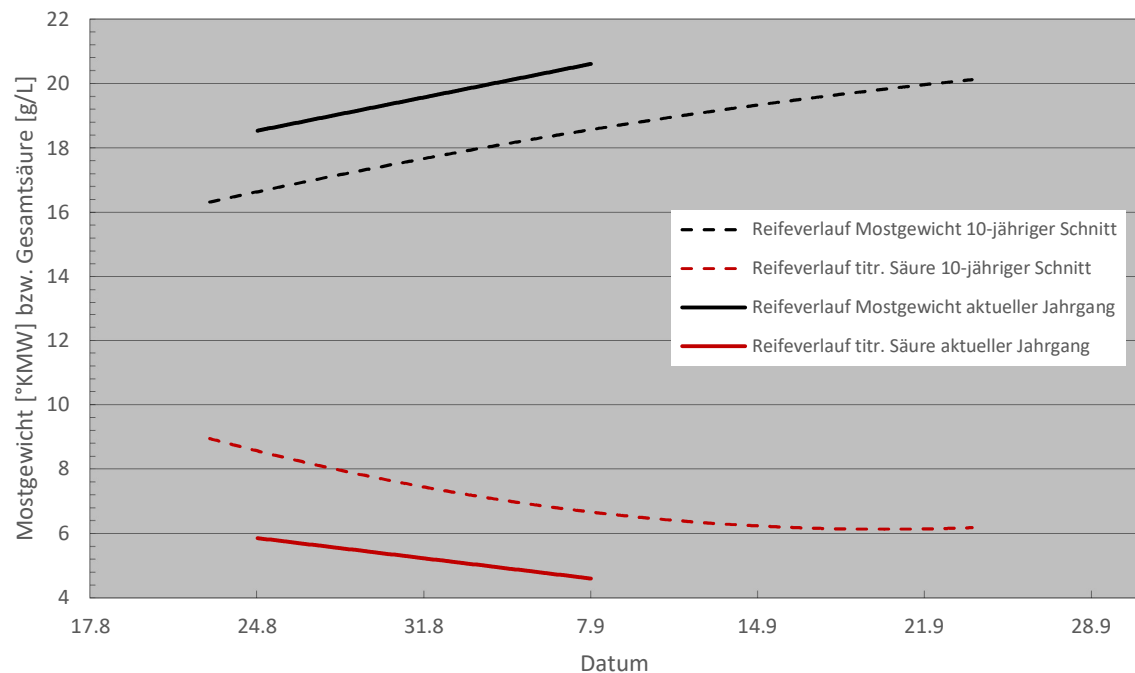




Weissburgunder Eppan Schwarzhaus B

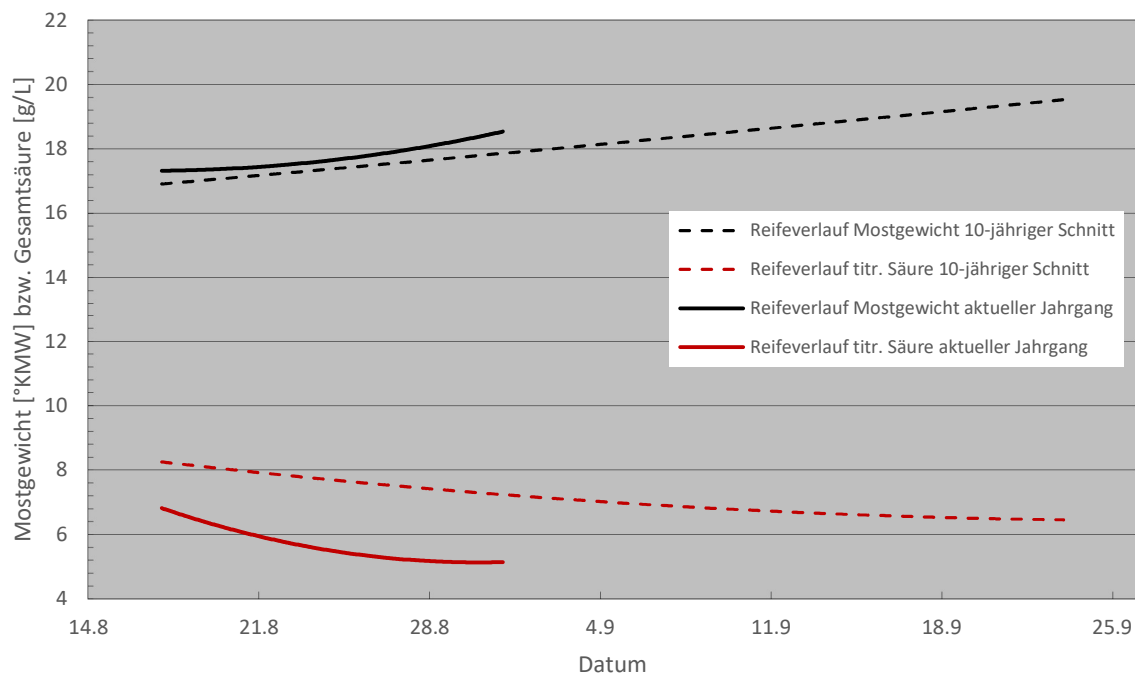


Sylvaner Neustift C

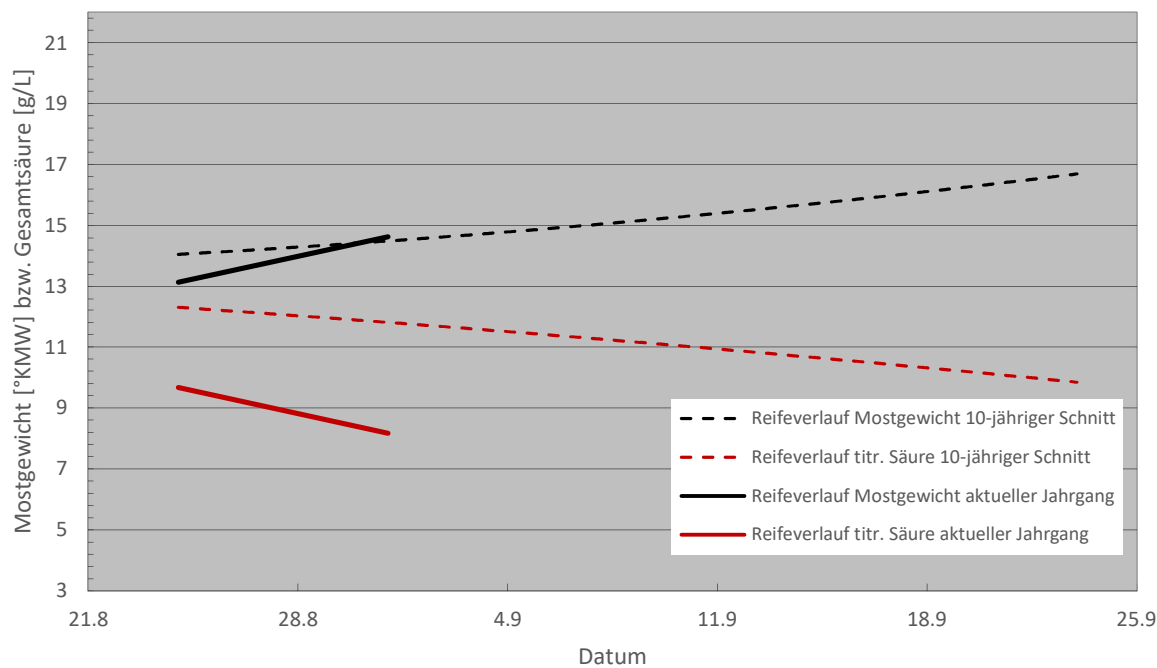




Müller Thurgau Villanders

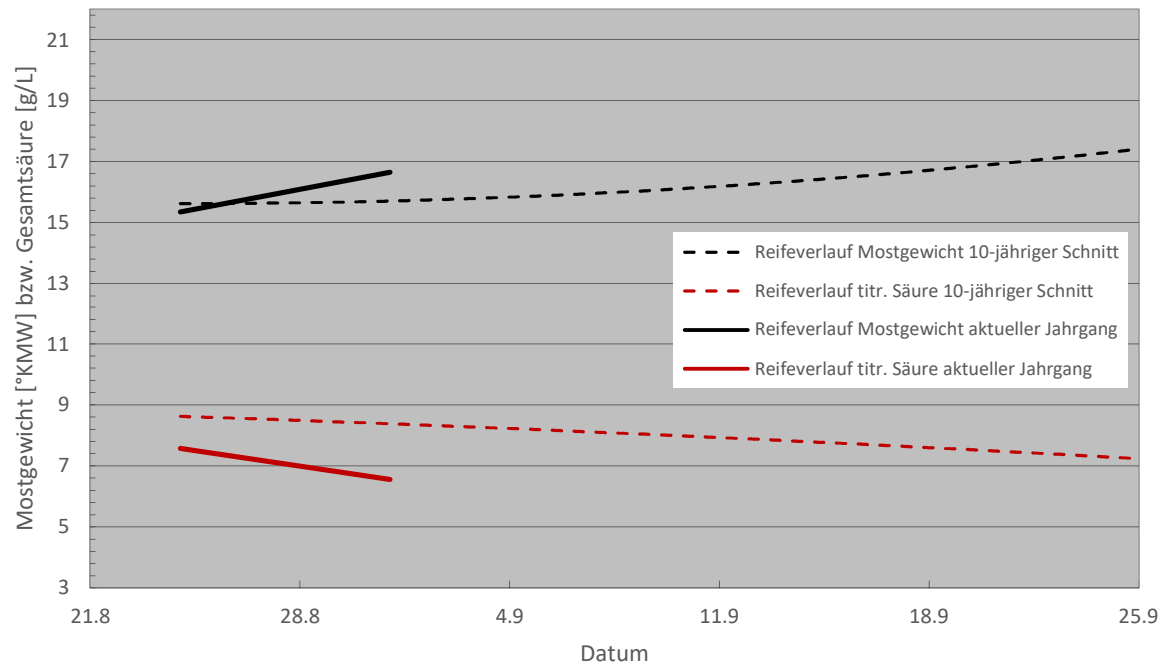


Gewürztraminer Tramin Rungg

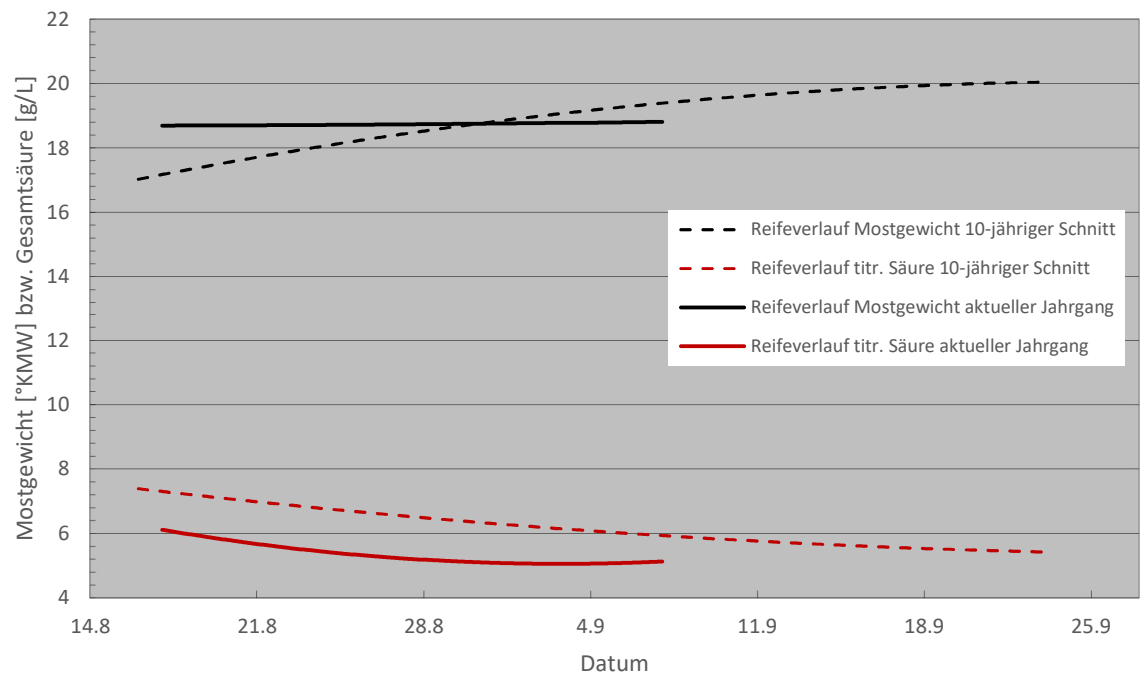




Gewürztraminer Tramin Söll

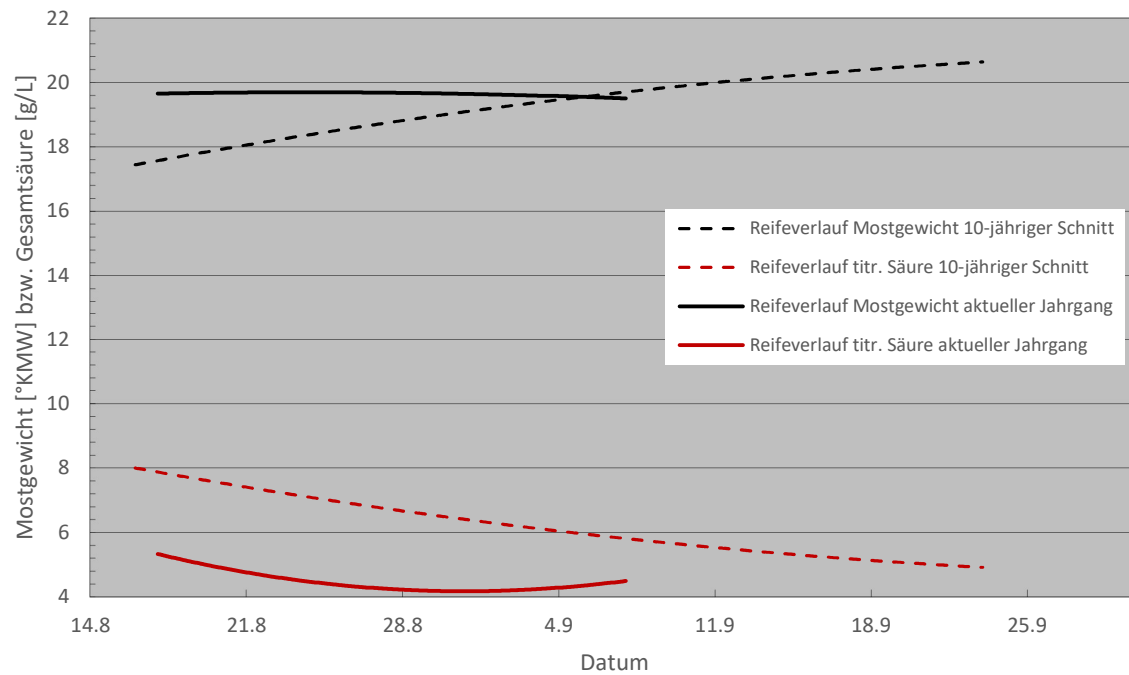


Vernatsch Bozen Magdalena

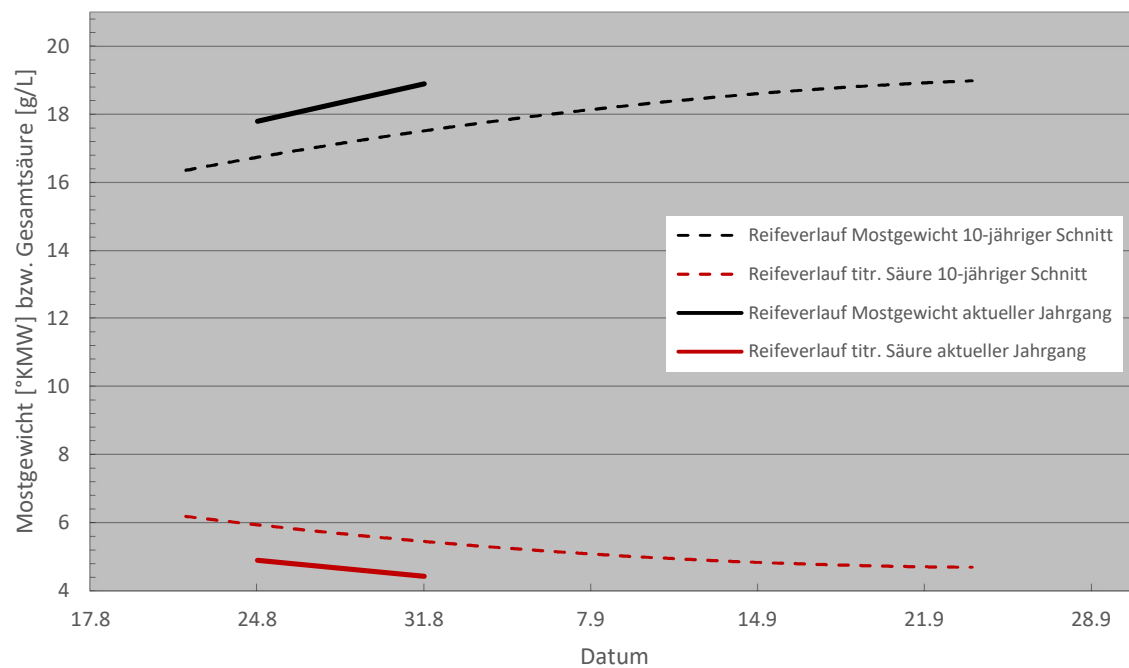




Vernatsch Kaltern Seegüter

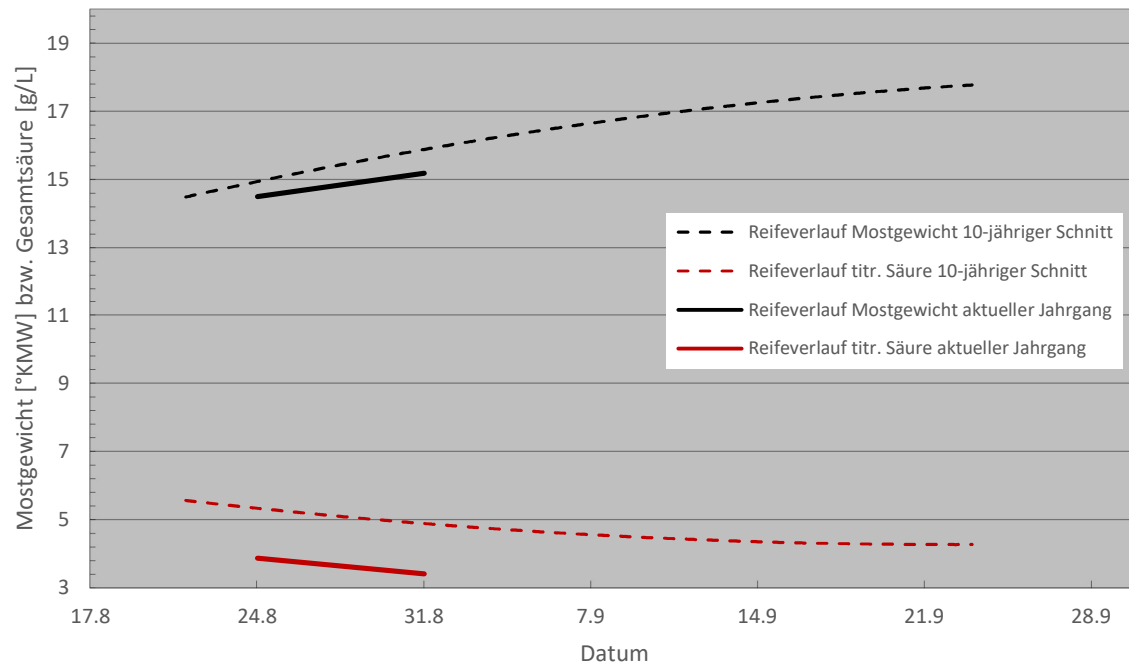


Blauburgunder Kastelbell Fleck

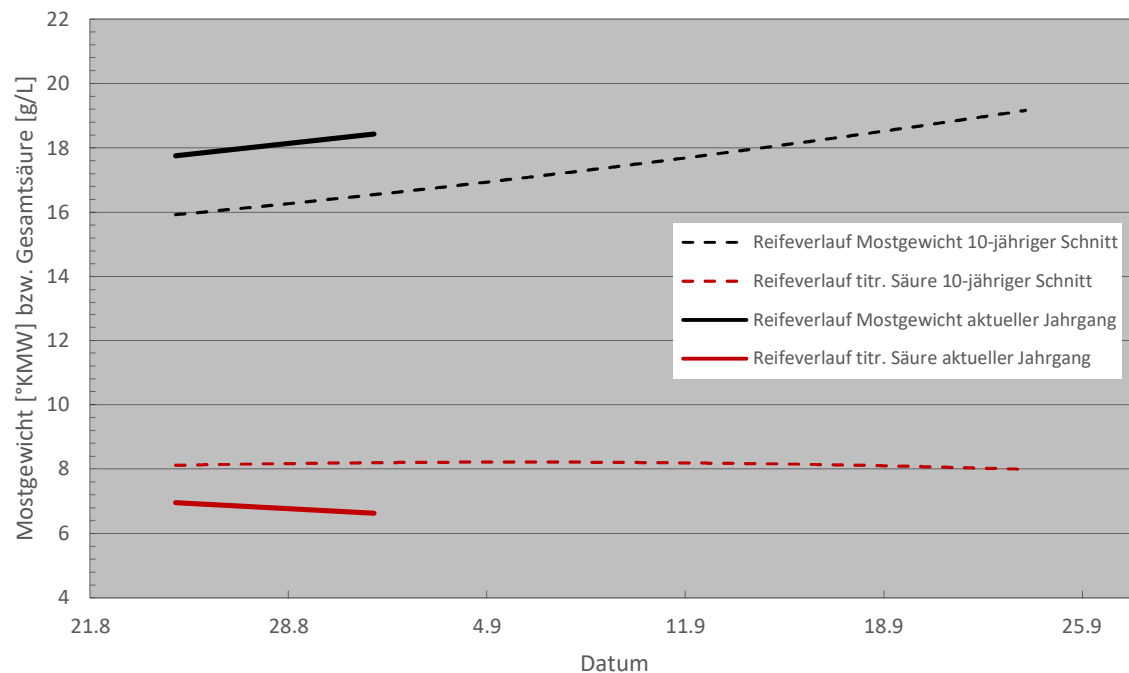




Blauburgunder Montan Gehof

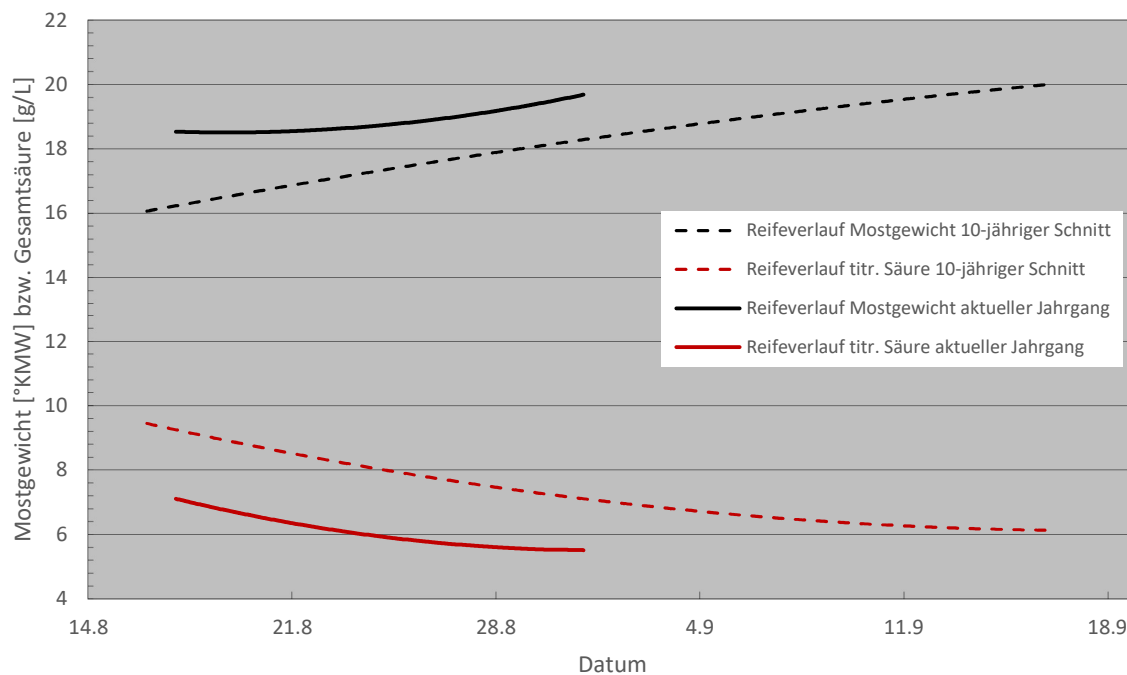


Blaiburgunder Neumarkt Mazzon

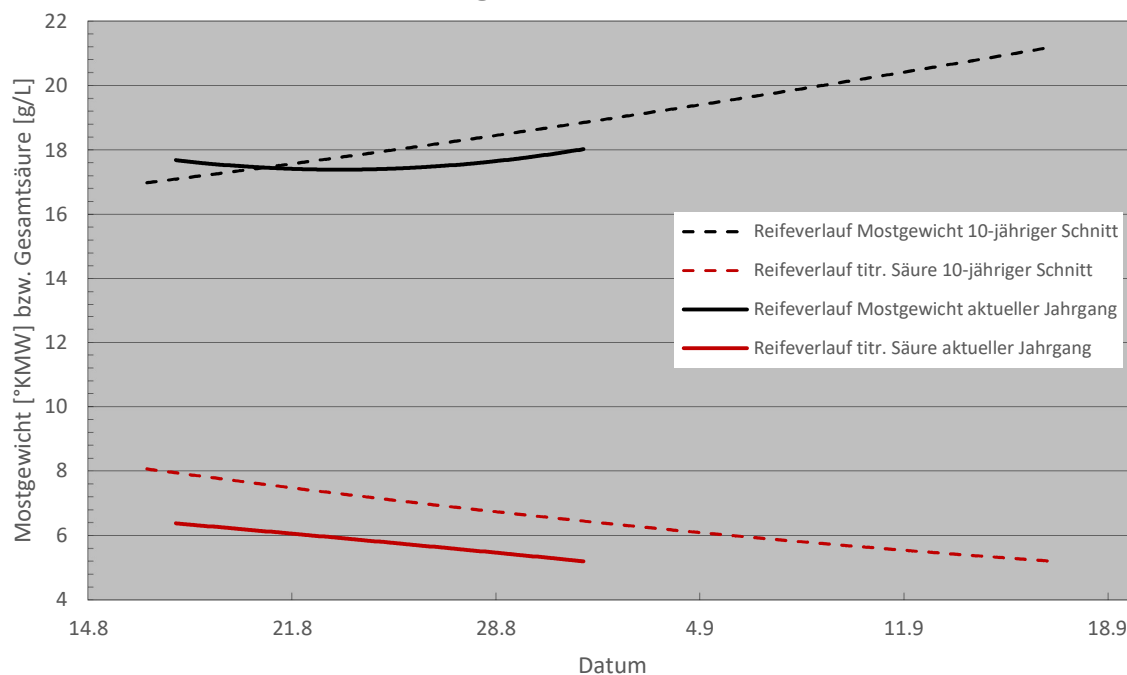




Lagrein Auer Furggl

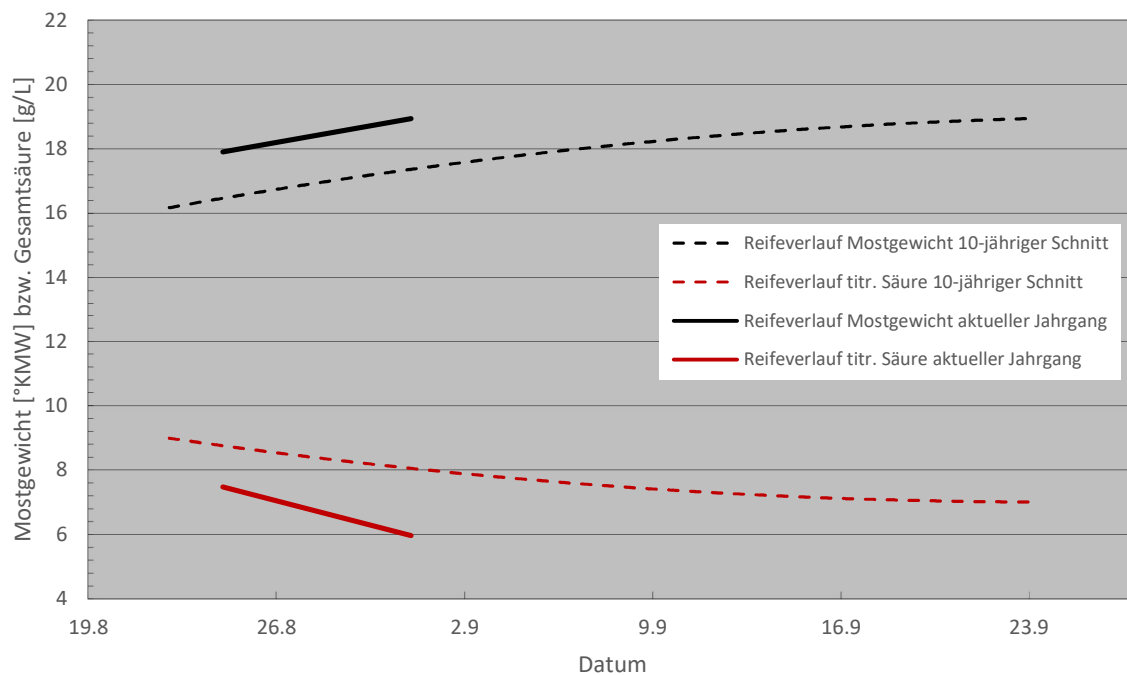


Lagrein Bozen Hagenbacherhof

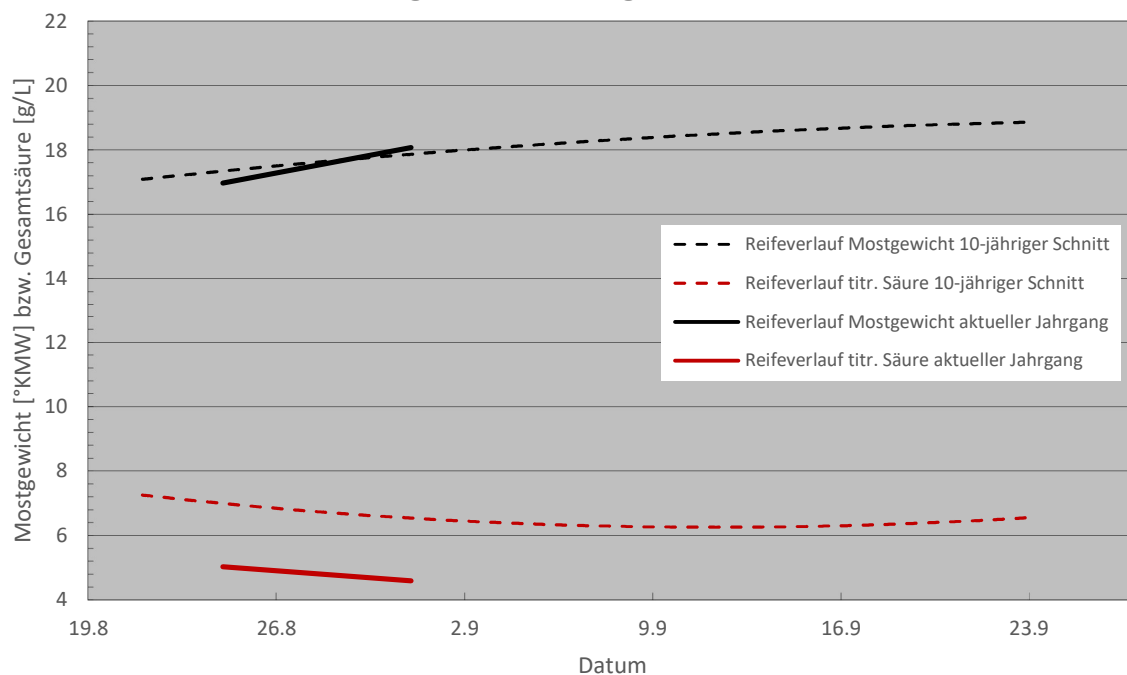




Merlot Kurtatsch Brenntal

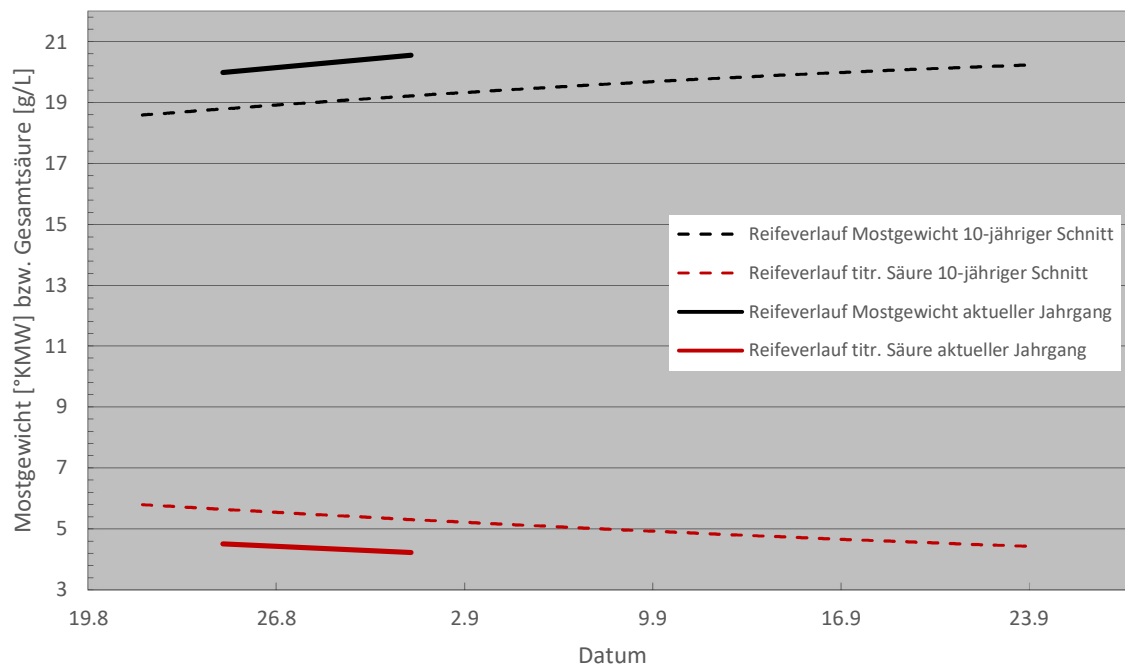


Merlot Meran Obermais

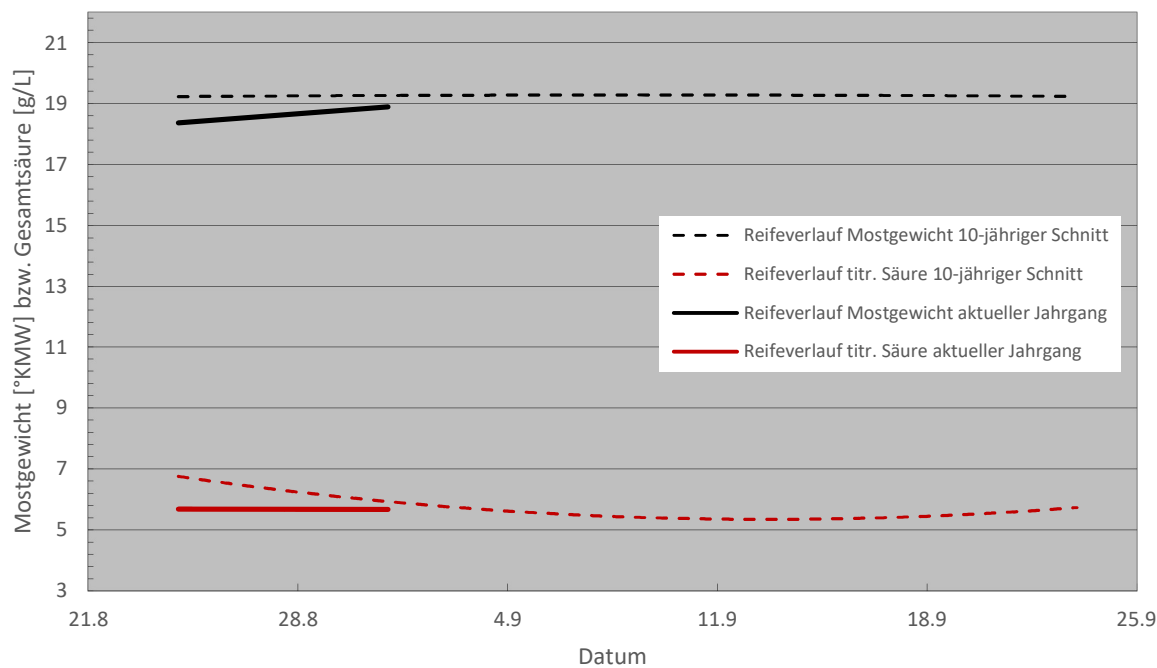



Cabernet Sauvignon Kaltern See

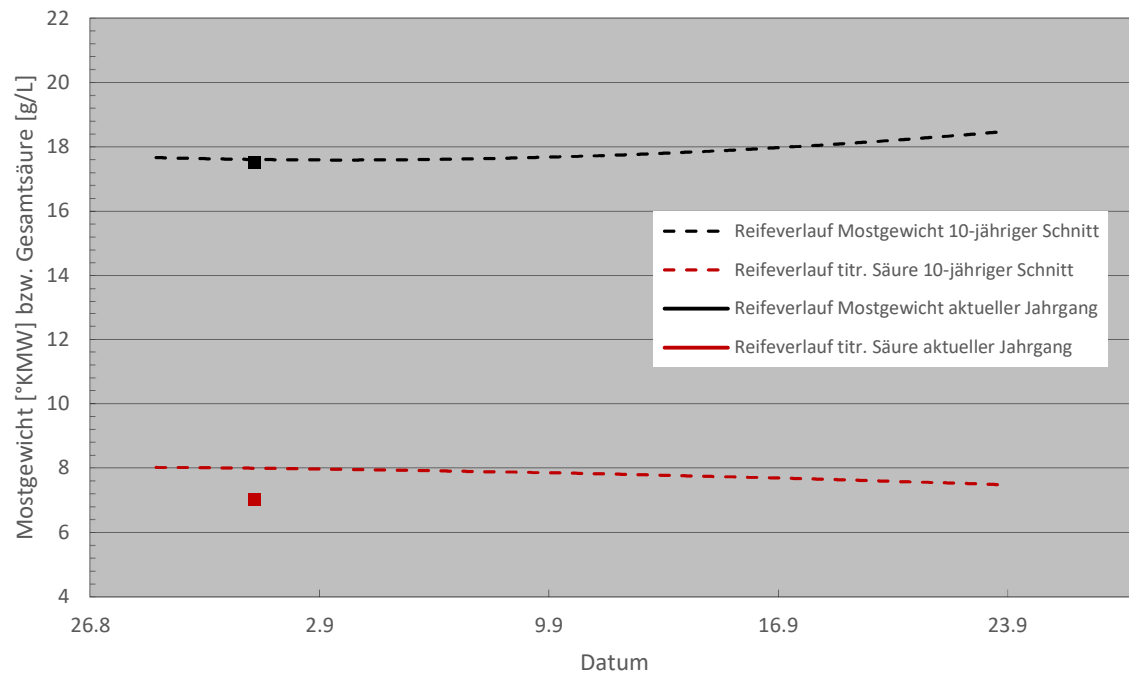

Cabernet Sauvignon Margreid Pfannenstiel

