

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l  
*individuele metingen*

Minimum

0,0

Gemiddeld

0,0

Maximum

0,0


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PFBA-L                  | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFBS-L                  | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDA-L                  | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDODA-L                | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDODS-L                | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDS-L                  | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHpA-L                 | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHpS-L                 | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxA-L                 | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFNS-L                  | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFPeA-L                 | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFPeS-L                 | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTTrDA-L               | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTTrDS-L               | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDA-L                | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDS-L                | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxS-L                 | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxS-V                 | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFNA-L                  | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFOA-L                  | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFOA-V                  | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFOS-L                  | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFOS-V                  | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DONA                    | NL             | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HFPO-DA                 | NL             | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

| Jaar            | 2025   |        | 2026   |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202508 | 202511 | 202602 | 202605 |
| Som EDR         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EFSA-4      | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

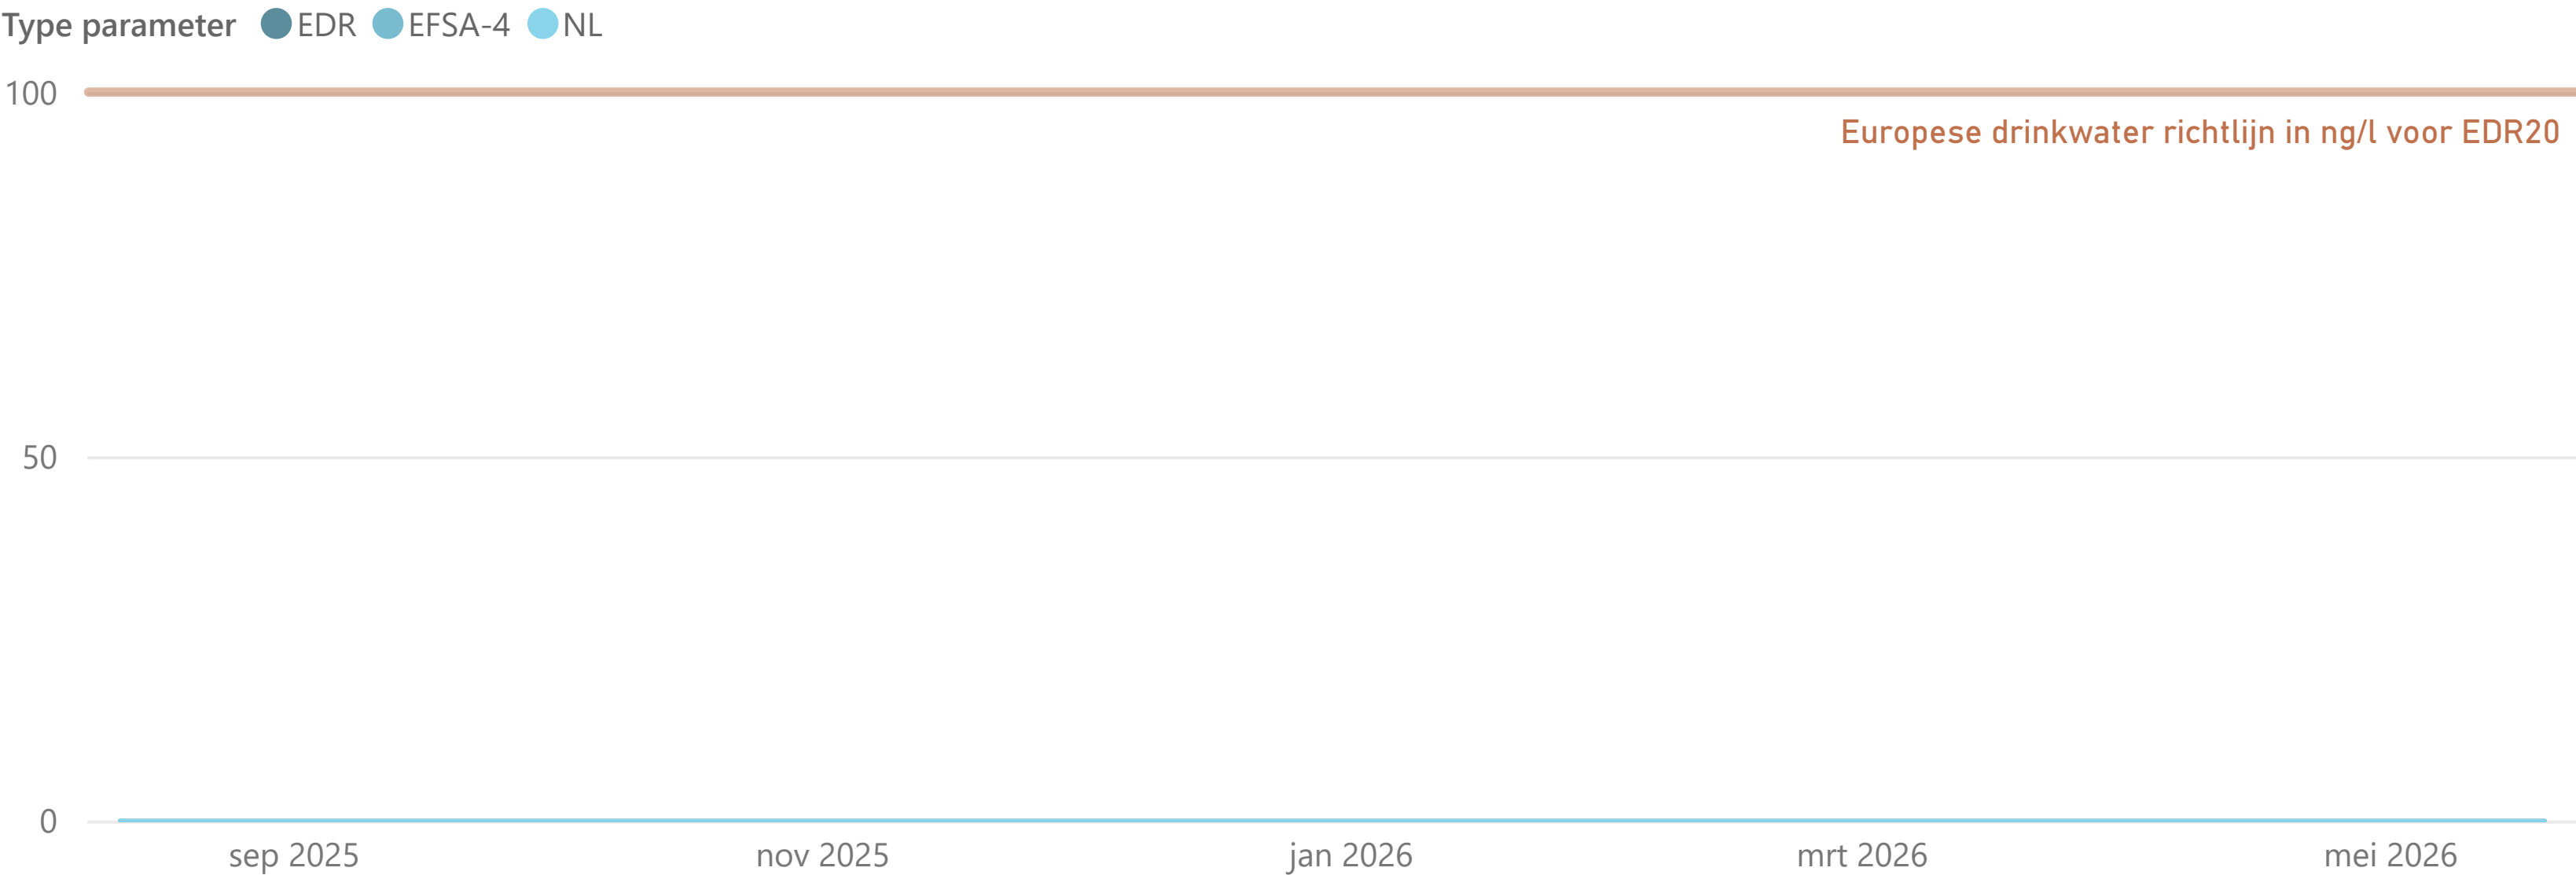

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq  
individuele metingen

Minimum

0,0

Gemiddeld

0,0

Maximum

0,0


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Jaar            | 2025   |        | 2026   |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202508 | 202511 | 202602 | 202605 |
| Som EDR         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EFSA-4      | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ PFBA-L              | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFBS-L              | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDA-L              | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDoDA-L            | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDS-L              | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHpA-L             | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHpS-L             | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxA-L             | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFPeA-L             | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFPeS-L             | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFTTrDA-L           | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFUnDA-L            | EDR            | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxS-L             | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxS-V             | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFNA-L              | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFOA-L              | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFOA-V              | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFOS-L              | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFOS-V              | EFSA-4         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ DONA                | NL             | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ HFPO-DA             | NL             | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

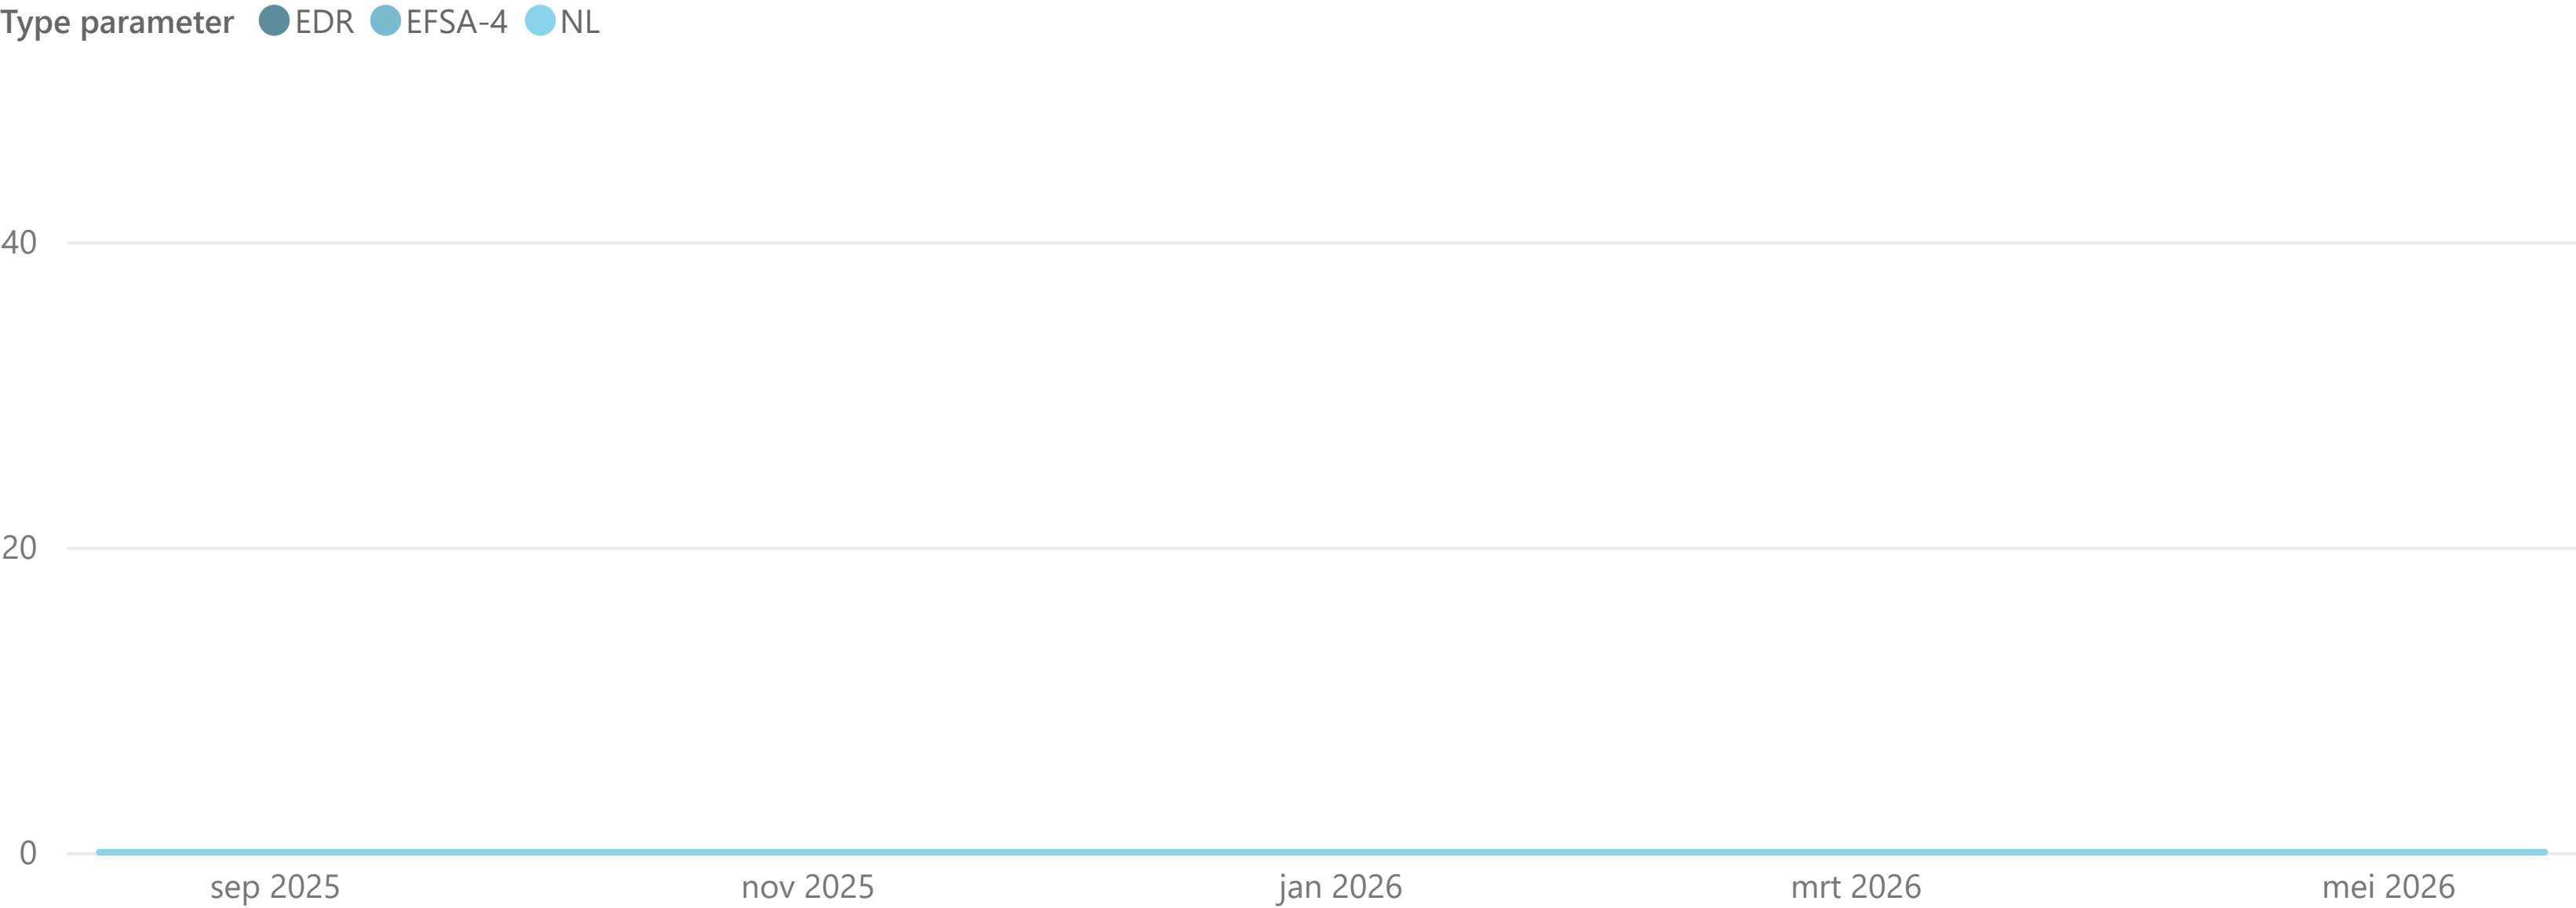


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| TFA                     | Totaal         | 4      | 0   | 0   | 0   |

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

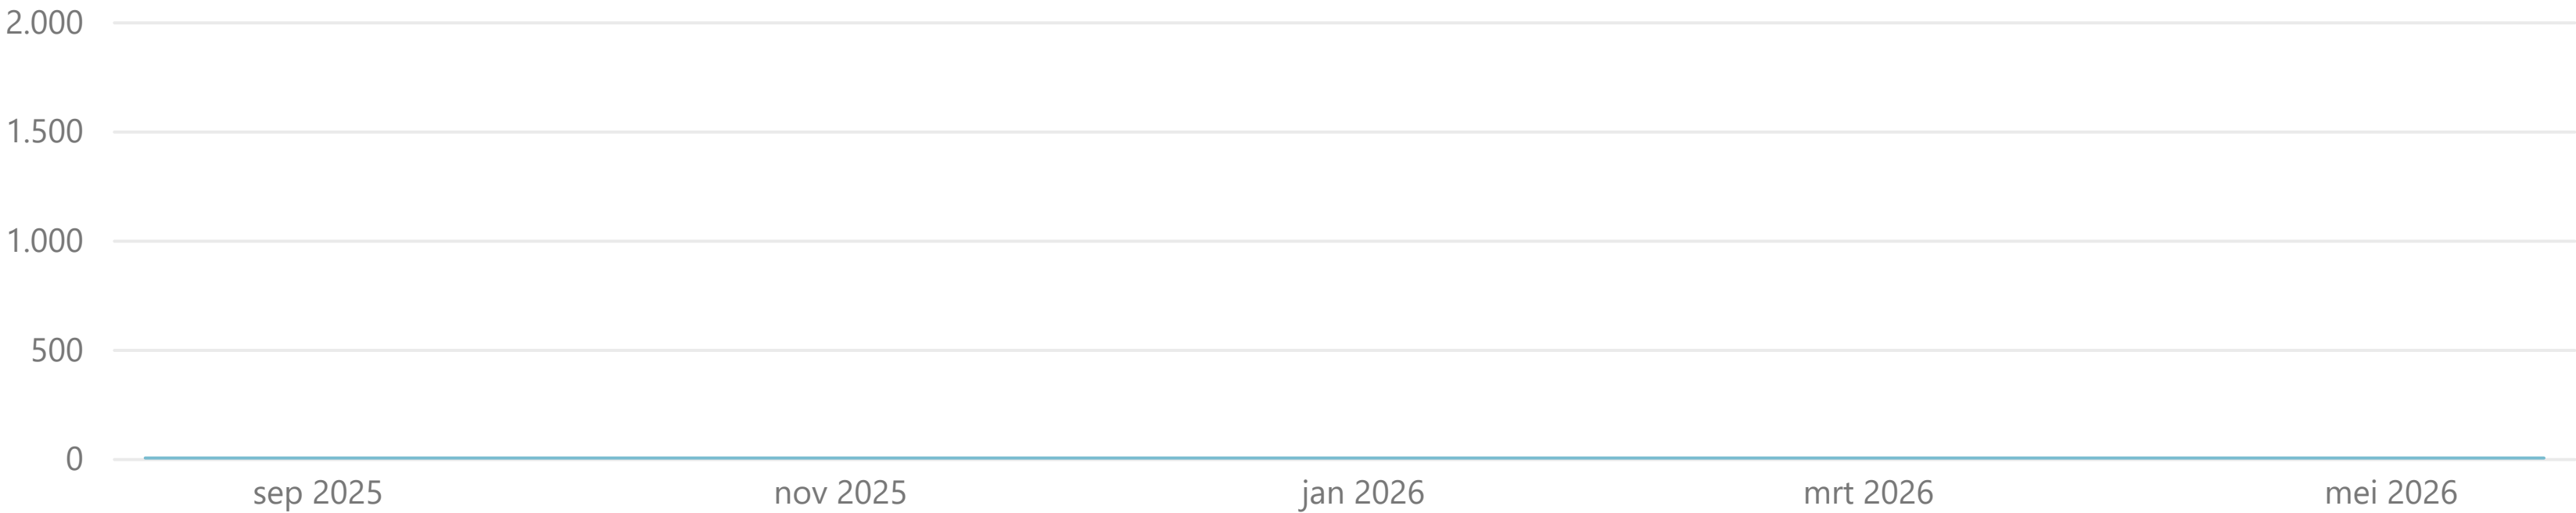

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ TFA                 | Totaal         | 4      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

