

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

4,2

Gemiddeld

6,9

Maximum

10,7


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	23	1,9	3,5	5,9
PFBS-L	EDR	23	0,4	0,5	0,7
PFDA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	23	0,2	0,4	0,6
PFHpS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	23	0,5	0,9	1,1
PFNS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	23	0,6	0,9	1,3
PFPeS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,3
PFHxS-V	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PFOA-L	EFSA-4	23	0,4	0,6	1,1
PFOA-V	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,3
PFOS-L	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PFOS-V	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	23	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	22	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2025					2026						
	202508	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Som EDR	6,1	6,1	6,1	6,0	6,9	5,4	5,6	3,8	5,5	7,0	7,4	6,0
Som EFSA-4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,9	0,6	0,6	0,4	0,7	0,9	1,1	0,7
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	6,6	6,7	6,7	6,5	7,8	6,0	6,2	4,2	6,2	7,9	8,6	6,6

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

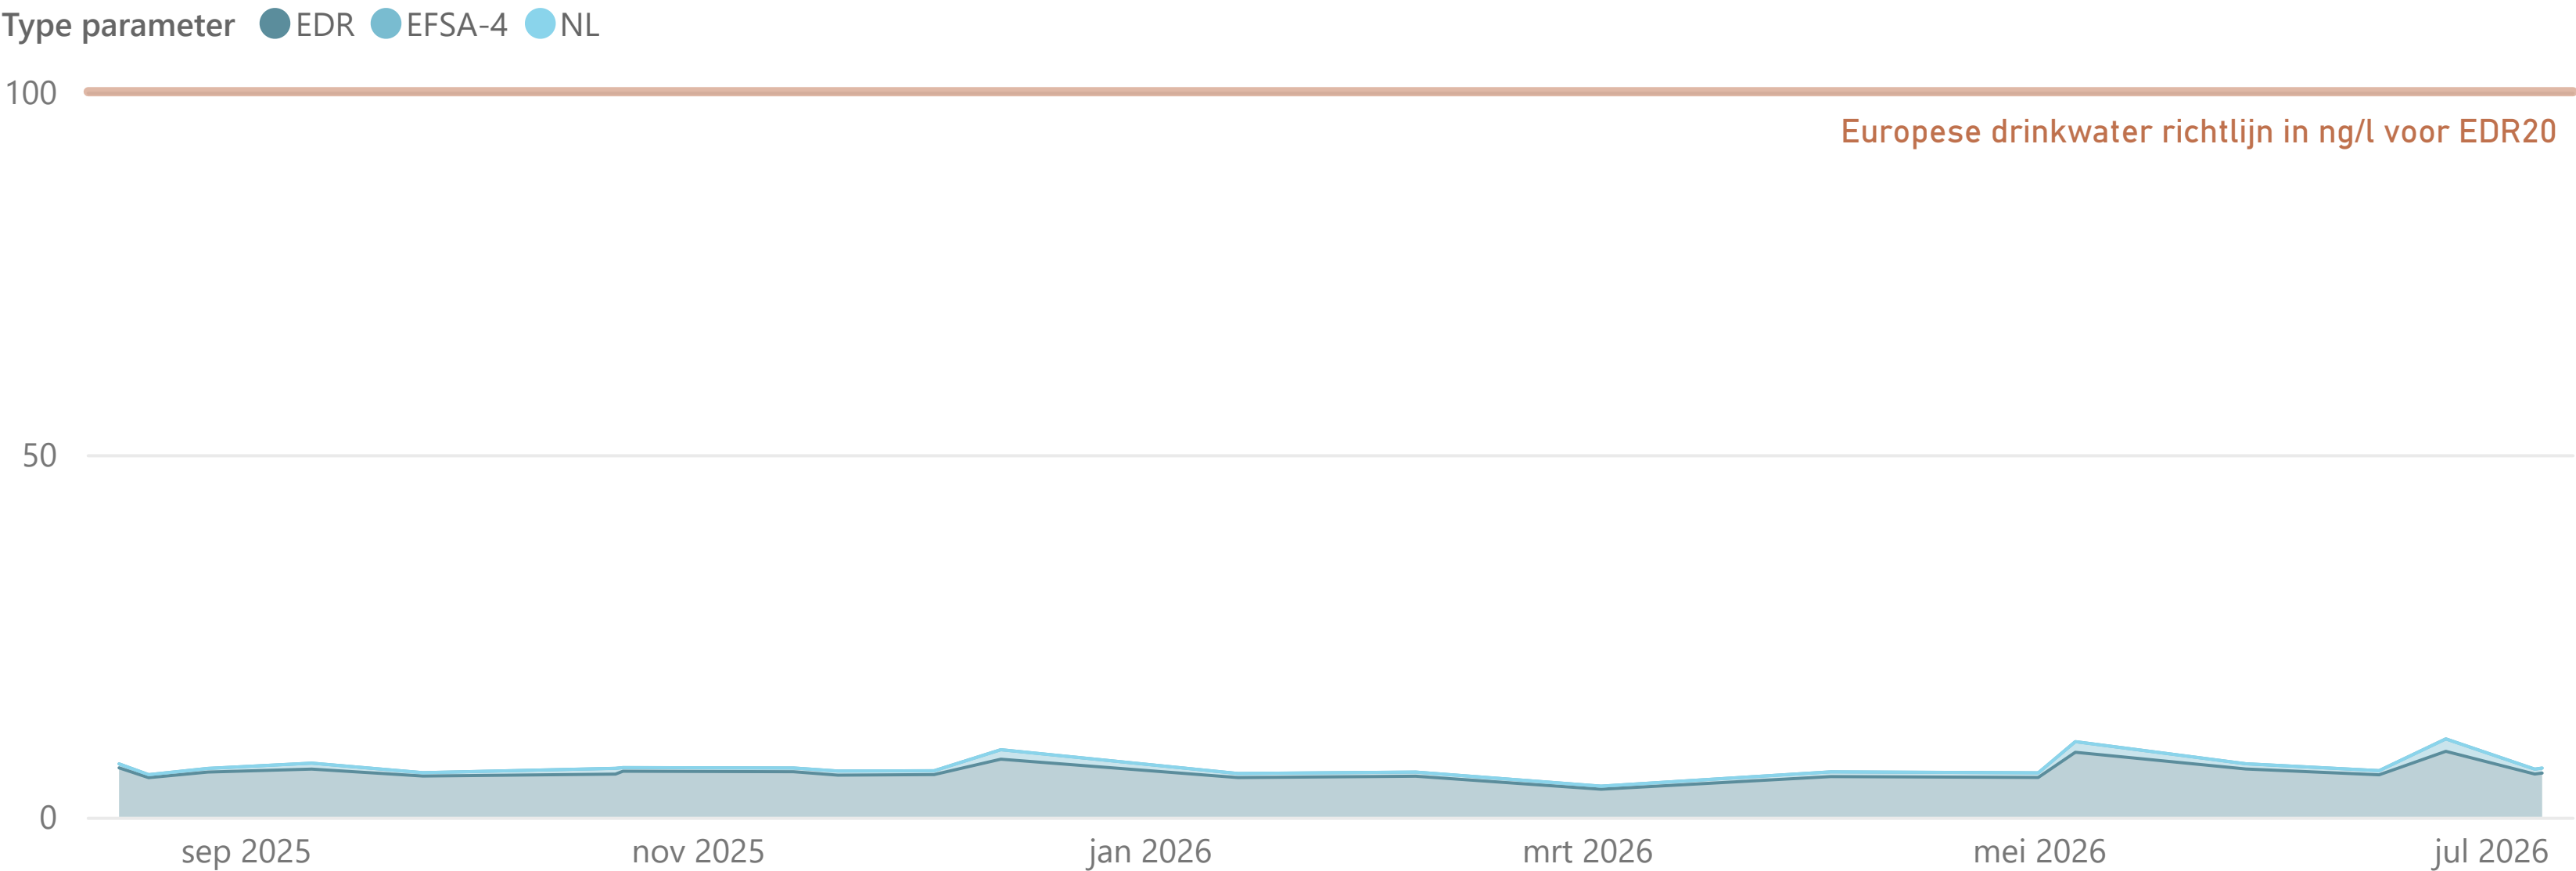

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

0,8

Gemiddeld

1,3

Maximum

2,5

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Jaar	2025					2026							
	202508	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	
Som EDR	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	0,5	0,7	0,7	0,8	0,6	
Som EFSA-4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,9	0,6	0,6	0,4	0,7	0,9	1,1	0,7	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	1,0	1,2	1,2	1,3	1,6	1,2	1,4	0,9	1,4	1,6	1,9	1,3	

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	23	0,1	0,2	0,3
PEQ PFBS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDODA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	23	0,2	0,4	0,6
PEQ PFHpS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeS-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,2
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L	EFSA-4	23	0,4	0,6	1,1
PEQ PFOA-V	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,3
PEQ PFOS-L	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-V	EFSA-4	23	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	23	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	22	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

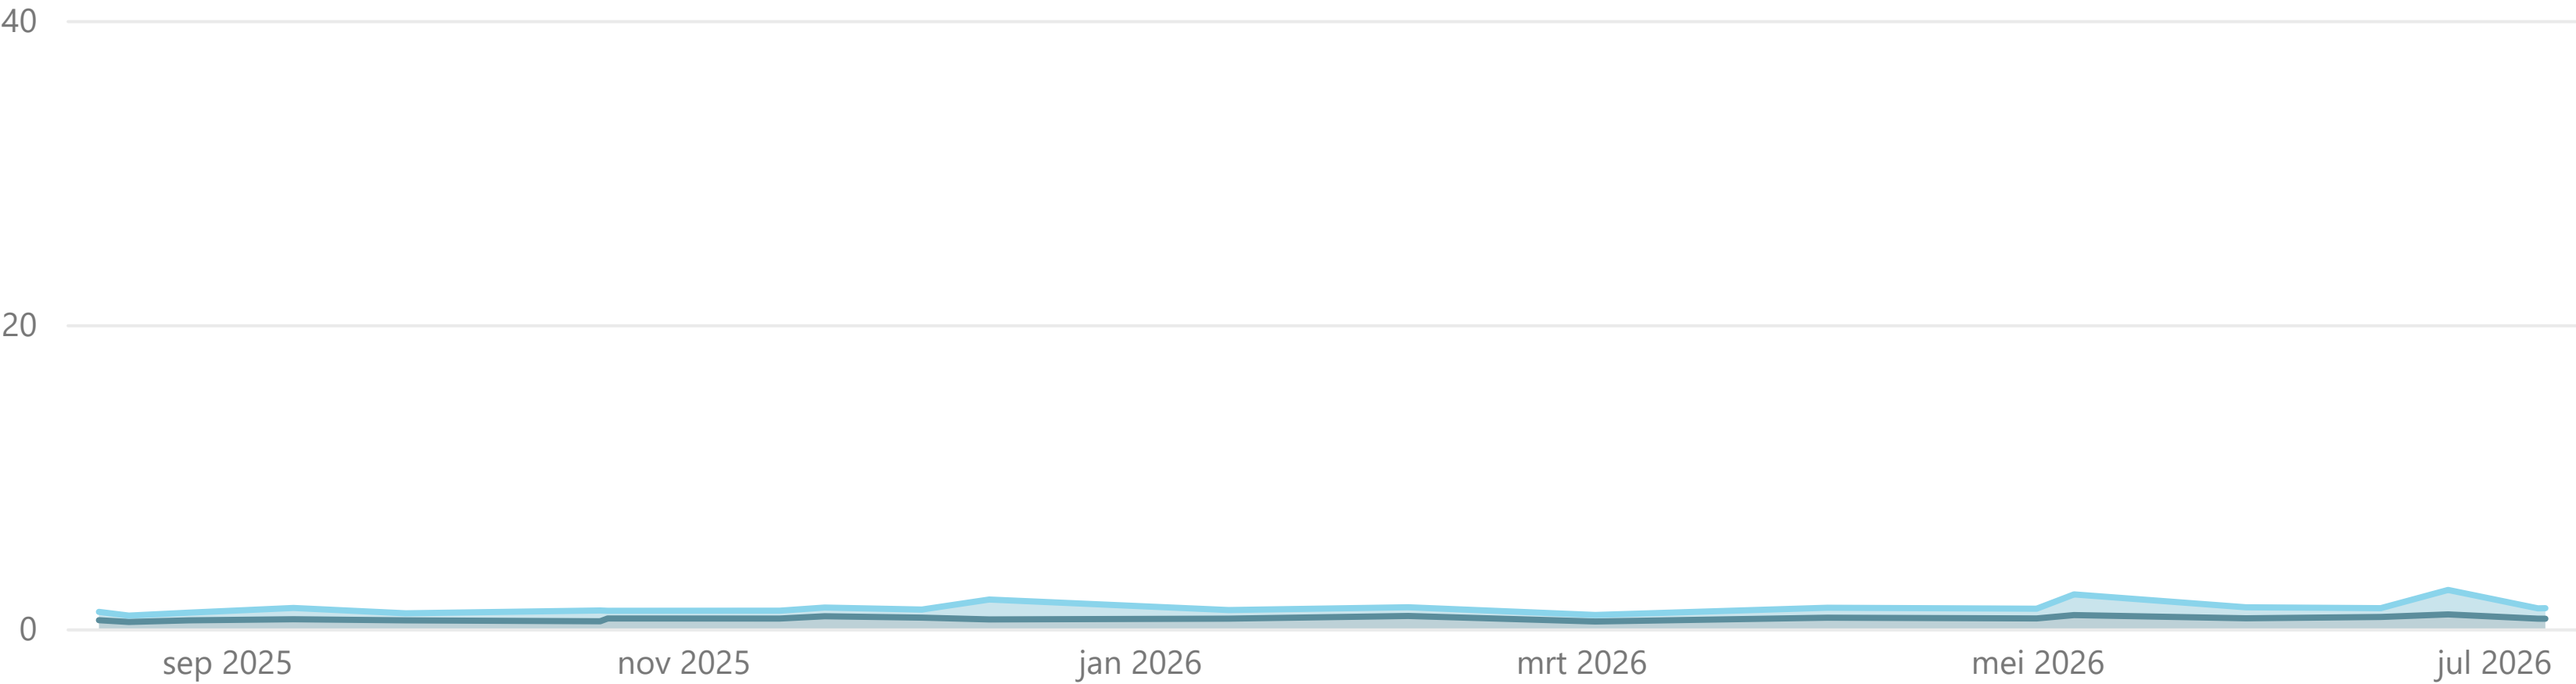


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	27	110	302	470

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter Totaal

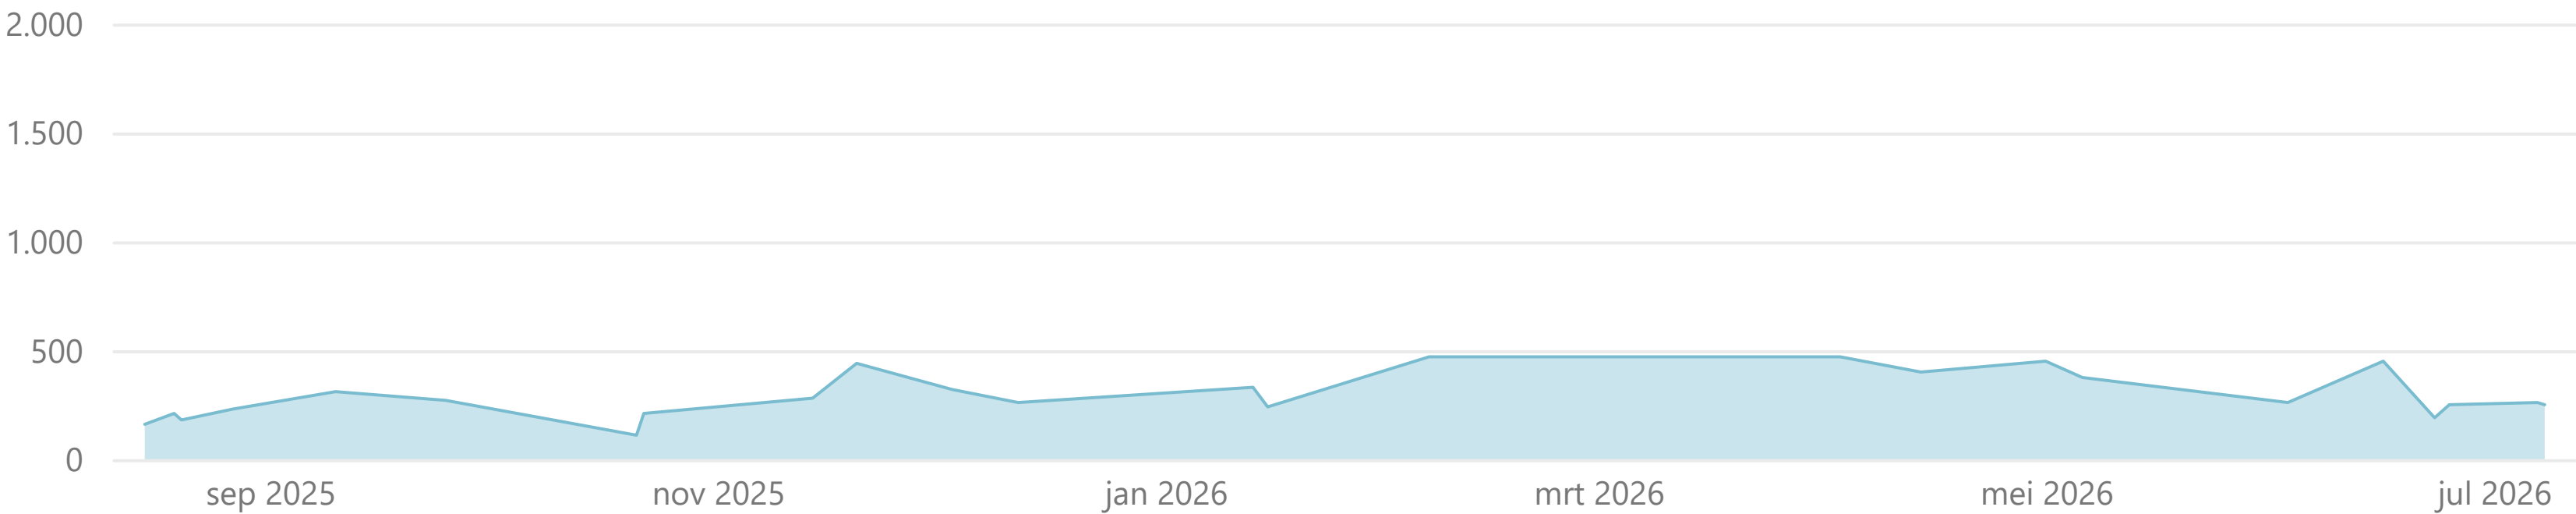

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	27	0,2	0,6	0,9

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter Totaal

