Rapport periode vanaf 2025-11-03

Productielocatie Ossendrecht

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l

individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
14,8	16,6	17,7


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	6	9,8	10,7	11,6
PFBS-L	EDR	6	0,6	0,7	0,8
PFDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFDoDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	6	0,3	0,5	0,6
PFHpS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	6	0,8	0,9	1,1
PFNS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	6	0,9	0,9	1,0
PFPeS-L	EDR	6	0,0	0,1	0,2
PFTrDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	6	0,4	0,5	0,6
PFHxS-V	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PFOA-L	EFSA-4	6	1,4	1,7	1,8
PFOA-V	EFSA-4	6	0,5	0,5	0,6
PFOS-L	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PFOS-V	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	6	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	6	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2025	2026			
	202511	202602	202605	202607	202608
Som EDR	12,5	14,9	13,8	14,0	14,0
Som EFSA-4	2,3	2,8	2,6	2,8	2,8
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	14,8	17,7	16,5	16,8	16,7

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

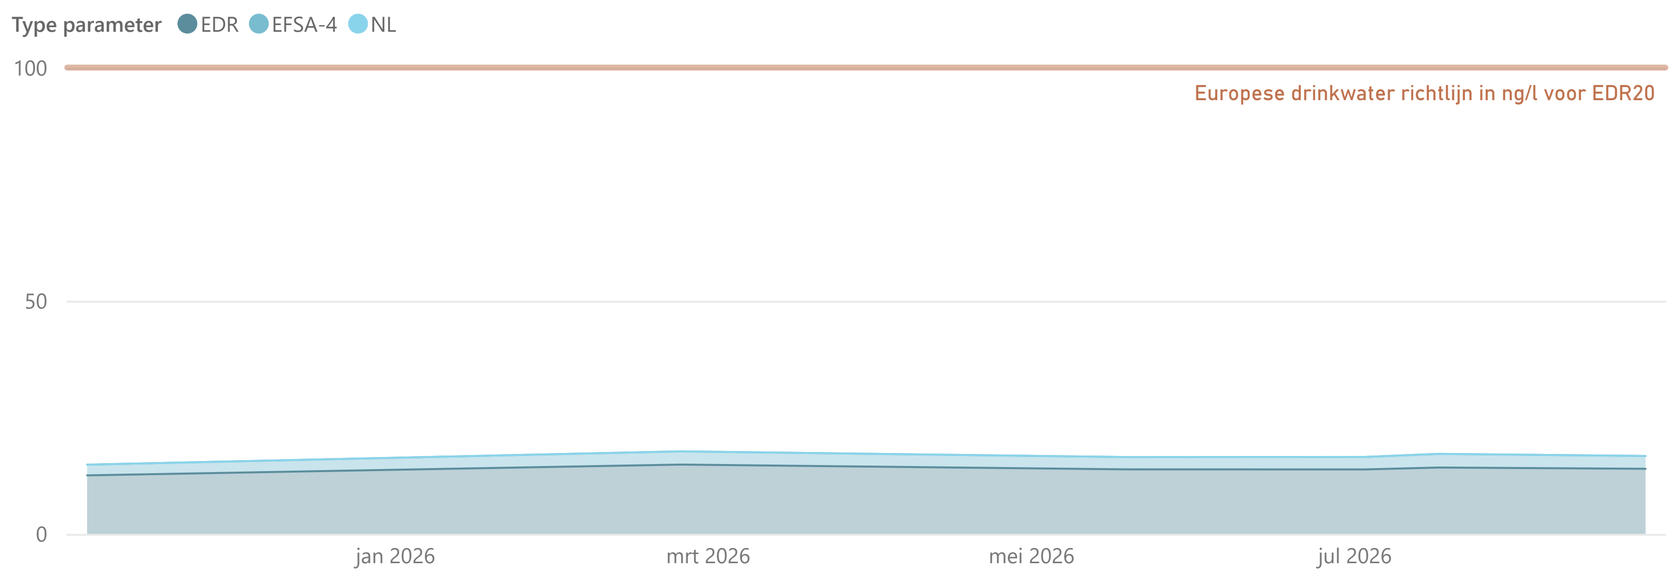

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4
Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)

Rapport periode vanaf 2025-11-03

Productielocatie Ossendrecht

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq

individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
3,0	3,6	4,0


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2025	2026			
	202511	202602	202605	202607	202608
Som EDR	0,9	1,3	1,1	1,1	1,1
Som EFSA-4	2,1	2,7	2,4	2,6	2,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	3,0	4,0	3,6	3,7	3,6

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	6	0,5	0,5	0,6
PEQ PFBS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	6	0,3	0,5	0,6
PEQ PFHpS-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	6	0,0	0,1	0,1
PEQ PFTrDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	6	0,3	0,3	0,3
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L	EFSA-4	6	1,4	1,7	1,8
PEQ PFOA-V	EFSA-4	6	0,5	0,5	0,6
PEQ PFOS-L	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-V	EFSA-4	6	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	6	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	6	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

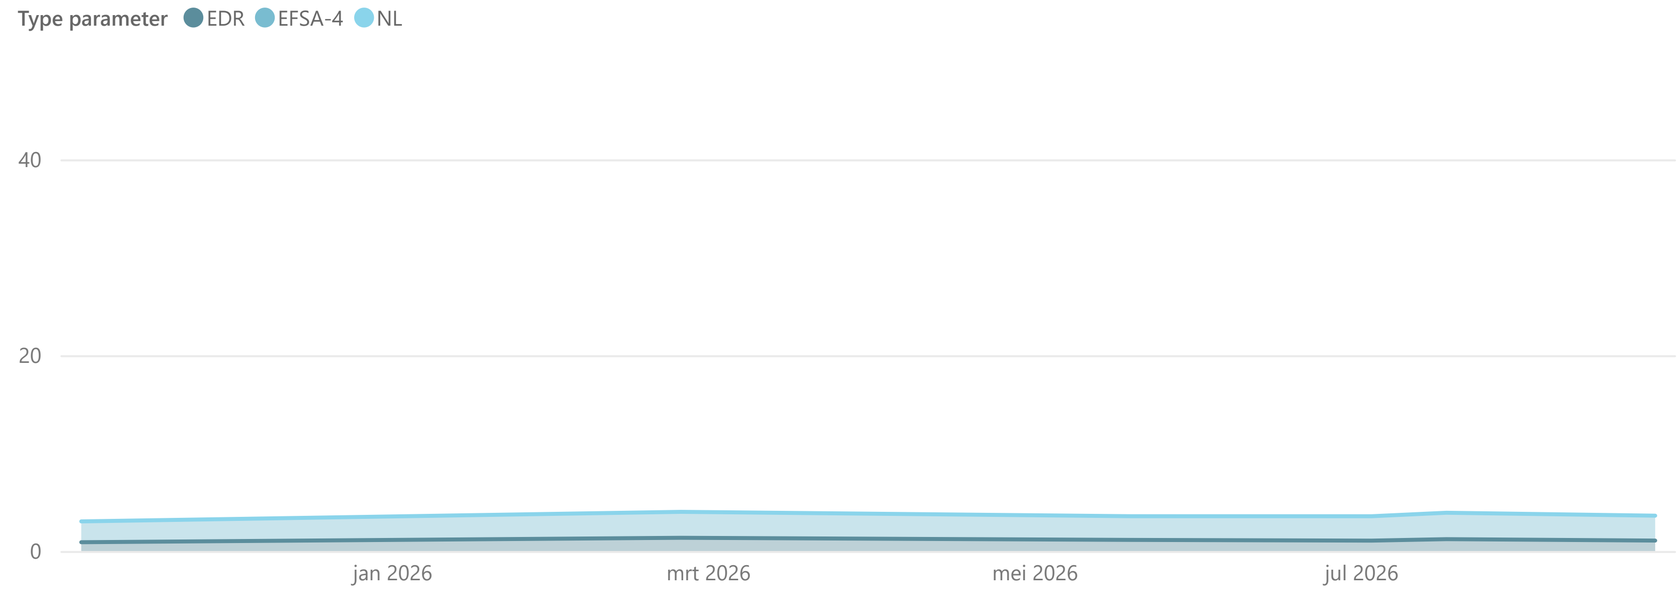

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4
Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)


Rapport periode vanaf 2025-11-03

Productielocatie Ossendrecht

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	4	180	200	210


TFA drinkwater in ng/l

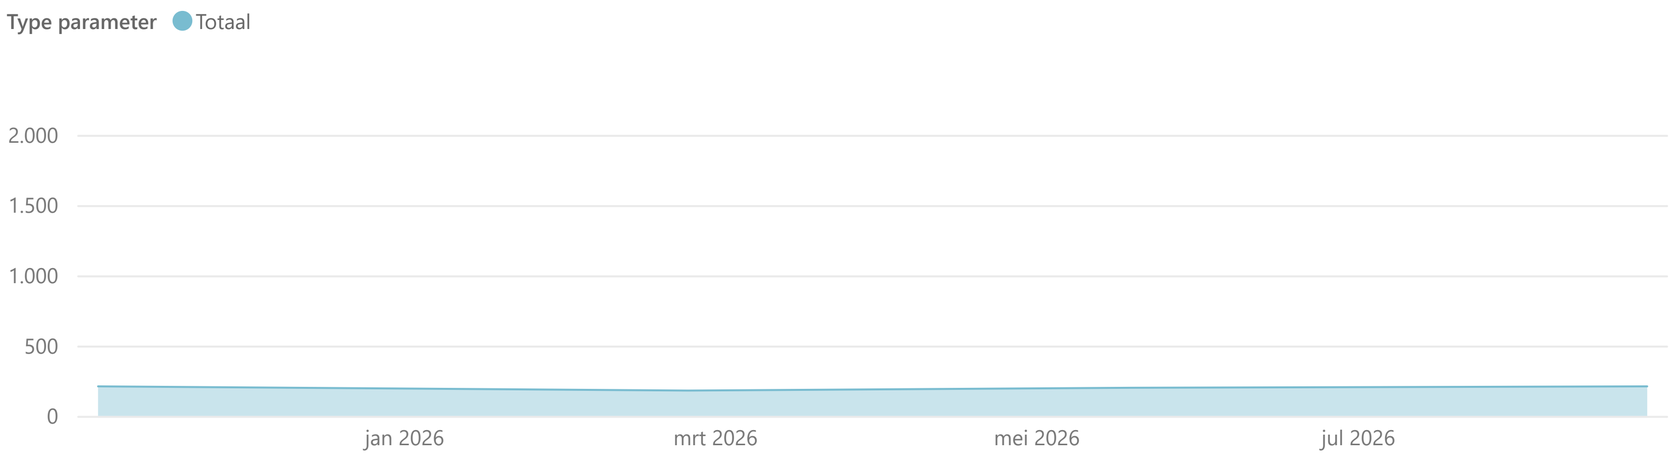

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	4	0,4	0,4	0,4

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

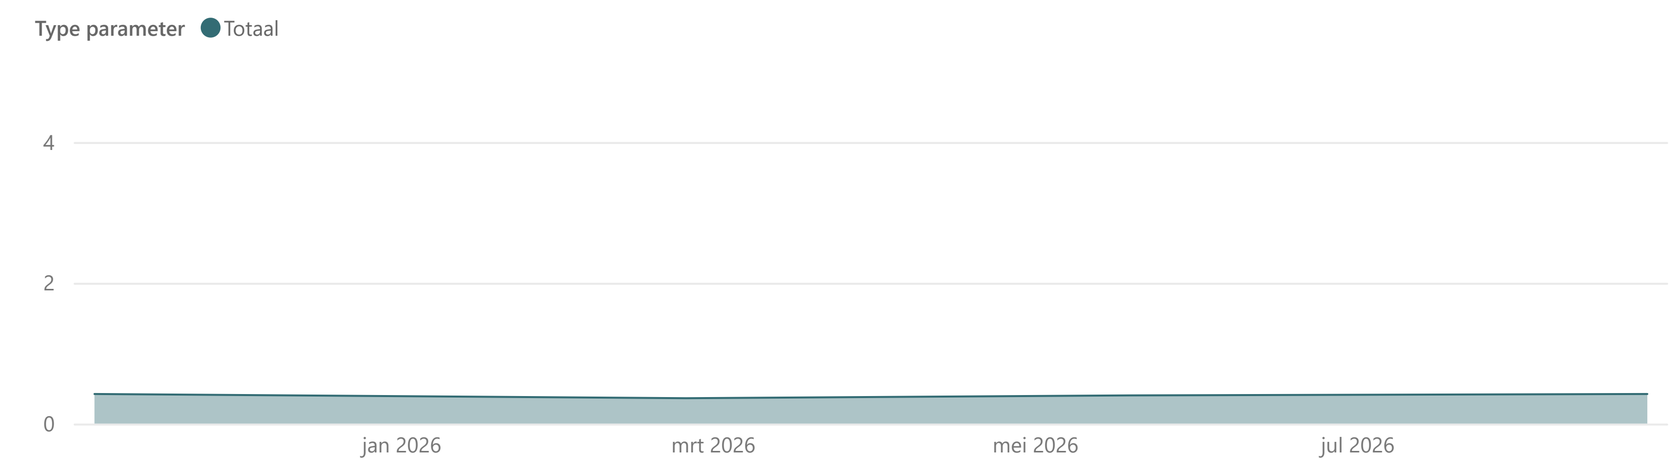

Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)