

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

11,8

Gemiddeld

13,6

Maximum

18,3


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	13	2,4	2,9	3,7
PFBS-L	EDR	13	1,4	1,7	2,1
PFDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	13	1,0	1,3	1,8
PFHpS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	13	2,3	2,8	3,3
PFNS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	13	2,4	2,8	3,4
PFPeS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	13	0,0	0,2	0,4
PFHxS-V	EFSA-4	13	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	13	0,0	0,0	0,2
PFOA-L	EFSA-4	13	1,4	1,7	2,5
PFOA-V	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,3
PFOS-L	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,4
PFOS-V	EFSA-4	13	0,0	0,0	0,6
DONA	NL	13	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	13	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2025				2026							
	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Som EDR	11,4	10,7	10,9	11,8	10,2	14,3	11,6	12,3	10,1	10,4	11,2	13,1
Som EFSA-4	1,8	1,4	1,7	2,1	2,3	4,0	2,7	2,8	1,7	1,5	1,7	1,7
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	13,2	12,1	12,6	13,9	12,4	18,3	14,3	15,1	11,8	11,9	12,9	14,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

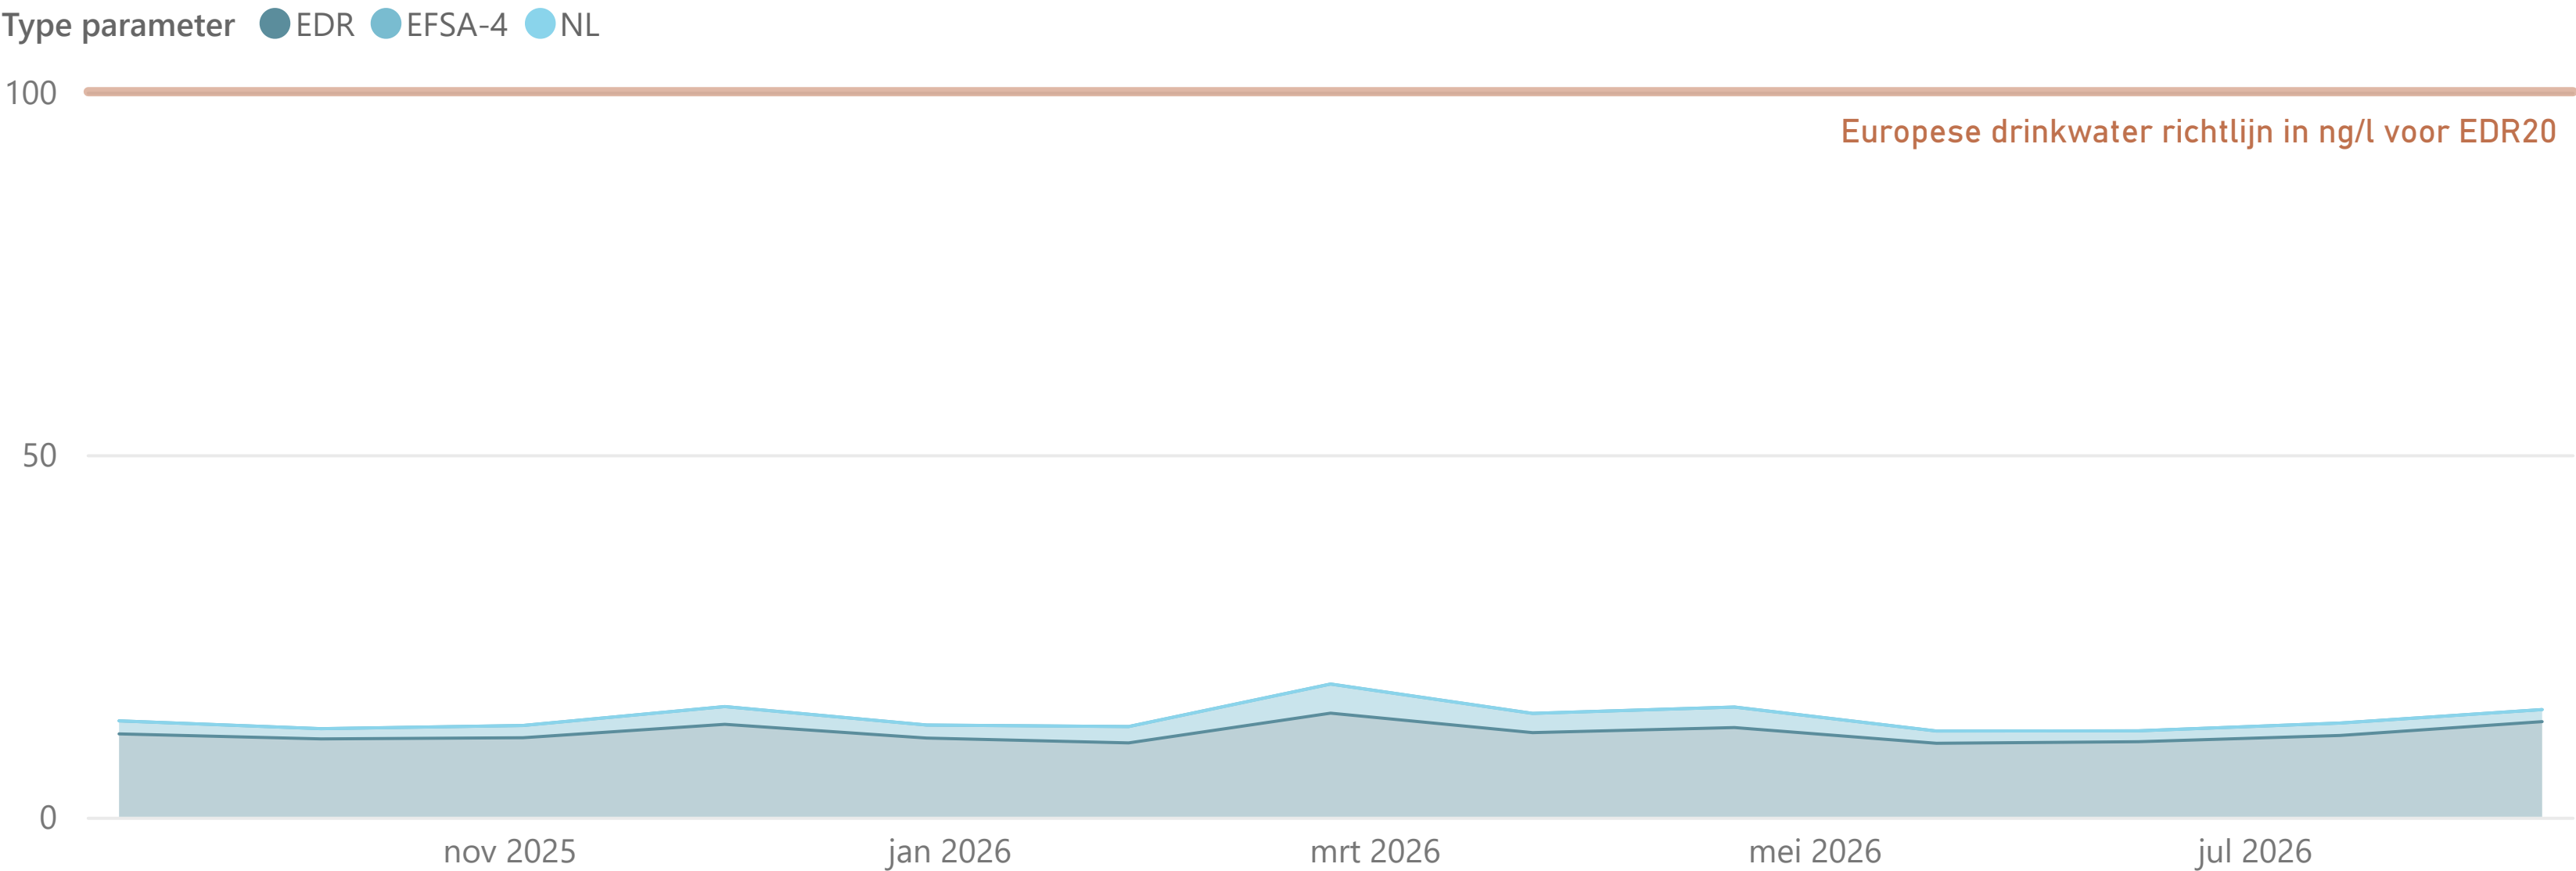

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

2,8

Gemiddeld

4,0

Maximum

7,1

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Jaar	2025				2026							
	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Som EDR	1,6	1,3	1,5	1,7	1,3	2,2	1,8	1,8	1,3	1,5	1,6	1,8
Som EFSA-4	1,8	1,4	1,6	2,7	4,0	4,9	2,5	2,9	1,6	1,5	1,6	1,7
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	3,4	2,8	3,1	4,3	5,4	7,1	4,3	4,8	2,9	3,0	3,2	3,4

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	13	0,1	0,1	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDODA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	13	1,0	1,3	1,8
PEQ PFHpS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	13	0,1	0,1	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,3
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	13	0,0	0,2	2,1
PEQ PFOA-L	EFSA-4	13	1,4	1,7	2,5
PEQ PFOA-V	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,3
PEQ PFOS-L	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,9
PEQ PFOS-V	EFSA-4	13	0,0	0,1	1,2
PEQ DONA	NL	13	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	13	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

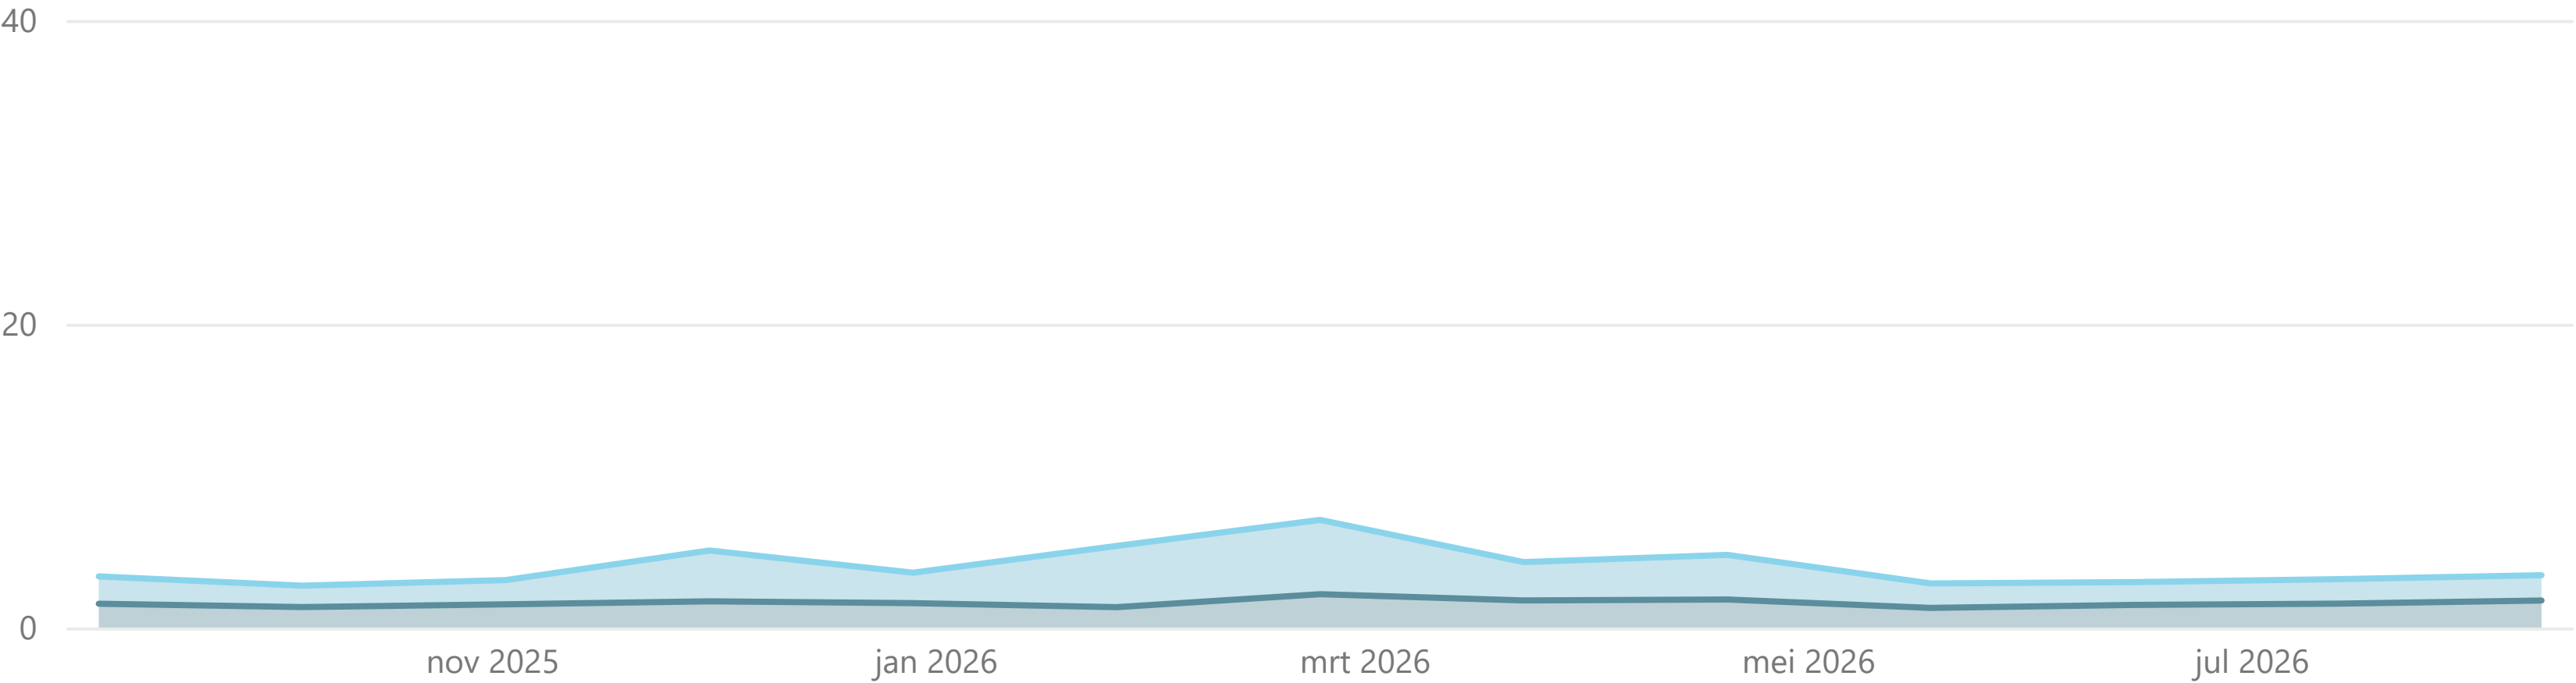


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	12	1.200	1.517	2.000

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

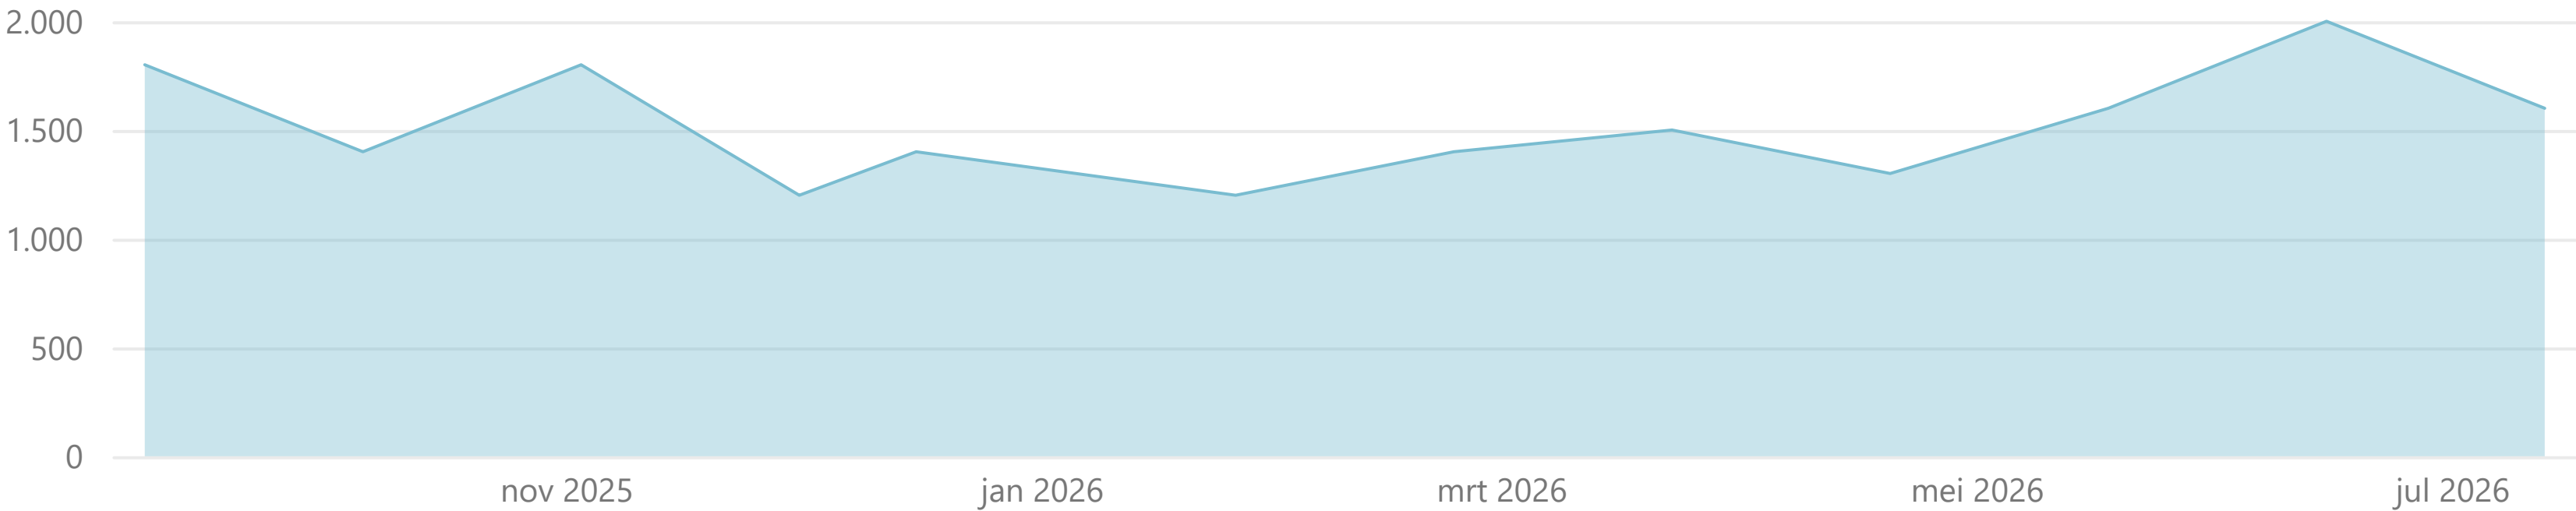

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	12	2,4	3,0	4,0

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

