

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l  
*individuele metingen*

Minimum

11,1

Gemiddeld

14,9

Maximum

17,8


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PFBA-L                  | EDR            | 24     | 2,2 | 3,1 | 3,7 |
| PFBS-L                  | EDR            | 24     | 1,5 | 2,0 | 2,6 |
| PFDA-L                  | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDODA-L                | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDODS-L                | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDS-L                  | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHpA-L                 | EDR            | 24     | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| PFHpS-L                 | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxA-L                 | EDR            | 24     | 2,2 | 3,0 | 3,5 |
| PFNS-L                  | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFPeA-L                 | EDR            | 24     | 2,2 | 3,0 | 3,5 |
| PFPeS-L                 | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTTrDA-L               | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTTrDS-L               | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDA-L                | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDS-L                | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxS-L                 | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| PFHxS-V                 | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFNA-L                  | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| PFOA-L                  | EFSA-4         | 24     | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| PFOA-V                  | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| PFOS-L                  | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFOS-V                  | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DONA                    | NL             | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HFPO-DA                 | NL             | 22     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

| Jaar            | 2025   |        |        |        |        | 2026   |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202508 | 202509 | 202510 | 202511 | 202512 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 | 202606 |
| Som EDR         | 13,6   | 13,5   | 13,7   | 13,6   | 12,1   | 10,6   | 12,0   | 12,2   | 12,6   | 13,0   | 12,6   |
| Som EFSA-4      | 1,9    | 2,3    | 2,5    | 2,6    | 2,3    | 2,2    | 2,4    | 2,1    | 2,1    | 2,1    | 1,9    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 15,6   | 15,8   | 16,2   | 16,2   | 14,4   | 12,8   | 14,4   | 14,3   | 14,7   | 15,1   | 14,5   |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

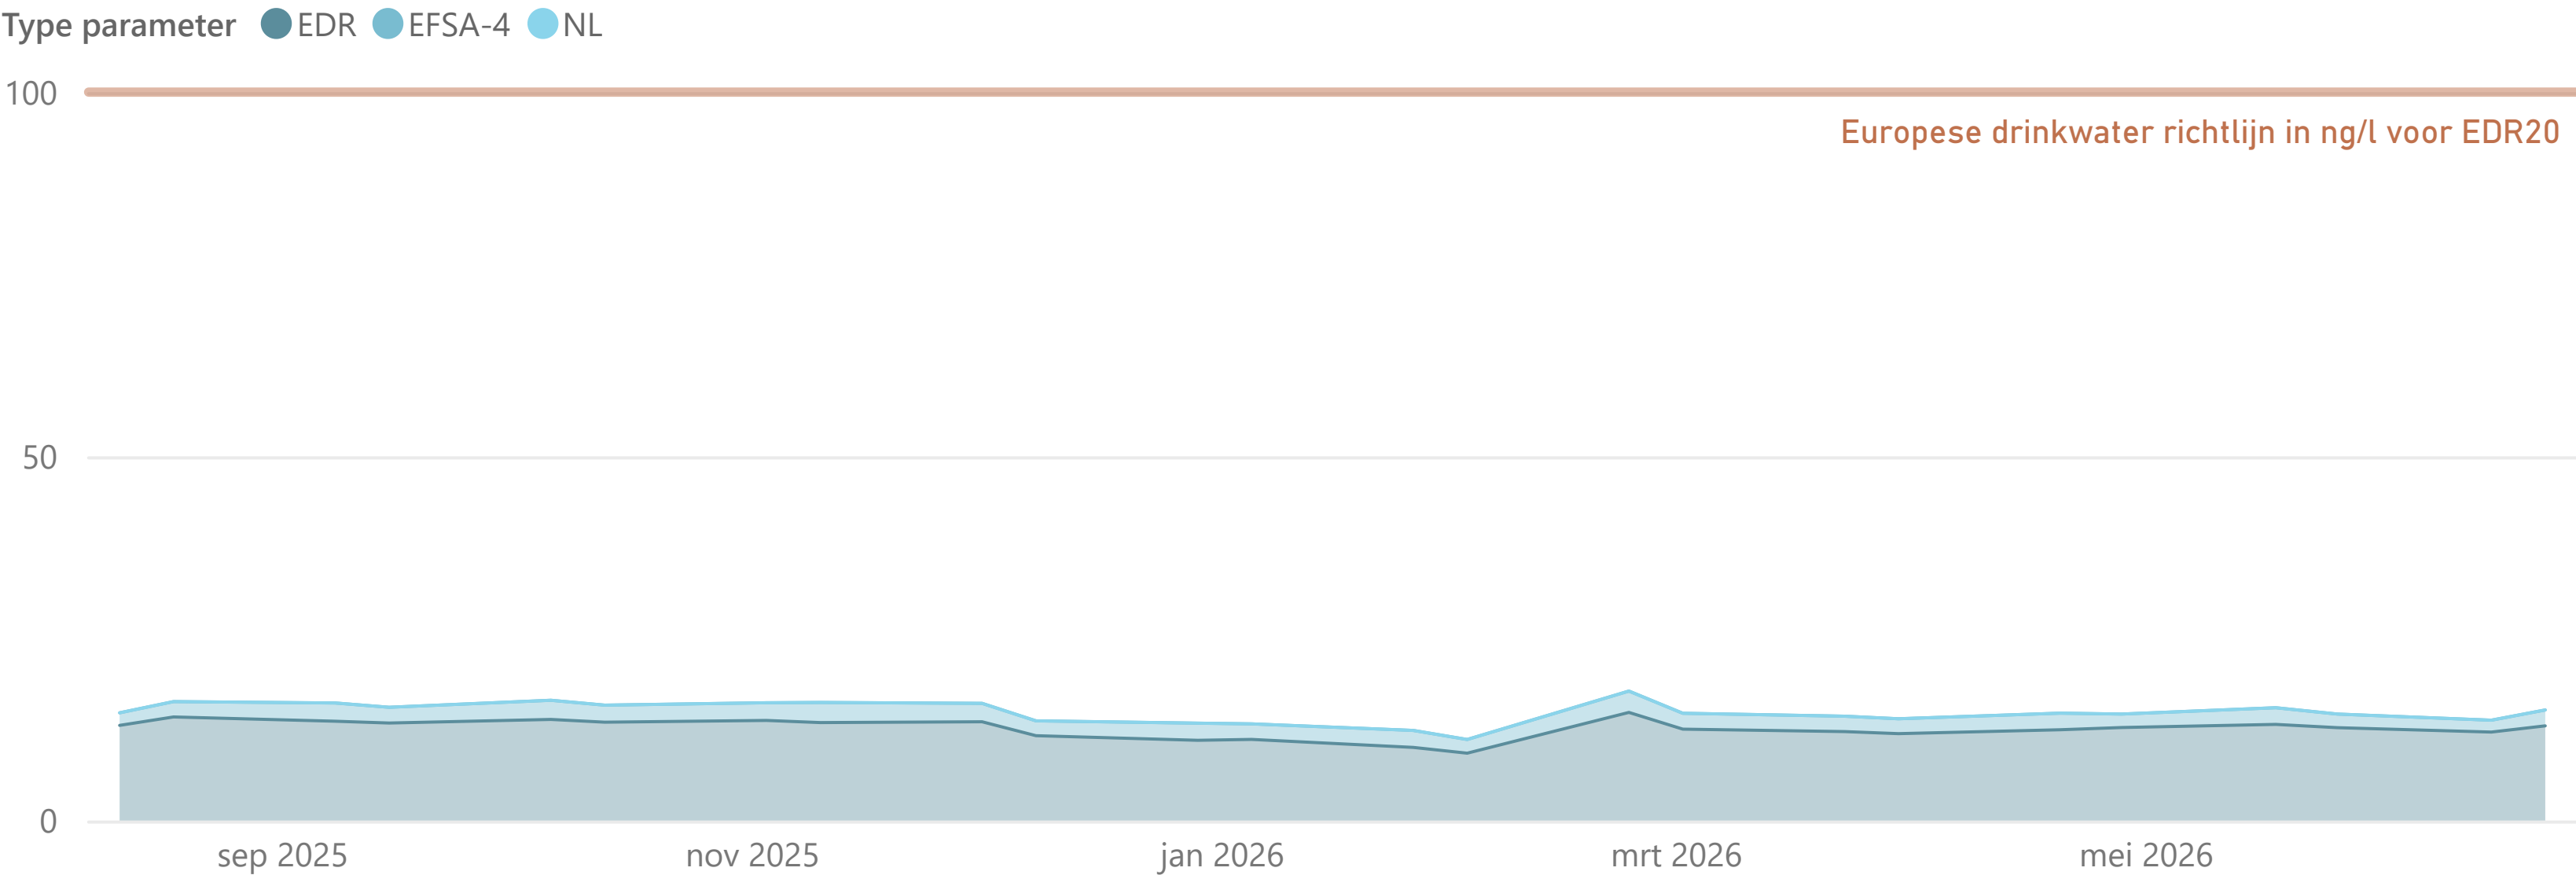

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq  
individuele metingen

Minimum

3,3

Gemiddeld

4,1

Maximum

4,9

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


| Jaar            | 2025   |        |        |        |        | 2026   |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202508 | 202509 | 202510 | 202511 | 202512 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 | 202606 |
| Som EDR         | 1,9    | 1,9    | 2,0    | 2,1    | 2,0    | 1,6    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,8    | 1,8    |
| Som EFSA-4      | 1,9    | 2,3    | 2,4    | 2,5    | 2,2    | 2,1    | 3,0    | 2,4    | 2,0    | 2,0    | 1,8    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 3,8    | 4,2    | 4,4    | 4,6    | 4,2    | 3,7    | 4,7    | 4,1    | 3,7    | 3,8    | 3,6    |

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ PFBA-L              | EDR            | 24     | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| PEQ PFBS-L              | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDA-L              | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDoDA-L            | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDS-L              | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHpA-L             | EDR            | 24     | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| PEQ PFHpS-L             | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxA-L             | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFPeA-L             | EDR            | 24     | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| PEQ PFPeS-L             | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFTTrDA-L           | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFUnDA-L            | EDR            | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxS-L             | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| PEQ PFHxS-V             | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFNA-L              | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,1 | 1,5 |
| PEQ PFOA-L              | EFSA-4         | 24     | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| PEQ PFOA-V              | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| PEQ PFOS-L              | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFOS-V              | EFSA-4         | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ DONA                | NL             | 24     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ HFPO-DA             | NL             | 22     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

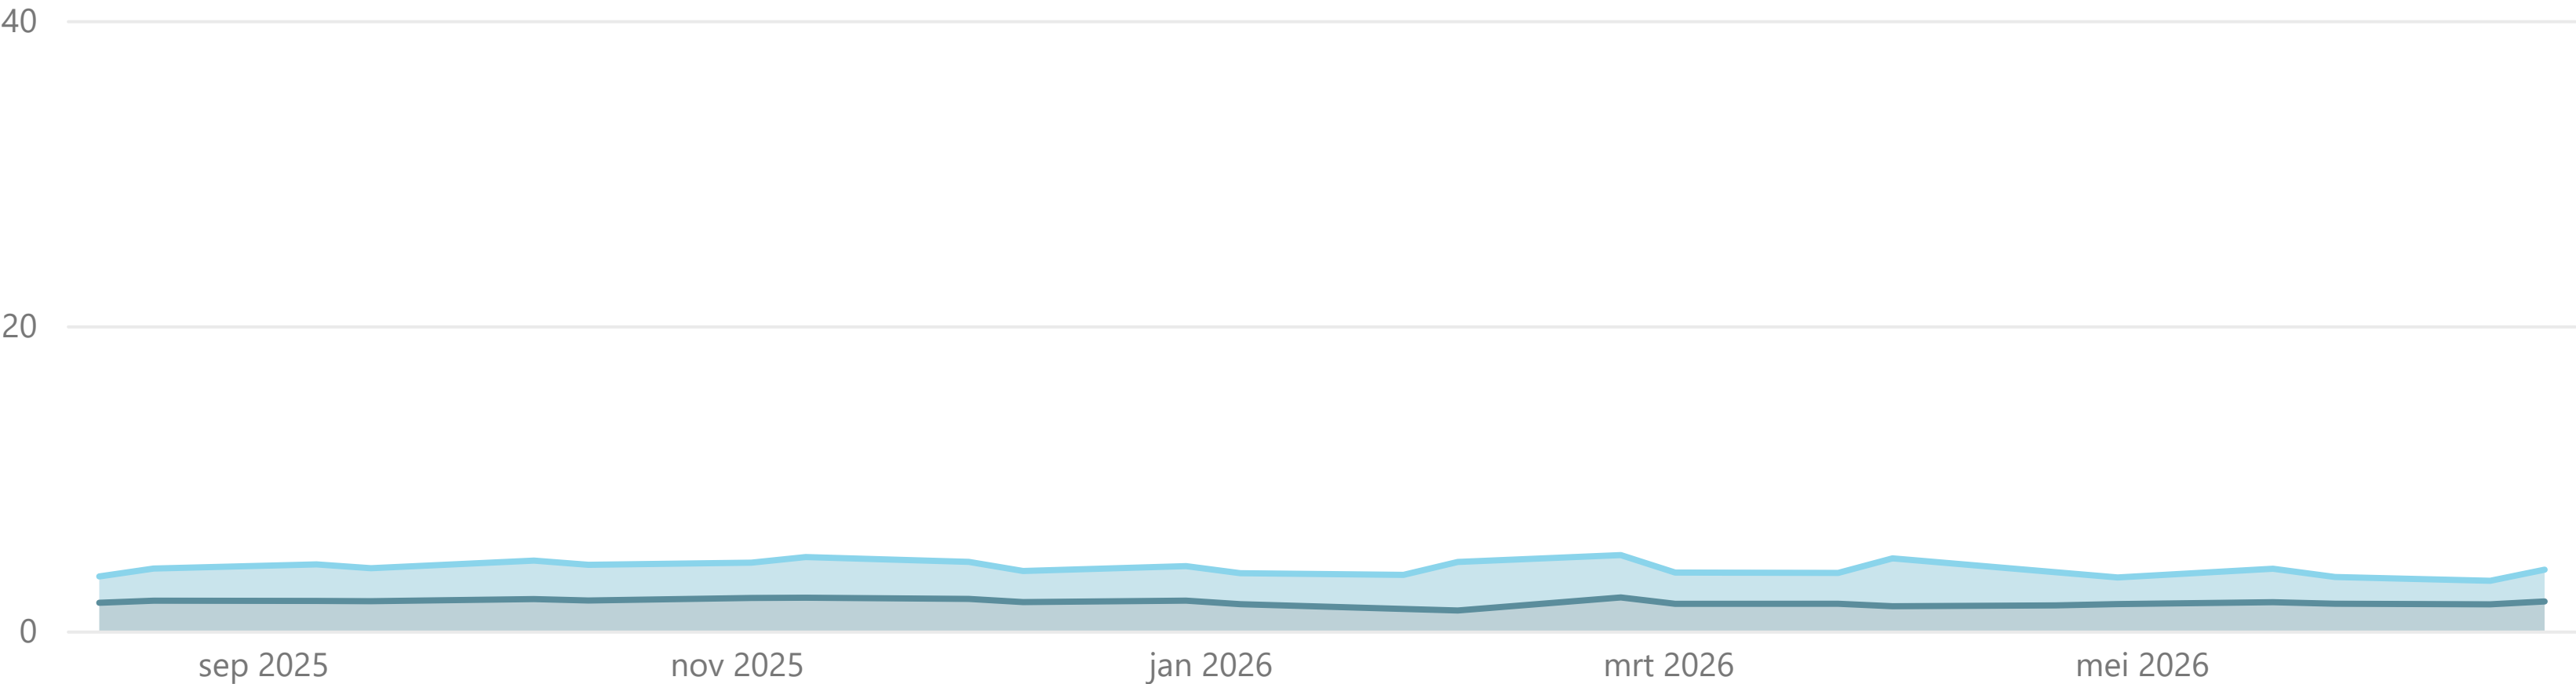

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4




TFA drinkwater in ng/l

| Parameternaam (kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem   | Max   |
|----------------------|----------------|--------|-----|-------|-------|
| TFA                  | Totaal         | 24     | 810 | 1.463 | 2.300 |

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

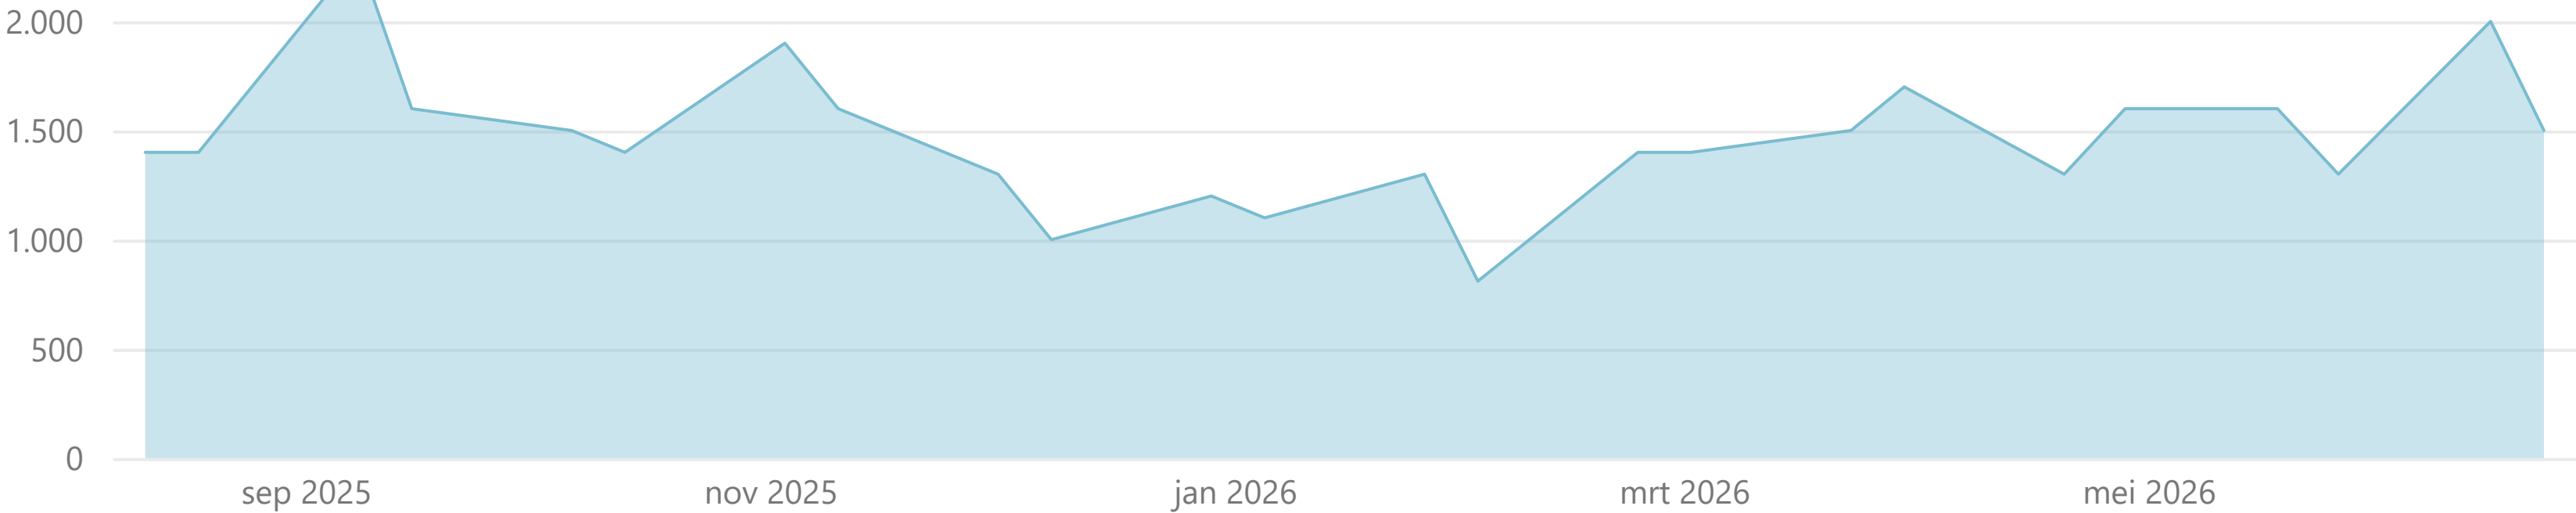

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam (kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|----------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ TFA              | Totaal         | 24     | 1,6 | 2,9 | 4,6 |

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

