

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

1,4

Gemiddeld

1,7

Maximum

1,9


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	4	1,1	1,2	1,3
PFBS-L	EDR	4	0,0	0,1	0,2
PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,2	0,3
PFNS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,1	0,5
PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFHxS-V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOA-V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOS-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOS-V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2025		2026	
	202508	202511	202602	202605
Som EDR	1,4	1,8	1,9	1,8
Som EFSA-4	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	1,4	1,8	1,9	1,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

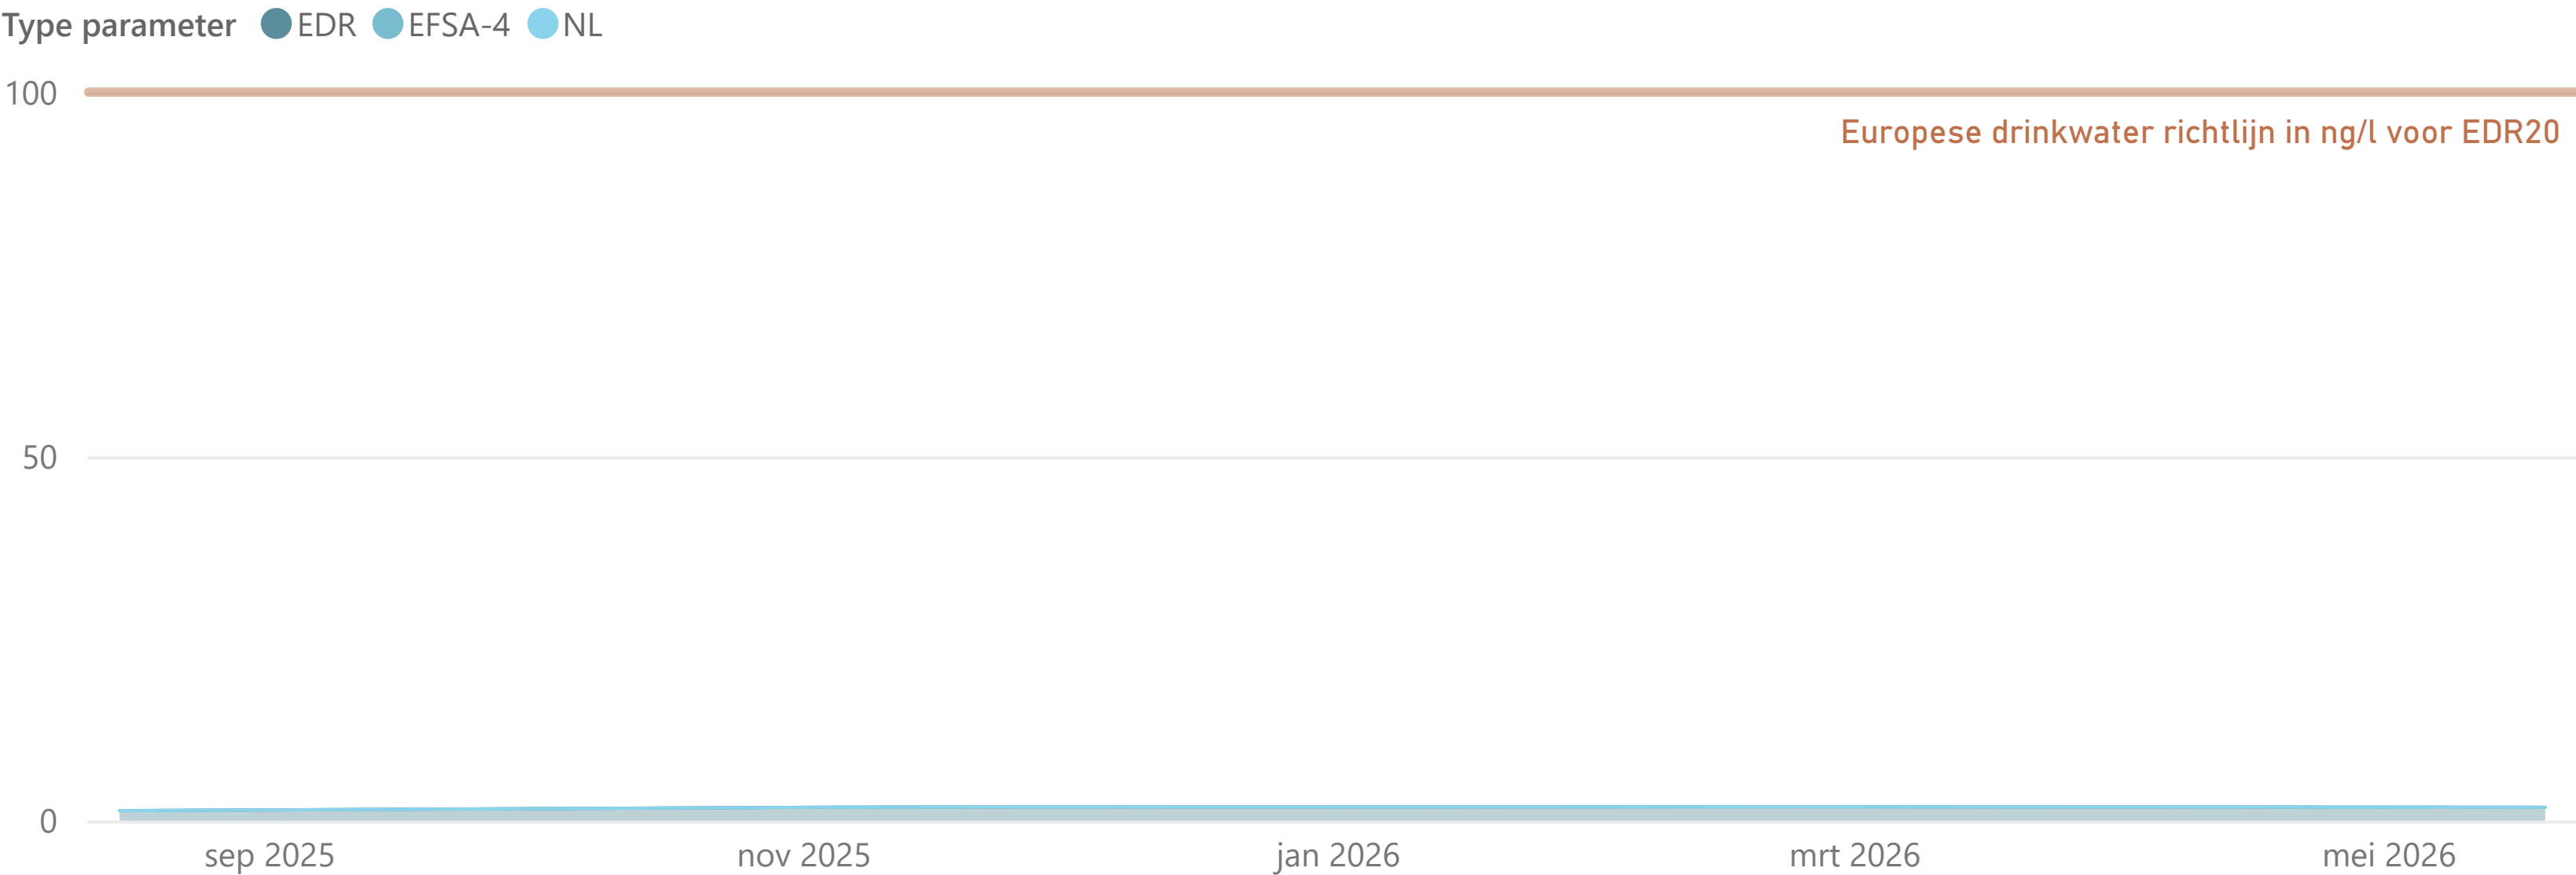

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

0,1

Gemiddeld

0,1

Maximum

0,1


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2025		2026	
	202508	202511	202602	202605
Som EDR	0,1	0,1	0,1	0,1
Som EFSA-4	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	0,1	0,1	0,1	0,1

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	4	0,1	0,1	0,1
PEQ PFBS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

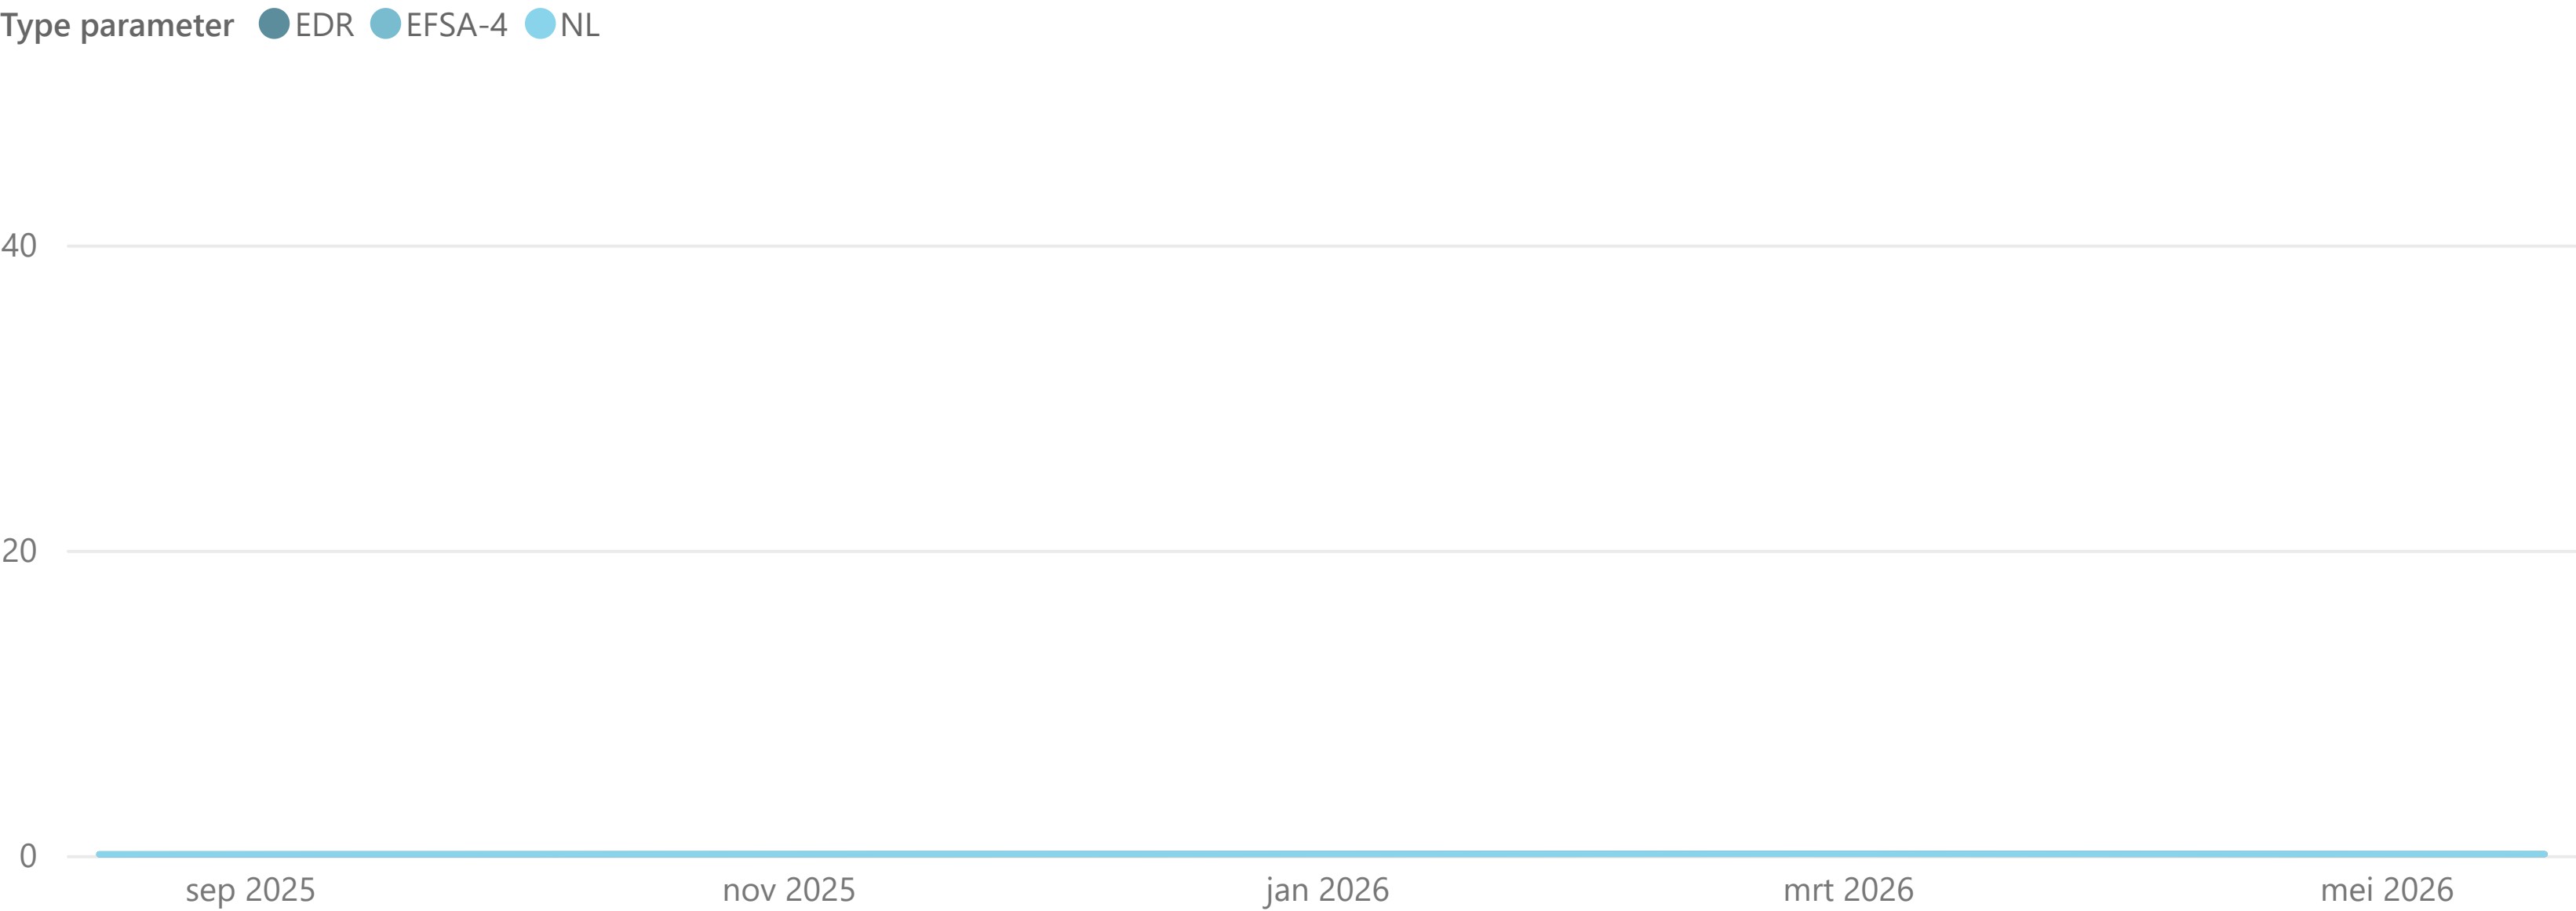

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4




TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	4	0	0	0

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

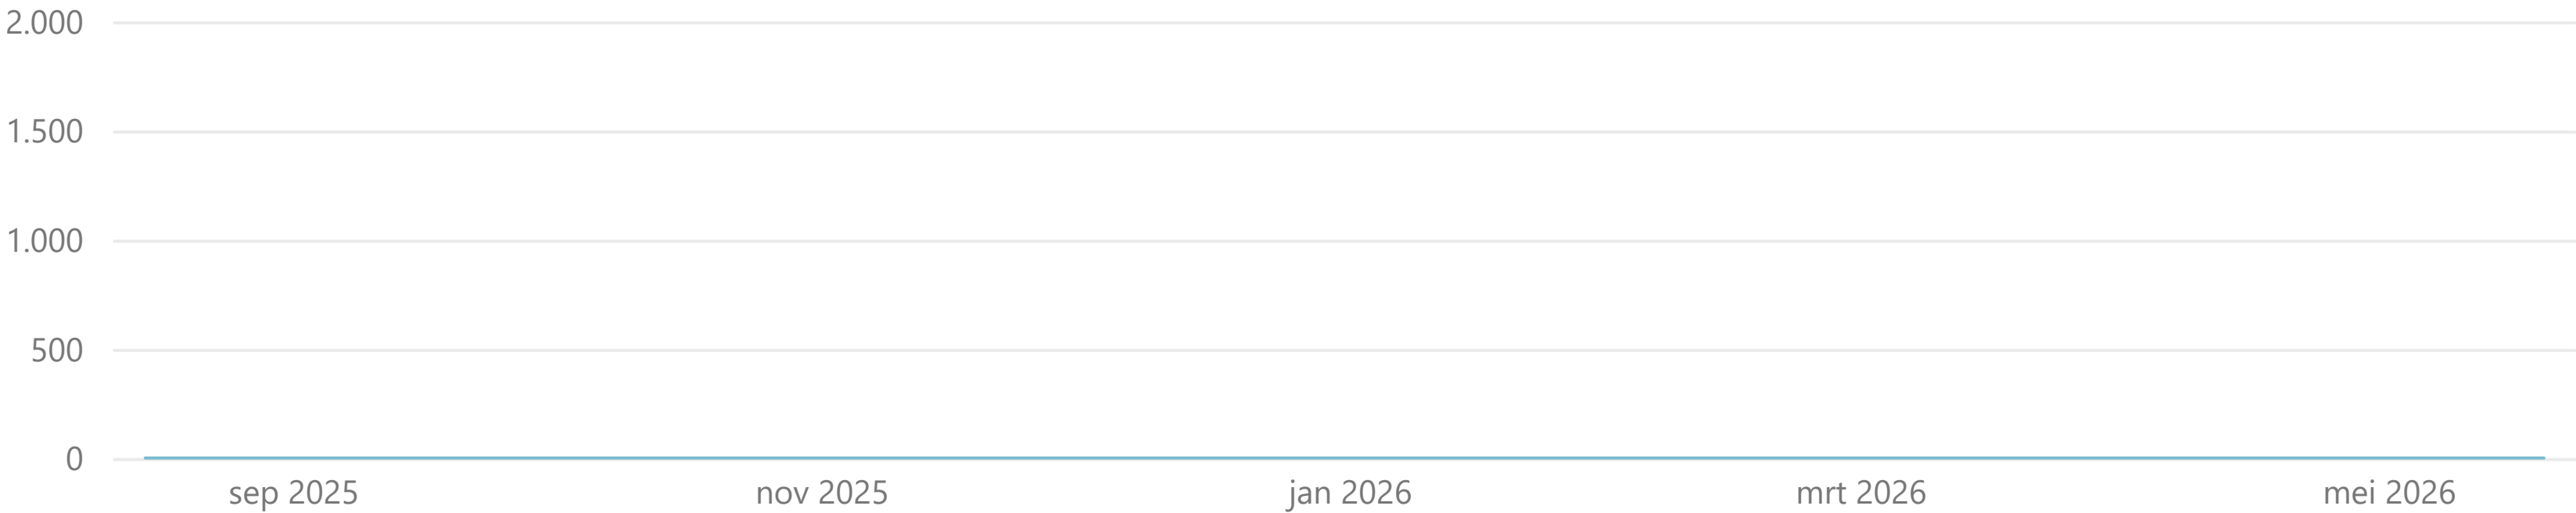

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	4	0,0	0,0	0,0

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

