

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

14,8

Gemiddeld

16,1

Maximum

17,7


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	5	9,8	10,6	11,6
PFBS-L	EDR	5	0,6	0,7	0,8
PFDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	5	0,3	0,4	0,6
PFHpS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	5	0,8	0,9	0,9
PFNS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	5	0,8	0,9	1,0
PFPeS-L	EDR	5	0,0	0,1	0,2
PFTTrDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	5	0,4	0,5	0,5
PFHxS-V	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PFOA-L	EFSA-4	5	1,4	1,6	1,8
PFOA-V	EFSA-4	5	0,5	0,5	0,5
PFOS-L	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PFOS-V	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	5	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	5	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2025		2026		
	202508	202511	202602	202605	202607
Som EDR	12,6	12,5	14,9	13,8	13,8
Som EFSA-4	2,5	2,3	2,8	2,6	2,7
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	15,1	14,8	17,7	16,5	16,5

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

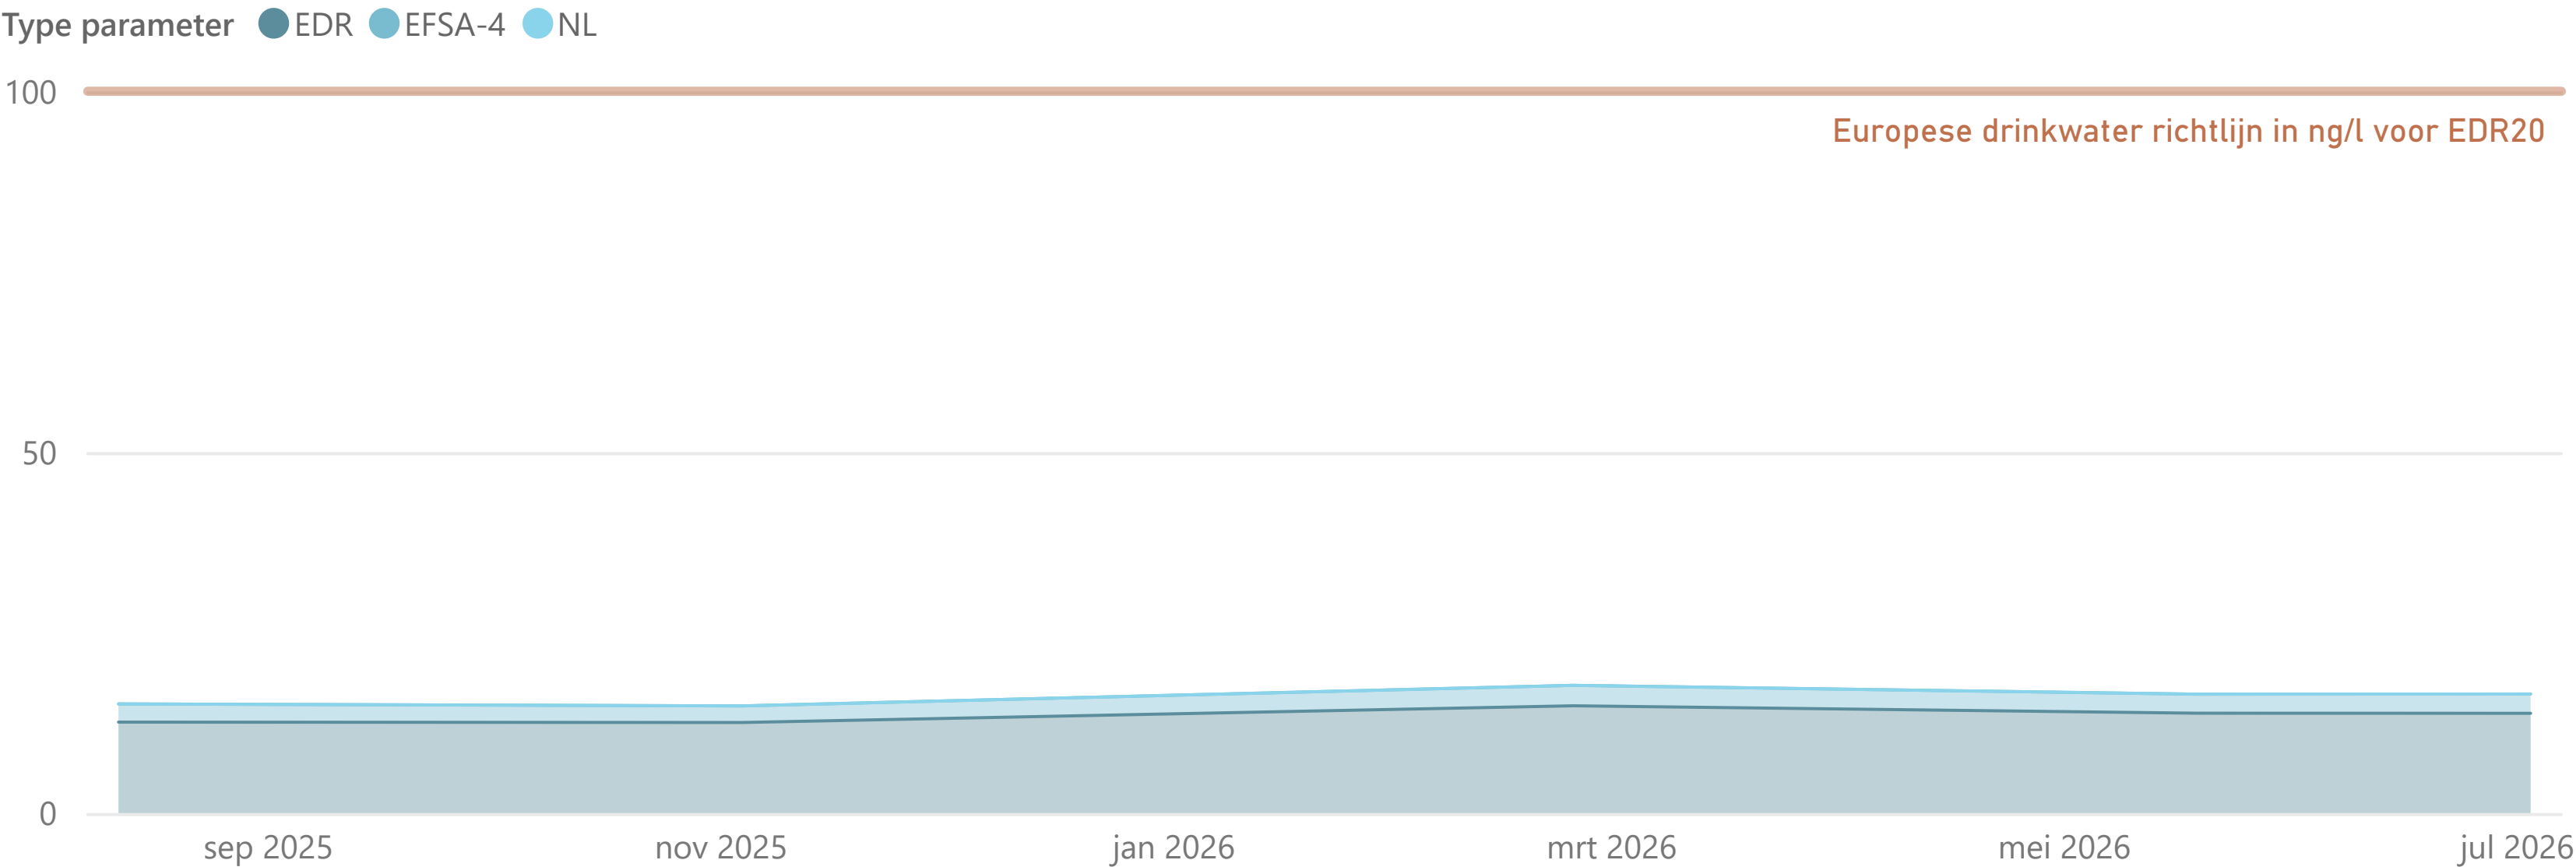

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,0

Gemiddeld

3,5

Maximum

4,0


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2025		2026		
	202508	202511	202602	202605	202607
Som EDR	0,9	0,9	1,3	1,1	1,1
Som EFSA-4	2,3	2,1	2,7	2,4	2,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	3,2	3,0	4,0	3,6	3,6

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	5	0,5	0,5	0,6
PEQ PFBS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	5	0,3	0,4	0,6
PEQ PFHpS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	5	0,0	0,1	0,1
PEQ PFTTrDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	5	0,3	0,3	0,3
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L	EFSA-4	5	1,4	1,6	1,8
PEQ PFOA-V	EFSA-4	5	0,5	0,5	0,5
PEQ PFOS-L	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-V	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	5	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	5	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

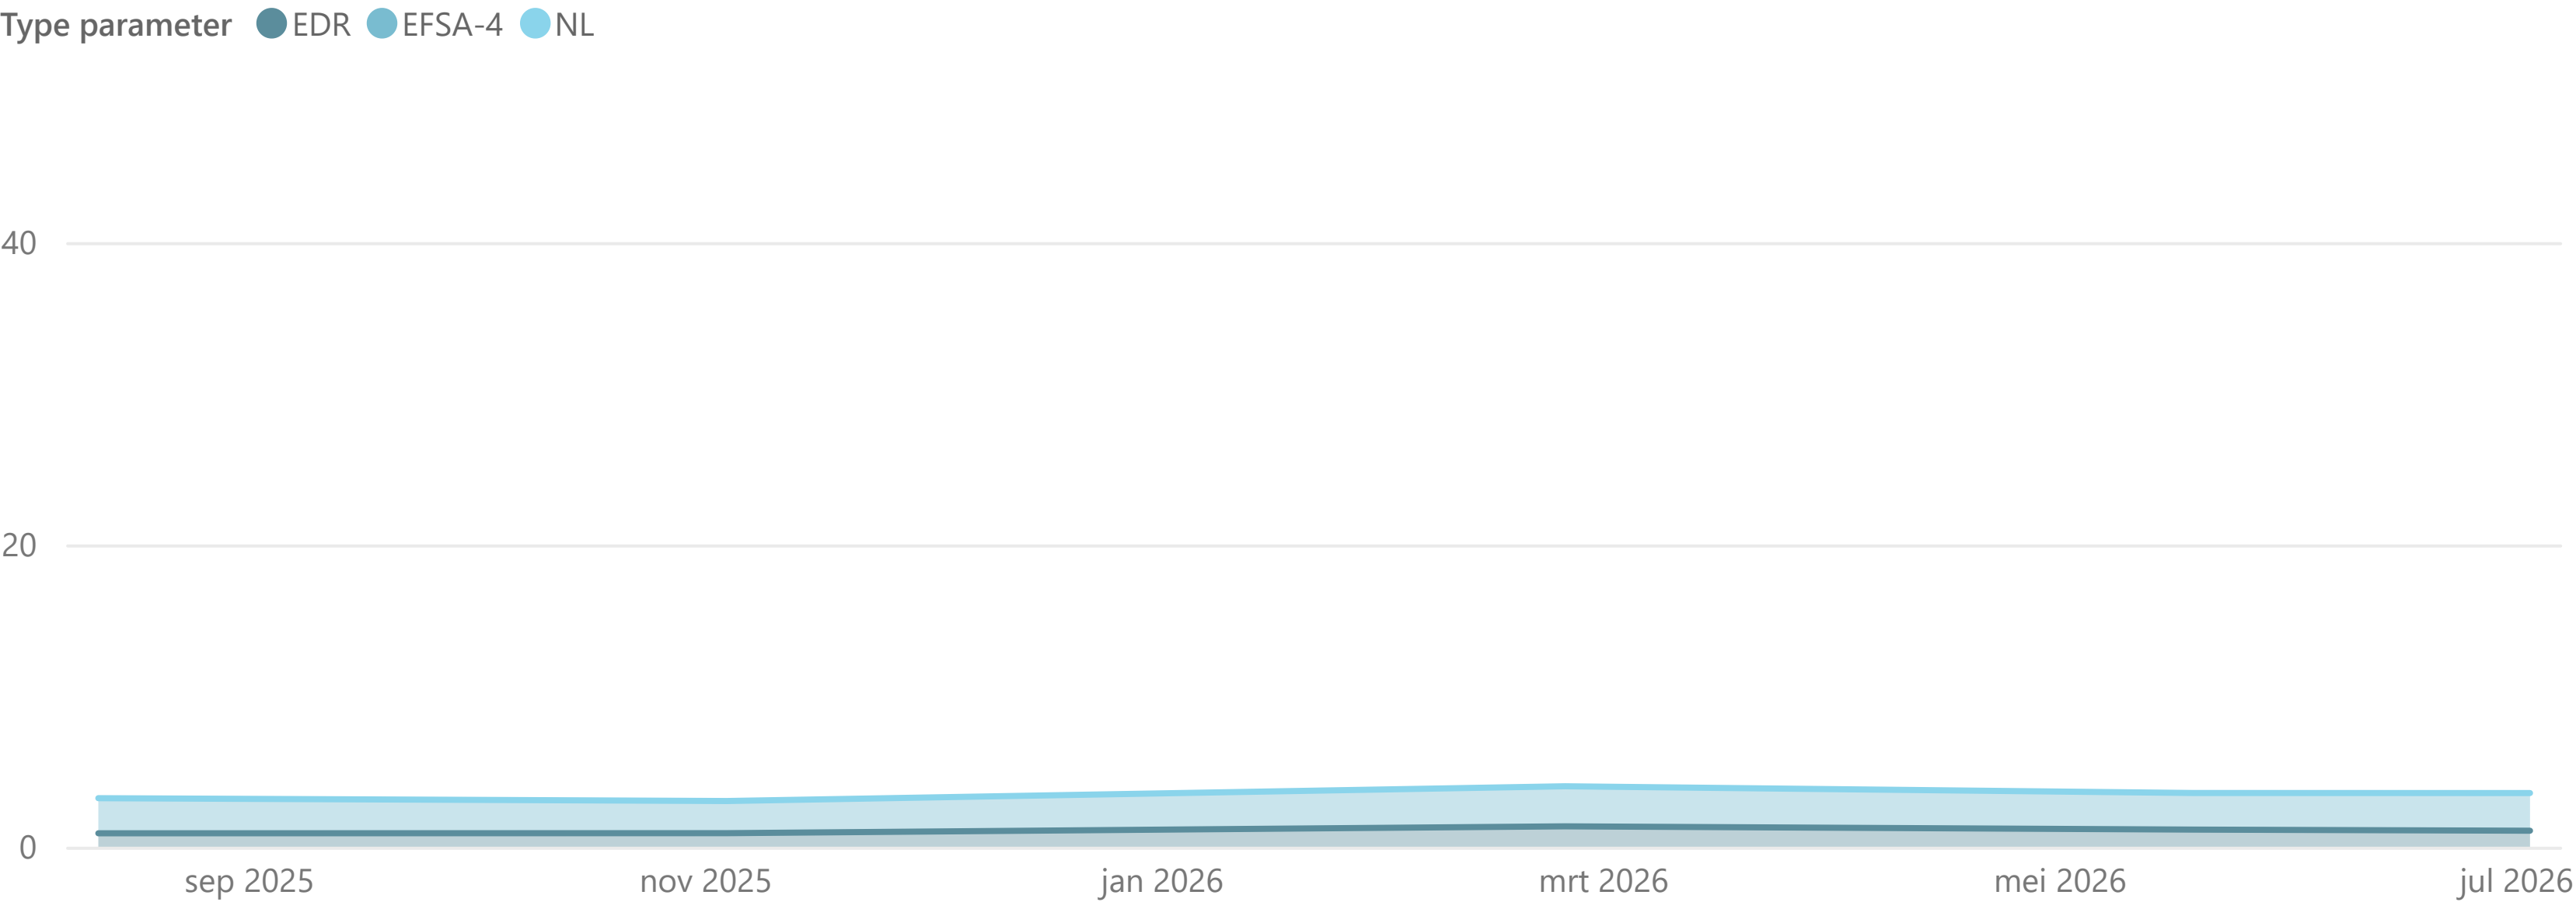


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	5	180	234	310

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

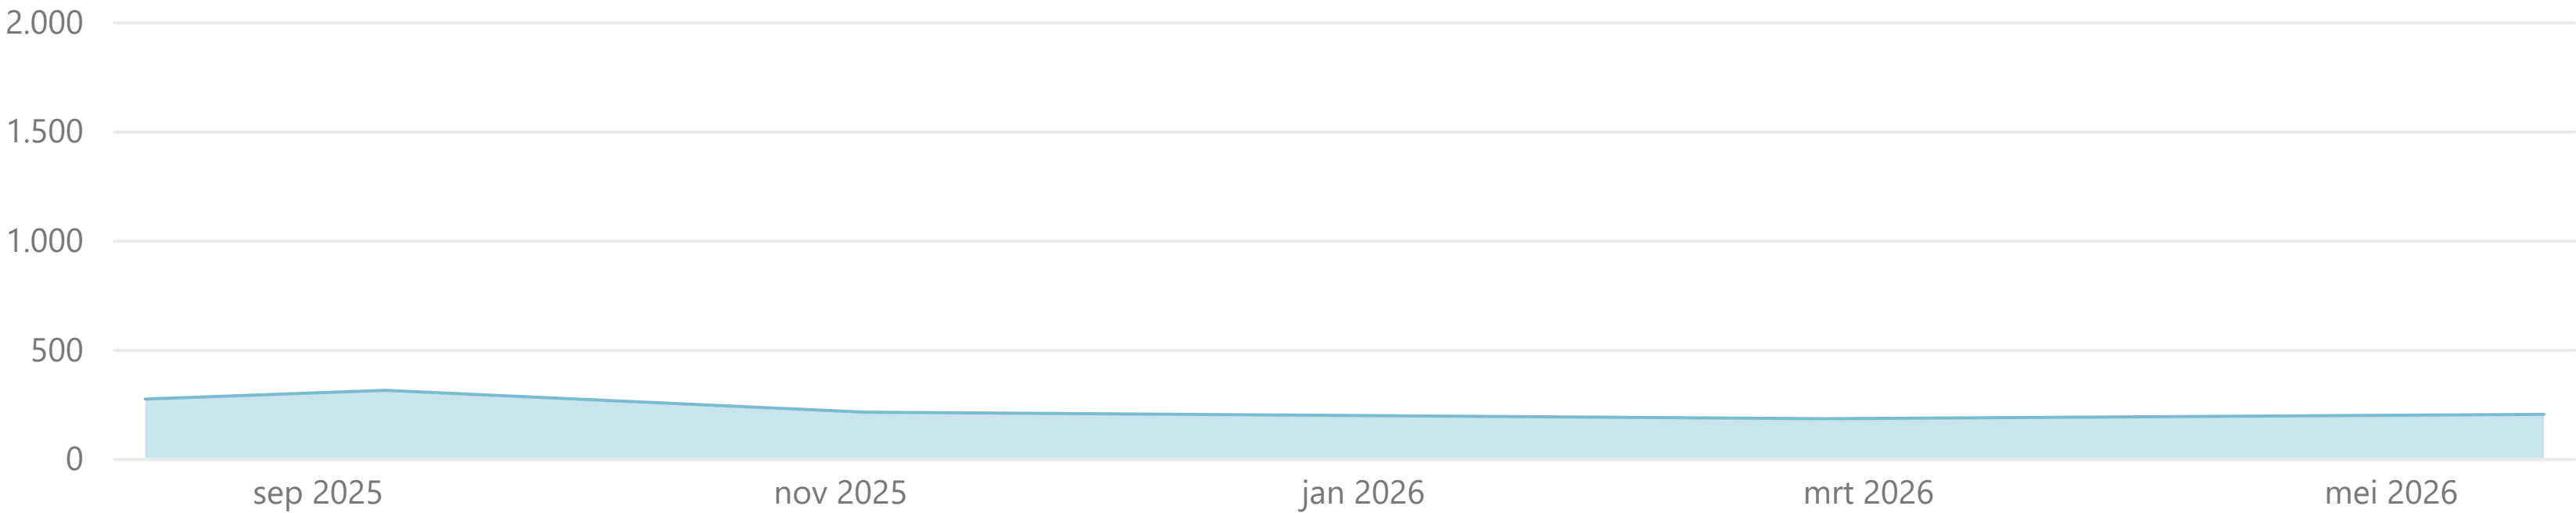

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	5	0,4	0,5	0,6

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

