

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

0,1

Gemiddeld

1,3

Maximum

2,0


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	4	0,0	1,0	1,6
PFBS-L	EDR	4	0,1	0,1	0,2
PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,2	0,4
PFNS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024		2025	
	202408	202411	202502	202505
Som EDR	2,0	1,4	0,1	1,8
Som EFSA-4	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	2,0	1,4	0,1	1,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

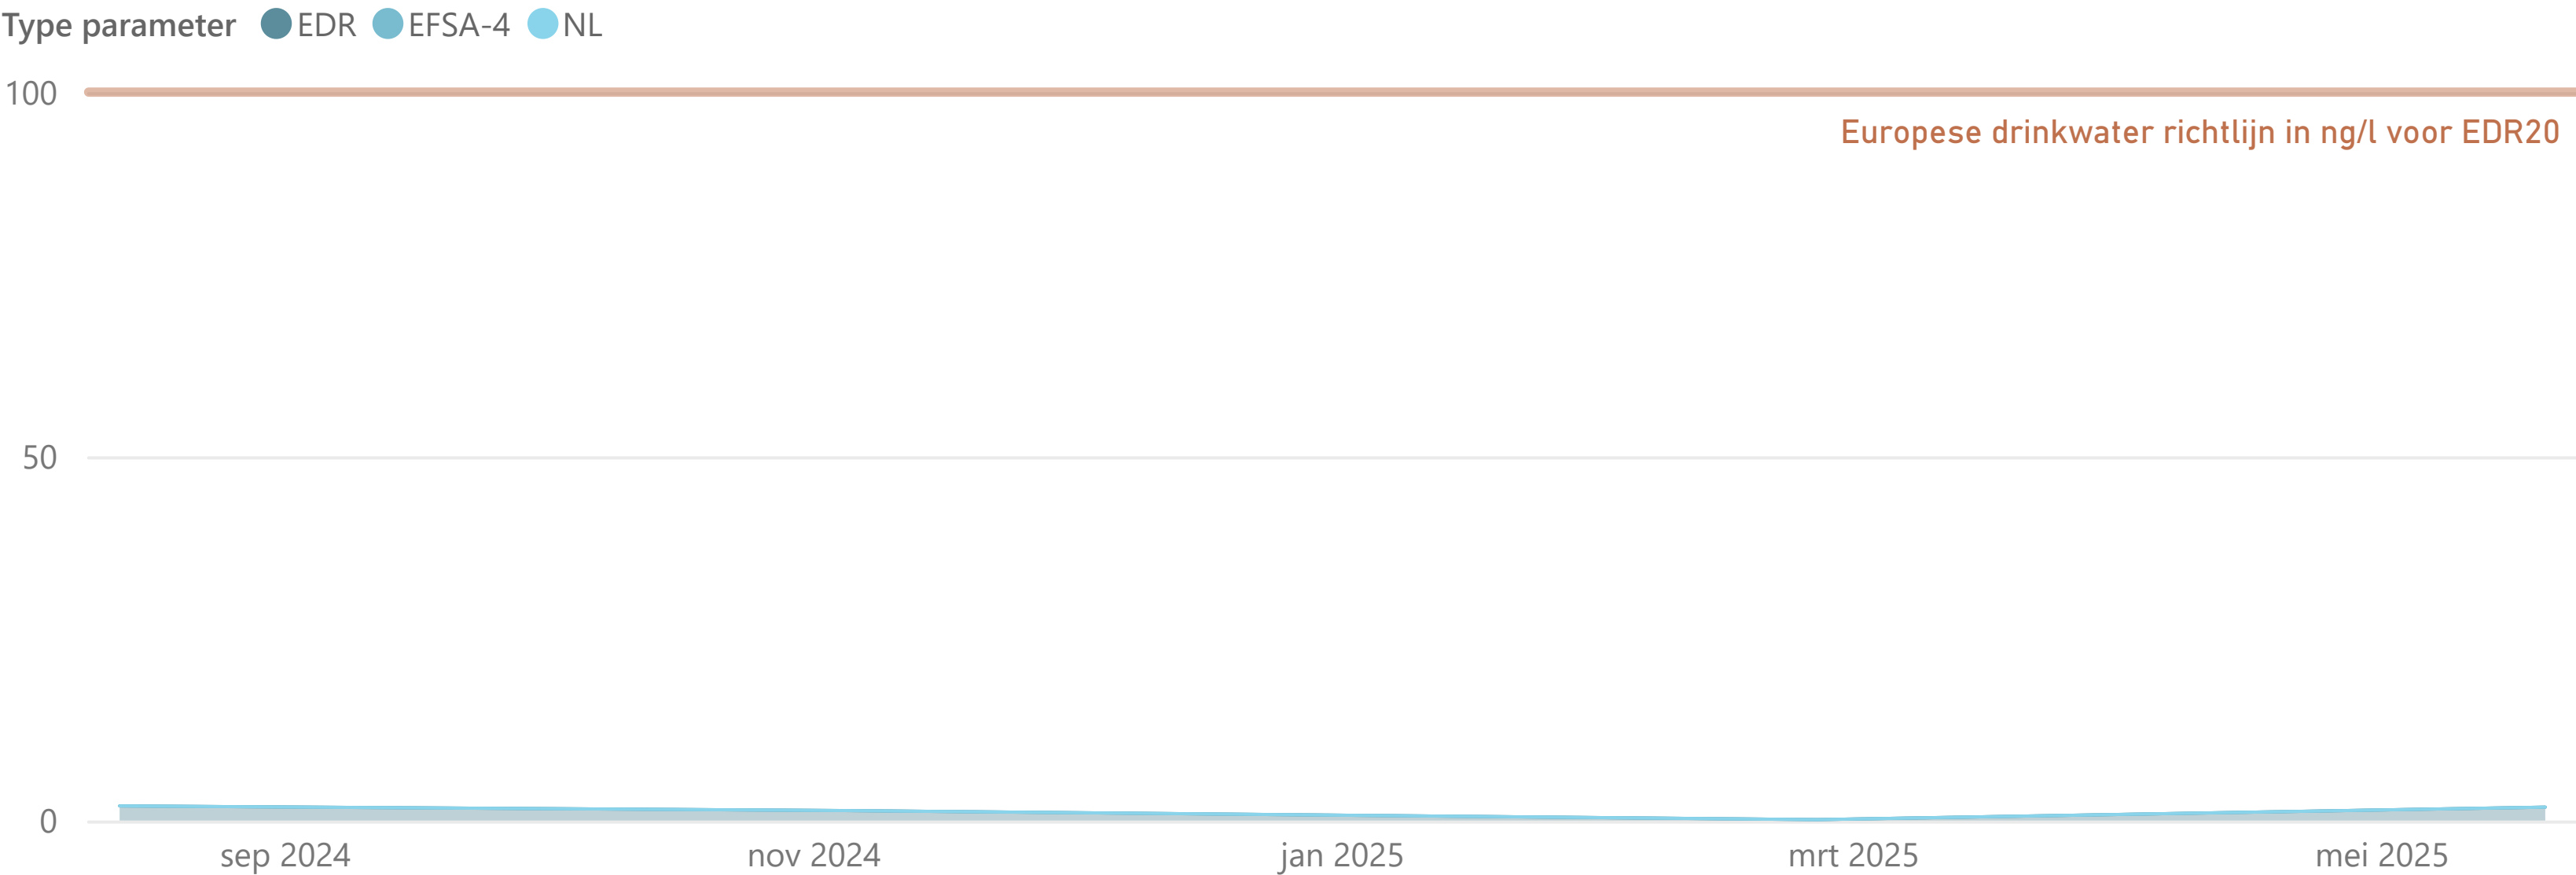

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

0,0

Gemiddeld

0,1

Maximum

0,1

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2024		2025	
	202408	202411	202502	202505
Som EDR	0,1	0,1	0,0	0,1
Som EFSA-4	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	0,1	0,1	0,0	0,1

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,1
PEQ PFBS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL




De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	3	0	0	0

TFA gehalte drinkwater in ng/l

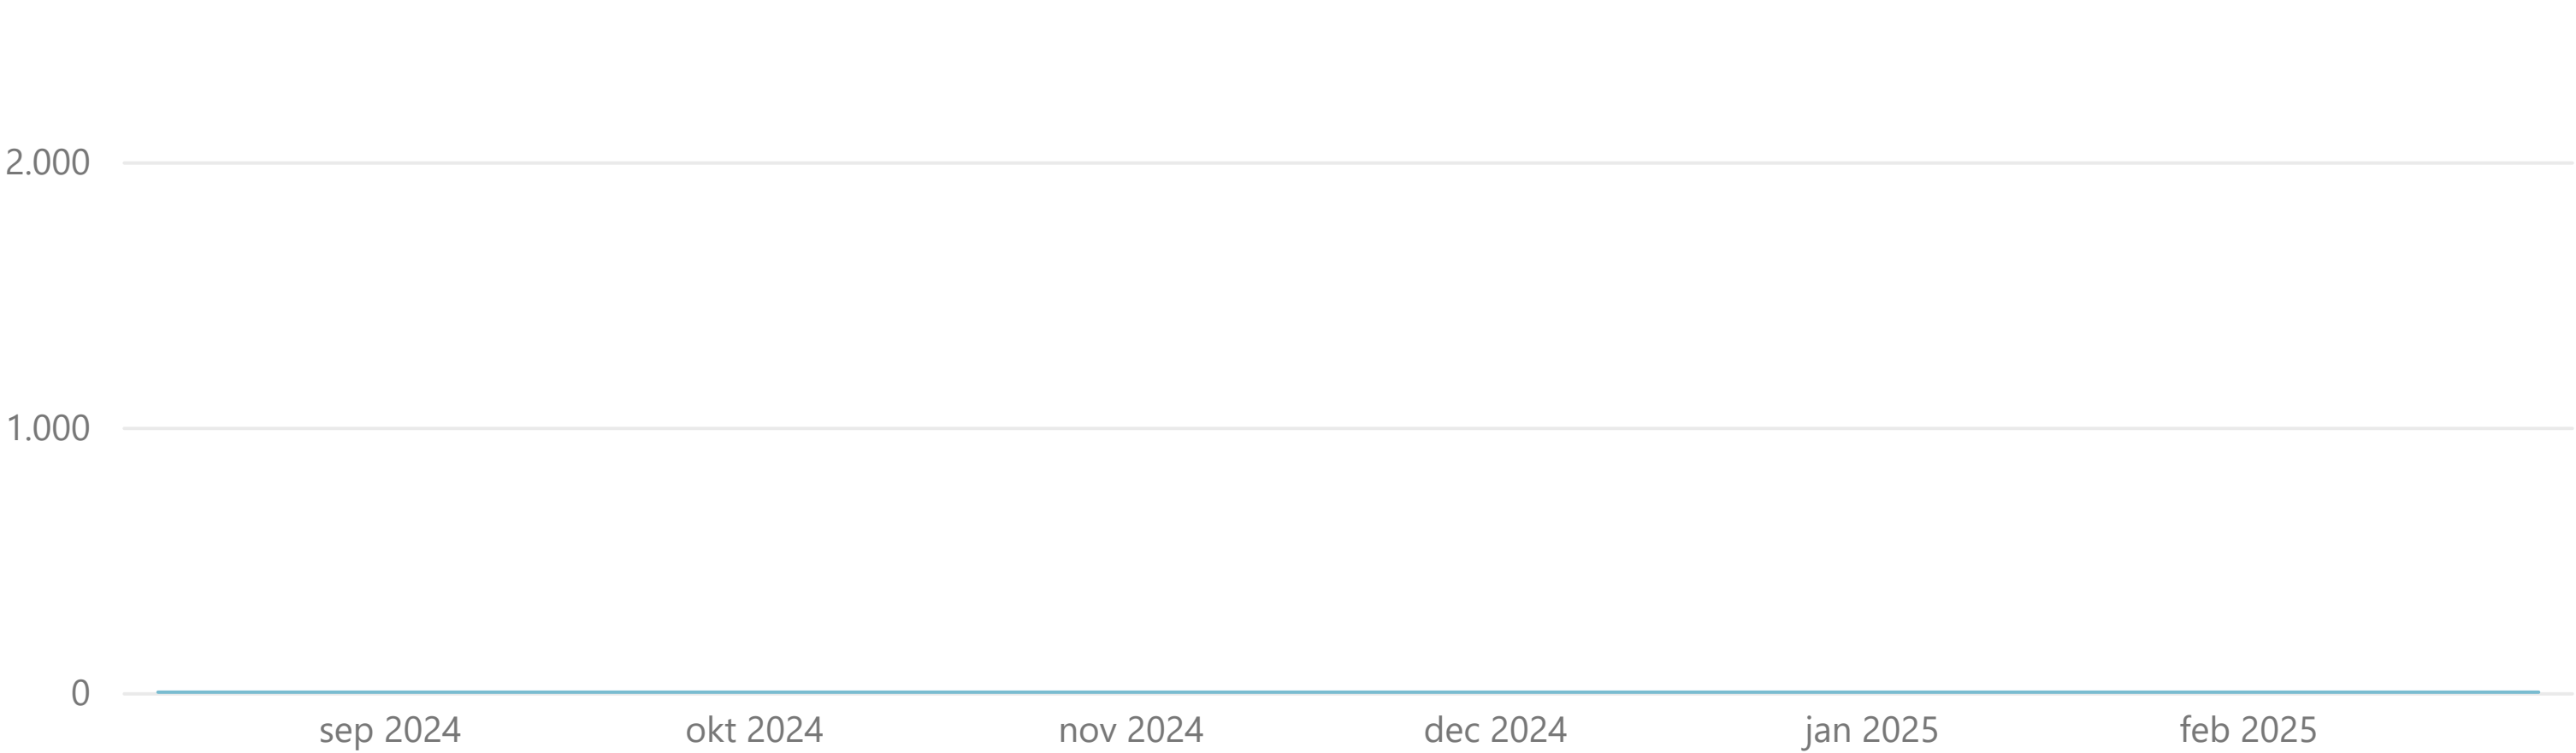

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	3	0,00	0,00	0,00

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

