

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

15,3

Gemiddeld

15,6

Maximum

15,8


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	4	9,9	10,3	10,9
PFBS-L	EDR	4	0,6	0,7	0,7
PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	4	0,3	0,4	0,5
PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	4	0,7	0,9	1,0
PFNS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	4	0,8	0,9	0,9
PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,1	0,3
PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	4	0,4	0,5	0,5
PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	4	1,8	1,9	2,1
PFOS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024			2025	
	202405	202408	202411	202502	
Som EDR	13,2	13,0	13,5	13,0	
Som EFSA-4	2,3	2,6	2,3	2,3	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	15,5	15,7	15,8	15,3	

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

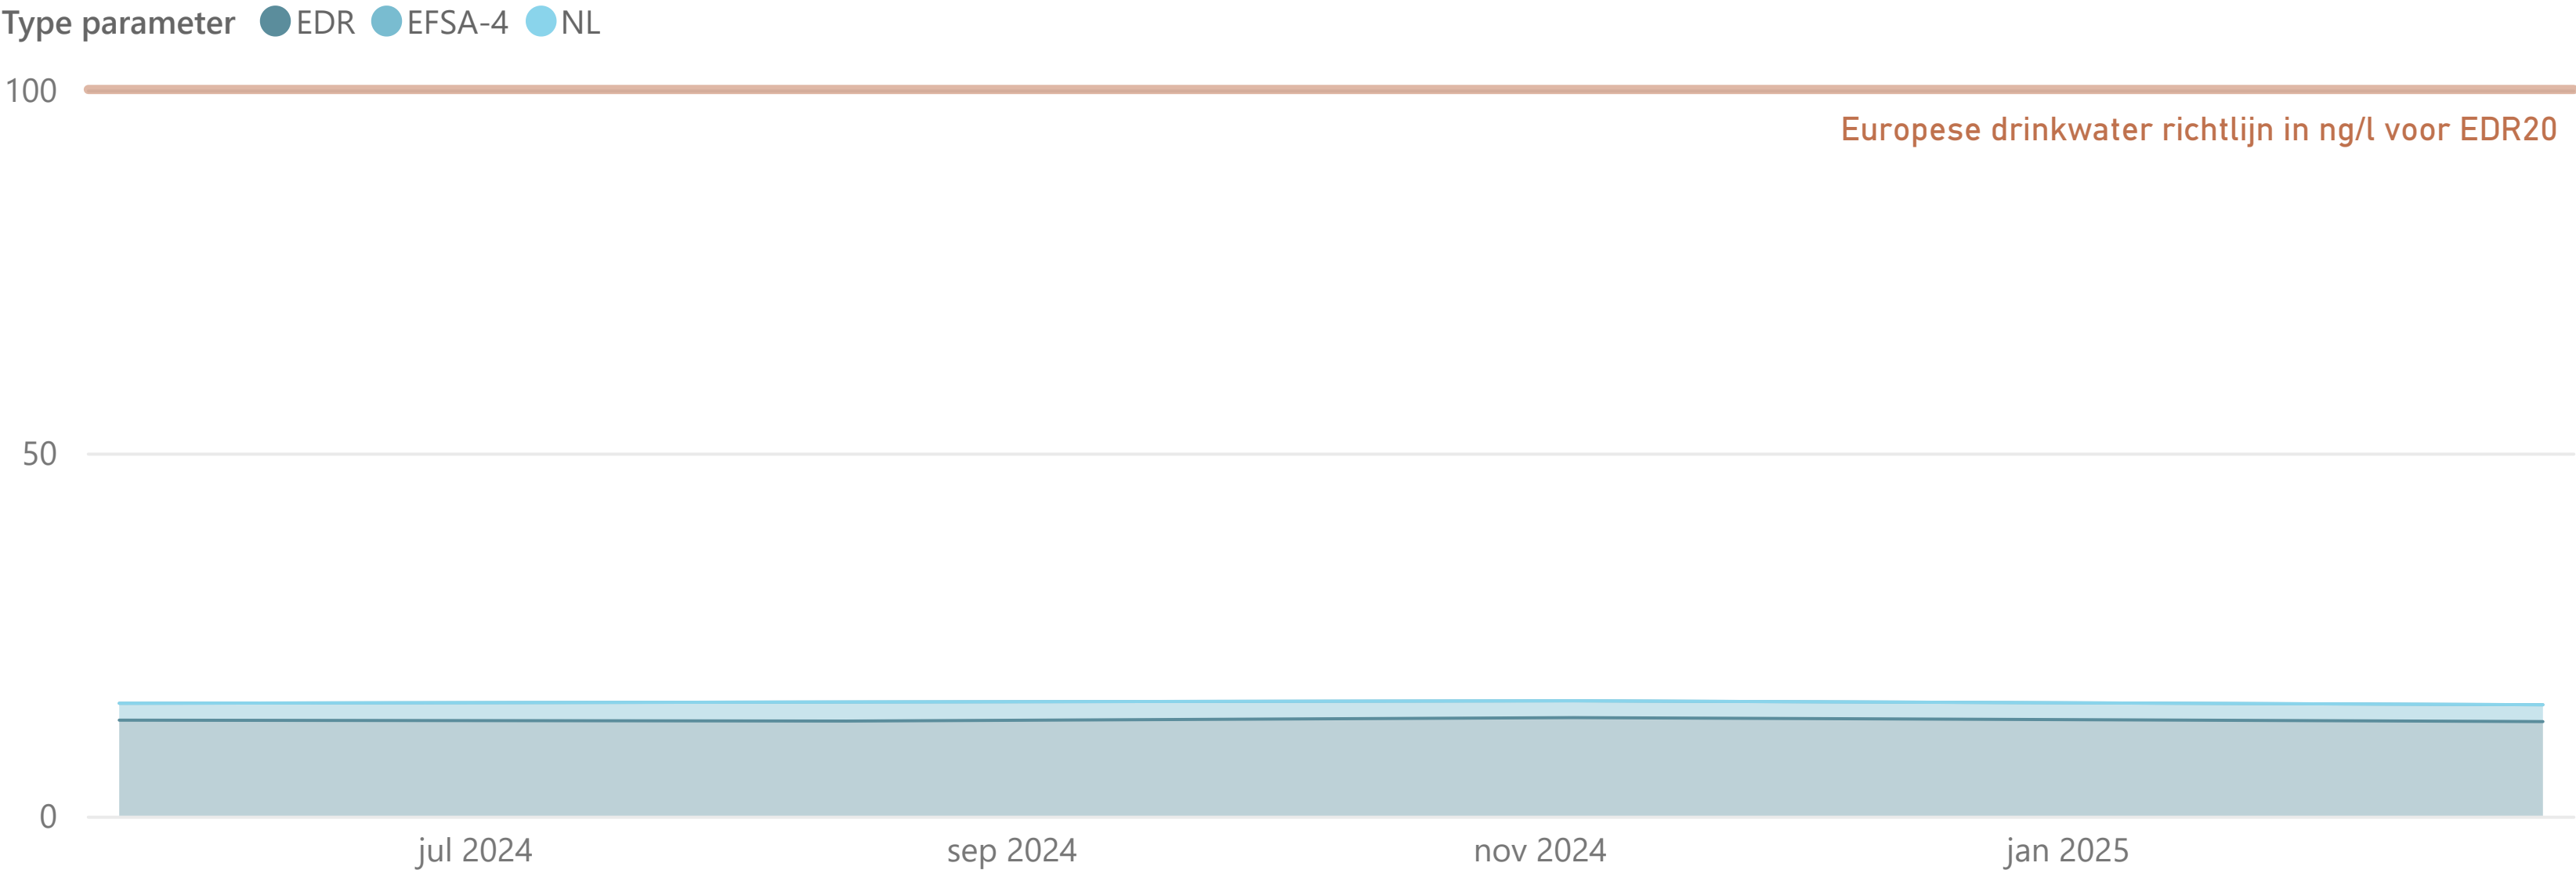

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,1

Gemiddeld

3,2

Maximum

3,5

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Jaar	2024			2025	
	202405	202408	202411	202502	
Som EDR	0,9	1,1	1,0	1,1	
Som EFSA-4	2,1	2,4	2,1	2,2	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	3,1	3,5	3,1	3,2	

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	4	0,5	0,5	0,5
PEQ PFBS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	4	0,3	0,4	0,5
PEQ PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,2
PEQ PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	4	0,2	0,3	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	4	1,8	1,9	2,1
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

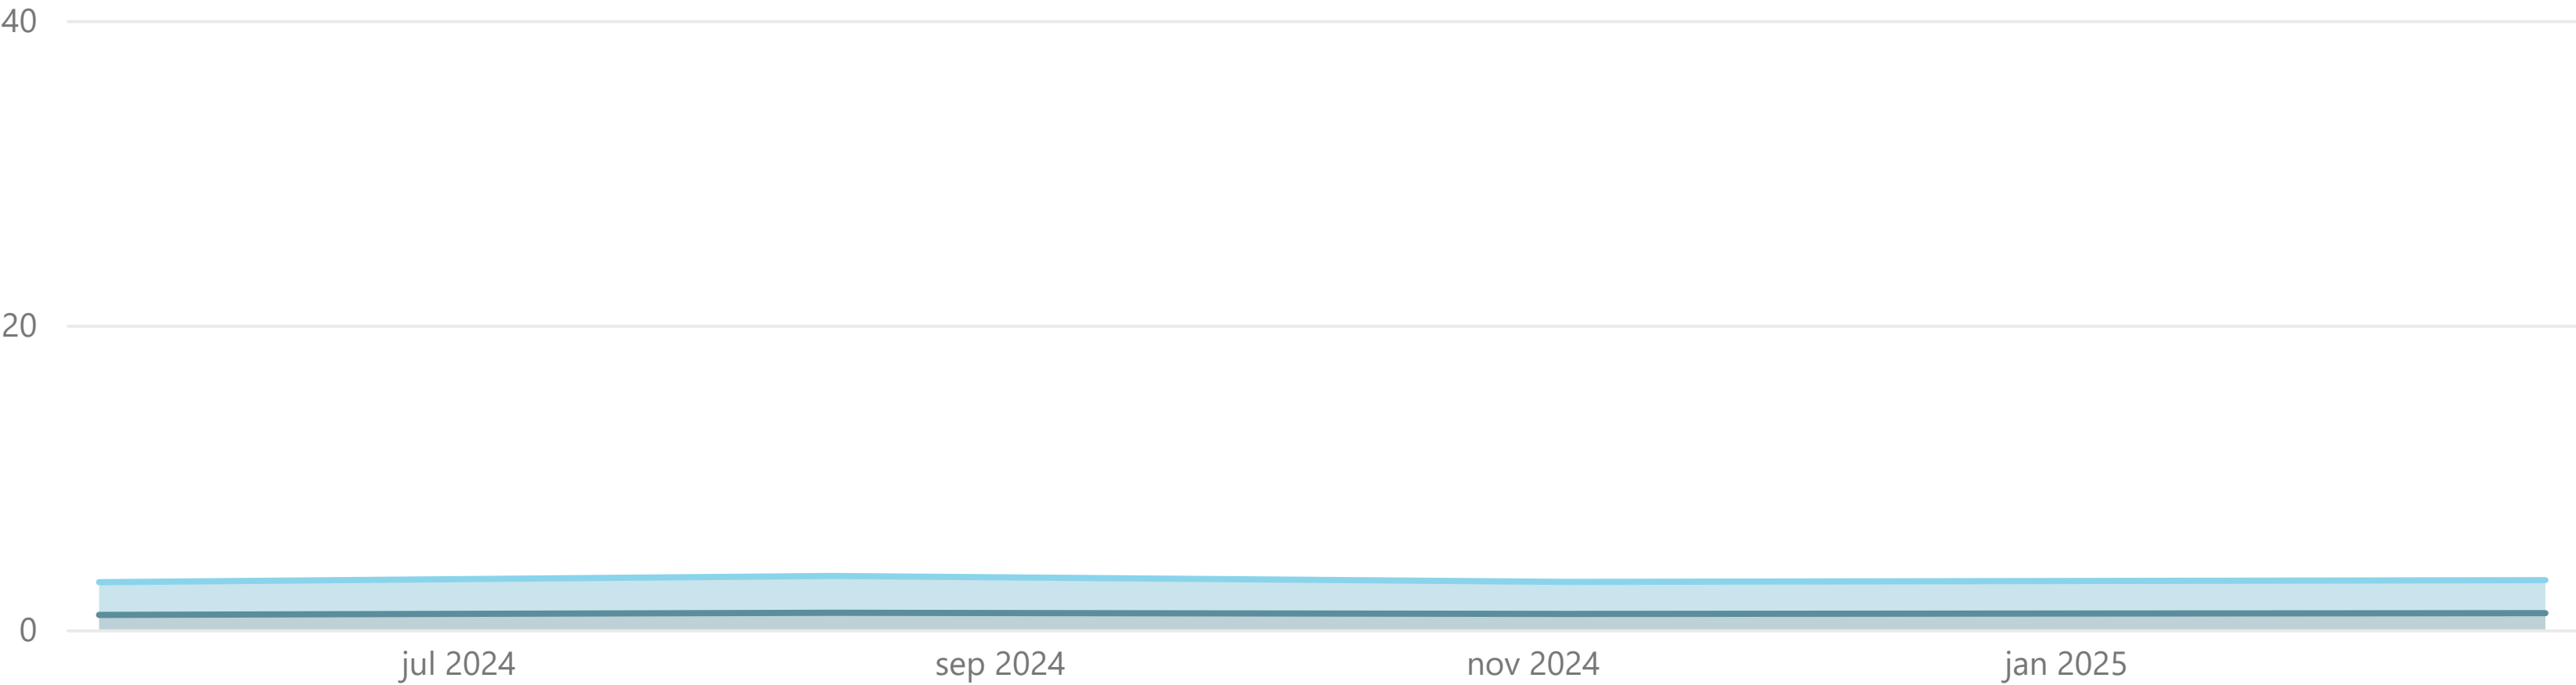


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4



TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	4	140	170	190

TFA gehalte drinkwater in ng/l

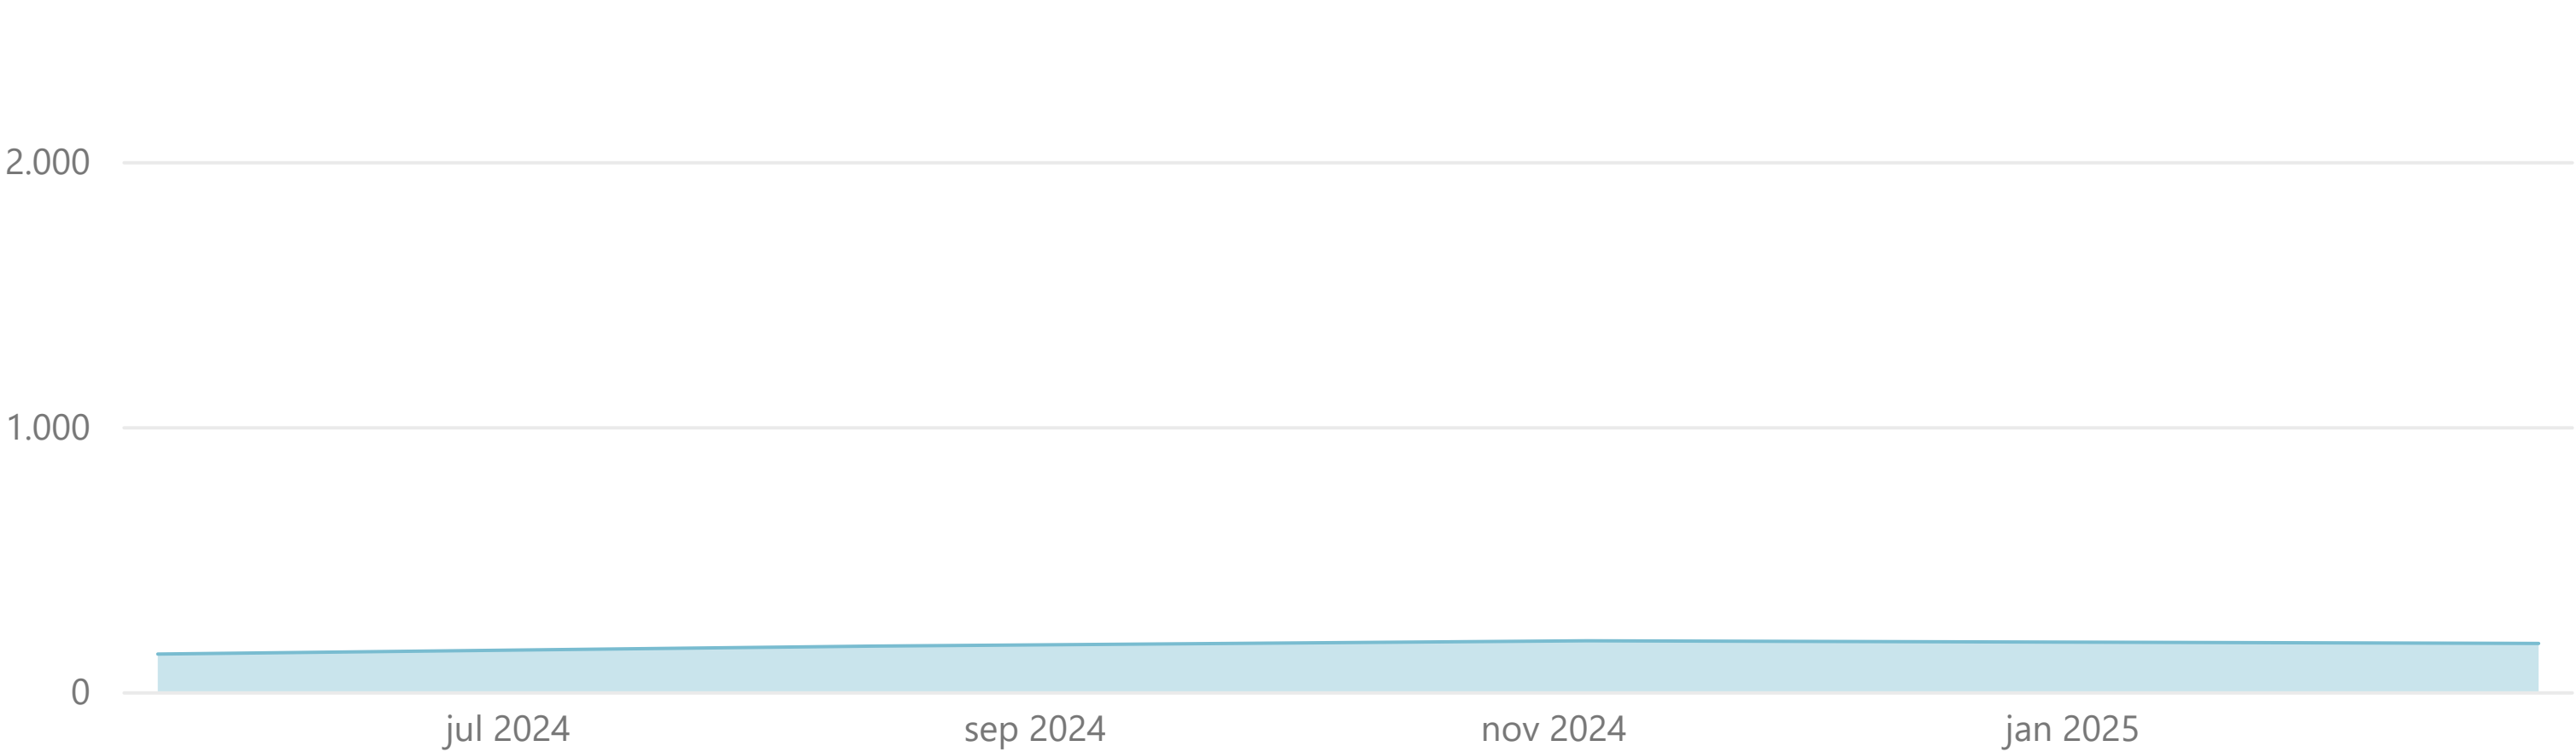

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	4	0,28	0,34	0,38

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

