

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

4,8

Gemiddeld

6,0

Maximum

6,8


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	11	2,3	3,0	3,8
PFBS-L	EDR	11	0,4	0,4	0,5
PFDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDaDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDaDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	11	0,2	0,4	0,6
PFHpS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	11	0,5	0,7	1,0
PFNS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	11	0,5	0,8	1,2
PFPeS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,2
PFNA-L	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	11	0,4	0,6	0,7
PFOS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	11	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	11	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024				2025	
	202405	202408	202409	202411	202502	202503
Som EDR	5,3	6,0	5,4	4,9	6,1	5,9
Som EFSA-4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	5,8	6,6	5,9	5,5	6,8	6,6

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

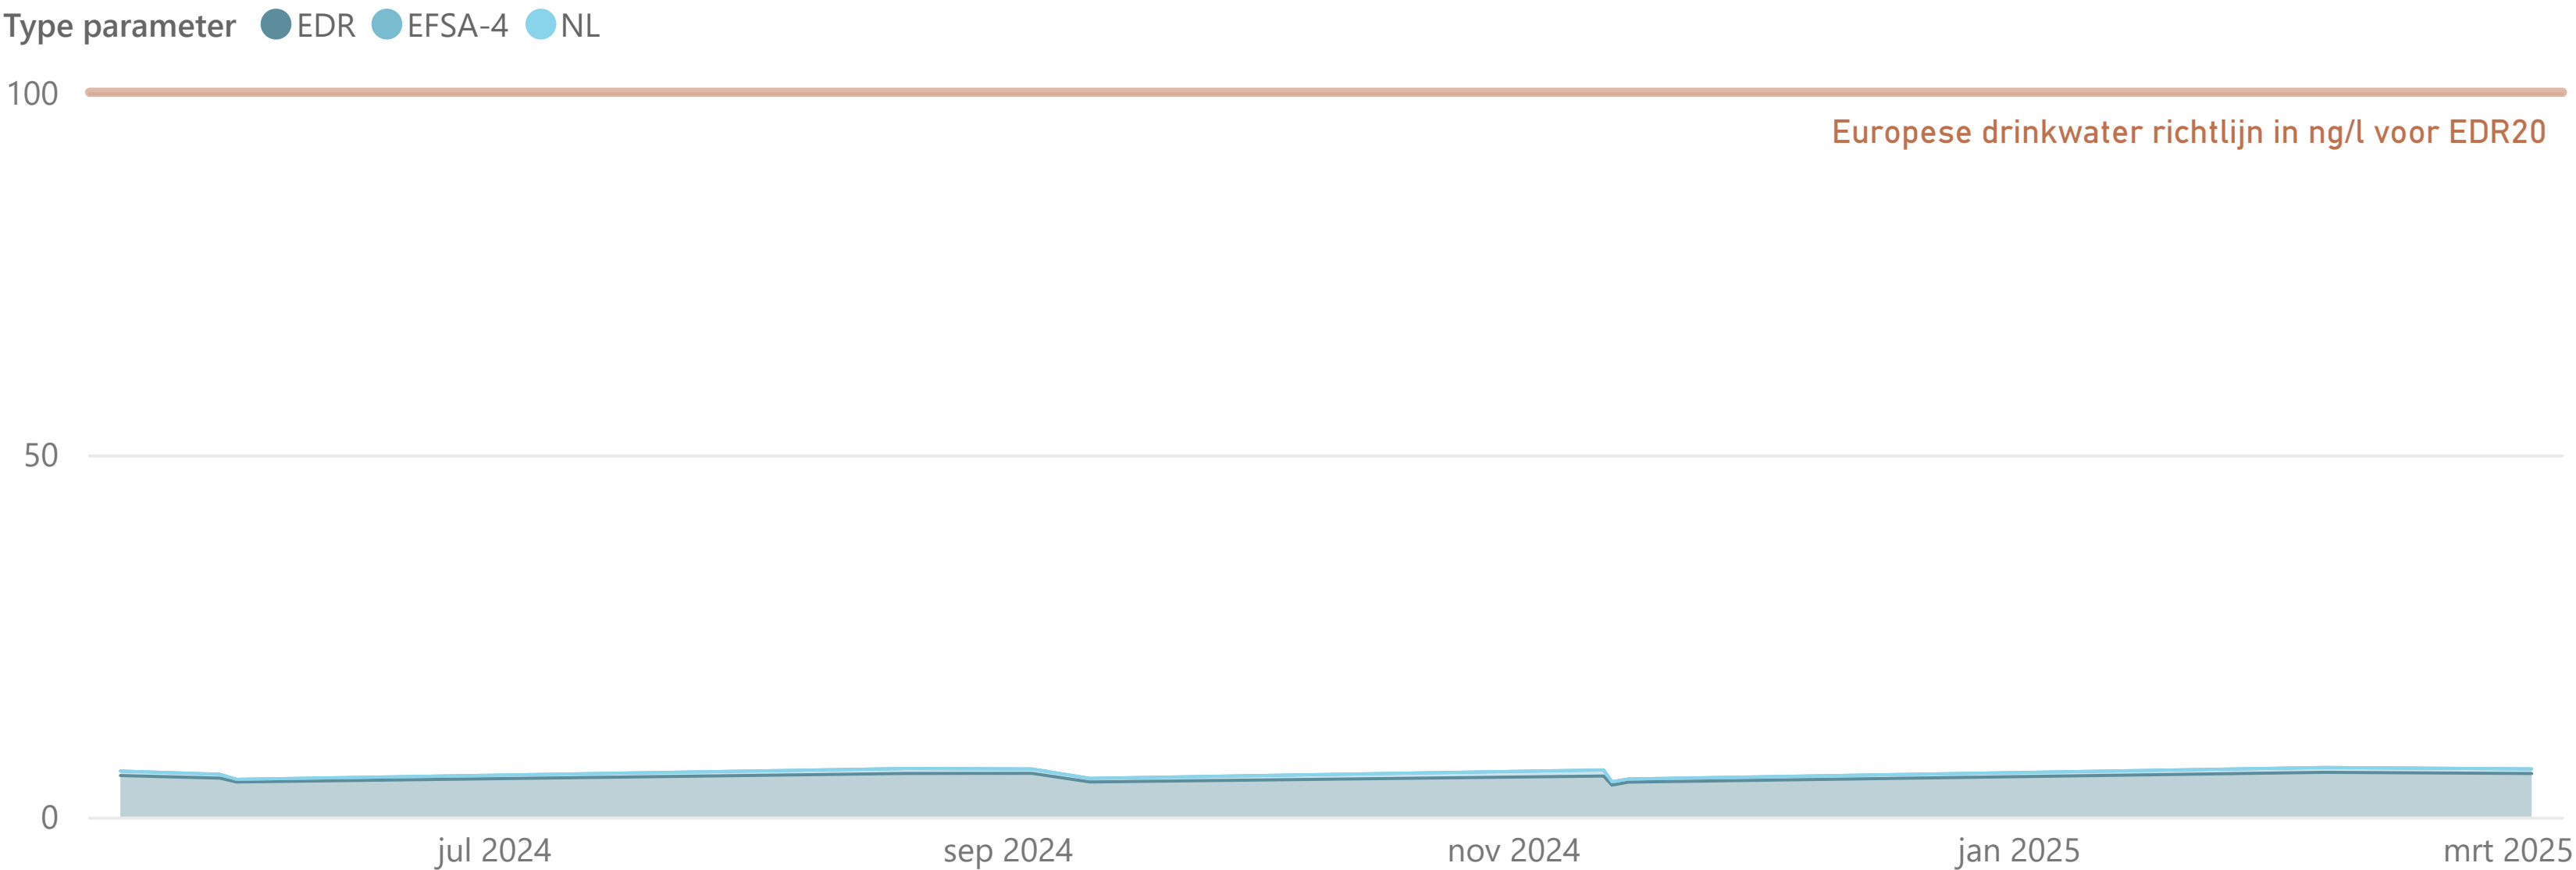

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in PFOA eq ng/l
individuele metingen

Minimum

0,9

Gemiddeld

1,2

Maximum

1,5

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA quivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	9	0,1	0,1	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	9	0,3	0,4	0,6
PEQ PFHpS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTrDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	9	0,0	0,0	0,1
PEQ PFNA-L	EFSA-4	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	9	0,4	0,6	0,7
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	9	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	9	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	9	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2024				2025	
	202405	202408	202409	202411	202502	202503
Som EDR	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8
Som EFSA-4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	1,0	1,3	1,2	1,1	1,4	1,5

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)




De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	15	140,0	281,7	370,0

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

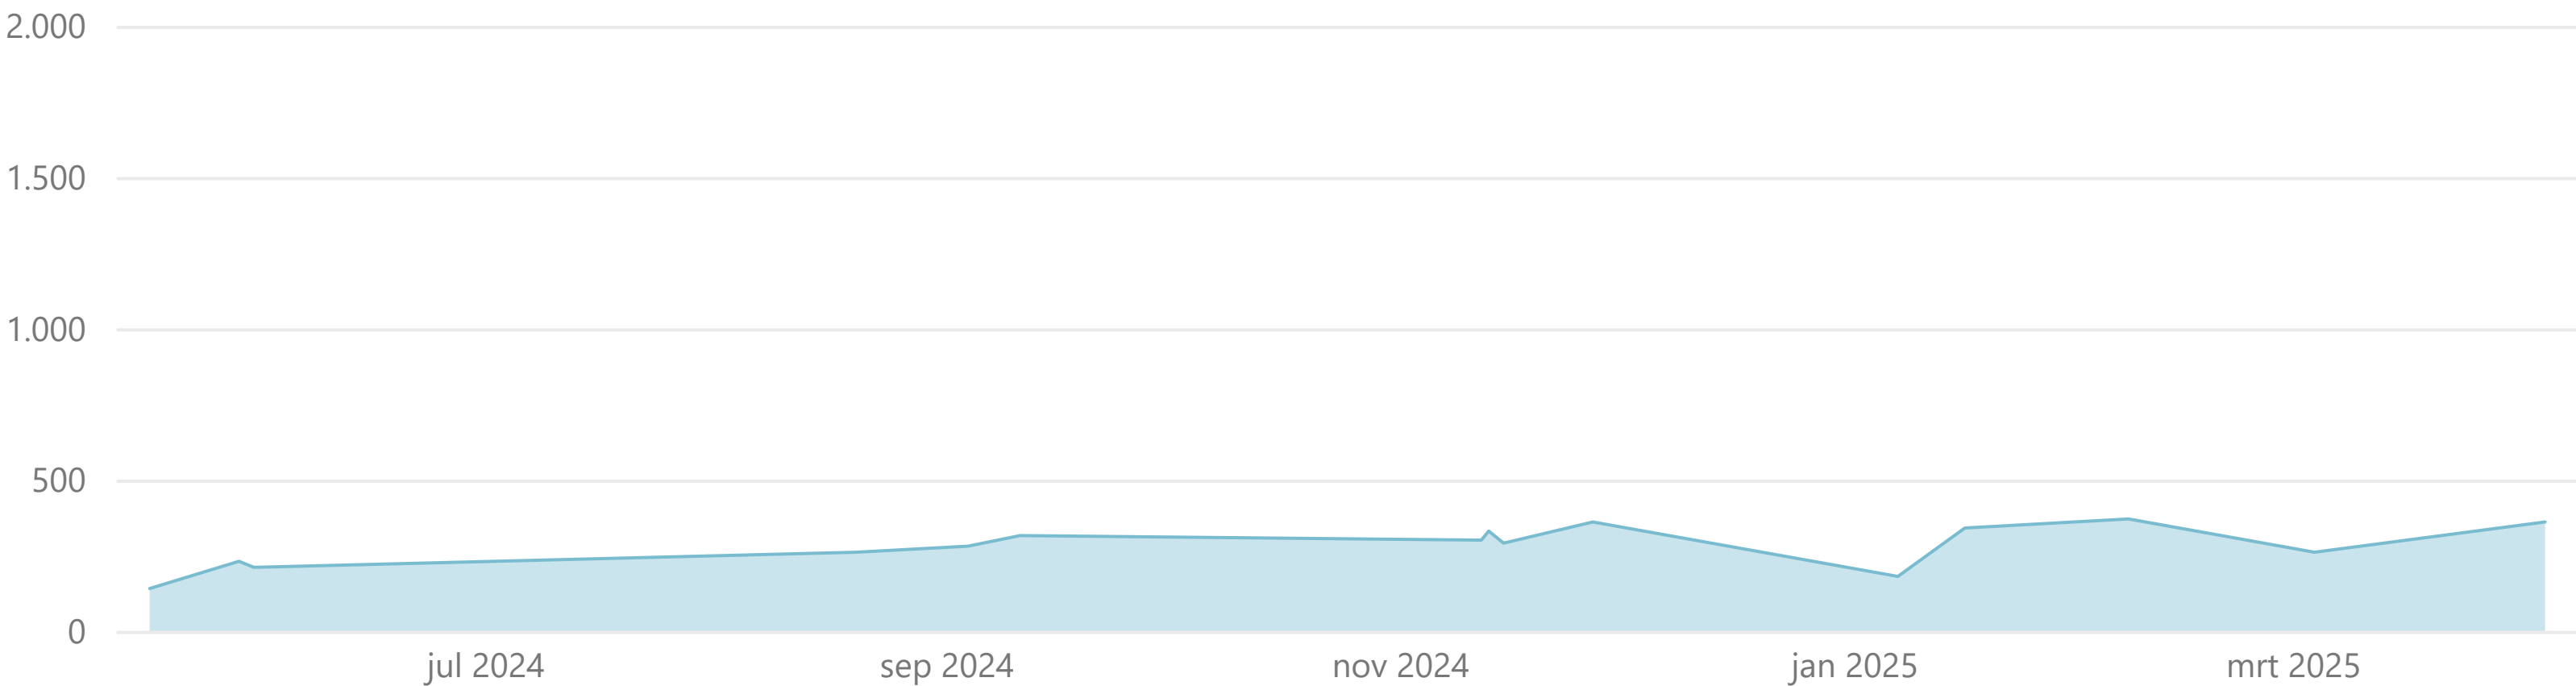

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	15	0,3	0,6	0,7

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

