

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

12,8

Gemiddeld

16,1

Maximum

19,7


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	14	2,9	4,8	7,8
PFBS-L	EDR	14	1,3	1,5	1,8
PFDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	14	1,1	1,4	1,7
PFHpS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	14	2,3	2,7	3,1
PFNS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	14	2,3	2,9	3,4
PFPeS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	14	0,0	0,2	0,3
PFNA-L	EFSA-4	14	0,0	0,1	0,2
PFOA-L+V	EFSA-4	14	1,8	2,2	2,8
PFOS-L+V	EFSA-4	14	0,0	0,2	1,0
DONA	NL	14	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	14	0,0	0,1	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024								2025			
	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504
Som EDR	14,8	14,6	12,1	16,5	14,5	14,4	14,2	12,7	12,5	10,1	12,8	10,7
Som EFSA-4	2,8	2,5	2,2	3,0	2,5	2,3	1,9	2,8	4,3	3,5	2,4	2,2
Som NL2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	17,9	17,4	14,2	19,7	17,2	16,8	16,2	15,6	16,7	13,6	15,1	12,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

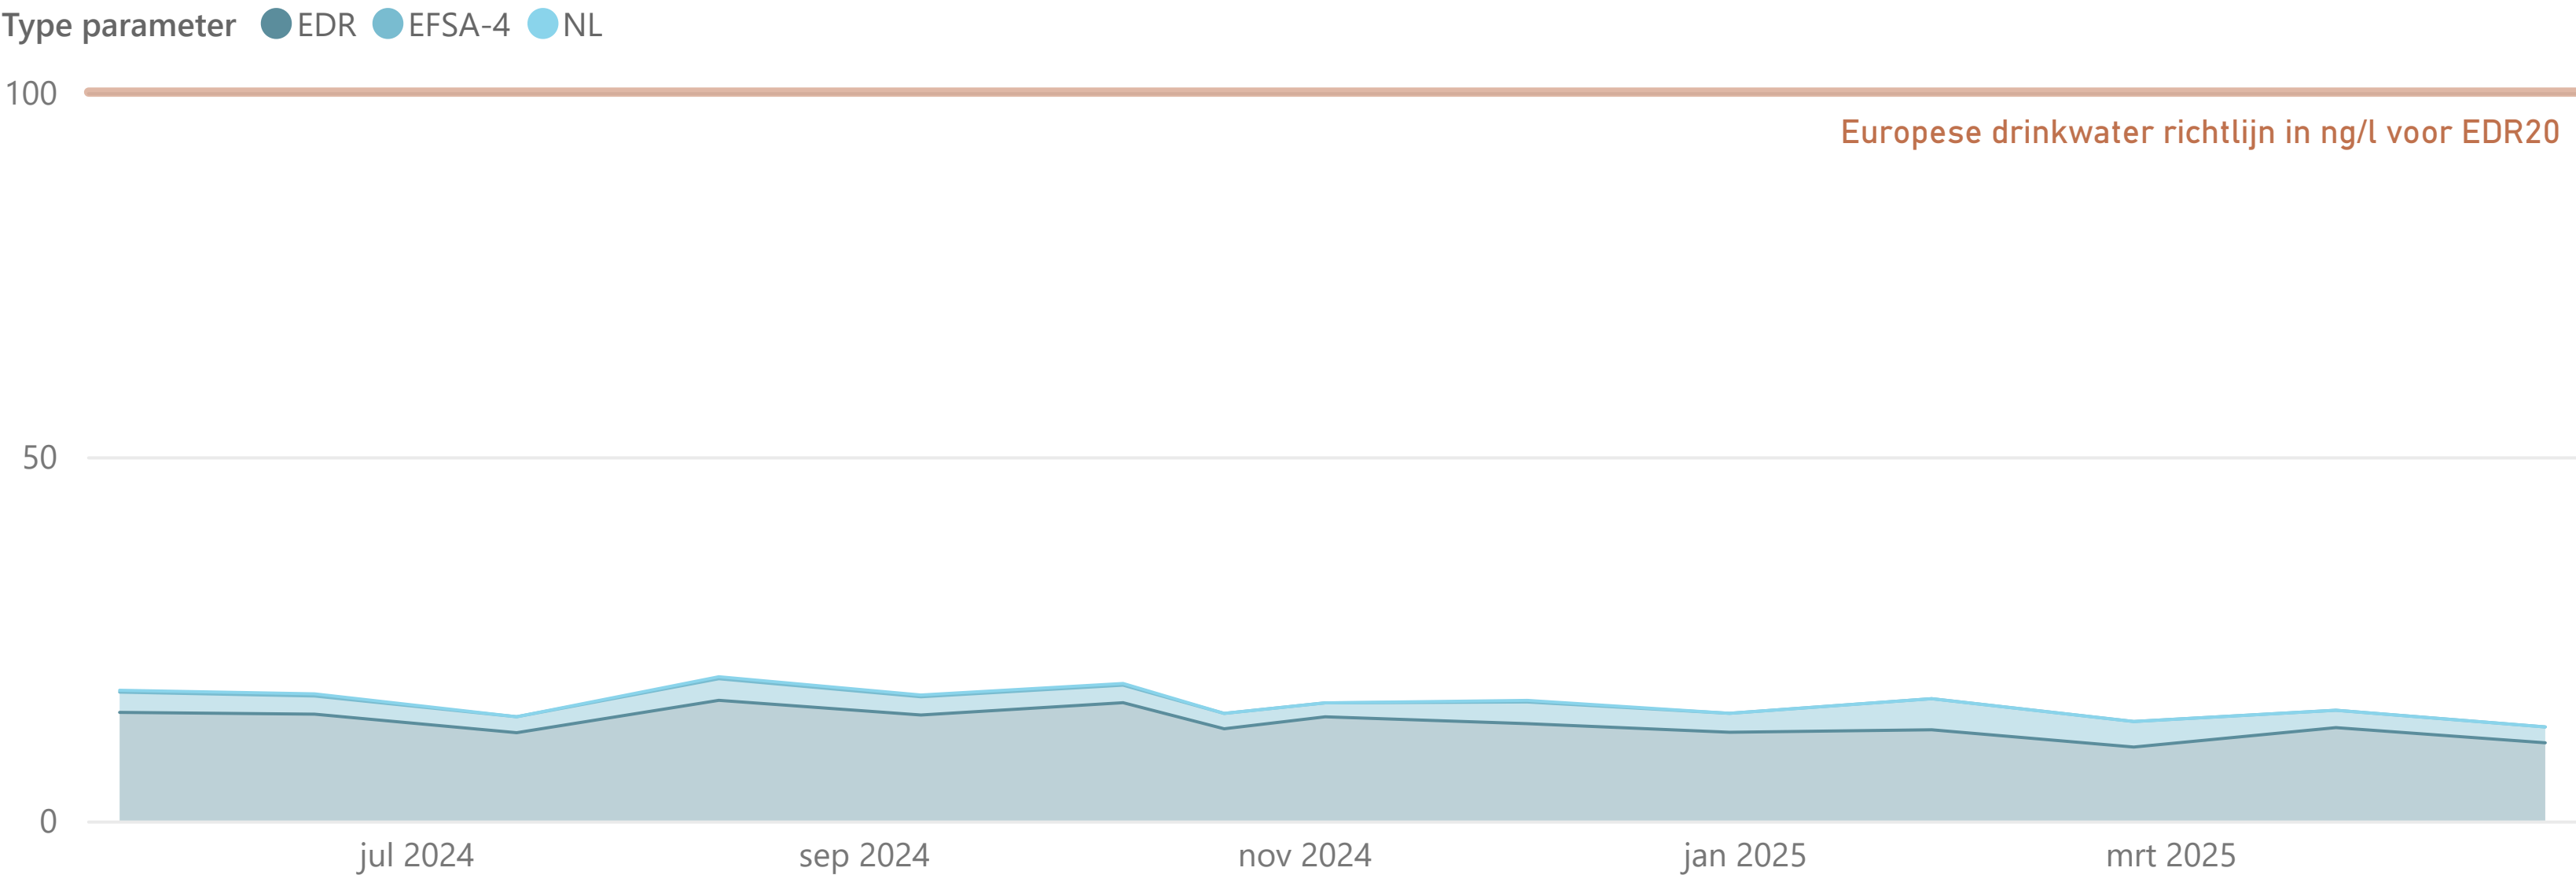

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,6

Gemiddeld

5,4

Maximum

8,7

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Jaar	2024								2025			
	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504
Som EDR	1,9	2,1	1,7	2,1	1,9	1,7	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,4
Som EFSA-4	3,9	3,9	2,1	3,8	2,7	3,1	1,9	3,6	6,9	6,3	2,5	3,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	5,8	6,0	3,8	5,9	4,6	4,8	3,7	5,4	8,7	7,8	4,1	5,0

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	14	0,1	0,2	0,4
PEQ PFBS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	14	1,1	1,4	1,7
PEQ PFHpS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	14	0,1	0,1	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	14	0,0	0,1	0,2
PEQ PFNA-L	EFSA-4	14	0,0	0,9	2,3
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	14	1,8	2,2	2,8
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	14	0,0	0,4	2,1
PEQ DONA	NL	14	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	14	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

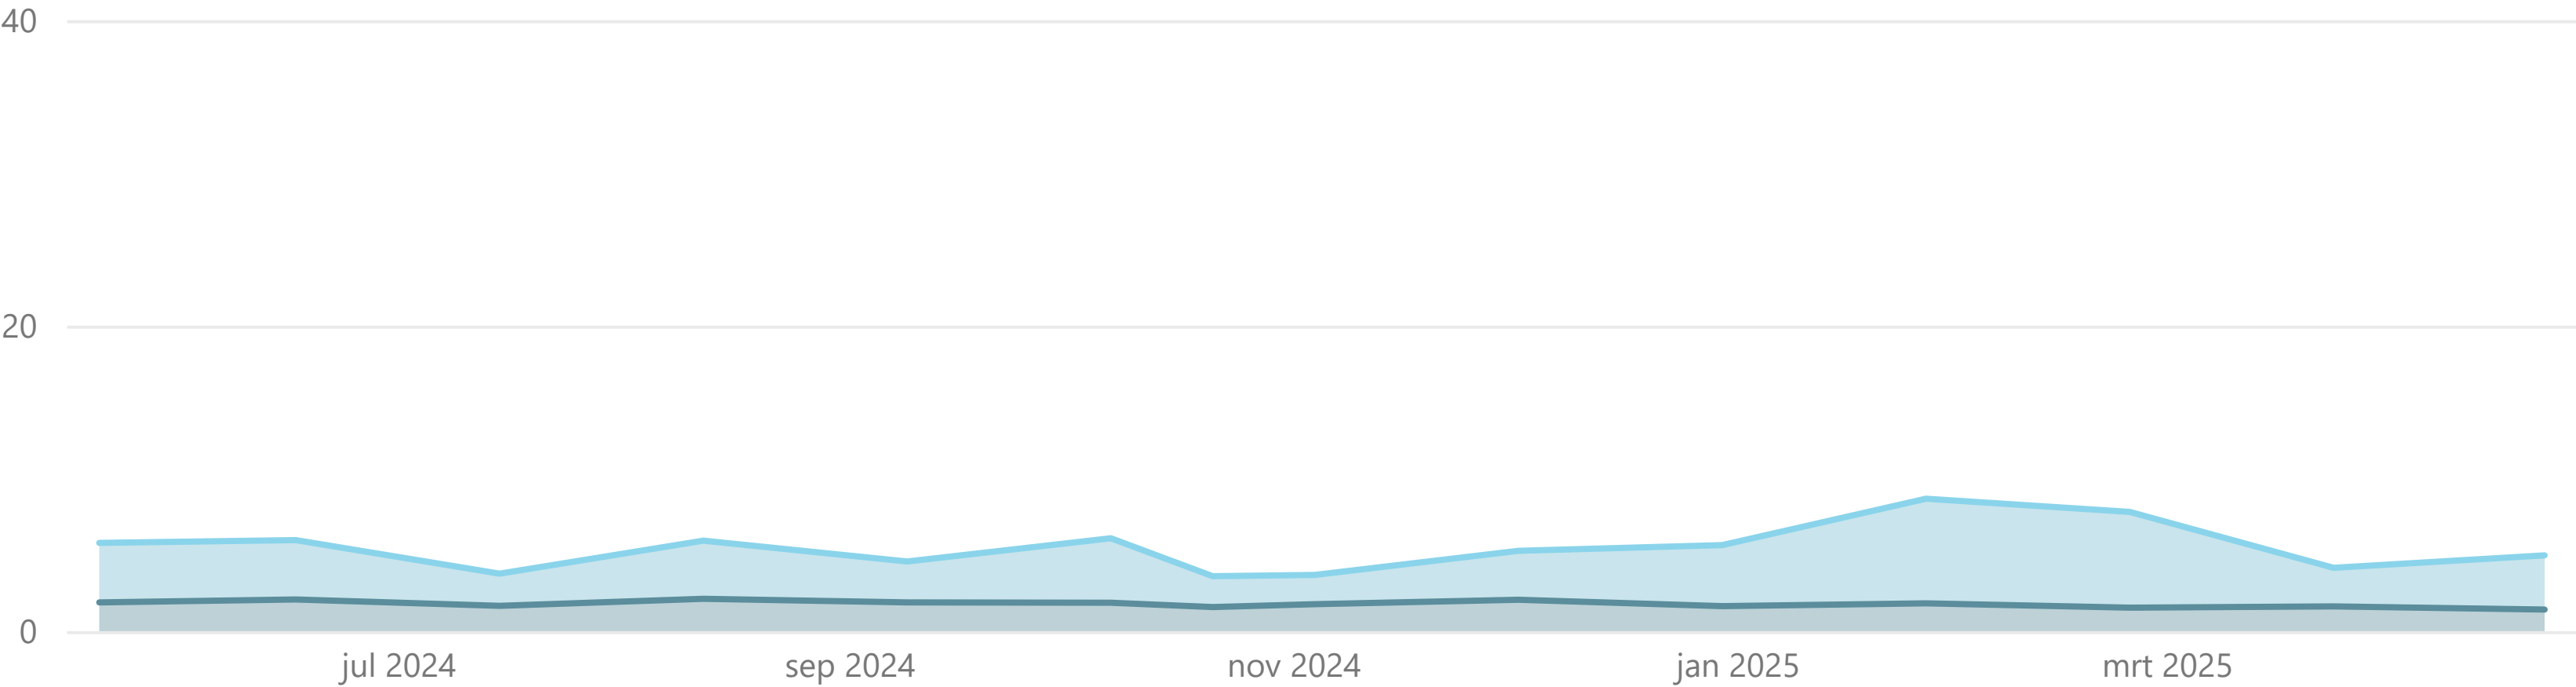


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	13	1.100	1.315	1.600

TFA gehalte drinkwater in ng/l

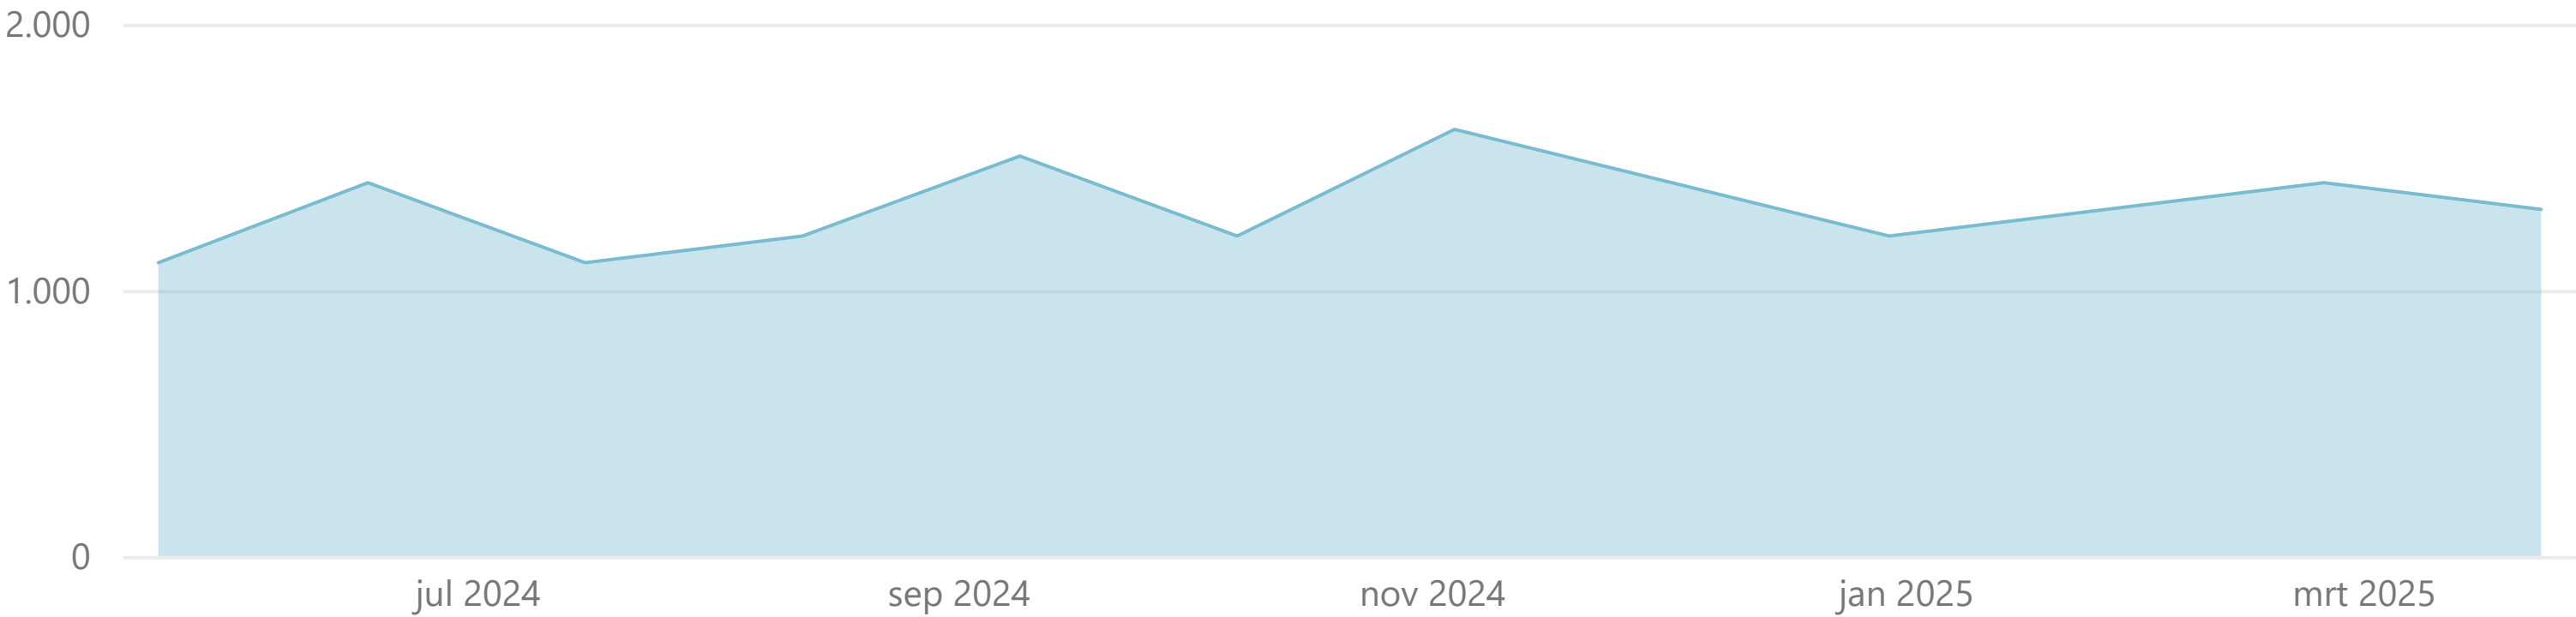

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	13	2,20	2,63	3,20

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

