

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

12,3

Gemiddeld

15,4

Maximum

23,7


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	25	3,0	3,9	7,8
PFBS-L	EDR	25	1,3	1,7	2,2
PFDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	25	1,1	1,5	2,0
PFHpS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	25	2,3	2,9	4,1
PFNS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	25	2,2	3,0	3,9
PFPeS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	25	0,0	0,2	0,5
PFNA-L	EFSA-4	25	0,0	0,0	0,1
PFOA-L+V	EFSA-4	25	1,4	2,1	2,9
PFOS-L+V	EFSA-4	25	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	25	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	25	0,0	0,1	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024				2025							
	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Som EDR	20,0	13,8	13,6	13,2	13,0	12,5	11,6	11,2	11,5	12,6	13,6	13,6
Som EFSA-4	3,4	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,3	2,1	1,7	1,8	1,9	1,9
Som NL2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	23,7	16,5	16,3	16,0	15,9	15,2	13,9	13,3	13,2	14,5	15,5	15,6

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

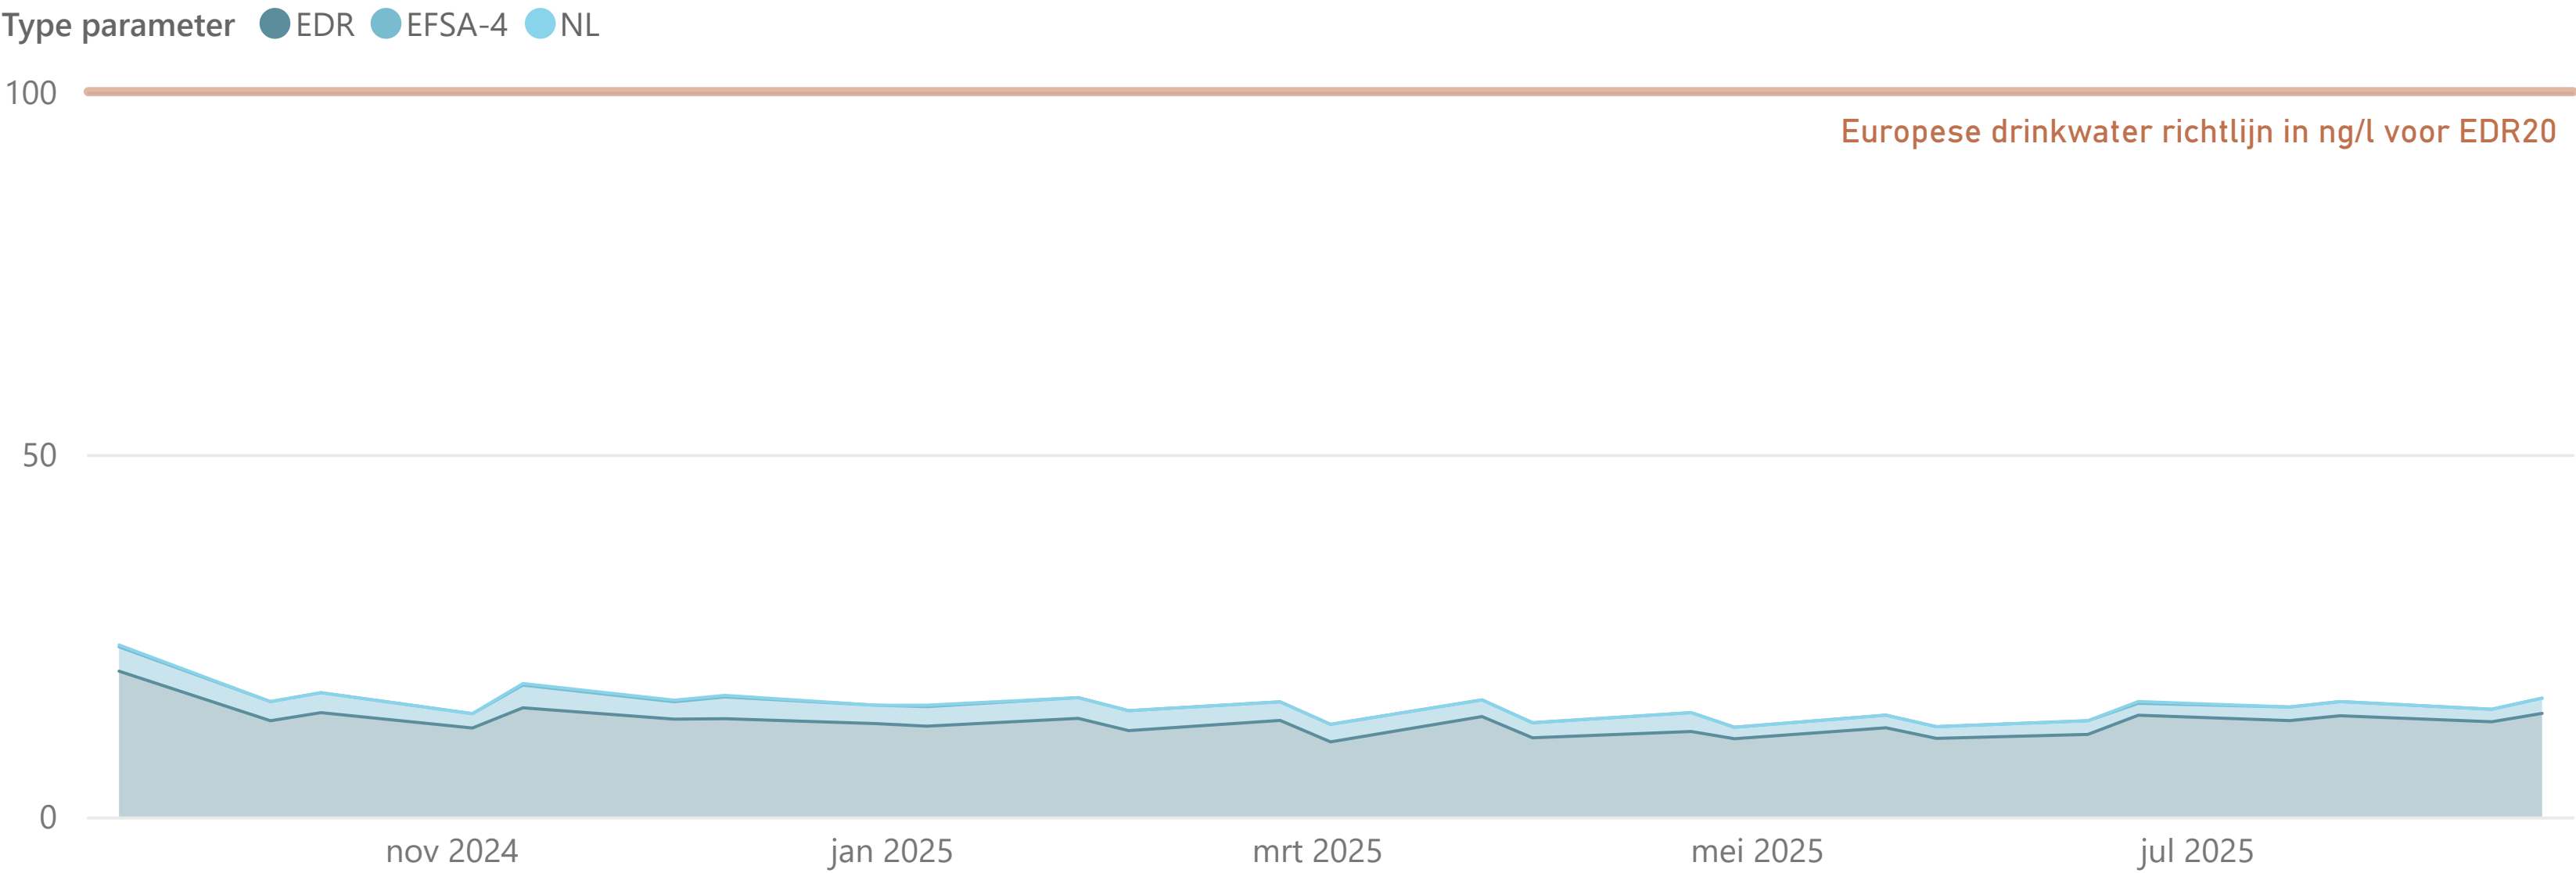

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,0

Gemiddeld

4,3

Maximum

6,4

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Jaar	2024				2025							
	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Som EDR	2,7	2,1	2,0	2,1	1,8	1,9	1,7	1,6	1,6	1,8	1,8	1,9
Som EFSA-4	3,2	2,6	3,1	3,3	2,7	2,6	2,2	2,0	1,6	1,8	1,9	1,9
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	5,9	4,7	5,0	5,4	4,5	4,4	3,8	3,6	3,2	3,5	3,6	3,8

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	25	0,1	0,2	0,4
PEQ PFBS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	25	1,1	1,5	2,0
PEQ PFHpS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	25	0,1	0,1	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	25	0,0	0,1	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	25	0,0	0,2	1,3
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	25	1,4	2,1	2,9
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	25	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	25	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	25	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

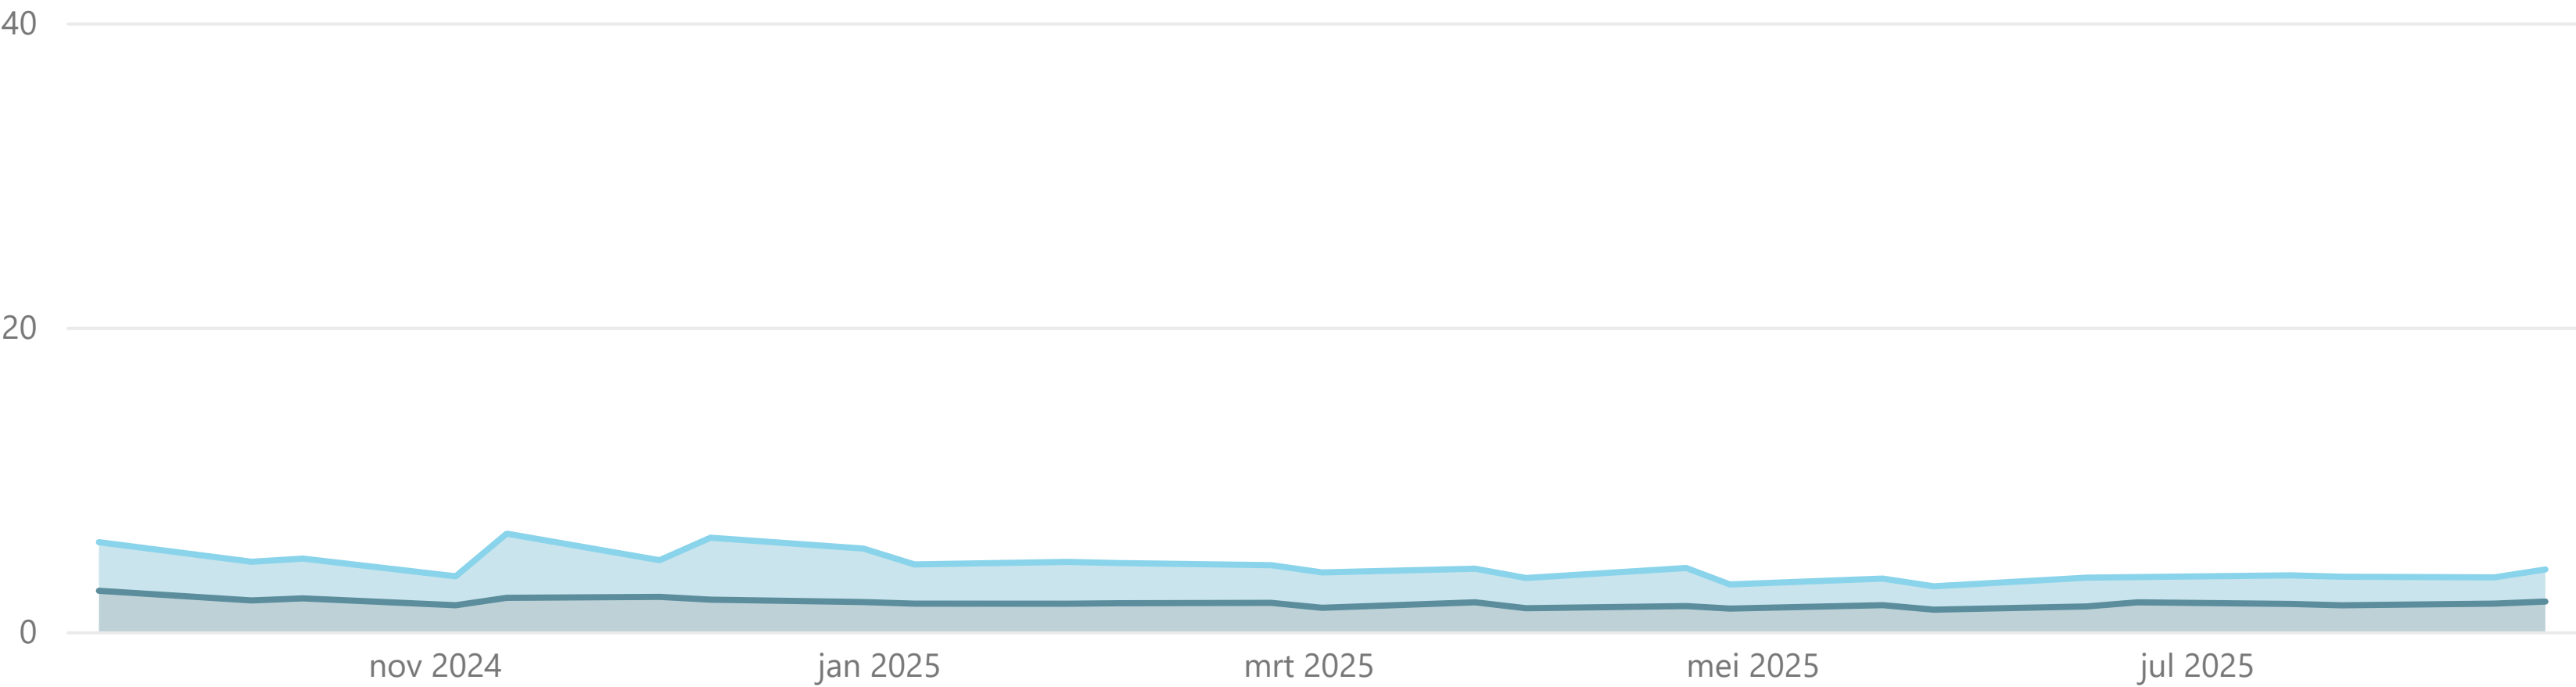


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	25	200	1.278	1.500

TFA gehalte drinkwater in ng/l

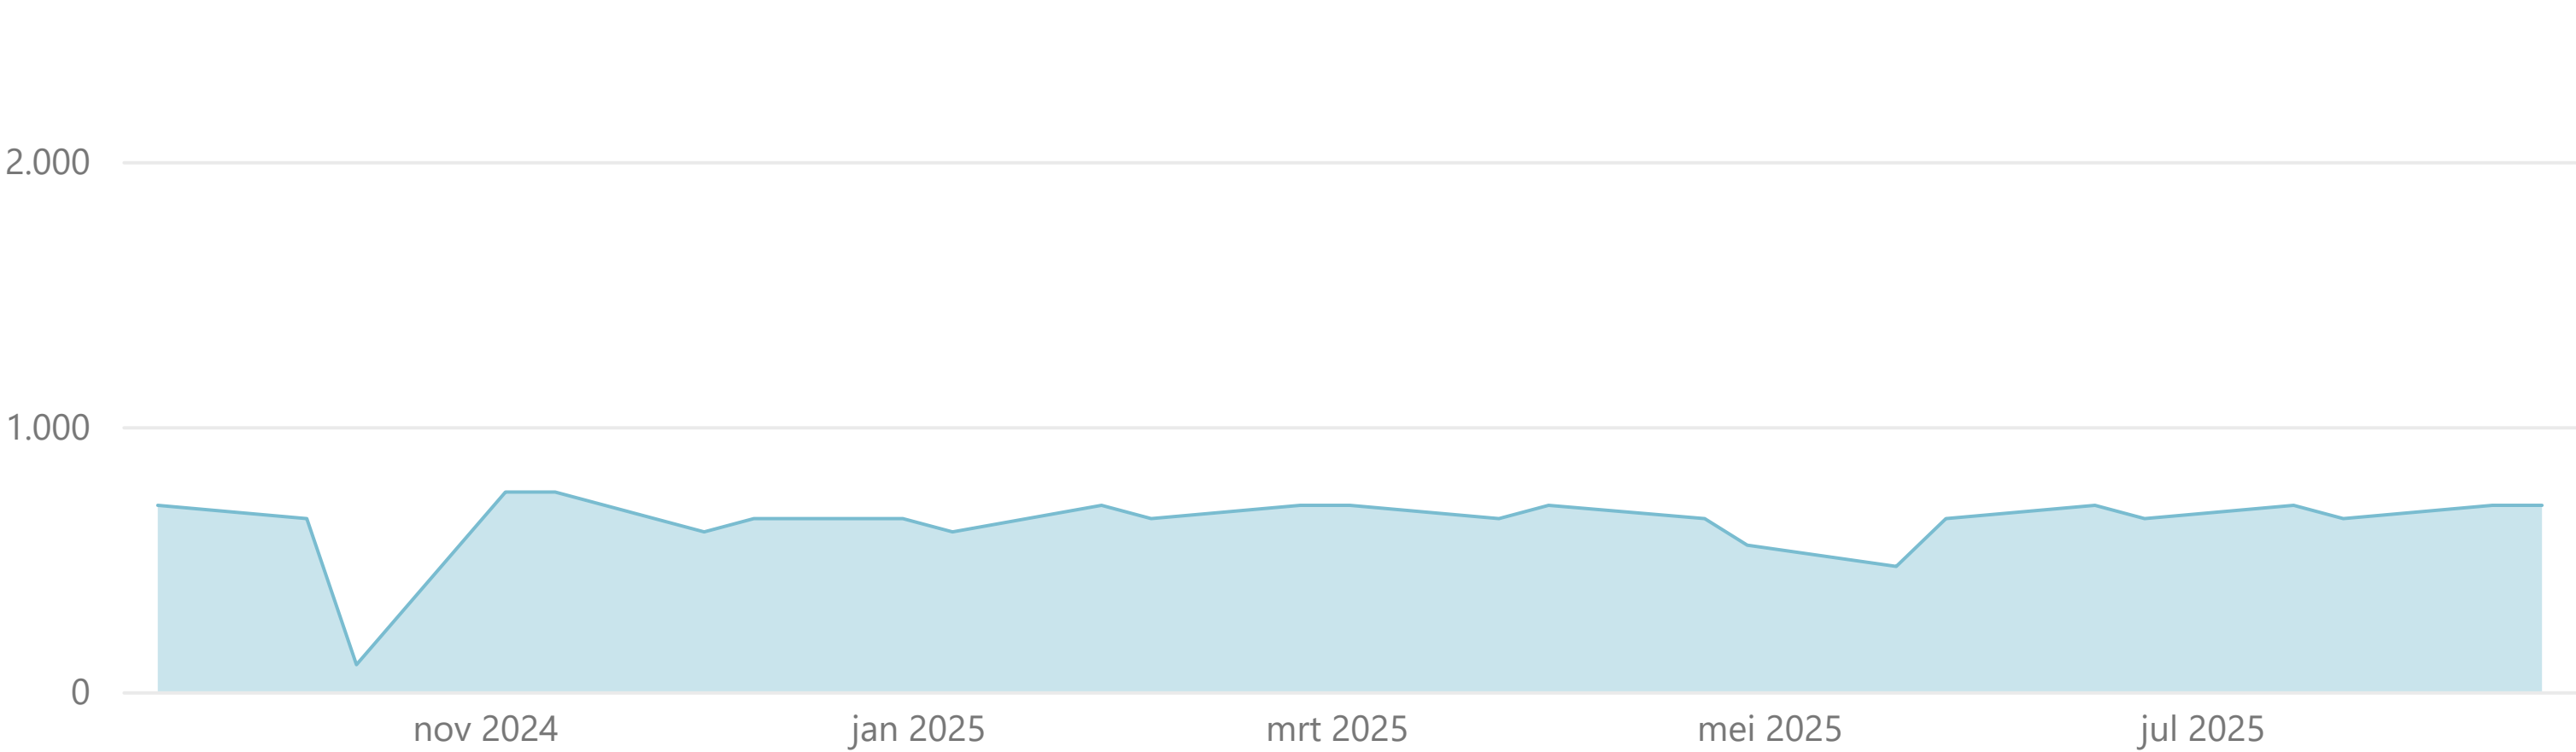

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	25	0,40	2,56	3,00

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

