

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

12,3

Gemiddeld

16,7

Maximum

24,6


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	22	3,0	4,2	7,8
PFBS-L	EDR	22	1,3	1,9	3,1
PFDA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	22	1,2	1,6	2,5
PFHpS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	22	2,3	3,1	4,9
PFNS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	22	2,2	3,1	4,2
PFPeS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	22	0,0	0,3	0,5
PFNA-L	EFSA-4	22	0,0	0,0	0,2
PFOA-L+V	EFSA-4	22	1,6	2,4	3,1
PFOS-L+V	EFSA-4	22	0,0	0,0	0,2
DONA	NL	22	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	22	0,0	0,1	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024						2025				
	202406	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505
Som EDR	15,9	18,8	19,2	13,8	13,6	13,2	13,0	12,5	11,6	11,2	12,2
Som EFSA-4	2,6	3,6	3,5	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,3	2,1	1,7
Som NL2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	18,7	22,7	22,9	16,5	16,3	16,0	15,9	15,2	13,9	13,3	14,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

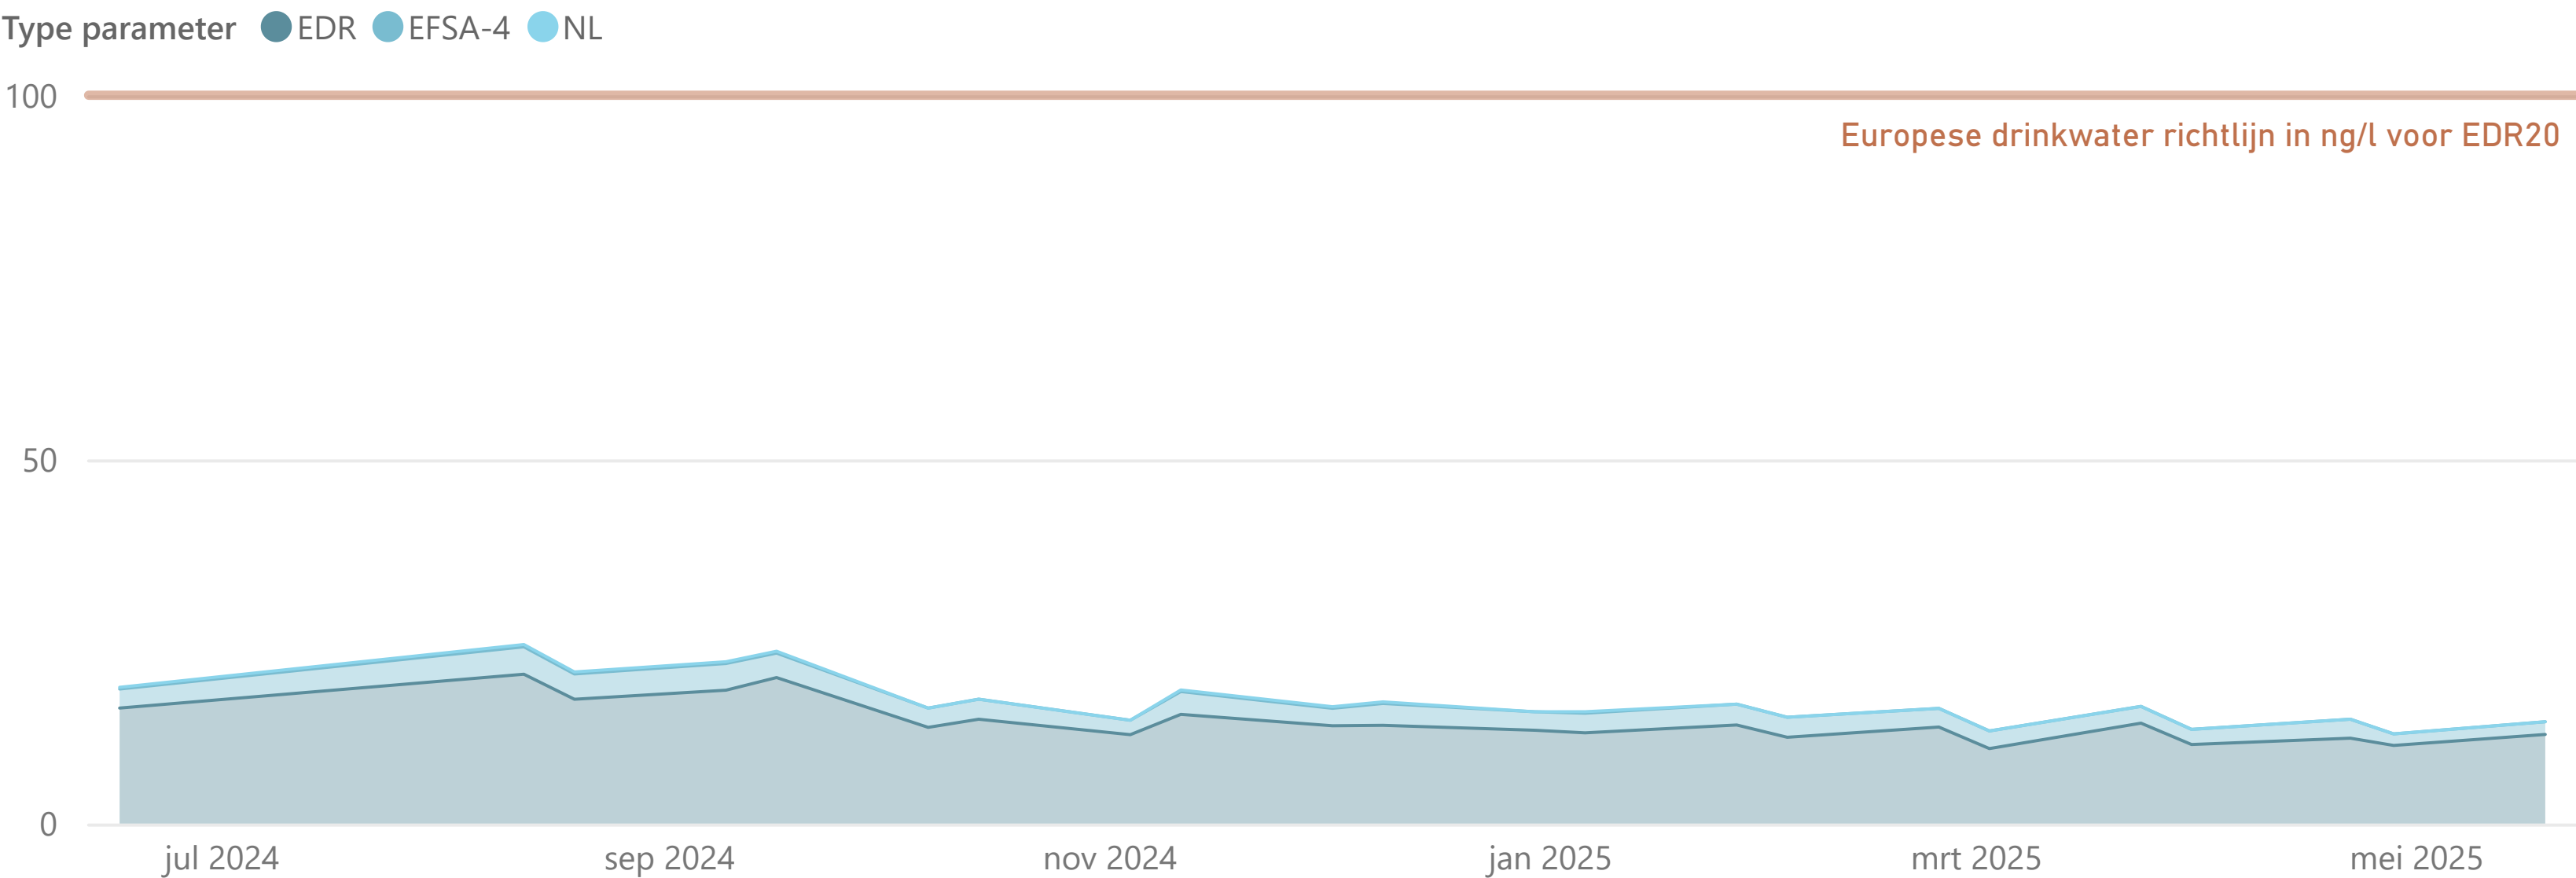

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,1

Gemiddeld

5,0

Maximum

8,2

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Jaar	2024						2025				
	202406	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505
Som EDR	2,3	2,8	2,7	2,1	2,0	2,1	1,8	1,9	1,7	1,6	1,7
Som EFSA-4	3,4	5,0	3,4	2,6	3,1	3,3	2,7	2,6	2,2	2,0	1,7
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	5,7	7,8	6,2	4,7	5,0	5,4	4,5	4,4	3,8	3,6	3,5

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	22	0,1	0,2	0,4
PEQ PFBS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDODA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	22	1,2	1,6	2,5
PEQ PFHpS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	22	0,1	0,2	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	22	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	22	0,0	0,2	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	22	0,0	0,4	1,8
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	22	1,6	2,4	3,1
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	22	0,0	0,0	0,4
PEQ DONA	NL	22	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	22	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

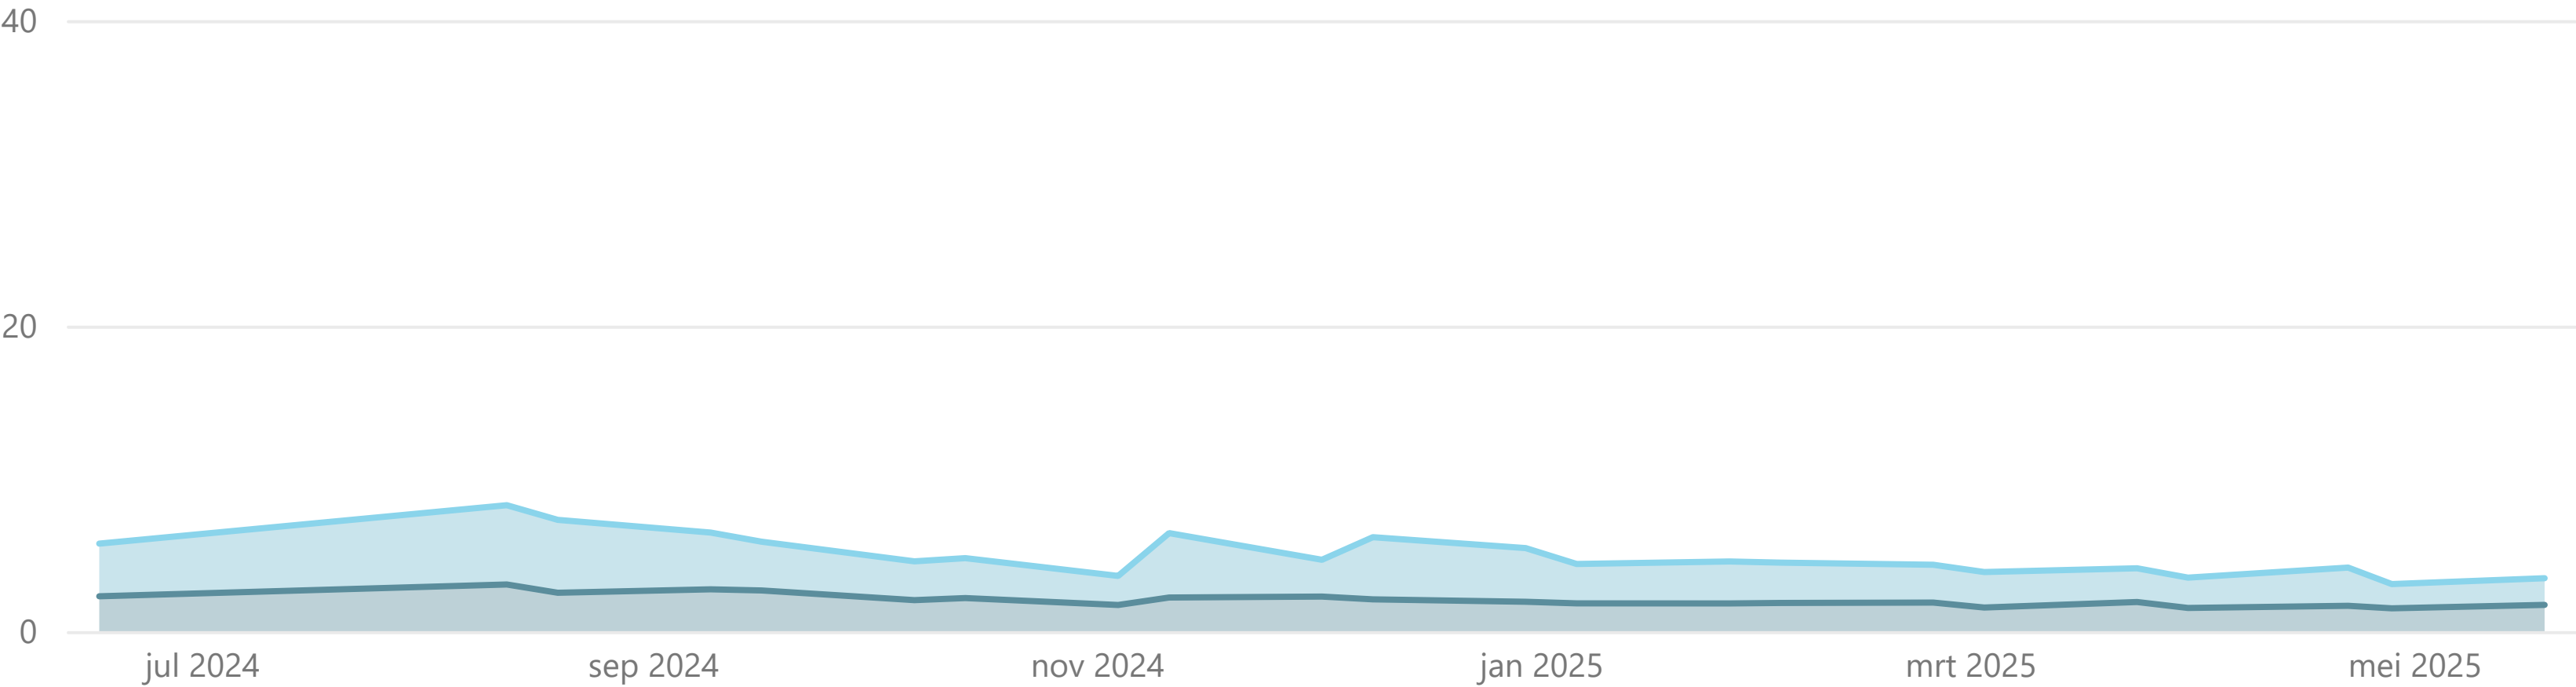


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	21	200	1.271	1.500

TFA gehalte drinkwater in ng/l

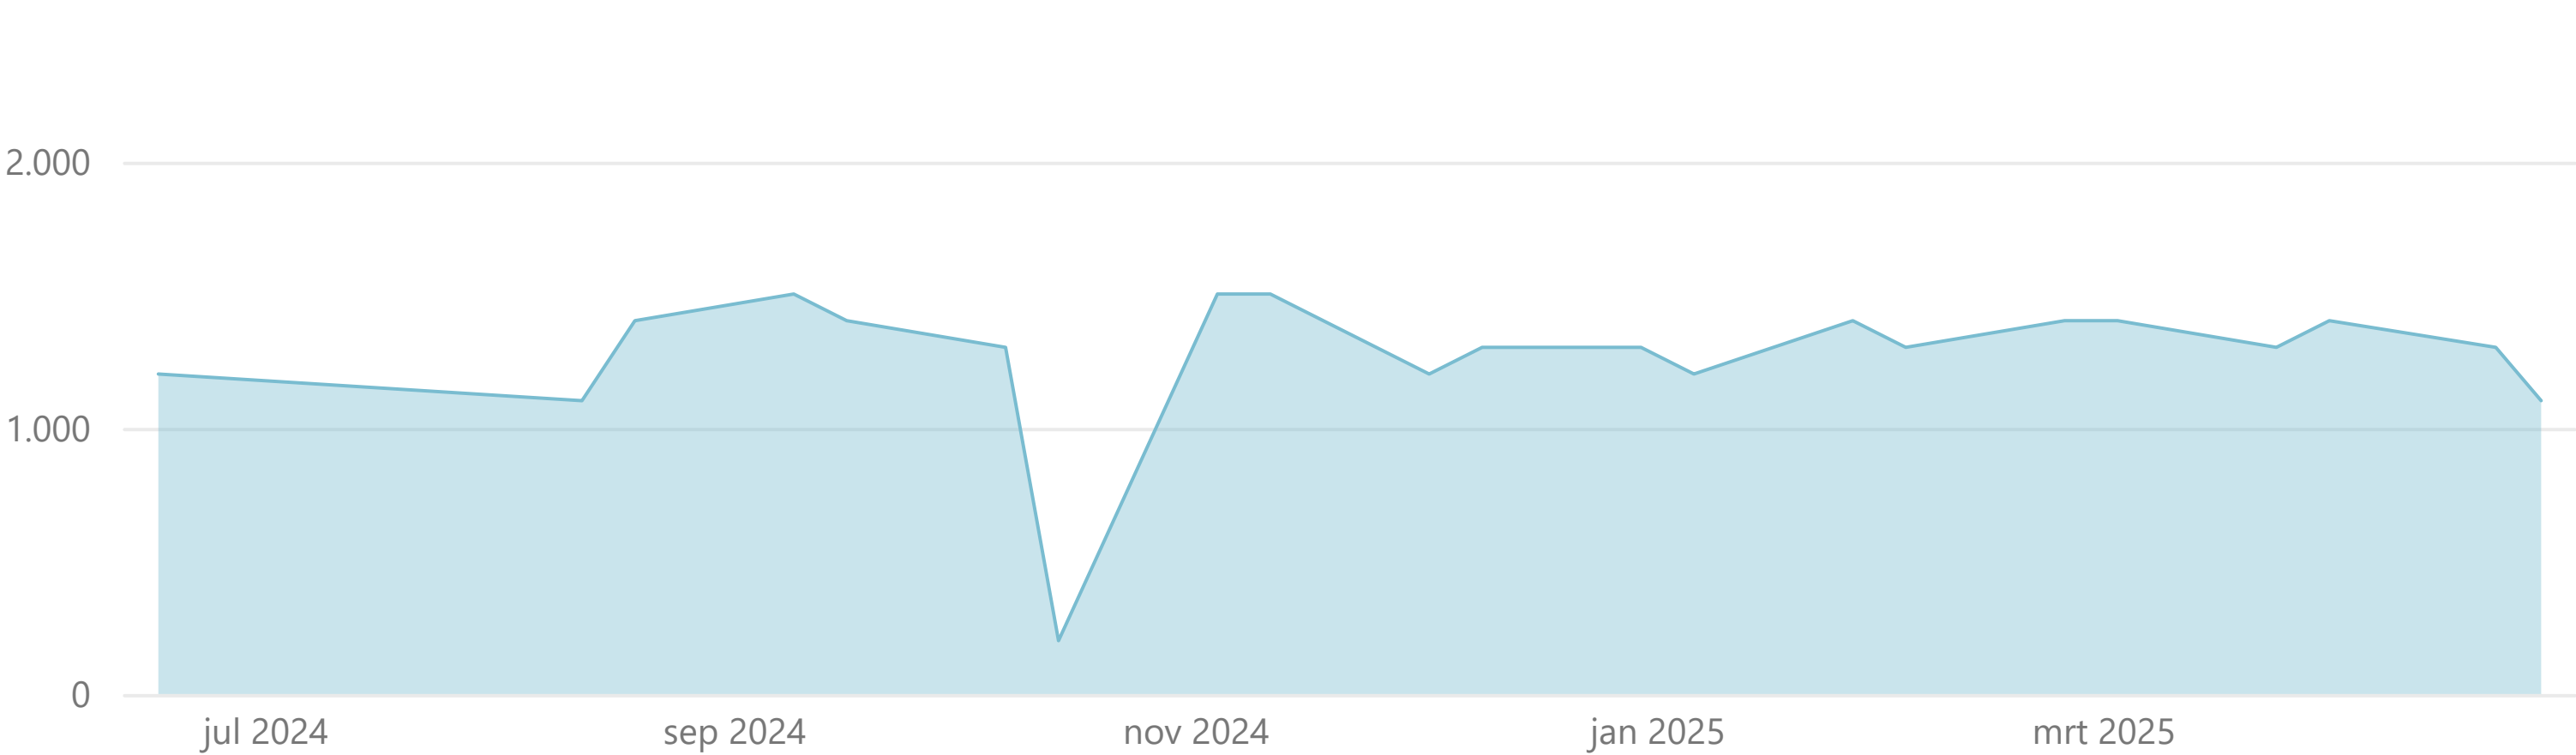

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	21	0,40	2,54	3,00

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

