

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

15,9

Gemiddeld

20,2

Maximum

25,2


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	11	6,1	7,5	10,0
PFBS-L	EDR	11	3,1	3,9	4,9
PFDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	11	0,8	1,1	1,3
PFHpS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	11	1,7	2,2	2,8
PFNS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	11	2,4	3,3	4,8
PFPeS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,2	0,4
PFNA-L	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	11	1,3	1,7	2,3
PFOS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	11	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	11	0,0	0,1	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024							2025		
	202405	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503
Som EDR	14,3	18,4	21,4	22,5	20,6	16,7	17,0	18,3	16,5	16,6
Som EFSA-4	1,6	2,0	2,7	2,4	1,6	1,3	1,8	2,2	1,9	1,5
Som NL2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
Som EDR20 + NL2	15,9	20,5	24,4	25,2	22,5	18,0	18,9	20,6	18,4	18,3

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

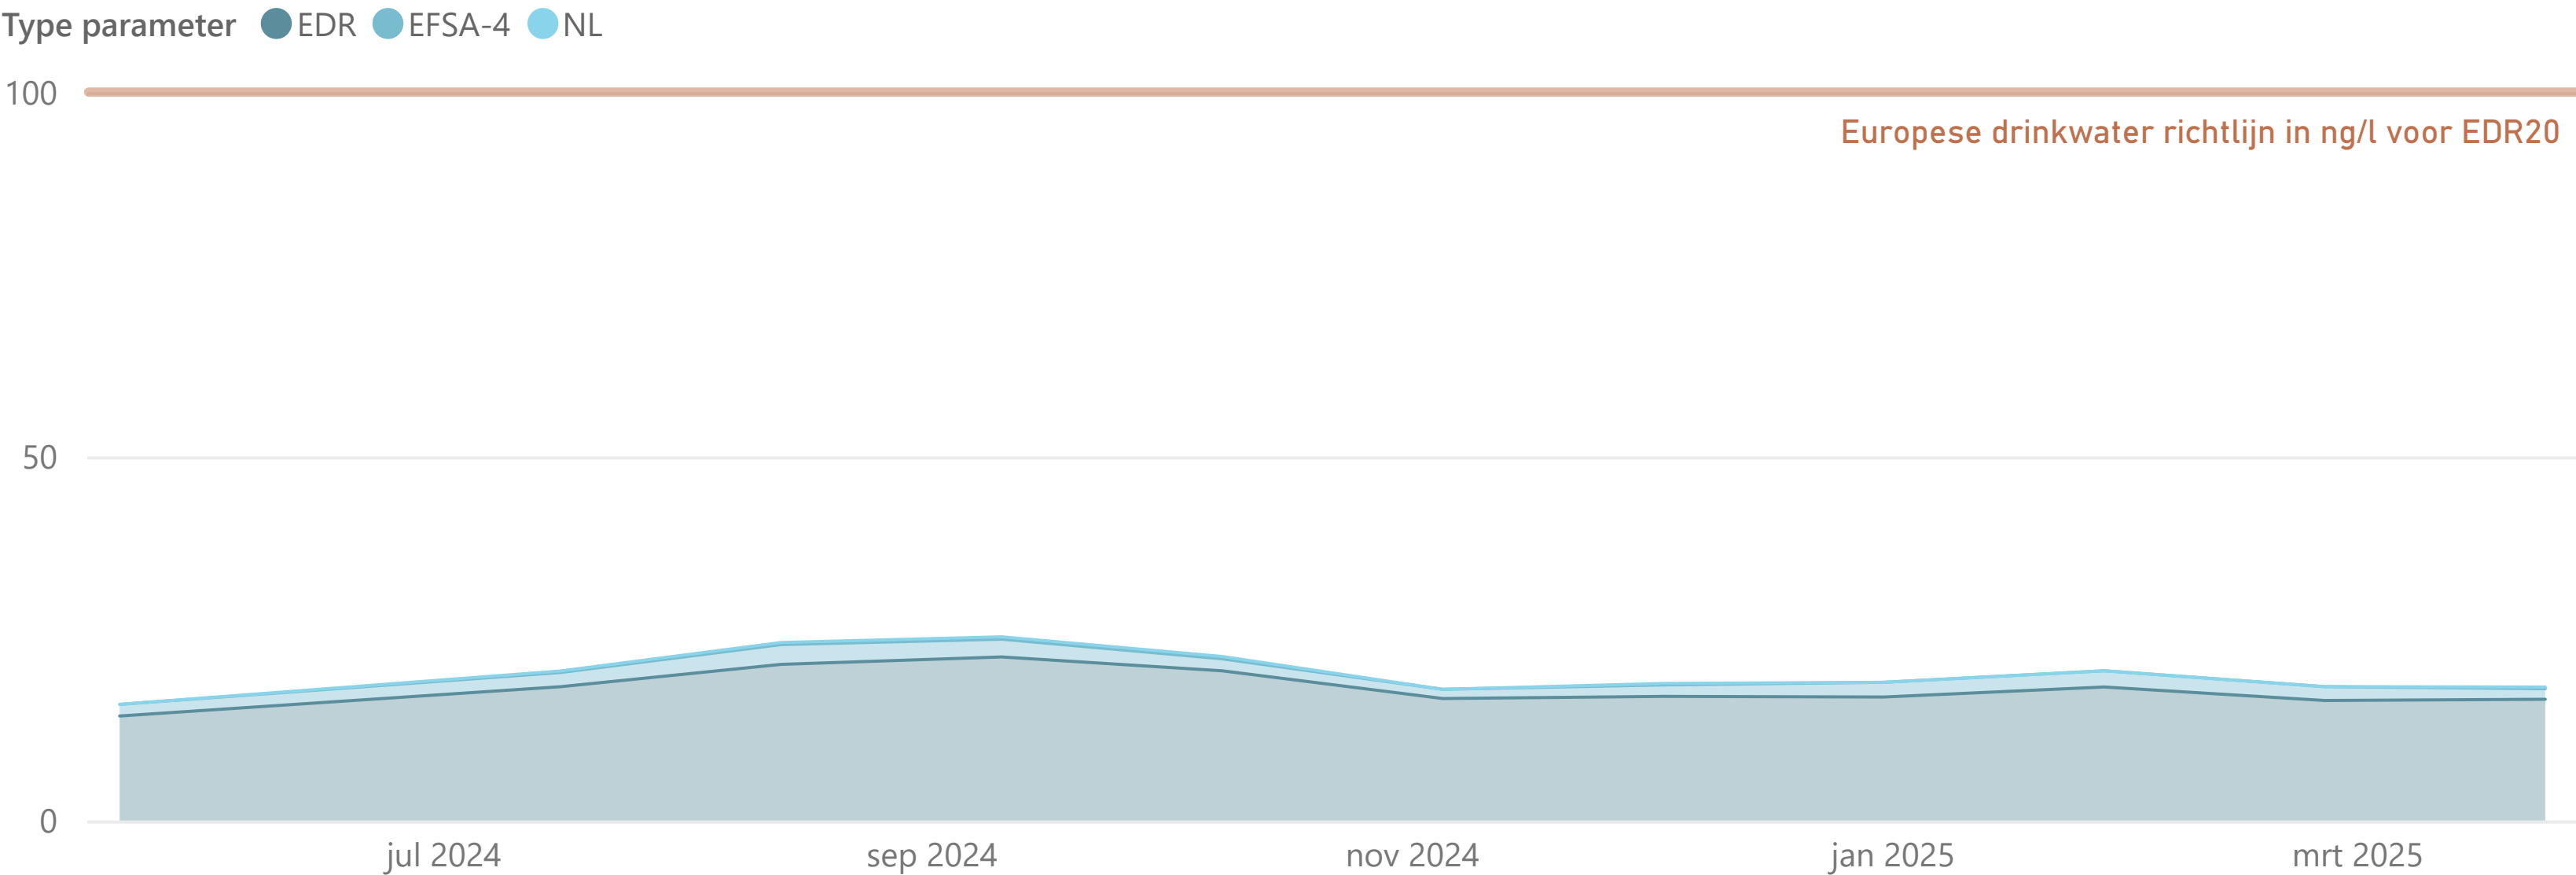

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

2,7

Gemiddeld

3,5

Maximum

4,4

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	11	0,3	0,4	0,5
PEQ PFBS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	11	0,8	1,1	1,3
PEQ PFHpS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	11	0,1	0,2	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,1	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	11	1,3	1,7	2,3
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	11	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	11	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2024							2025		
	202405	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503
Som EDR	1,3	1,4	1,8	1,9	1,9	1,5	1,6	1,9	1,6	1,7
Som EFSA-4	1,5	1,8	2,6	2,3	1,6	1,3	1,7	2,1	1,8	1,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	2,8	3,3	4,4	4,2	3,5	2,7	3,4	4,0	3,4	3,2

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

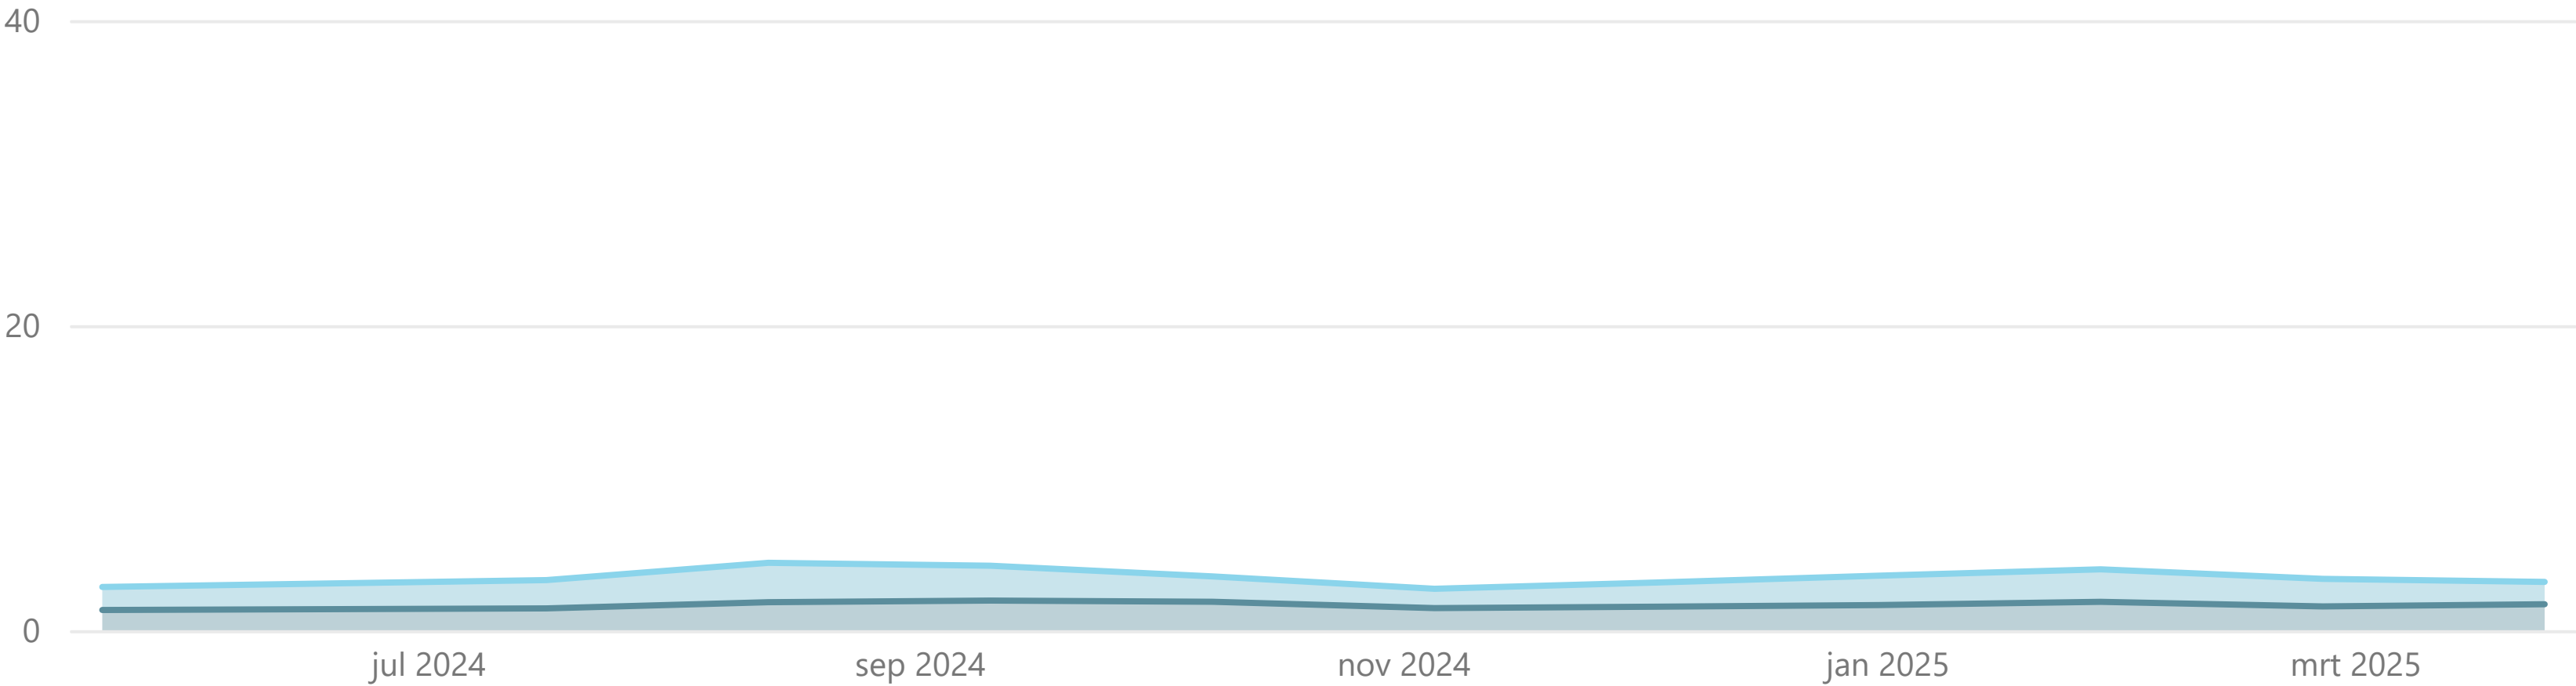


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	10	1.000	1.150	1.300

TFA gehalte drinkwater in ng/l

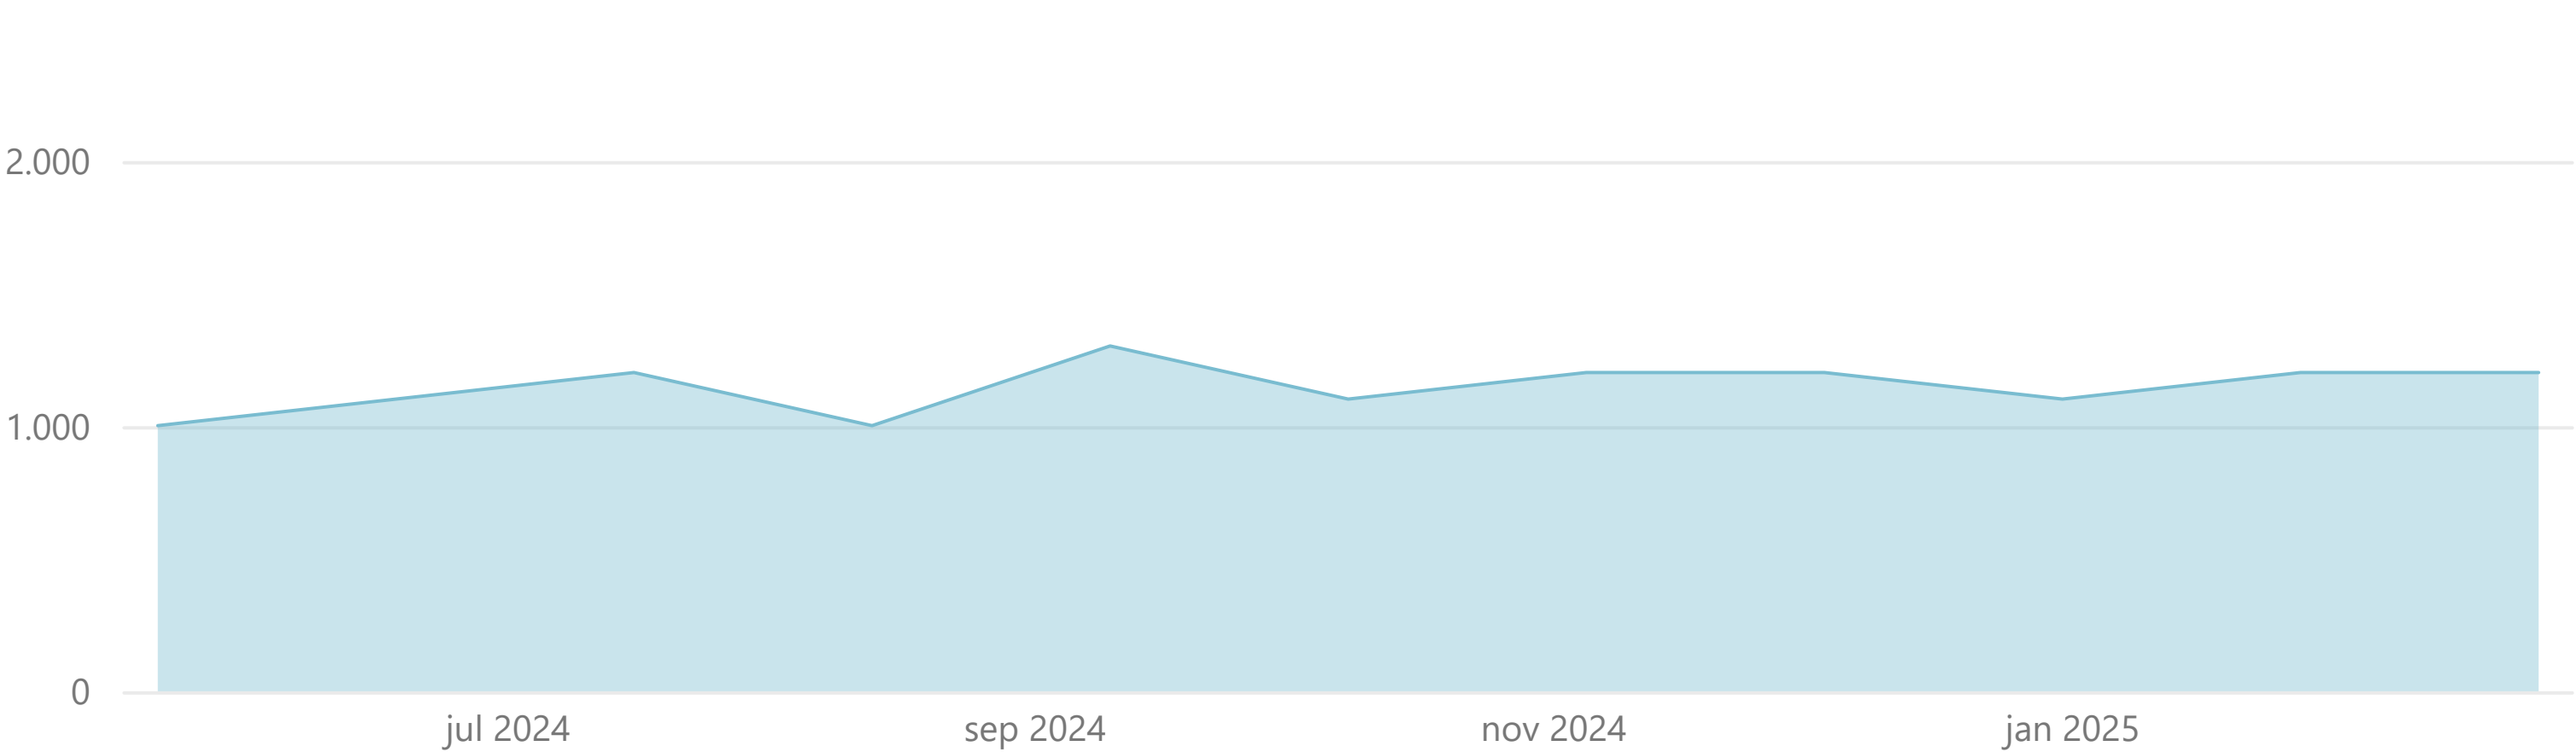

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	10	2,00	2,30	2,60

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

