

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l  
*individuele metingen*

Minimum

9,0

Gemiddeld

14,1

Maximum

17,9


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PFBA-L                  | EDR            | 11     | 2,0 | 3,8 | 5,1 |
| PFBS-L                  | EDR            | 11     | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| PFDA-L                  | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDODA-L                | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDODS-L                | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDS-L                  | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHpA-L                 | EDR            | 11     | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| PFHpS-L                 | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxA-L                 | EDR            | 11     | 1,8 | 2,5 | 3,3 |
| PFNS-L                  | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFPeA-L                 | EDR            | 11     | 1,6 | 2,5 | 3,5 |
| PFPeS-L                 | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTTrDA-L               | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTTrDS-L               | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDA-L                | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDS-L                | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxS-L+V               | EFSA-4         | 11     | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| PFNA-L                  | EFSA-4         | 11     | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| PFOA-L+V                | EFSA-4         | 11     | 1,5 | 2,1 | 2,6 |
| PFOS-L+V                | EFSA-4         | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| DONA                    | NL             | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HFPO-DA                 | NL             | 11     | 0,0 | 0,2 | 0,4 |

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

| Jaar            | 2024   |        |        |        |        |        | 2025   |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202406 | 202408 | 202409 | 202410 | 202411 | 202412 | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 |
| Som EDR         | 13,2   | 13,7   | 13,5   | 15,0   | 13,4   | 10,1   | 10,0   | 7,3    | 11,3   | 10,2   |
| Som EFSA-4      | 2,2    | 2,2    | 2,1    | 2,5    | 2,4    | 2,4    | 3,2    | 1,7    | 2,3    | 2,6    |
| Som NL2         | 0,2    | 0,3    | 0,2    | 0,4    | 0,3    | 0,1    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 15,7   | 16,2   | 15,8   | 17,9   | 16,0   | 12,6   | 13,2   | 9,0    | 13,6   | 12,8   |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

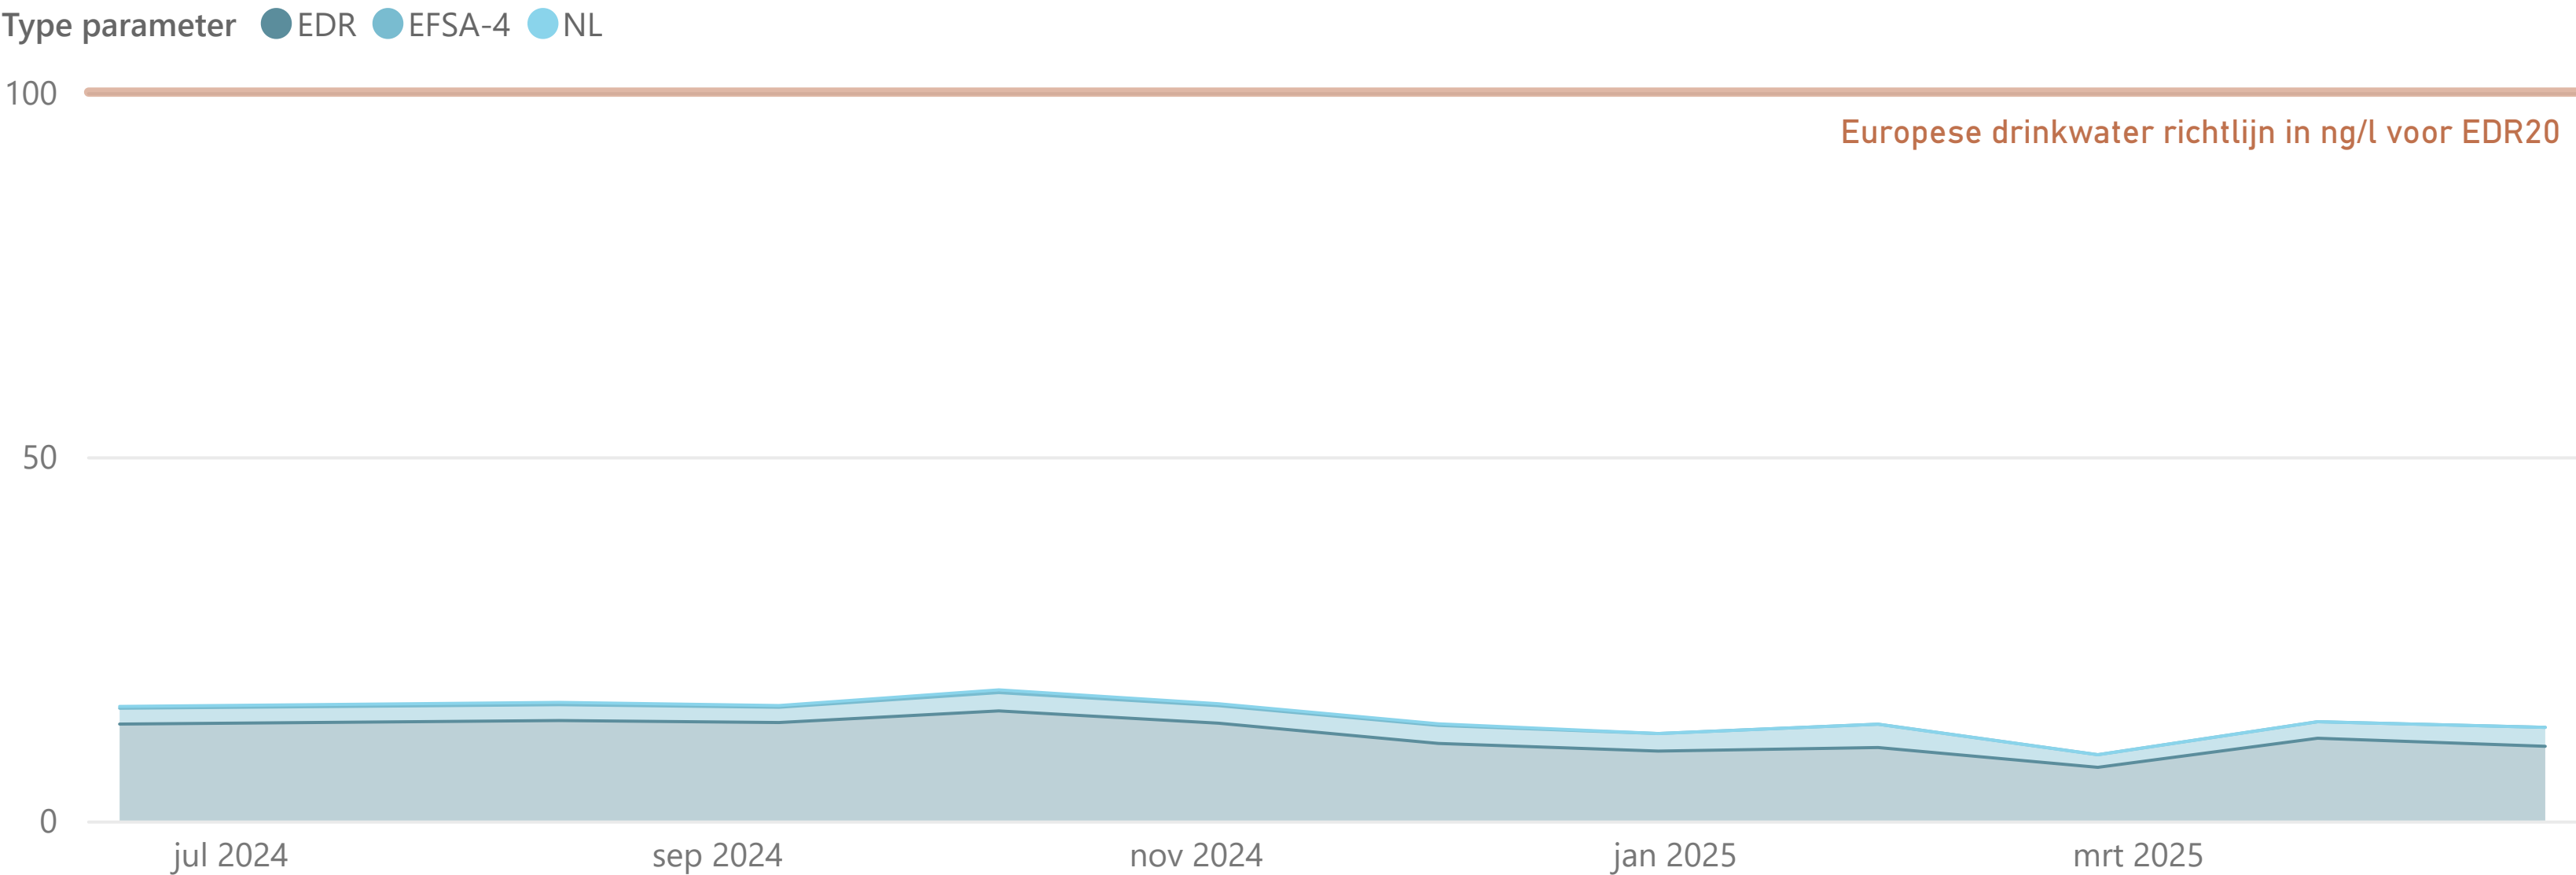

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq  
individuele metingen

Minimum

3,9

Gemiddeld

4,7

Maximum

6,6

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


| Jaar            | 2024   |        |        |        |        |        | 2025   |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202406 | 202408 | 202409 | 202410 | 202411 | 202412 | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 |
| Som EDR         | 1,8    | 1,9    | 1,9    | 2,1    | 1,8    | 1,5    | 1,5    | 1,1    | 1,5    | 1,4    |
| Som EFSA-4      | 3,2    | 2,1    | 2,0    | 4,0    | 2,3    | 3,0    | 5,0    | 3,7    | 2,5    | 2,5    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 5,1    | 4,0    | 3,9    | 6,1    | 4,2    | 4,5    | 6,6    | 4,8    | 4,0    | 4,0    |

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ PFBA-L              | EDR            | 11     | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| PEQ PFBS-L              | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDA-L              | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDoDA-L            | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDS-L              | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHpA-L             | EDR            | 11     | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| PEQ PFHpS-L             | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxA-L             | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFPeA-L             | EDR            | 11     | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| PEQ PFPeS-L             | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFTTrDA-L           | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFUnDA-L            | EDR            | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxS-L+V           | EFSA-4         | 11     | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| PEQ PFNA-L              | EFSA-4         | 11     | 0,0 | 0,8 | 2,2 |
| PEQ PFOA-L+V            | EFSA-4         | 11     | 1,5 | 2,1 | 2,6 |
| PEQ PFOS-L+V            | EFSA-4         | 11     | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| PEQ DONA                | NL             | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ HFPO-DA             | NL             | 11     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

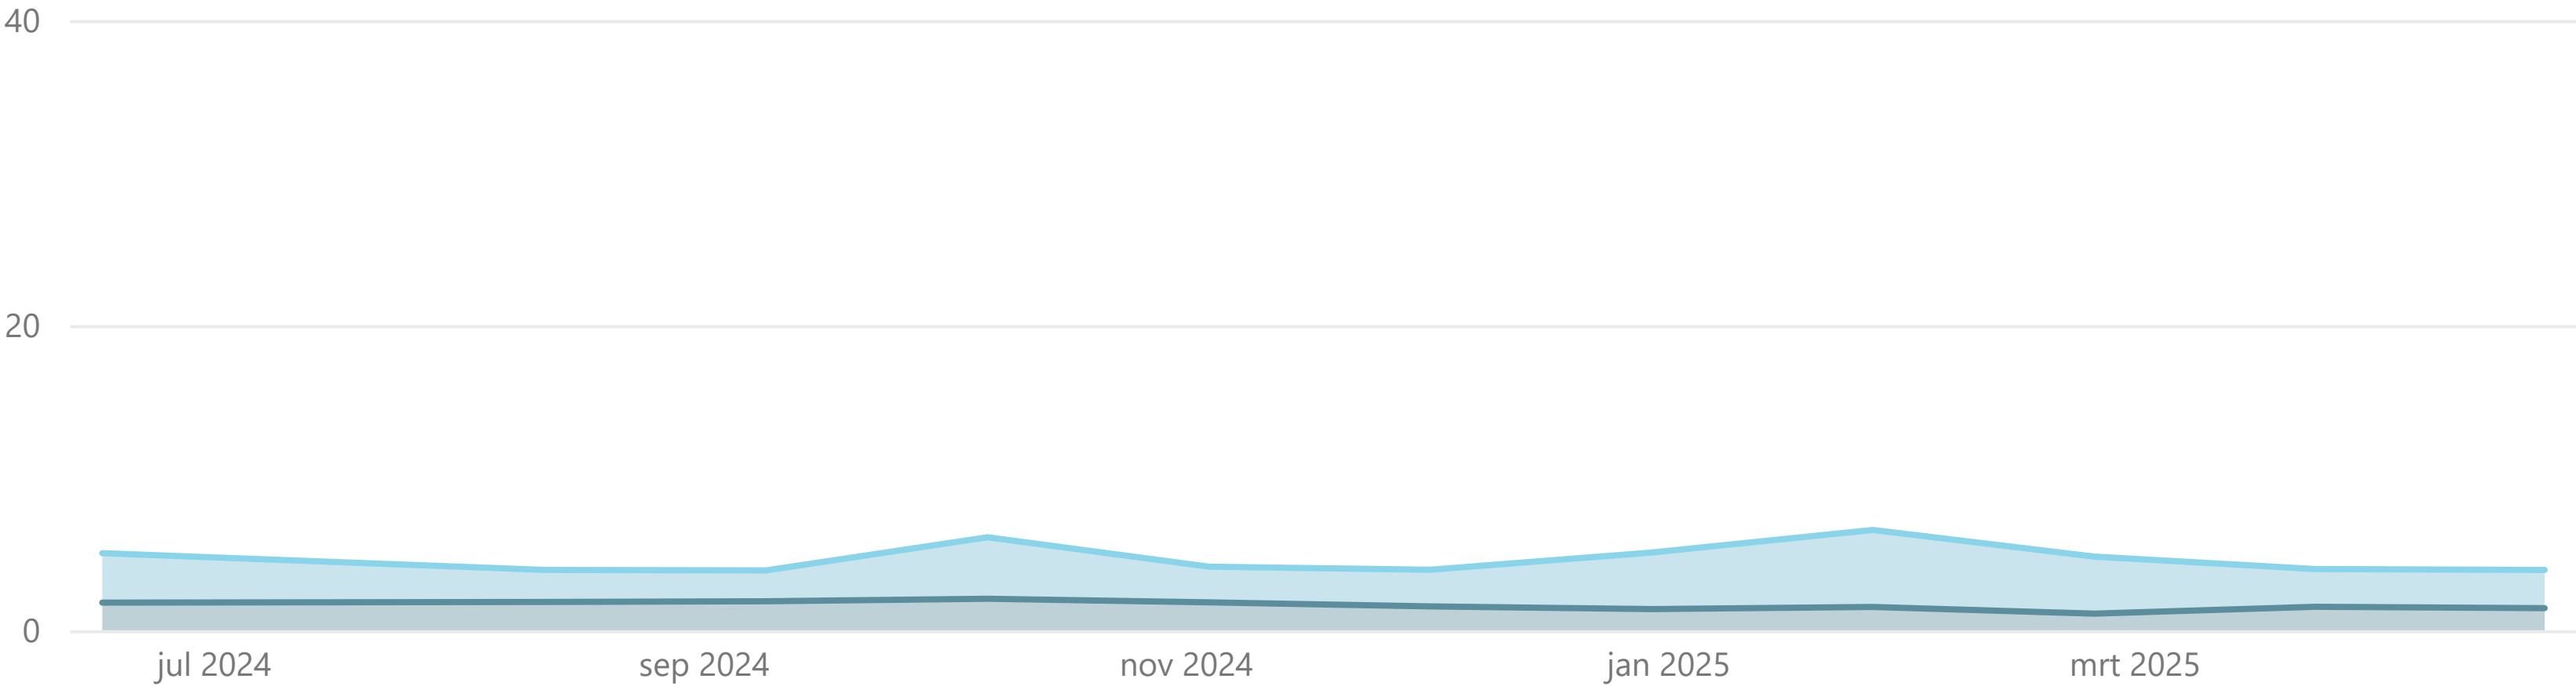


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4



TFA drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem   | Max   |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-------|-------|
| TFA                     | Totaal         | 10     | 120 | 1.026 | 1.300 |

TFA gehalte drinkwater in ng/l

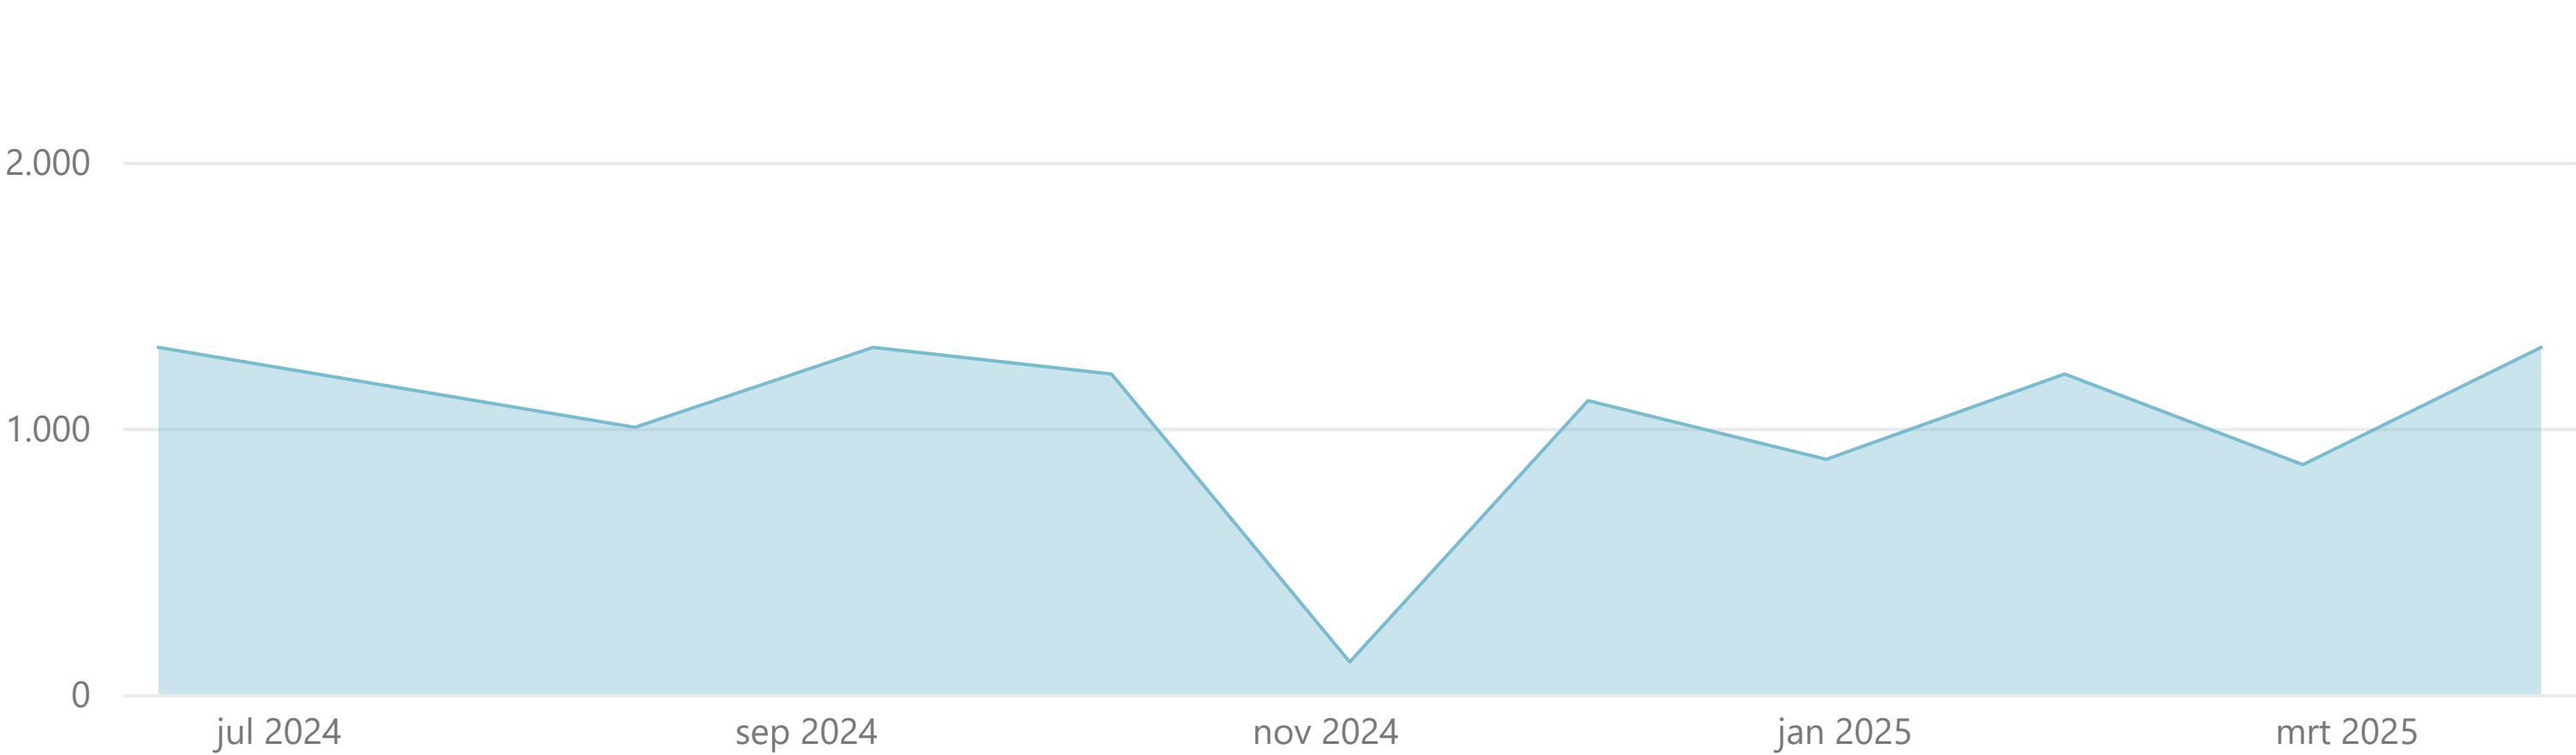

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min  | Gem  | Max  |
|-------------------------|----------------|--------|------|------|------|
| PEQ TFA                 | Totaal         | 10     | 0,24 | 2,05 | 2,60 |

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

