


Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l *individuele metingen*

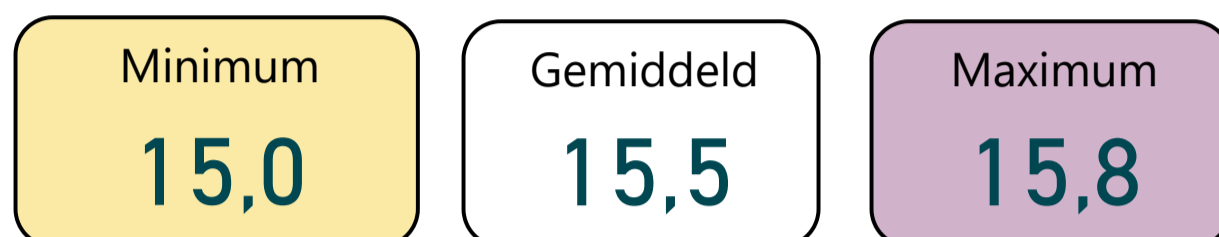

Parameters PFAS drinkwater in ng/l


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	5	9,6	10,2	10,9
PFBS-L	EDR	5	0,6	0,7	0,7
PFDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	5	0,3	0,4	0,5
PFHpS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	5	0,7	0,9	1,0
PFNS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	5	0,9	0,9	0,9
PFPeS-L	EDR	5	0,0	0,1	0,2
PFTTrDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	5	0,4	0,5	0,5
PFNA-L	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	5	1,8	1,9	2,1
PFOS-L+V	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	5	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	5	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2023		2024		
	202312	202402	202405	202408	202411
Som EDR	13,3	12,6	13,2	13,0	13,5
Som EFSA-4	2,2	2,5	2,3	2,6	2,3
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	15,5	15,0	15,5	15,7	15,8


Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

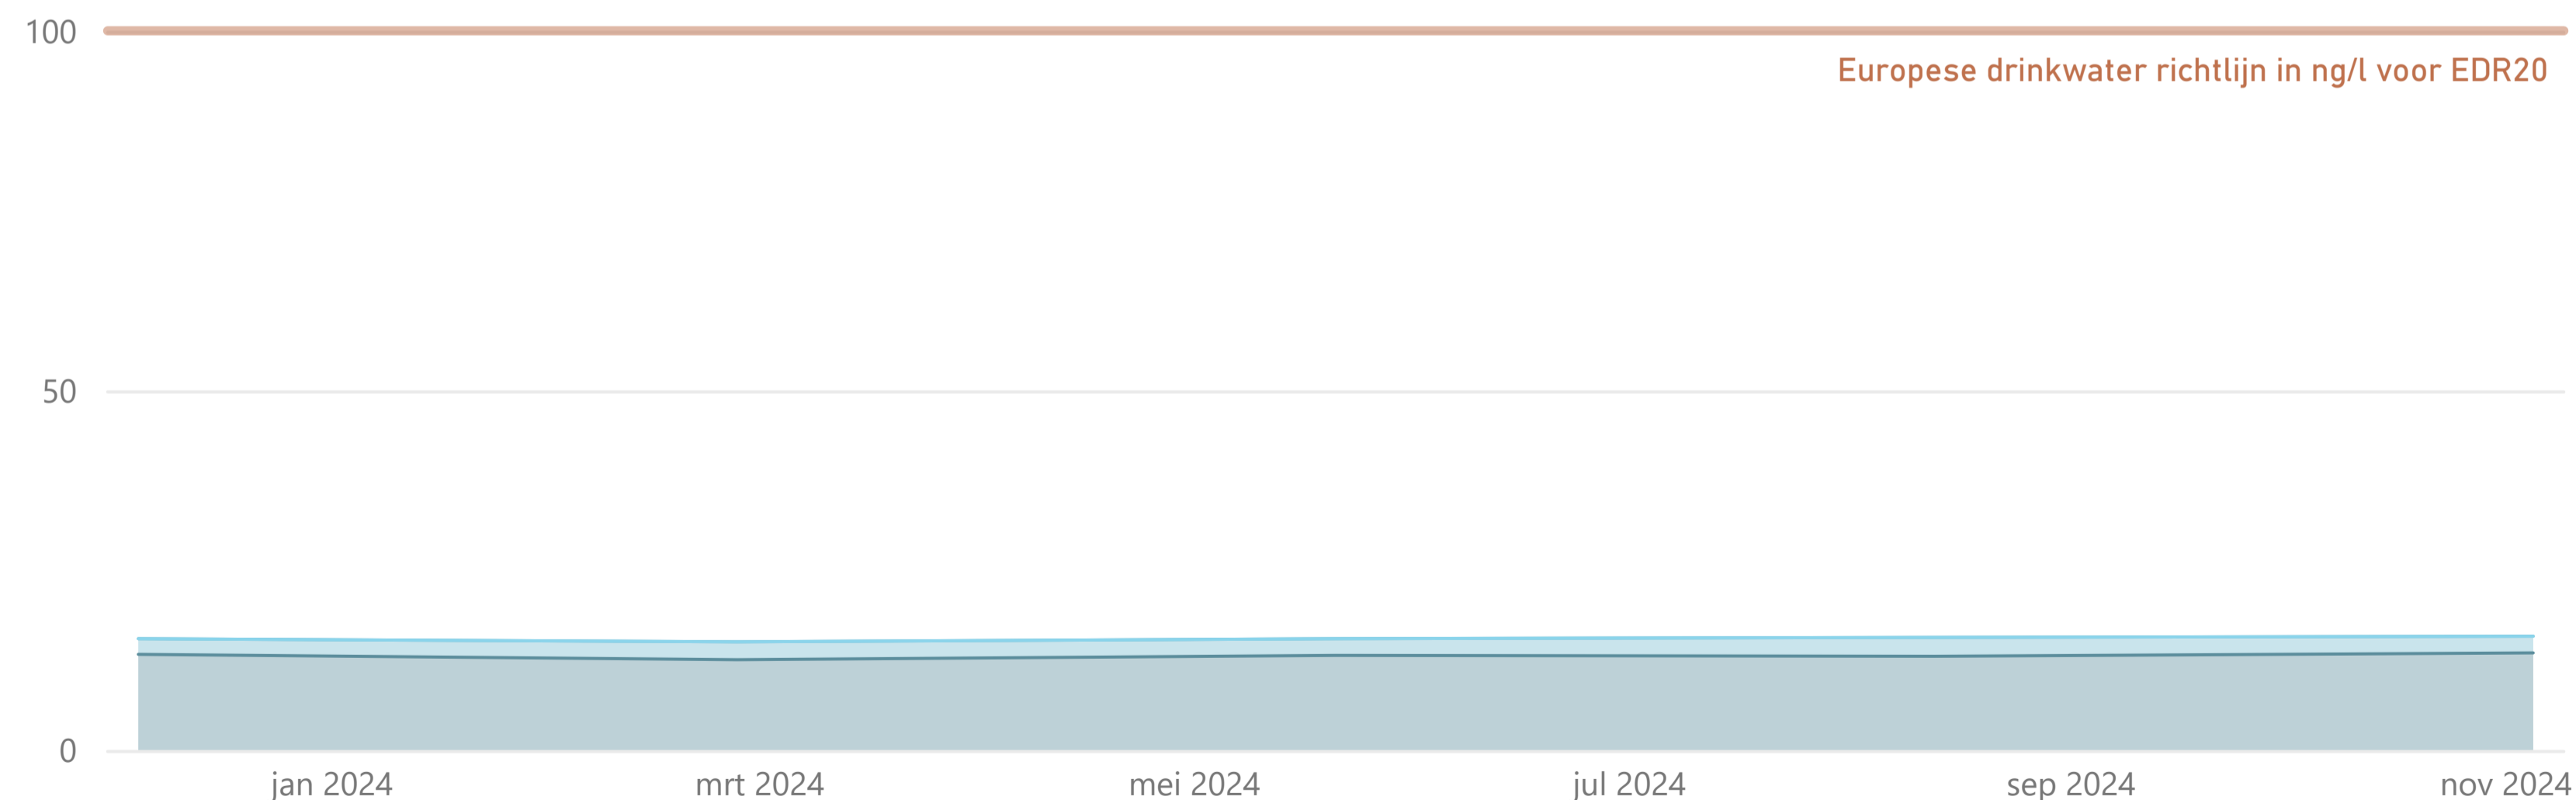

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq individuele metingen

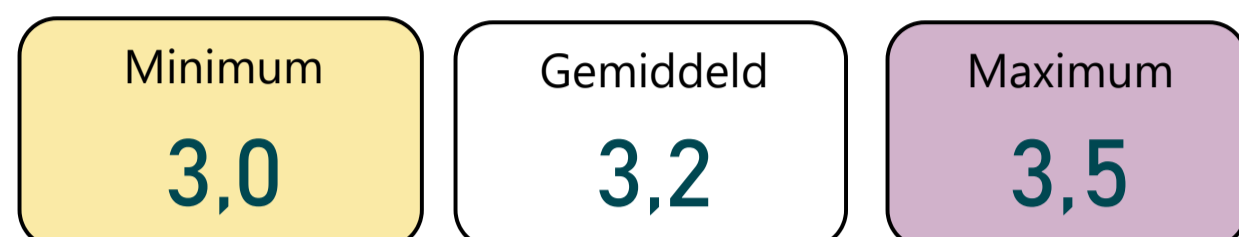

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	5	0,5	0,5	0,5
PEQ PFBS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	5	0,3	0,4	0,5
PEQ PFHpS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	5	0,0	0,0	0,1
PEQ PFTTrDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	5	0,3	0,3	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	5	1,8	1,9	2,1
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	5	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	5	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	5	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2023		2024		
	202312	202402	202405	202408	202411
Som EDR	1,0	1,0	0,9	1,1	1,0
Som EFSA-4	2,0	2,3	2,1	2,4	2,1
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	3,0	3,3	3,1	3,5	3,1

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

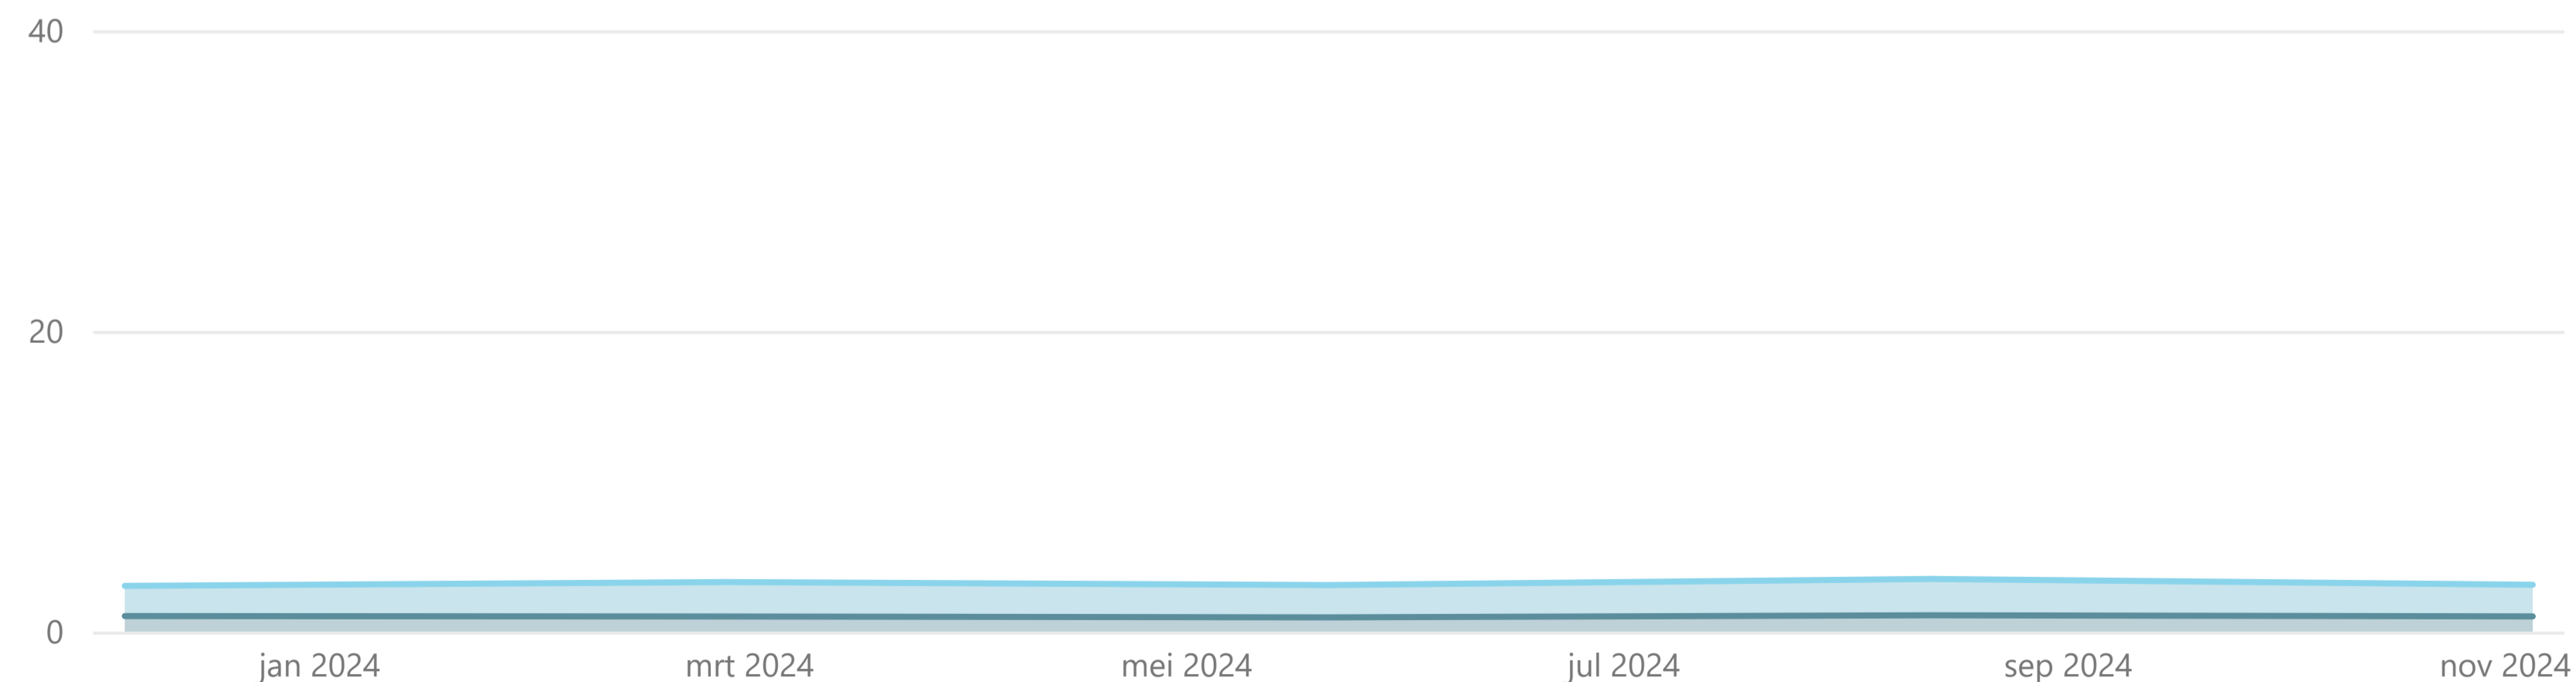


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	4	140	175	200

TFA gehalte drinkwater in ng/l

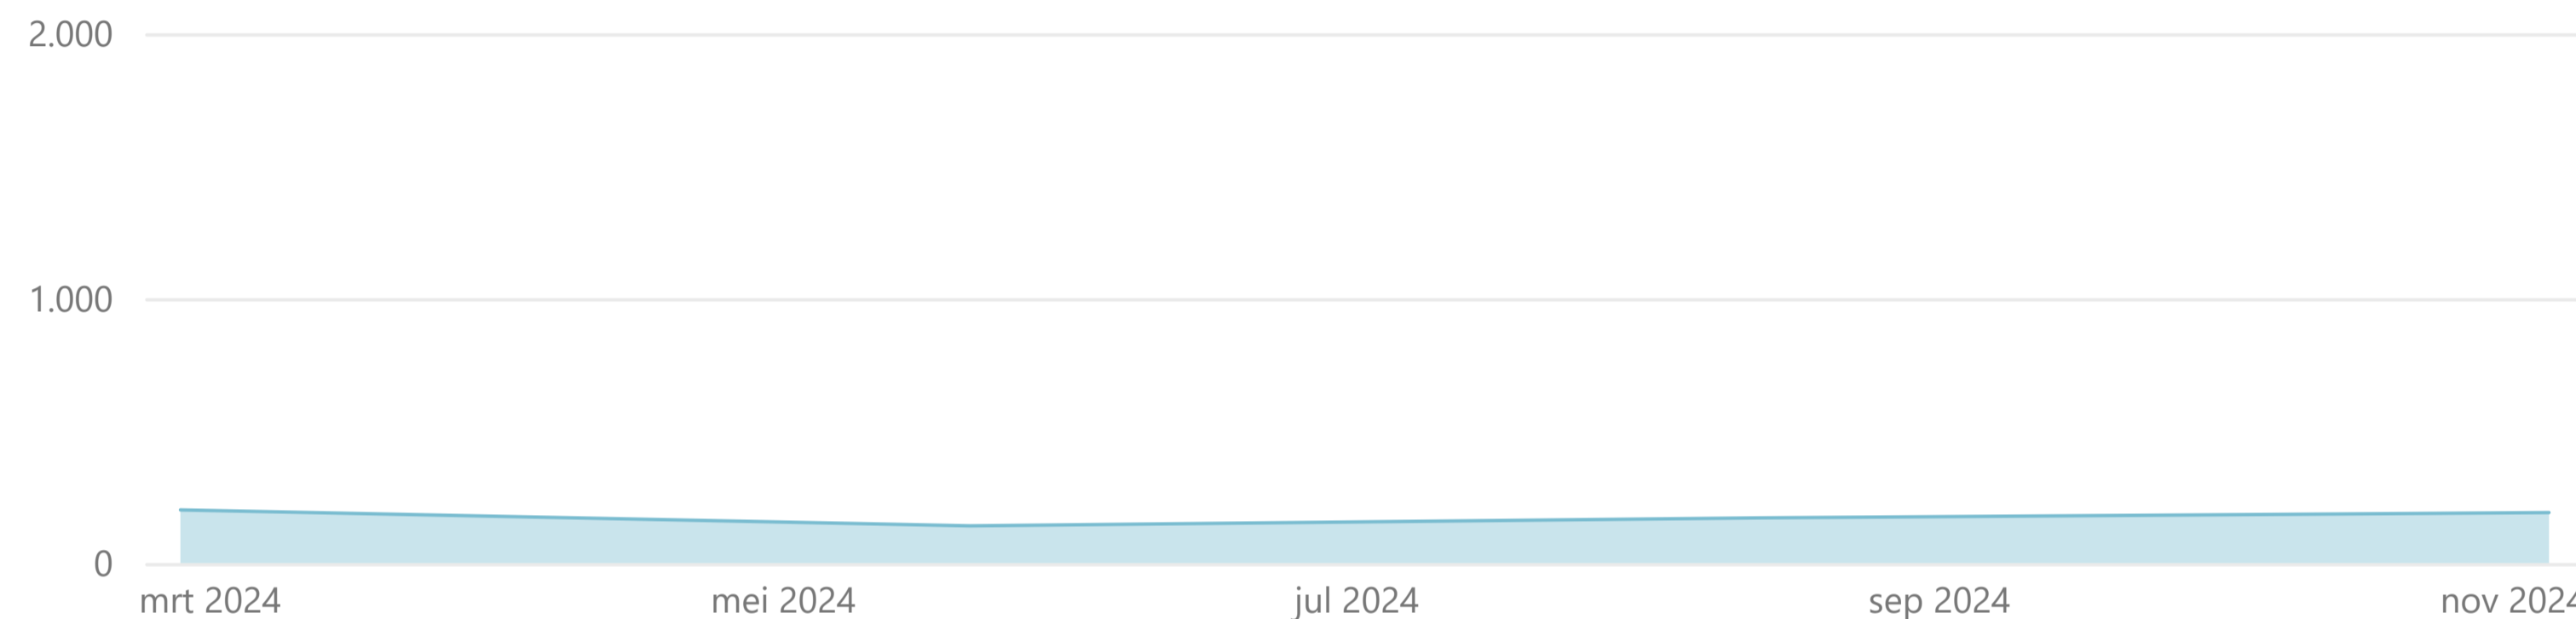

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	4	0,28	0,35	0,40

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

