

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

13,4

Gemiddeld

14,8

Maximum

16,3


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	10	8,5	9,9	11,1
PFBS-L	EDR	10	0,5	0,6	0,6
PFDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	10	0,3	0,4	0,6
PFHpS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	10	0,6	0,8	1,0
PFNS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	10	0,5	0,8	1,0
PFPeS-L	EDR	10	0,0	0,1	0,3
PFTTrDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	1	0,4	0,4	0,4
PFHxS-L+V	EFSA-4	9	0,4	0,5	0,5
PFNA-L	EFSA-4	10	0,0	0,0	0,0
PFOA-L	EFSA-4	1	1,5	1,5	1,5
PFOA-L+V	EFSA-4	9	1,7	1,9	2,0
PFOS-L+V	EFSA-4	10	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	10	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	10	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2022	2023							
	202211	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	13,1	13,3	12,3	12,2	13,9	11,8	12,1	12,0	10,9
Som EFSA-4	1,9	2,3	2,3	2,2	2,4	2,1	2,3	2,3	2,6
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	15,0	15,6	14,6	14,5	16,3	13,9	14,4	14,3	13,4

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

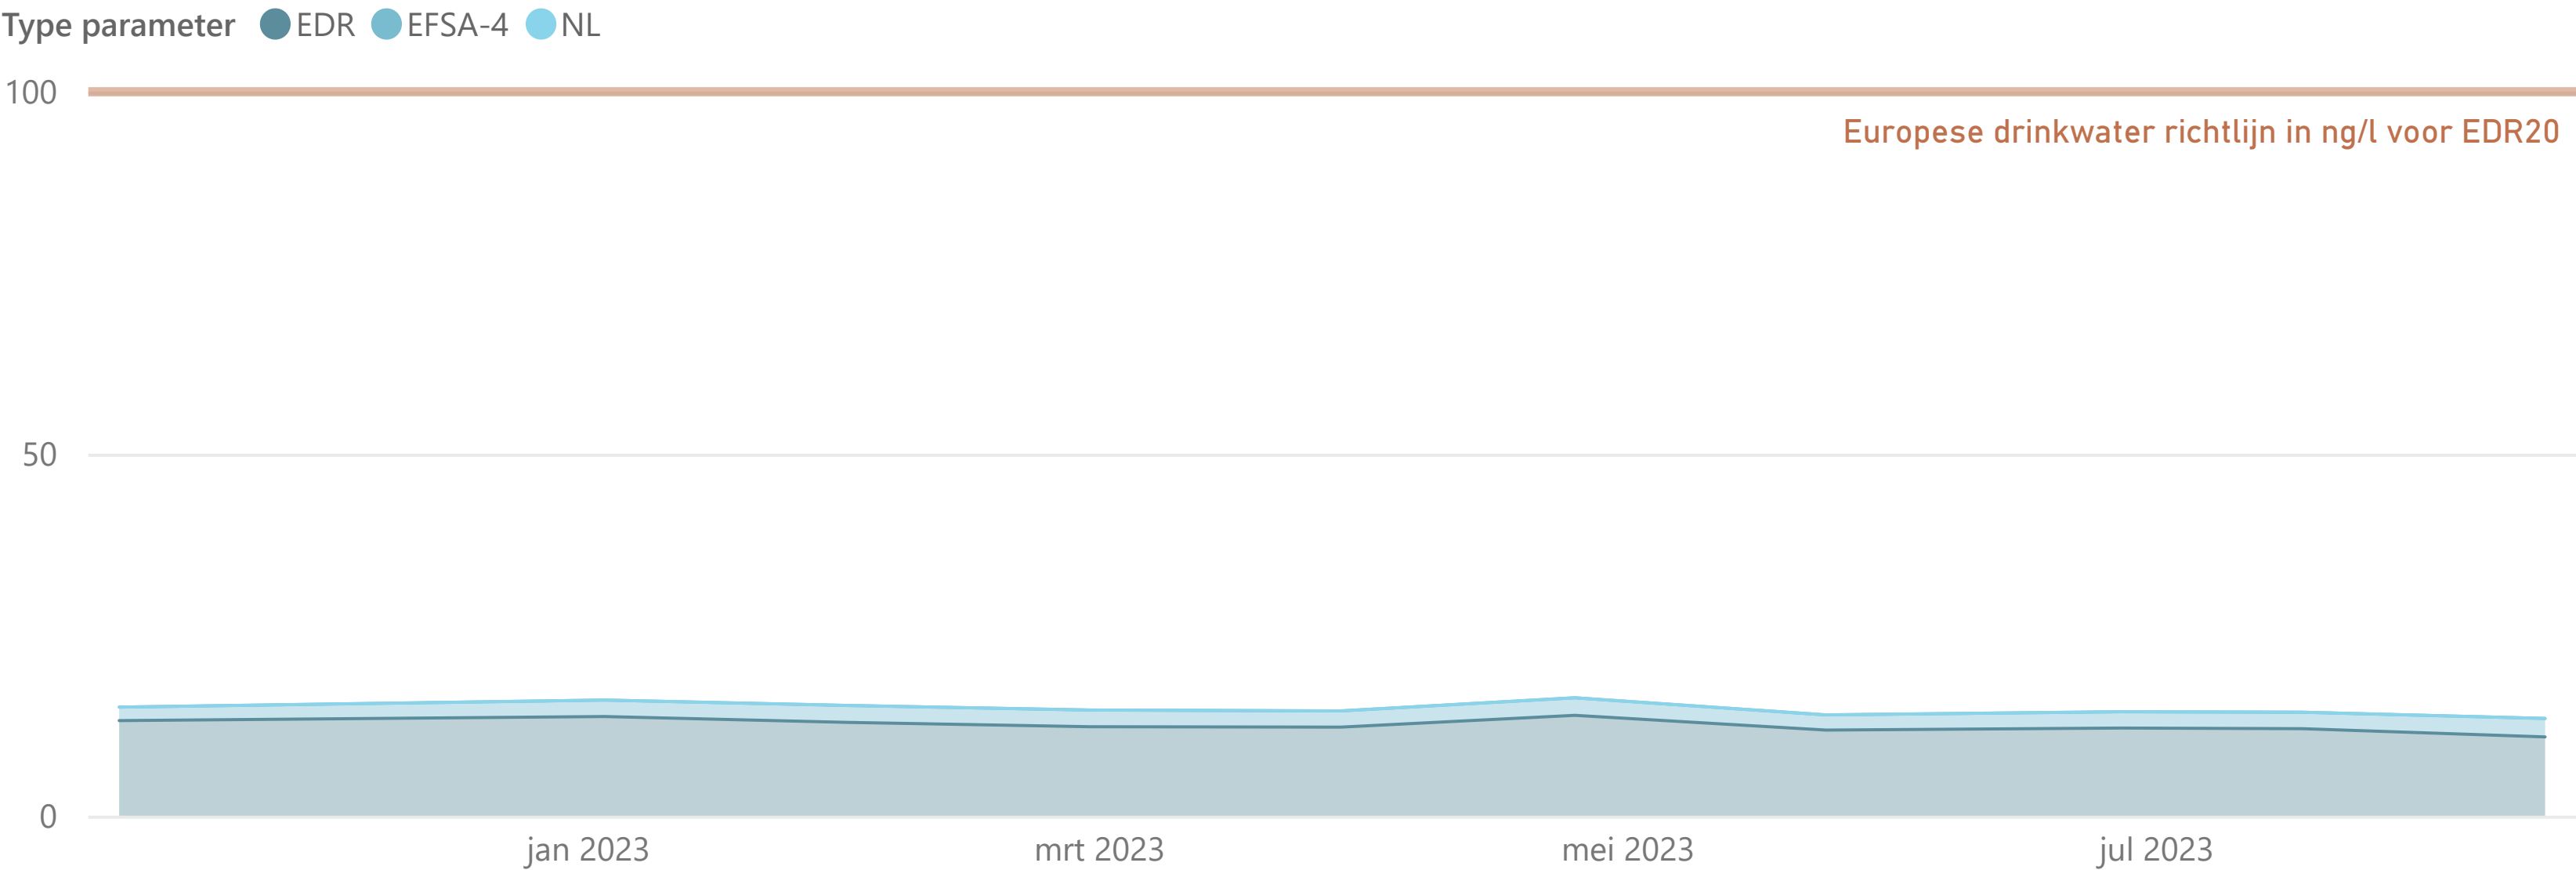

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

2,8

Gemiddeld

3,0

Maximum

3,4


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2022	2023							
	202211	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	1,2	1,0	0,9	0,8	1,0	0,8	1,0	0,9	1,1
Som EFSA-4	1,7	2,1	2,1	2,1	2,2	1,9	2,1	2,1	2,3
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	2,9	3,1	3,0	2,9	3,3	2,8	3,0	3,0	3,4

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	10	0,4	0,5	0,6
PEQ PFBS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	10	0,3	0,4	0,6
PEQ PFHpS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,2
PEQ PFTTrDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	1	0,2	0,2	0,2
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	9	0,2	0,3	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L	EFSA-4	1	1,5	1,5	1,5
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	9	1,7	1,9	2,0
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	10	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	10	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	10	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

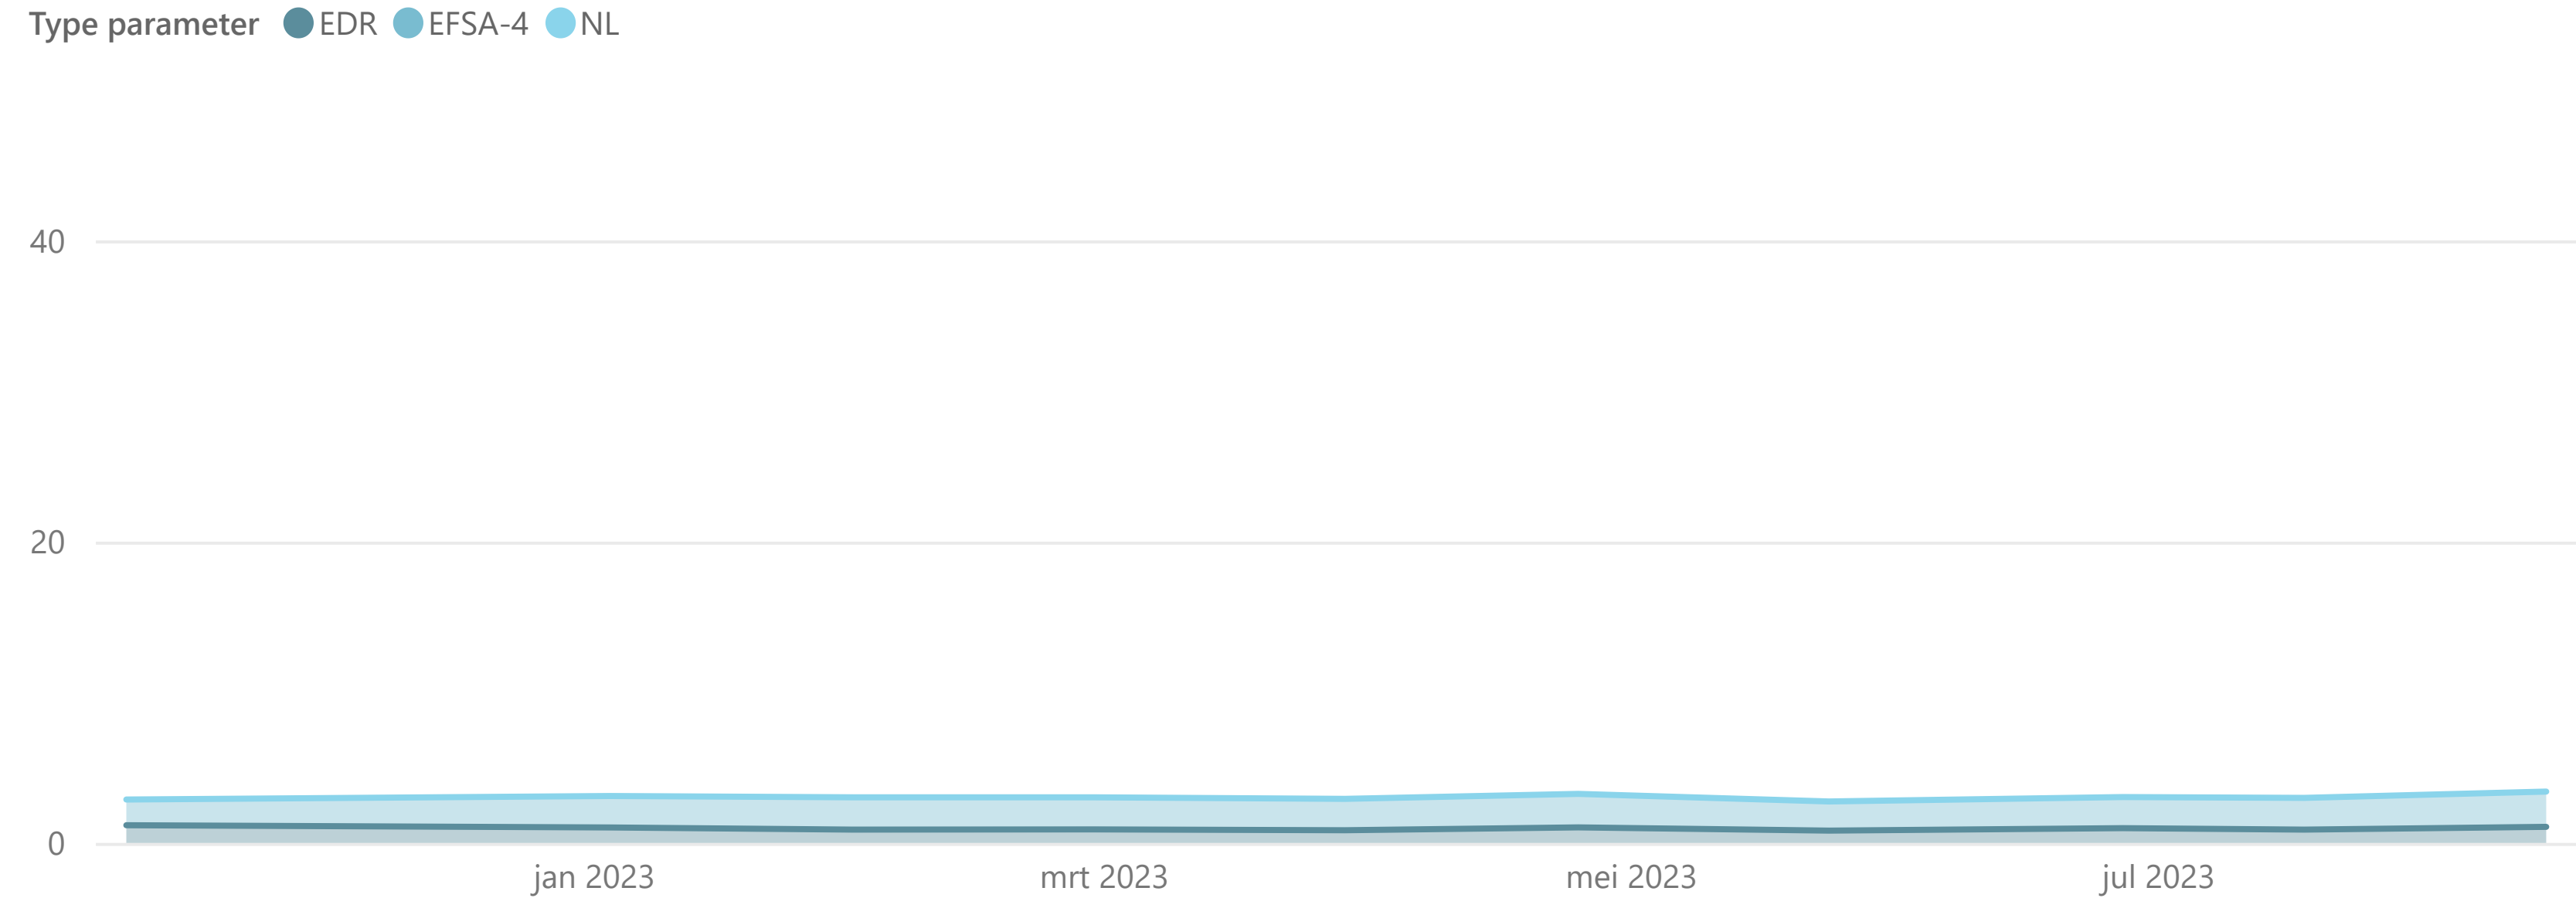

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4