


Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l individuele metingen

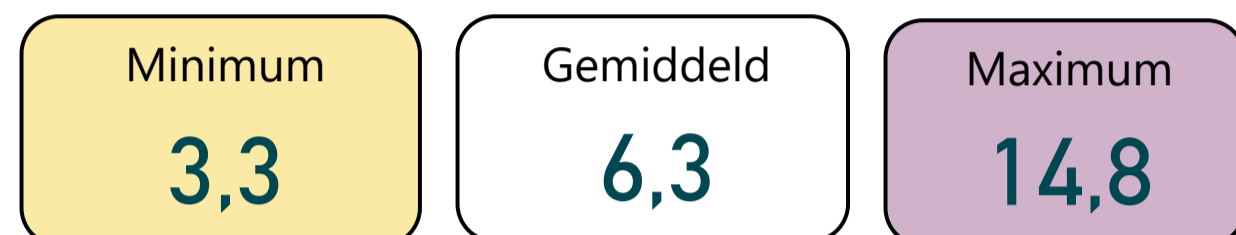

Parameters PFAS drinkwater in ng/l


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	18	2,0	3,3	9,8
PFBS-L	EDR	18	0,2	0,4	0,7
PFDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFDoDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	18	0,0	0,3	0,8
PFHpS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	18	0,4	0,8	1,3
PFNS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	18	0,0	0,8	1,3
PFPeS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFTrDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	18	0,0	0,0	0,4
PFNA-L	EFSA-4	18	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	18	0,3	0,6	1,8
PFOS-L+V	EFSA-4	18	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	18	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	18	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2023		2024			
	202312	202402	202405	202408	202409	202411
Som EDR	8,4	4,1	5,1	6,0	5,4	4,9
Som EFSA-4	1,2	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	9,6	4,4	5,5	6,6	5,9	5,5

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

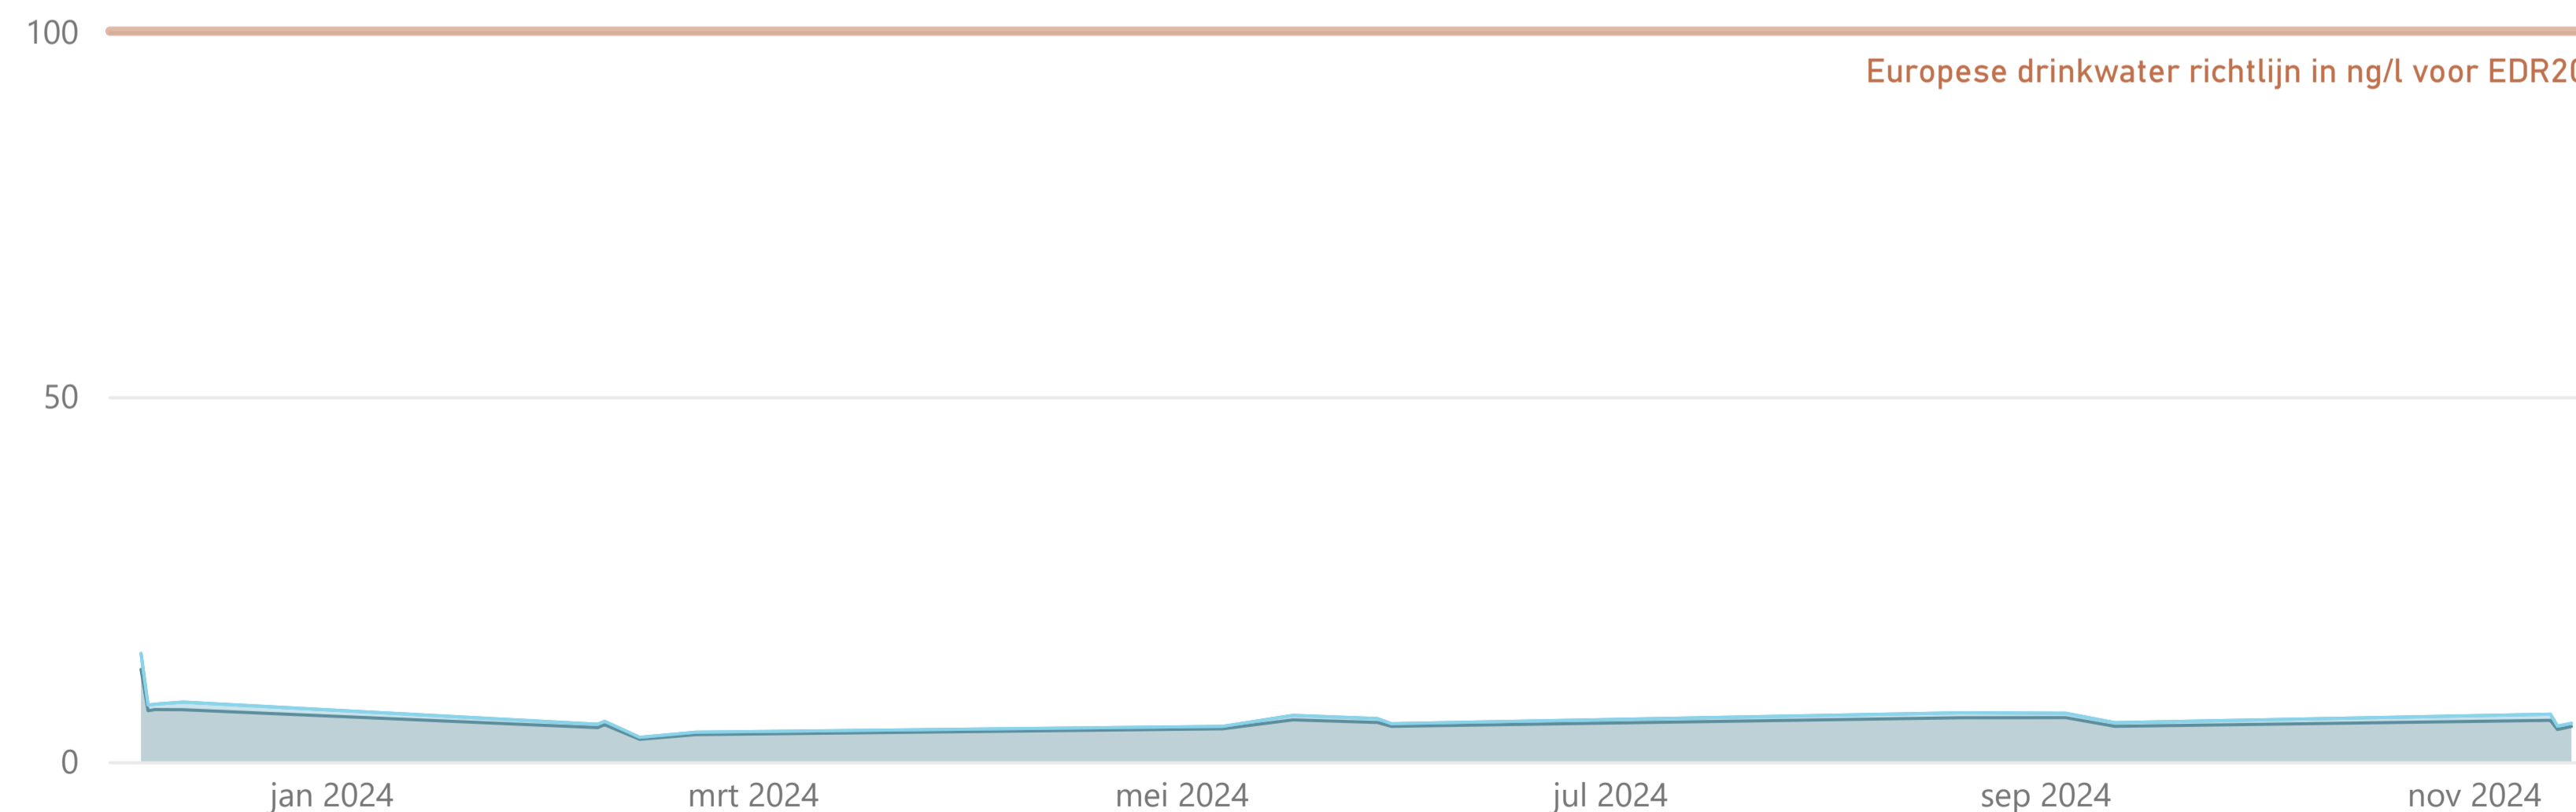

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in PFOA eq ng/l individuele metingen



Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA quivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	15	0,1	0,1	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	15	0,0	0,4	0,8
PEQ PFHpS-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	15	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeS-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTrDA-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	15	0,0	0,0	0,1
PEQ PFNA-L	EFSA-4	15	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	15	0,3	0,5	0,8
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	15	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	15	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	15	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2023		2024			
	202312	202402	202405	202408	202409	202411
Som EDR	0,9	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5
Som EFSA-4	0,8	0,4	0,4	0,7	0,6	0,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	1,7	0,7	0,9	1,3	1,2	1,1

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

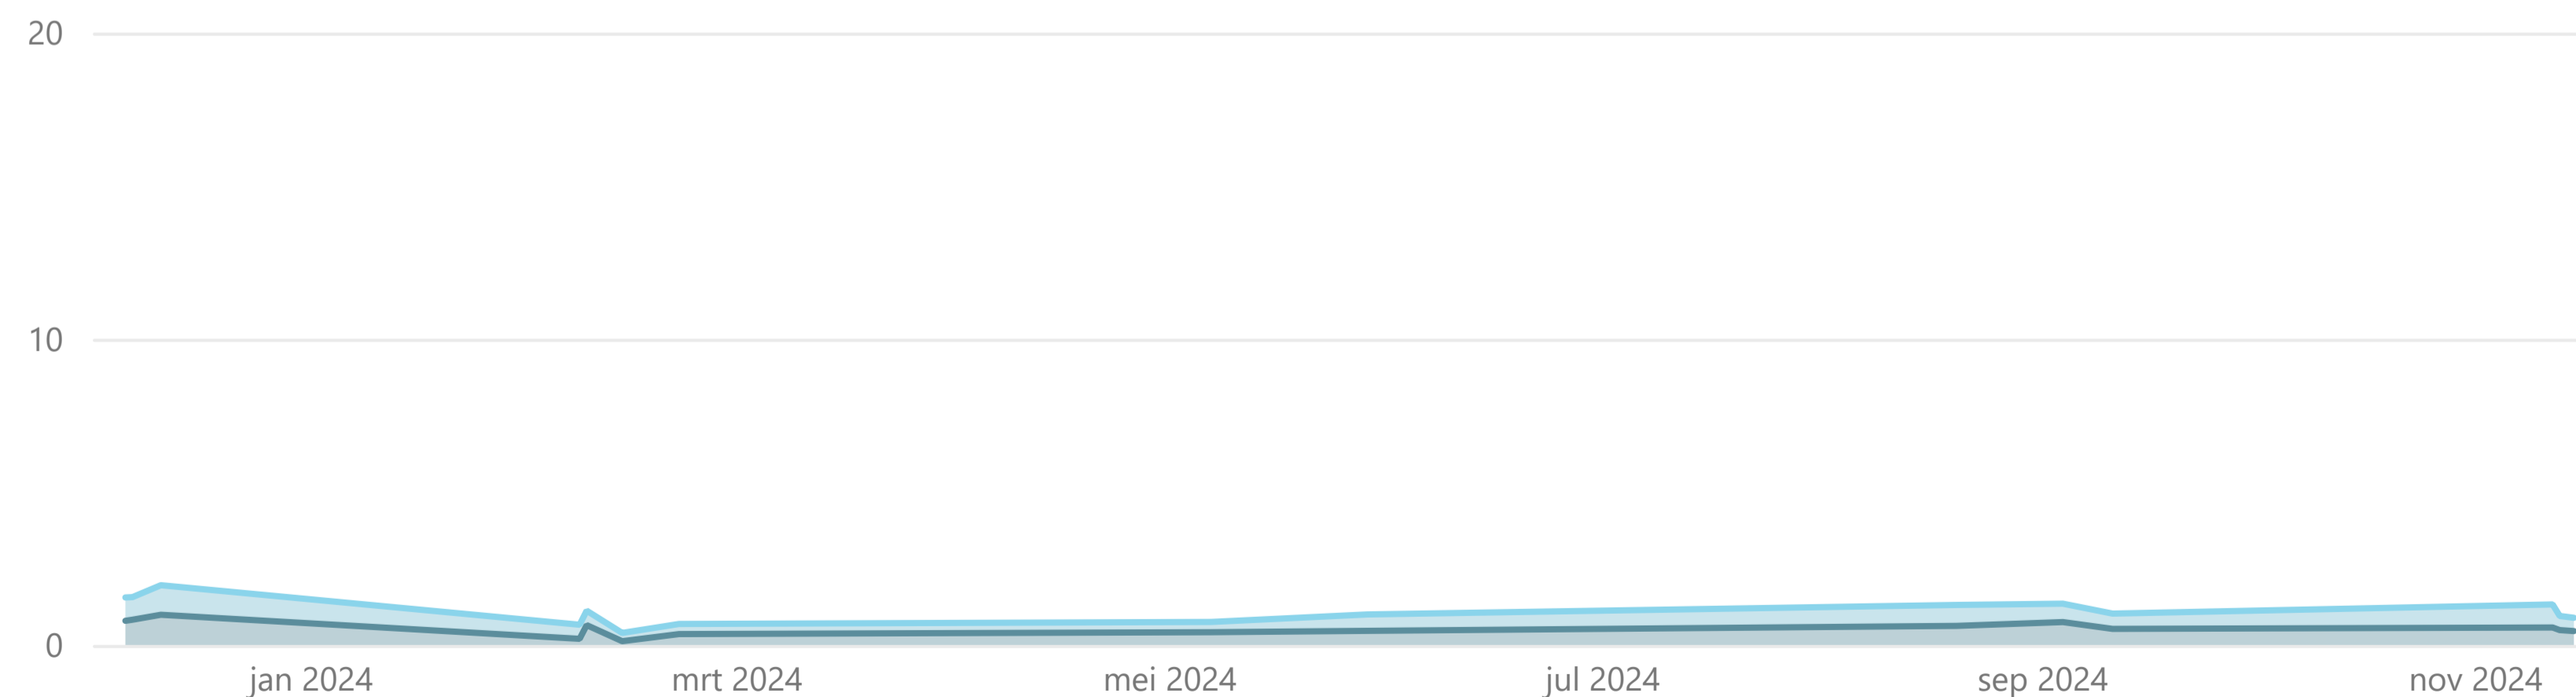


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	18	0,0	194,8	330,0

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

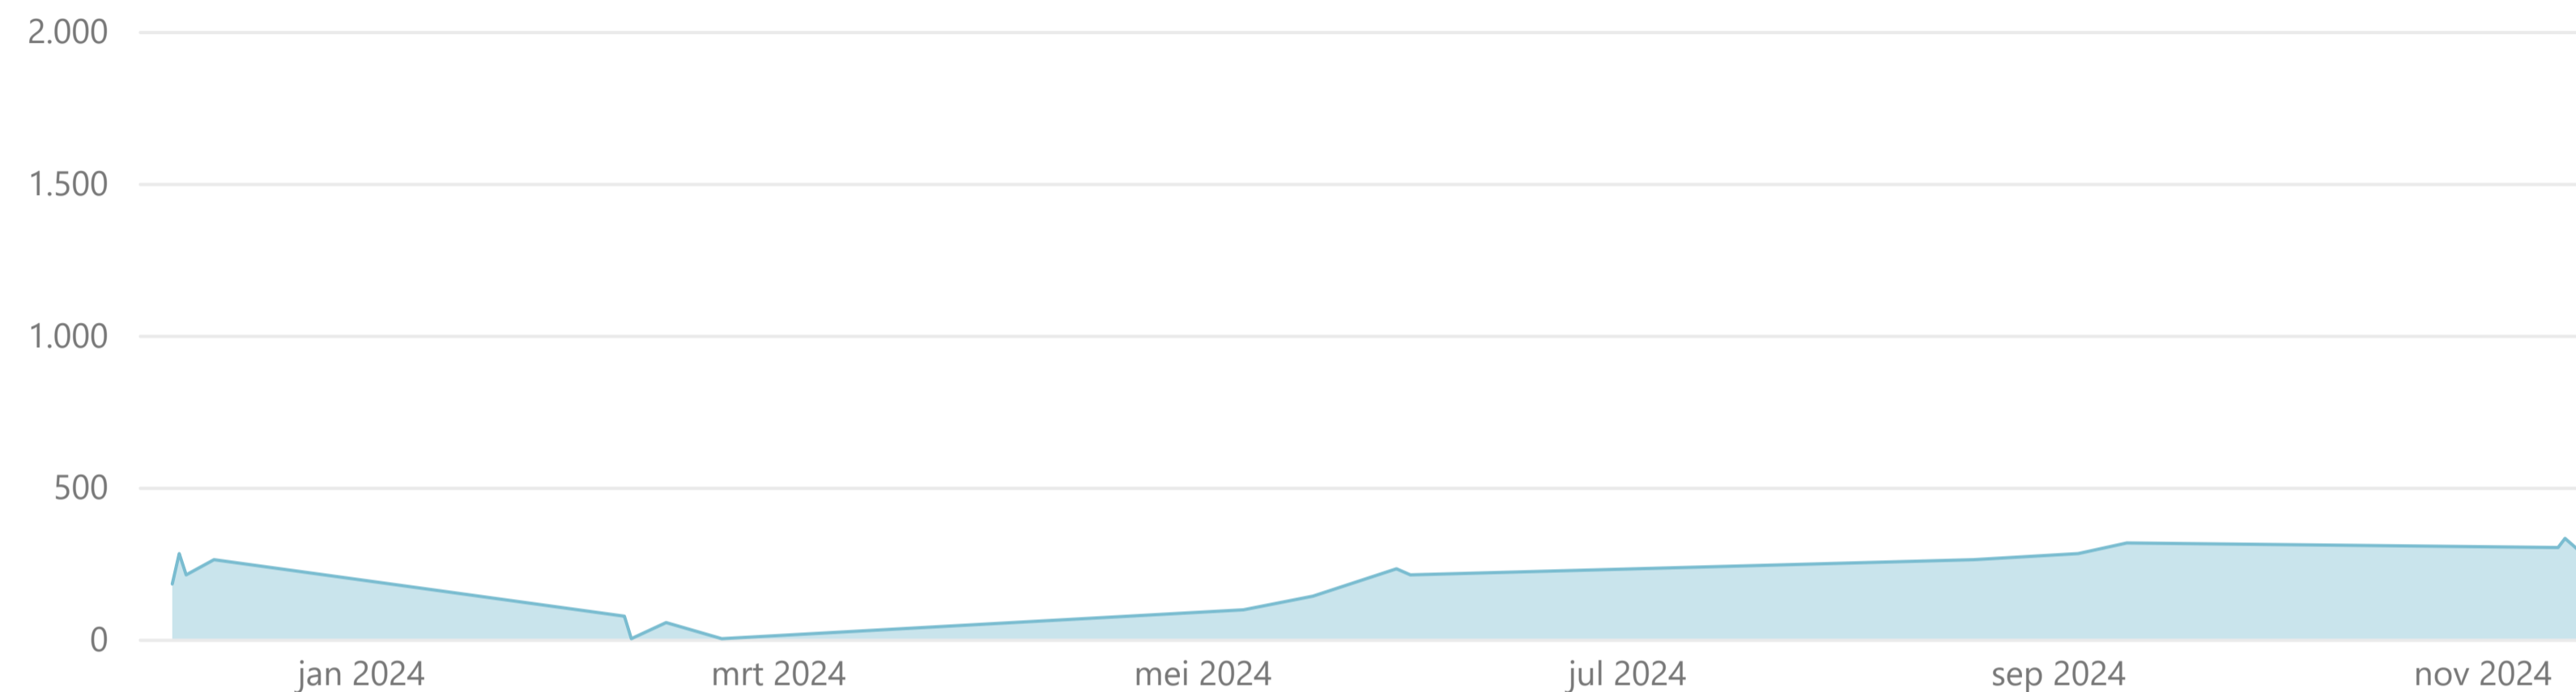

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	18	0,0	0,4	0,7

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

