

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

14,8

Gemiddeld

19,6

Maximum

23,8


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	26	3,1	3,8	4,3
PFBS-L	EDR	26	1,5	2,1	2,8
PFDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	26	1,4	1,8	2,2
PFHpS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	26	3,1	4,4	5,6
PFNS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	26	3,4	4,7	5,5
PFPeS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	9	0,0	0,2	0,3
PFHxS-L+V	EFSA-4	17	0,2	0,3	0,4
PFNA-L	EFSA-4	26	0,0	0,1	0,3
PFOA-L	EFSA-4	9	1,3	1,7	2,8
PFOA-L+V	EFSA-4	17	1,9	2,2	2,5
PFOS-L+V	EFSA-4	26	0,0	0,2	0,8
DONA	NL	26	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	26	0,0	0,3	0,4

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2022					2023							
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	13,5	13,7	16,0	16,2	17,6	18,4	19,3	18,7	17,1	15,9	16,6	16,5	14,2
Som EFSA-4	2,3	1,8	1,9	1,8	2,9	3,0	2,8	3,5	3,0	2,6	2,6	2,5	2,3
Som NL2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Som EDR20 + NL2	16,1	15,8	18,2	18,1	20,8	21,6	22,4	22,4	20,4	18,9	19,5	19,4	16,9

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

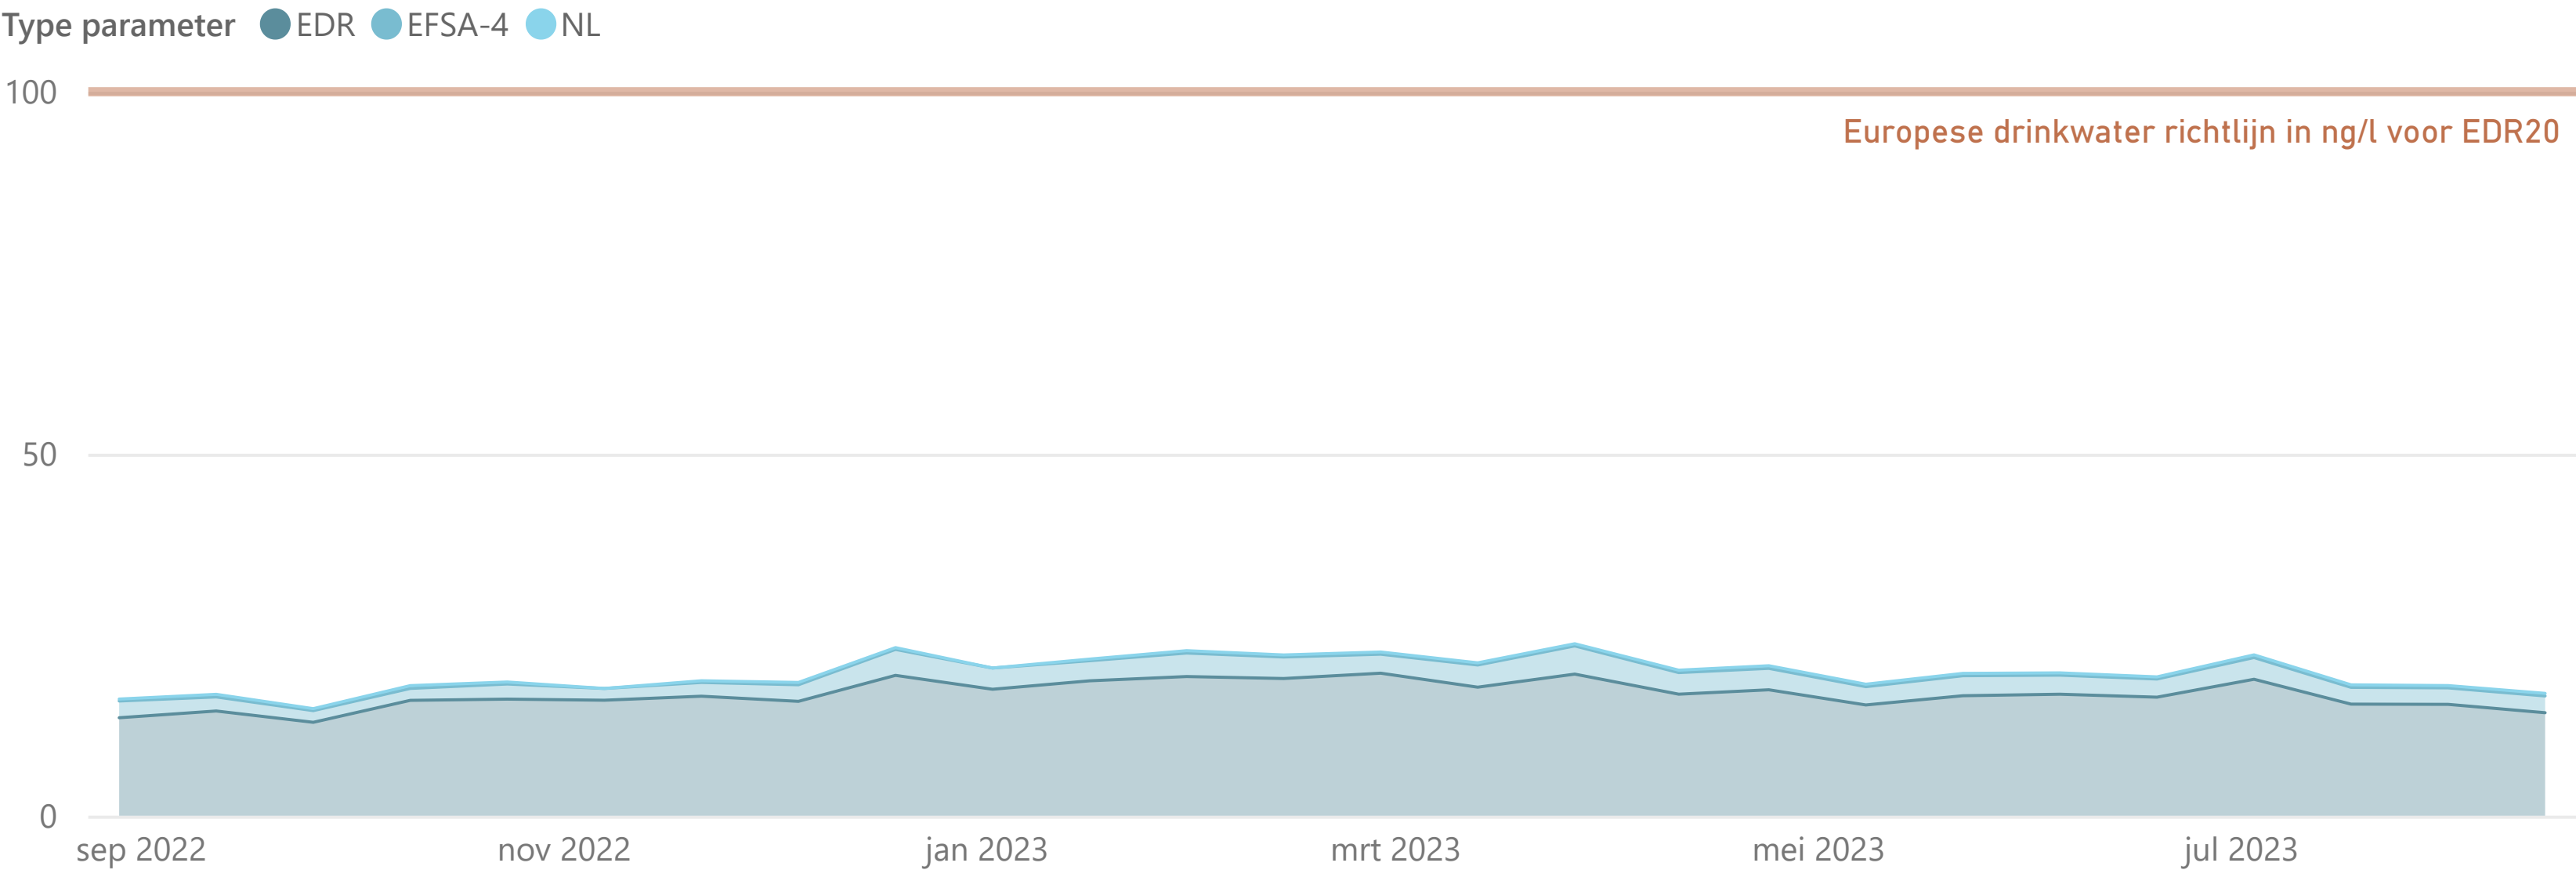

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,6

Gemiddeld

6,1

Maximum

8,8


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2022					2023								
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	
Som EDR	2,0	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,5	2,6	2,1	2,0	2,3	2,3	2,0	
Som EFSA-4	3,4	2,3	1,9	2,5	4,7	4,6	4,9	5,7	4,4	3,5	3,9	3,7	3,6	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	5,4	4,3	4,0	4,7	7,1	7,1	7,4	8,3	6,6	5,5	6,2	6,0	5,6	

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	26	0,2	0,2	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDaDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	26	1,4	1,8	2,2
PEQ PFHpS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeA-L	EDR	26	0,2	0,2	0,3
PEQ PFPeS-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	26	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	9	0,0	0,1	0,2
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	17	0,1	0,2	0,2
PEQ PFNA-L	EFSA-4	26	0,0	1,3	2,6
PEQ PFOA-L	EFSA-4	9	1,3	1,7	2,8
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	17	1,9	2,2	2,5
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	26	0,0	0,3	1,6
PEQ DONA	NL	26	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	26	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

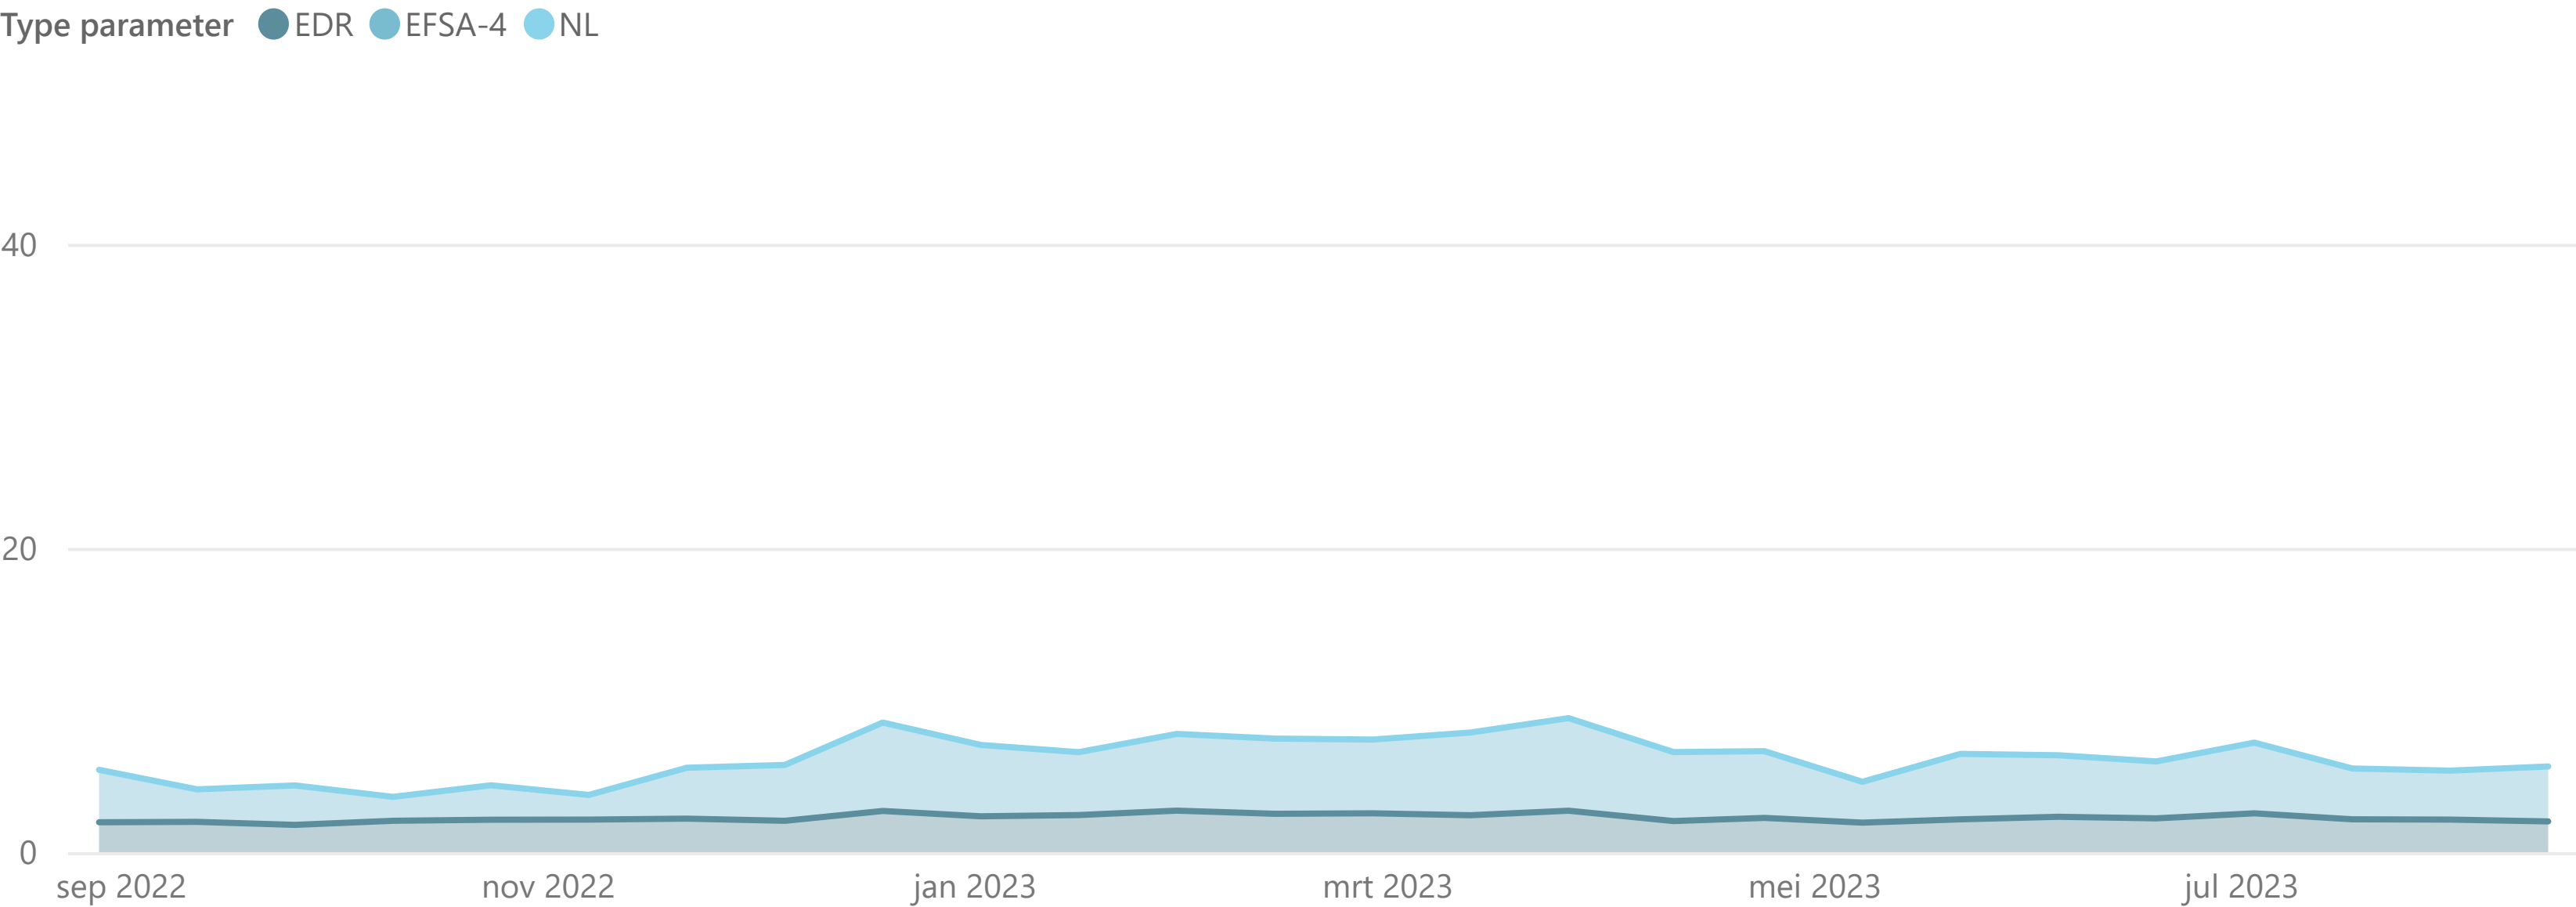

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4