

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

5,1

Gemiddeld

7,5

Maximum

12,6


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	39	1,4	3,4	8,6
PFBS-L	EDR	39	0,3	0,6	0,7
PFDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFDoDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	24	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	39	0,2	0,5	1,2
PFHpS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	39	0,3	1,0	2,0
PFNS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	39	0,6	1,1	2,5
PFPeS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFTrDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	24	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	24	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	15	0,0	0,1	0,3
PFHxS-L+V	EFSA-4	24	0,0	0,1	0,3
PFNA-L	EFSA-4	39	0,0	0,0	0,1
PFOA-L	EFSA-4	15	0,7	0,8	1,0
PFOA-L+V	EFSA-4	24	0,5	0,7	1,3
PFOS-L+V	EFSA-4	39	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	39	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	39	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2022					2023							
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	5,8	7,1	6,5	8,1	7,5	7,7	5,7	6,7	6,8	6,1	5,4	6,0	4,4
Som EFSA-4	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	6,5	8,0	7,4	8,9	8,4	8,7	6,4	7,4	7,5	6,9	6,0	6,7	5,4

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

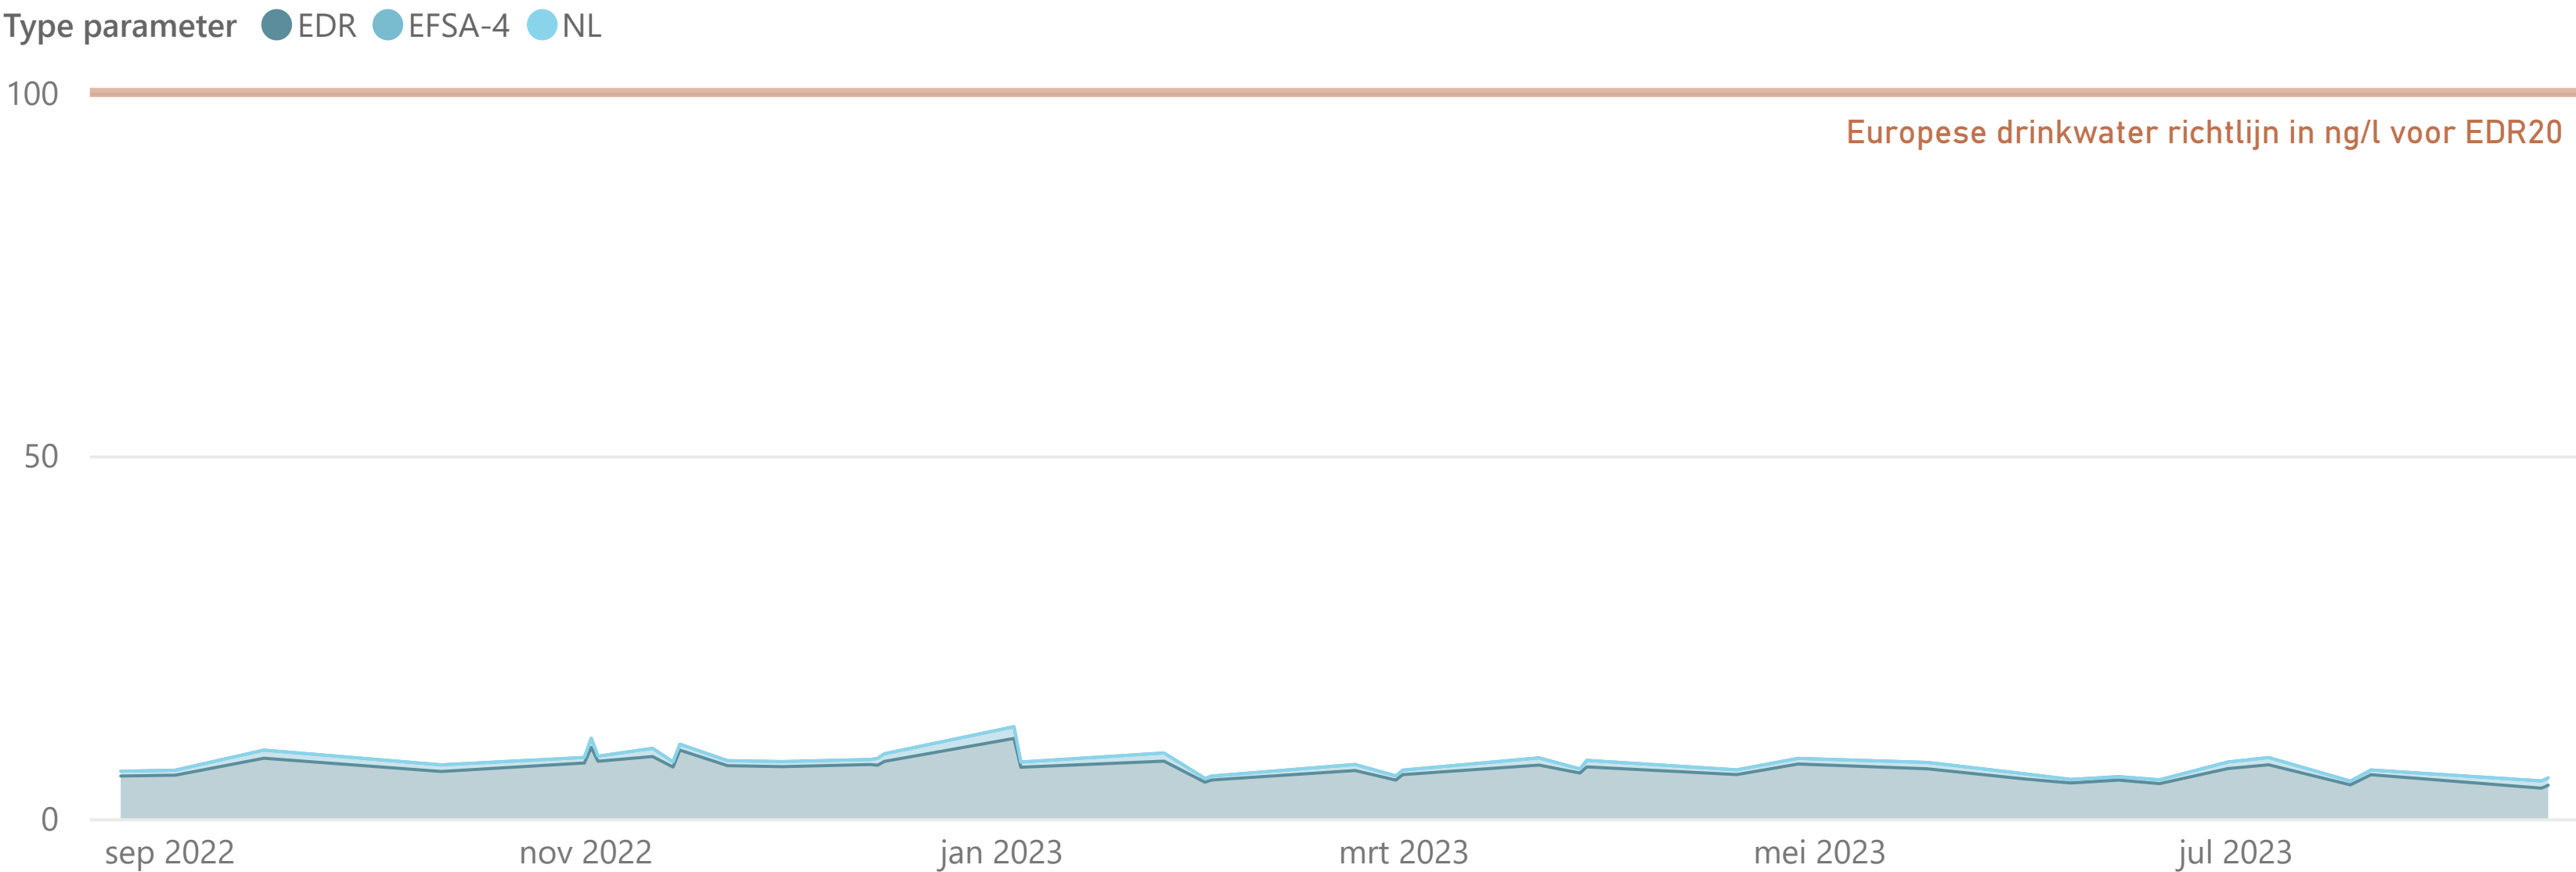

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in PFOA eq ng/l
individuele metingen

Minimum

0,9

Gemiddeld

1,6

Maximum

2,7


Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA quivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	39	0,1	0,2	0,4
PEQ PFBS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	39	0,2	0,5	1,2
PEQ PFHpS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	39	0,0	0,1	0,1
PEQ PFPeS-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	39	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	15	0,0	0,1	0,2
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	24	0,0	0,1	0,2
PEQ PFNA-L	EFSA-4	39	0,0	0,1	1,2
PEQ PFOA-L	EFSA-4	15	0,7	0,8	1,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	24	0,5	0,7	1,3
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	39	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	39	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	39	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2022					2023								
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	
Som EDR	0,7	0,8	0,7	1,0	1,0	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	
Som EFSA-4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	1,2	0,6	0,7	0,7	1,3	0,6	0,7	0,9	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	1,9	1,3	1,4	1,4	2,1	1,2	1,4	1,7	

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

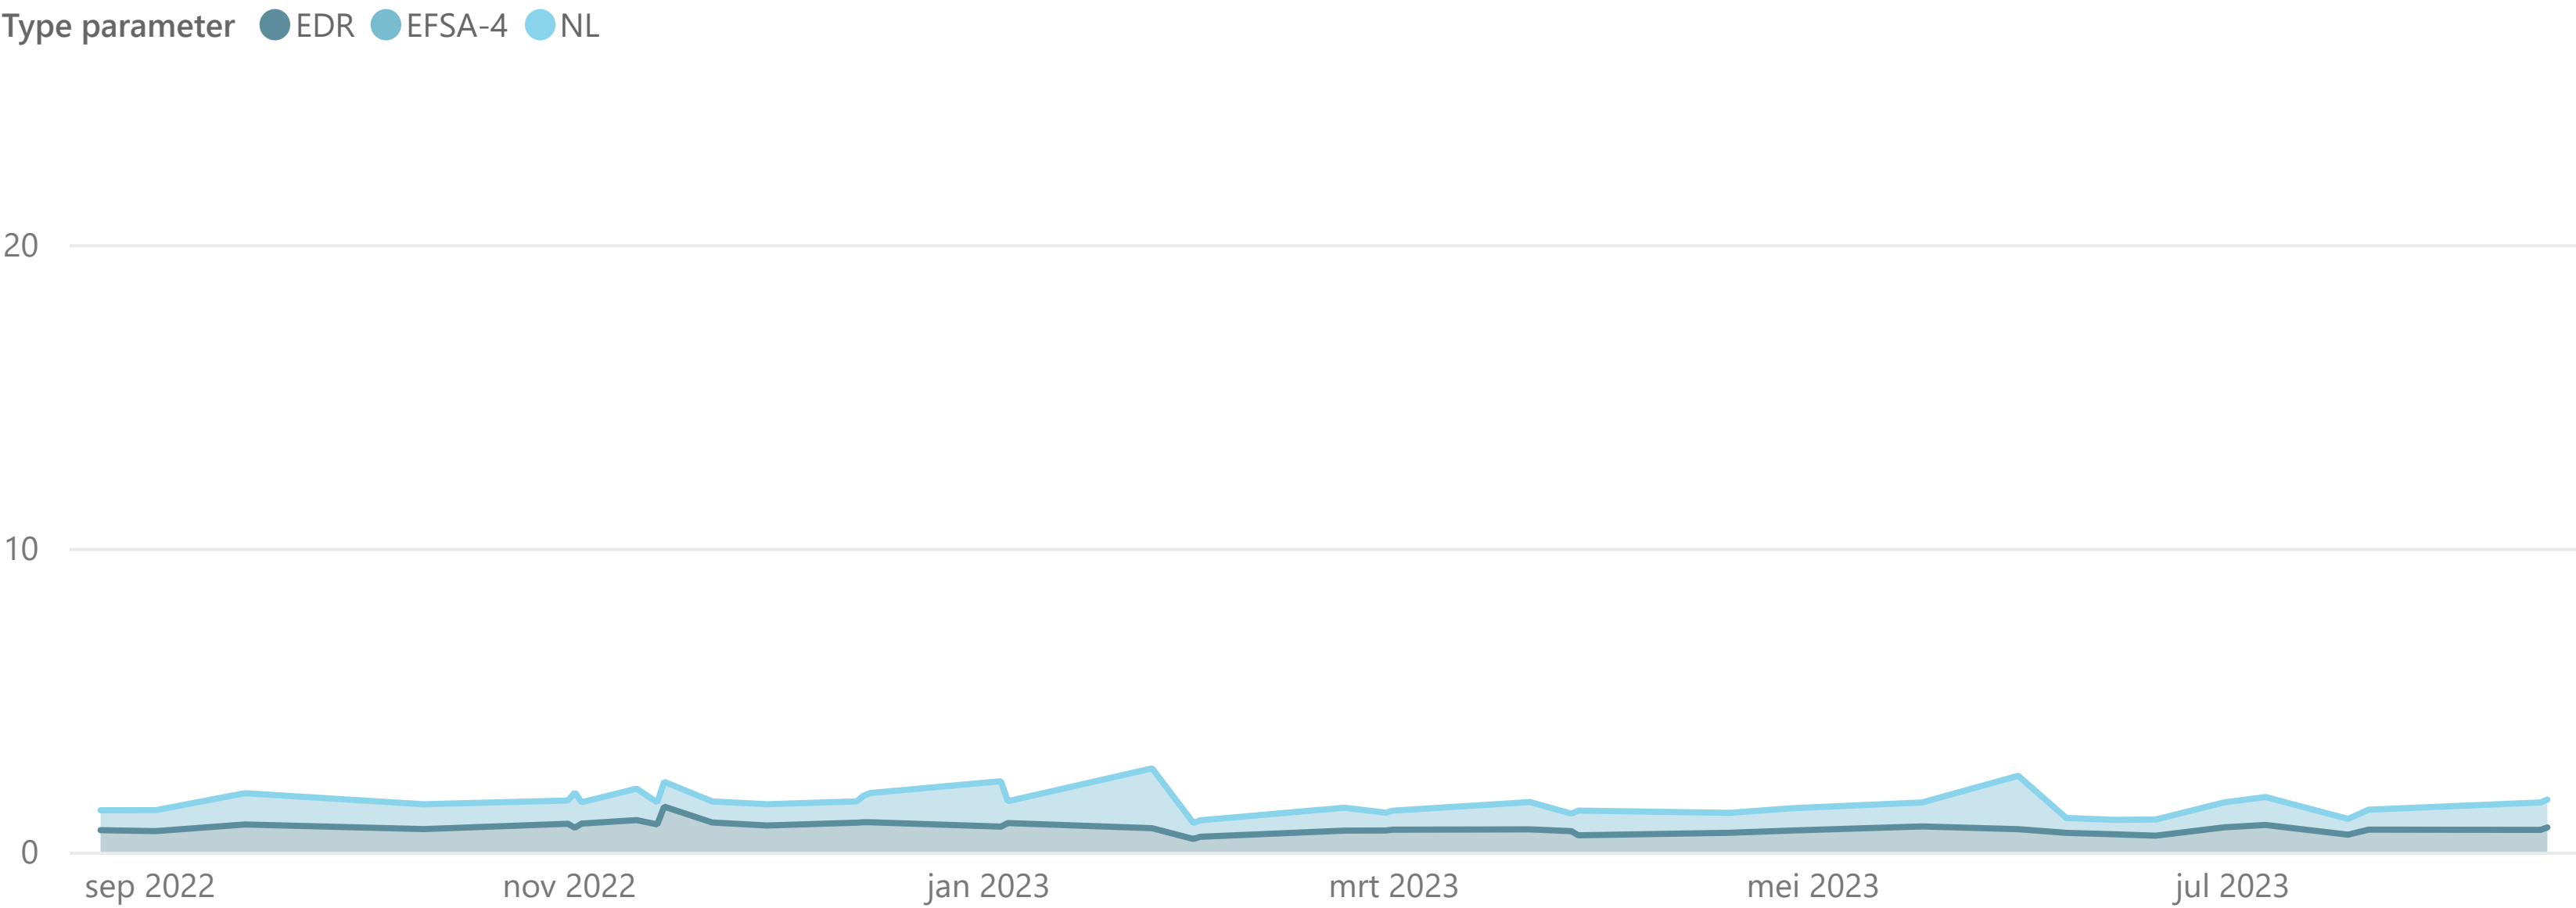

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4