

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l individuele metingen



Parameters PFAS drinkwater in ng/l


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	11	3,0	4,4	6,2
PFBS-L	EDR	11	2,0	2,5	3,3
PFDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDoDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	11	1,6	2,2	3,1
PFHpS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	11	2,9	4,3	5,8
PFNS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	11	3,0	4,1	5,7
PFPeS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,2
PFTrDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	11	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	11	0,1	0,2	0,3
PFOS-L+V	EFSA-4	11	0,0	0,2	0,9
DONA	NL	11	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	11	0,0	0,3	0,5

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2023			2024				
	202310	202311	202312	202403	202405	202407	202408	202409
Som EDR	22,1	20,6	16,9	13,3	13,9	13,8	17,1	16,6
Som EFSA-4	0,3	0,4	0,4	1,0	0,4	0,3	0,1	0,1
Som NL2	0,4	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Som EDR20 + NL2	22,8	21,4	17,6	14,3	14,6	14,4	17,5	17,0


Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

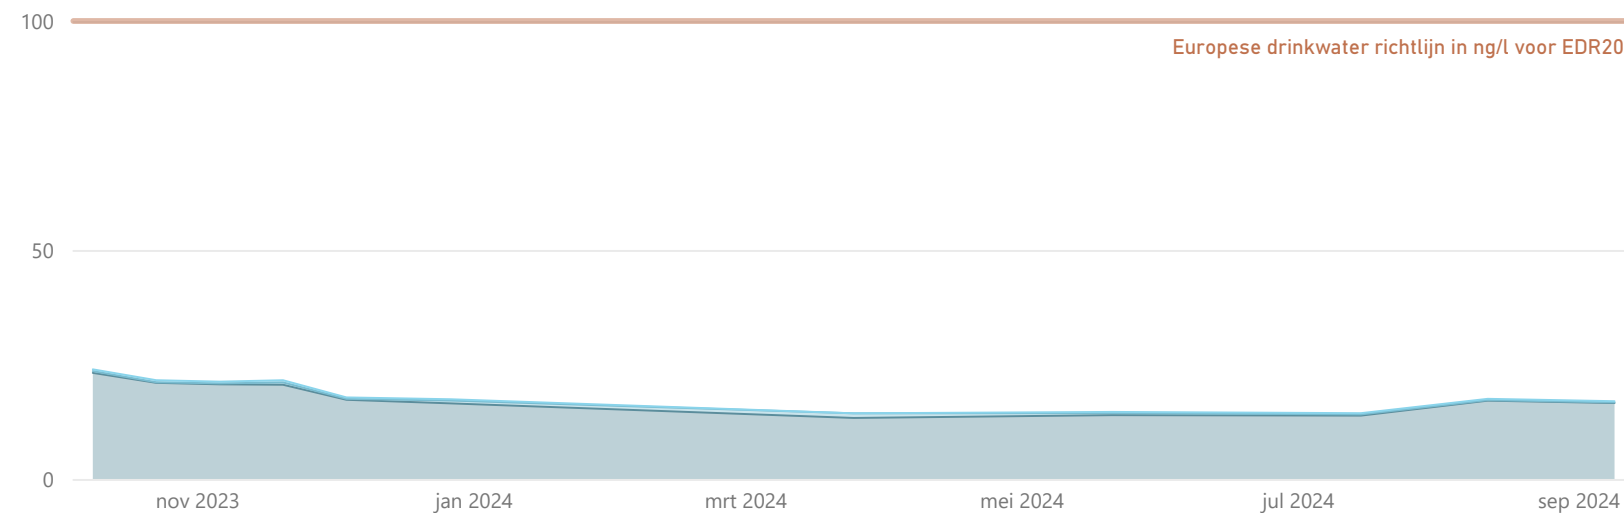

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq individuele metingen



Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	10	0,1	0,2	0,3
PEQ PFBS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFD _o DA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	10	1,6	2,1	2,7
PEQ PFHpS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeA-L	EDR	10	0,1	0,2	0,3
PEQ PFPeS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,1
PEQ PFTrDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	10	0,2	0,2	0,3
PEQ PFNA-L	EFSA-4	10	1,3	2,0	3,1
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	10	2,5	3,0	3,5
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	10	0,0	0,3	1,7
PEQ DONA	NL	10	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	10	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2023			2024				
	202310	202311	202312	202403	202405	202407	202408	202409
Som EDR	3,2	3,2	2,6	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Som EFSA-4	4,8	6,4	6,3	6,6	5,4	5,3	4,1	4,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	8,1	9,6	8,8	8,6	7,6	7,5	6,5	6,4

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

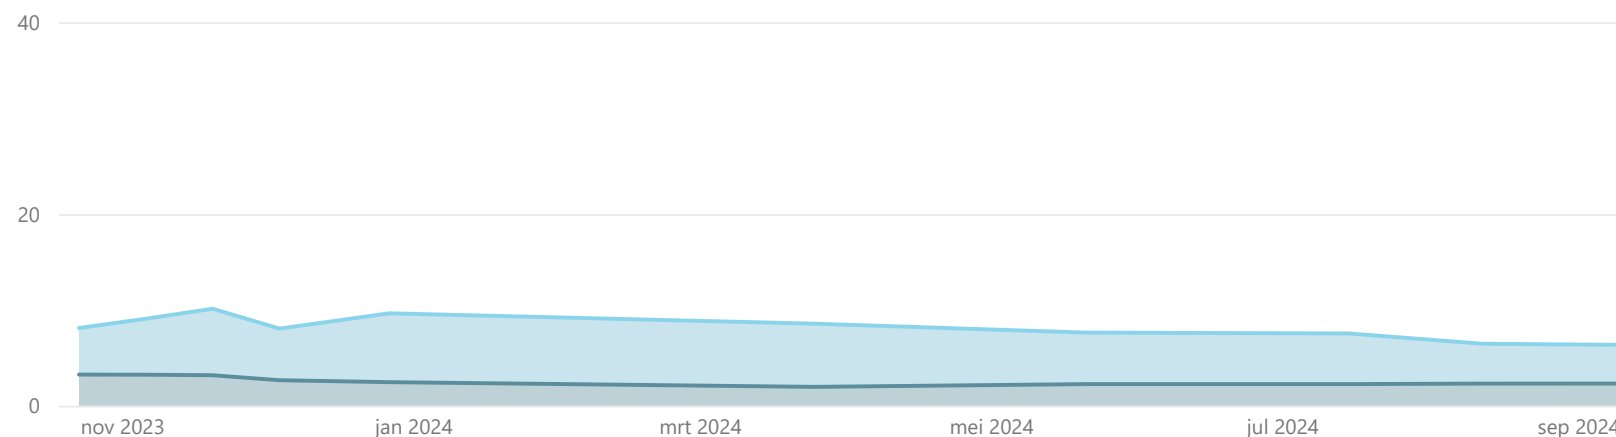


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	10	1.000	1.180	1.500

TFA gehalte drinkwater in ng/l

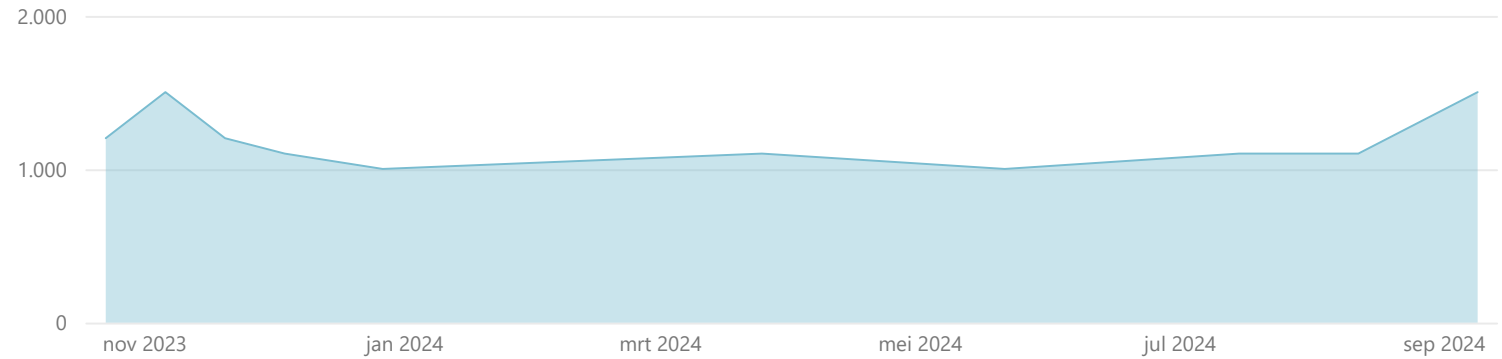

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	10	2,00	2,36	3,00

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

