

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
16,7	24,6	30,6

Parameters PFAS drinkwater in ng/l


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	28	2,7	4,1	5,1
PFBS-L	EDR	28	1,8	3,0	3,9
PFDA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	19	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	28	1,6	2,5	3,4
PFHpS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,1
PFHxA-L	EDR	28	3,2	5,3	6,6
PFNS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	28	3,3	5,1	6,0
PFPeS-L	EDR	28	0,0	0,1	0,2
PFTTrDA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	19	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	19	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	9	0,5	0,7	0,8
PFHxS-L+V	EFSA-4	19	0,4	0,5	0,7
PFNA-L	EFSA-4	28	0,0	0,2	0,5
PFOA-L	EFSA-4	9	2,5	3,5	4,2
PFOA-L+V	EFSA-4	19	1,9	2,8	3,8
PFOS-L+V	EFSA-4	28	0,0	0,4	1,5
DONA	NL	28	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	28	0,0	0,3	0,5

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2022					2023							
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	21,3	21,0	22,4	19,3	16,0	16,5	18,4	19,9	21,4	21,4	21,0	22,9	21,5
Som EFSA-4	6,8	5,6	5,5	4,9	3,5	3,5	3,4	3,4	4,2	3,7	4,0	4,5	4,0
Som NL2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Som EDR20 + NL2	28,6	27,1	28,3	24,5	19,8	20,1	22,1	23,6	25,9	25,5	25,3	27,8	25,9

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

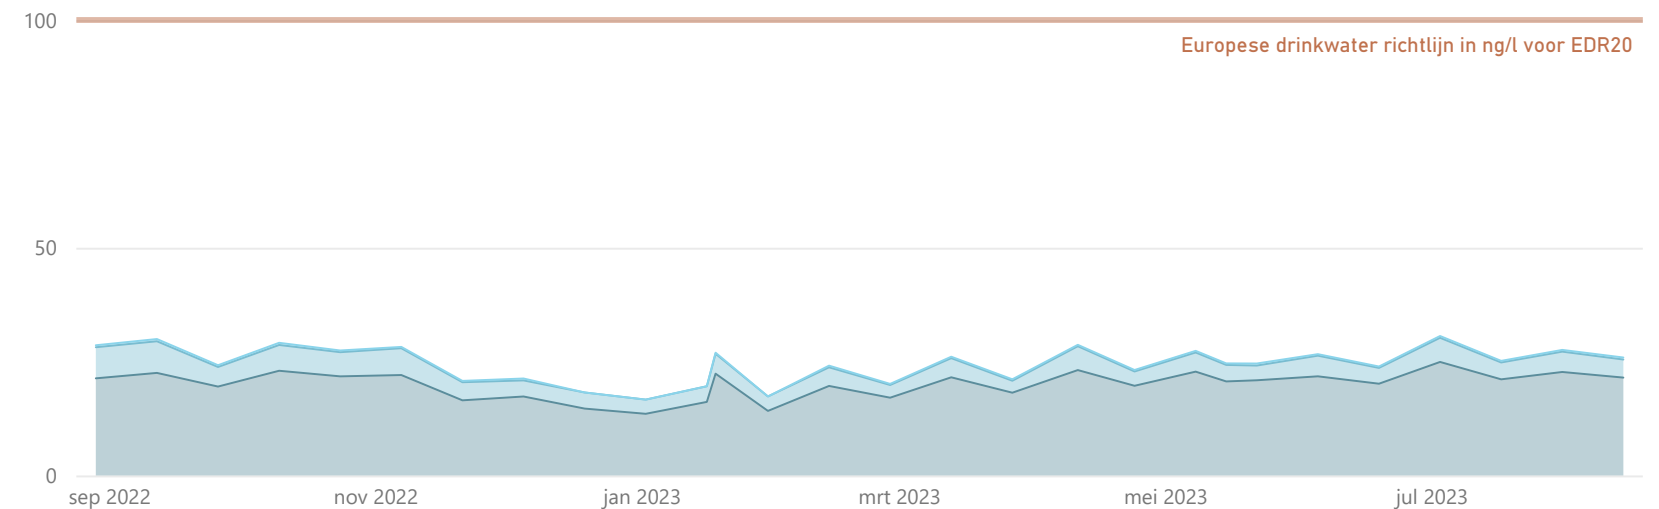

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
5,1	9,2	16,3

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	28	0,1	0,2	0,3
PEQ PFBS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDODA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	28	1,6	2,5	3,4
PEQ PFHpS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,2
PEQ PFHxA-L	EDR	28	0,0	0,1	0,1
PEQ PFPeA-L	EDR	28	0,2	0,3	0,3
PEQ PFPeS-L	EDR	28	0,0	0,0	0,1
PEQ PFTrDA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	28	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	9	0,3	0,4	0,5
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	19	0,3	0,3	0,4
PEQ PFNA-L	EFSA-4	28	0,0	1,9	4,7
PEQ PFOA-L	EFSA-4	9	2,5	3,5	4,2
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	19	1,9	2,8	3,8
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	28	0,0	0,9	3,0
PEQ DONA	NL	28	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	28	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2022					2023								
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	
Som EDR	4,2	3,6	3,8	3,3	2,6	2,5	2,5	2,7	2,9	2,9	3,1	3,6	3,4	
Som EFSA-4	11,3	9,1	7,3	7,4	5,1	5,1	5,1	4,5	5,9	4,9	5,8	6,5	5,8	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	15,5	12,7	11,1	10,7	7,8	7,6	7,7	7,2	8,8	7,8	8,9	10,1	9,3	

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

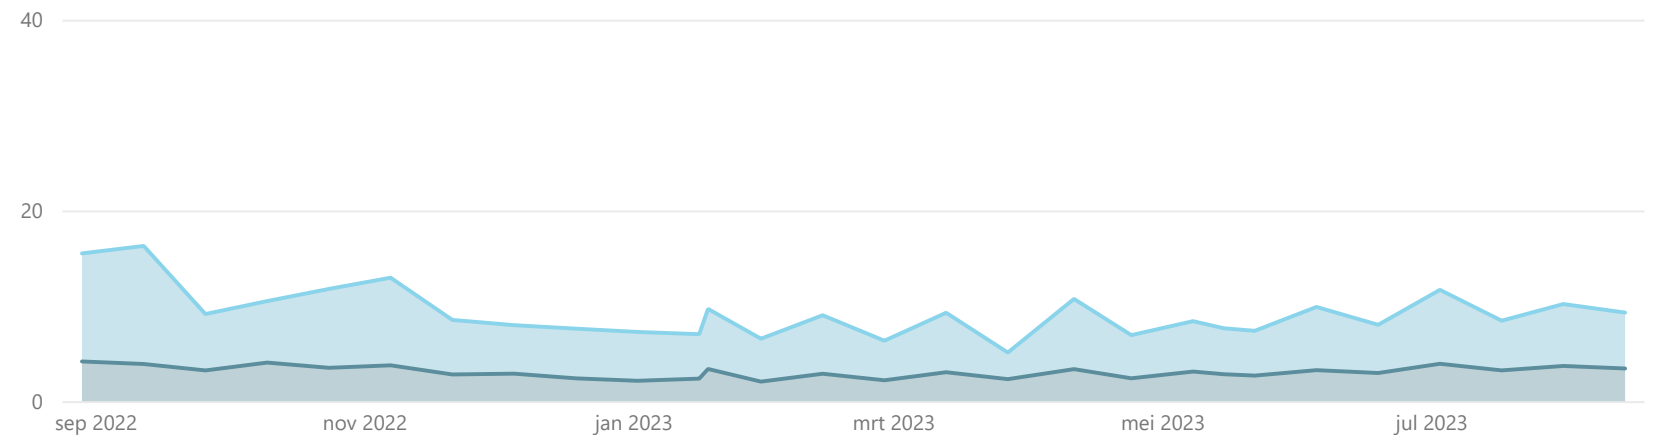

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4