


Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l *individuele metingen*

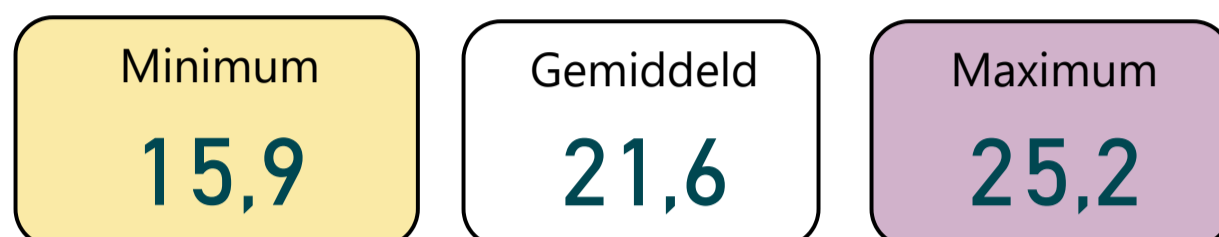


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	9	5,3	7,4	10,0
PFBS-L	EDR	9	3,1	4,2	5,6
PFDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	9	0,8	1,2	2,0
PFHpS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	9	1,7	2,4	3,2
PFNS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	9	2,4	3,5	4,8
PFPeS-L	EDR	9	0,0	0,1	0,2
PFTTrDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	9	0,0	0,4	1,0
PFNA-L	EFSA-4	9	0,0	0,0	0,3
PFOA-L+V	EFSA-4	9	1,3	2,0	3,0
PFOS-L+V	EFSA-4	9	0,0	0,1	0,3
DONA	NL	9	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	9	0,0	0,2	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l


Jaar	2023		2024					
	202312	202403	202405	202407	202408	202409	202410	202411
Som EDR	20,1	15,3	14,3	18,4	21,4	22,5	20,6	16,7
Som EFSA-4	4,3	2,8	1,6	2,0	2,7	2,4	1,6	1,3
Som NL2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0
Som EDR20 + NL2	24,5	18,3	15,9	20,5	24,4	25,2	22,5	18,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

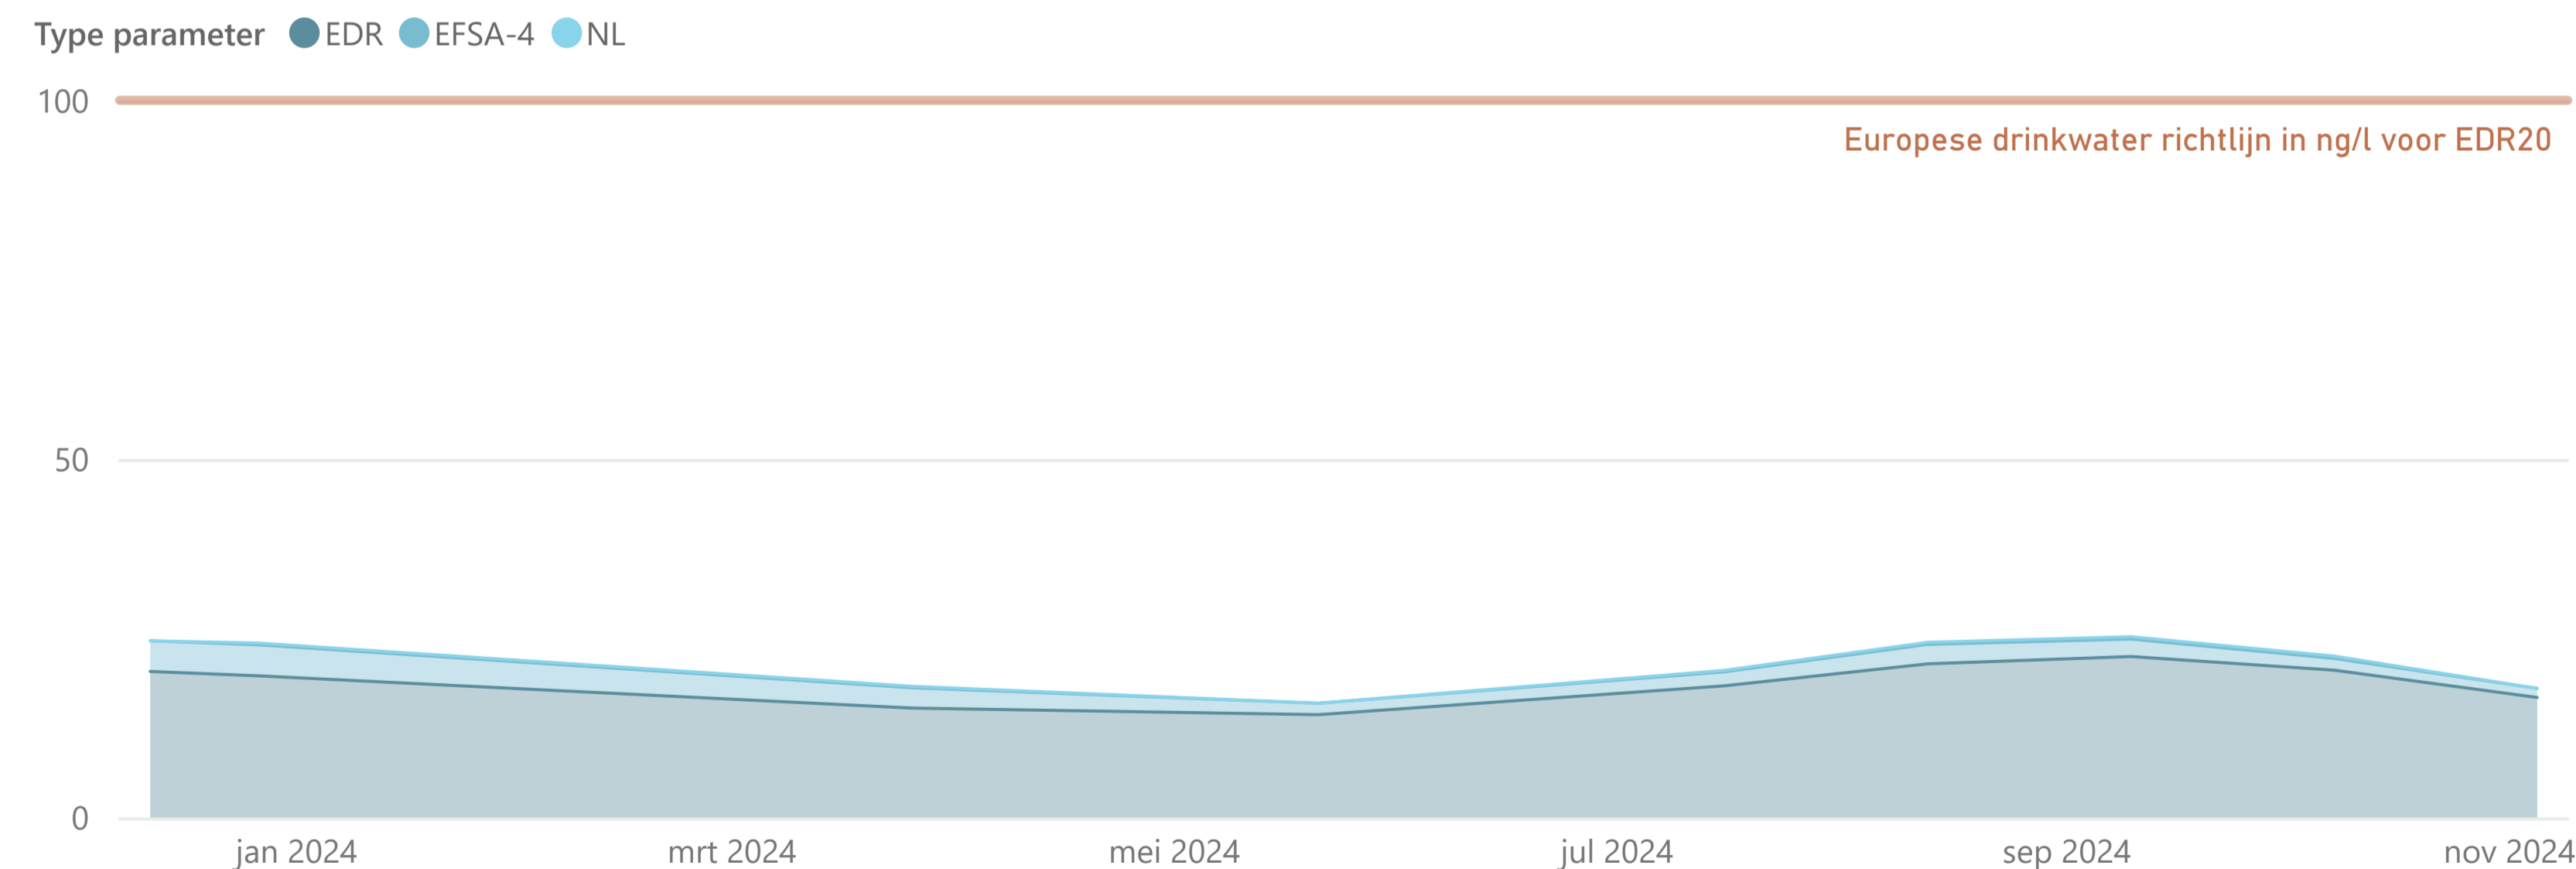

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq individuele metingen

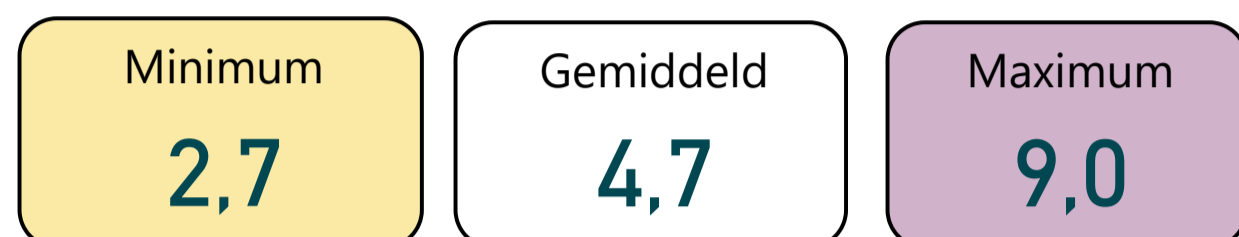

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	9	0,3	0,4	0,5
PEQ PFBS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFD _o DA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	9	0,8	1,2	2,0
PEQ PFHpS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	9	0,1	0,2	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	9	0,0	0,0	0,1
PEQ PFT _r DA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	9	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	9	0,0	0,2	0,6
PEQ PFNA-L	EFSA-4	9	0,0	0,4	2,5
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	9	1,3	2,0	3,0
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	9	0,0	0,2	0,6
PEQ DONA	NL	9	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	9	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2023		2024					
	202312	202403	202405	202407	202408	202409	202410	202411
Som EDR	2,6	1,6	1,3	1,4	1,8	1,9	1,9	1,5
Som EFSA-4	5,9	2,9	1,5	1,8	2,6	2,3	1,6	1,3
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	8,5	4,5	2,8	3,3	4,4	4,2	3,5	2,7

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

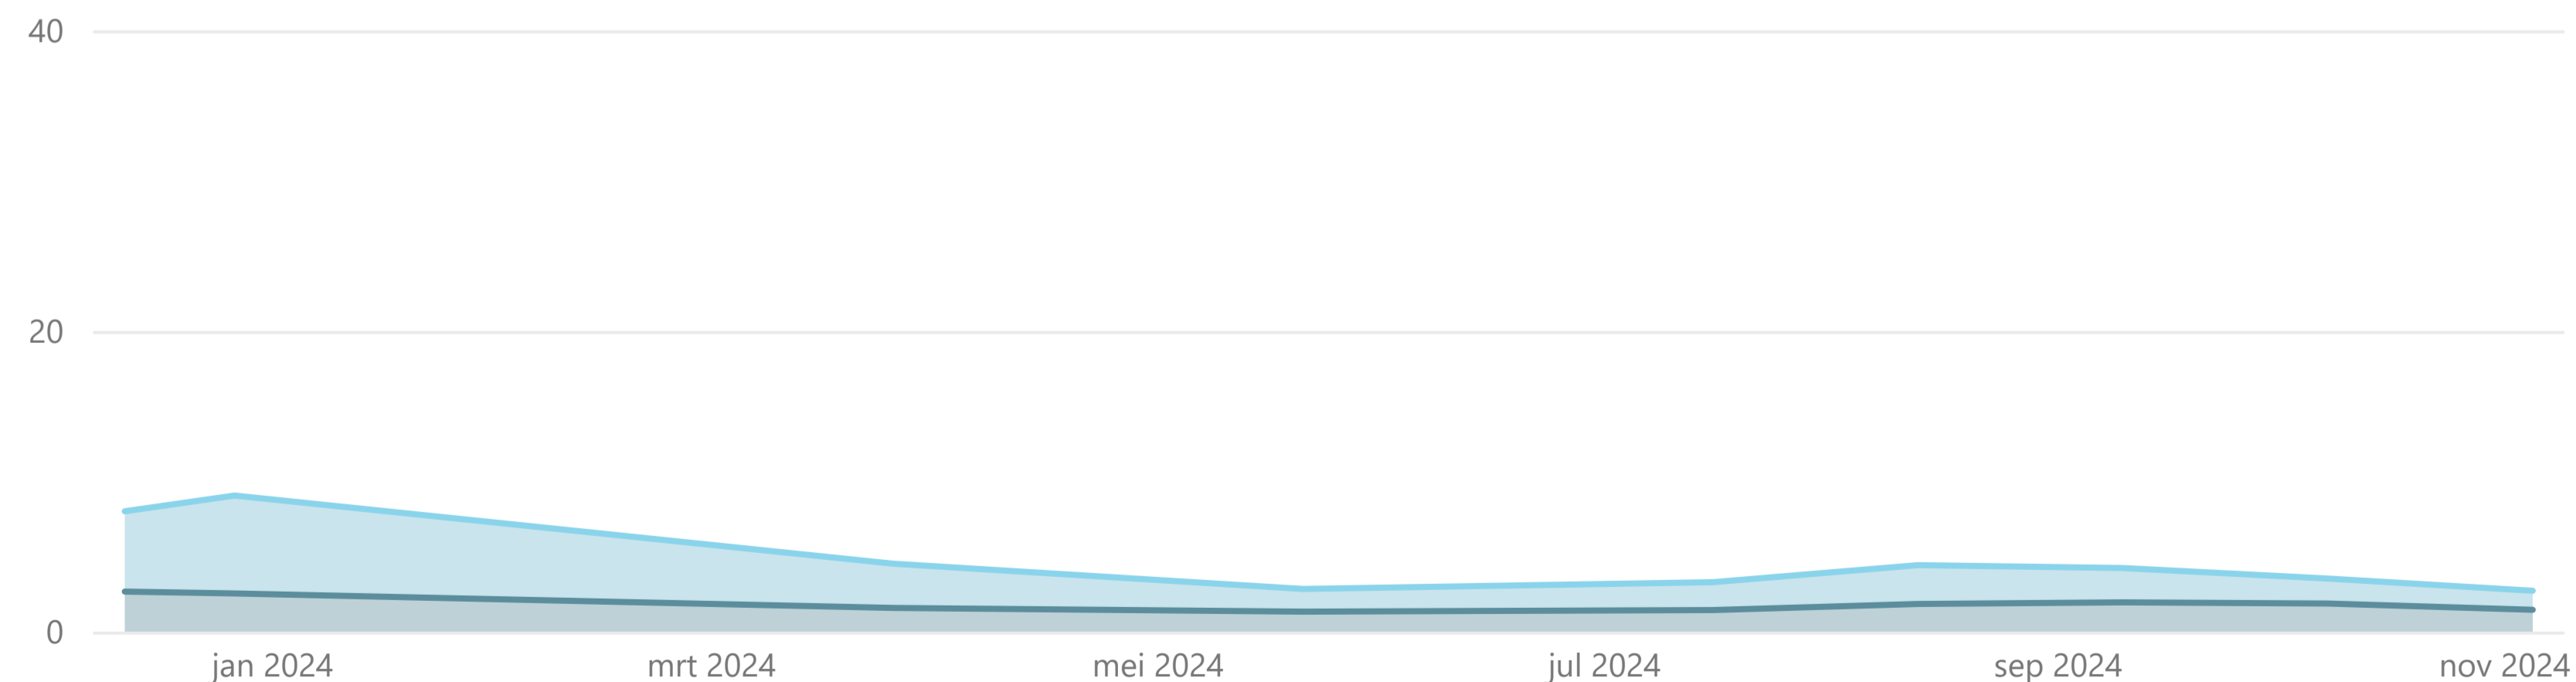


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	8	1.000	1.138	1.300

TFA gehalte drinkwater in ng/l

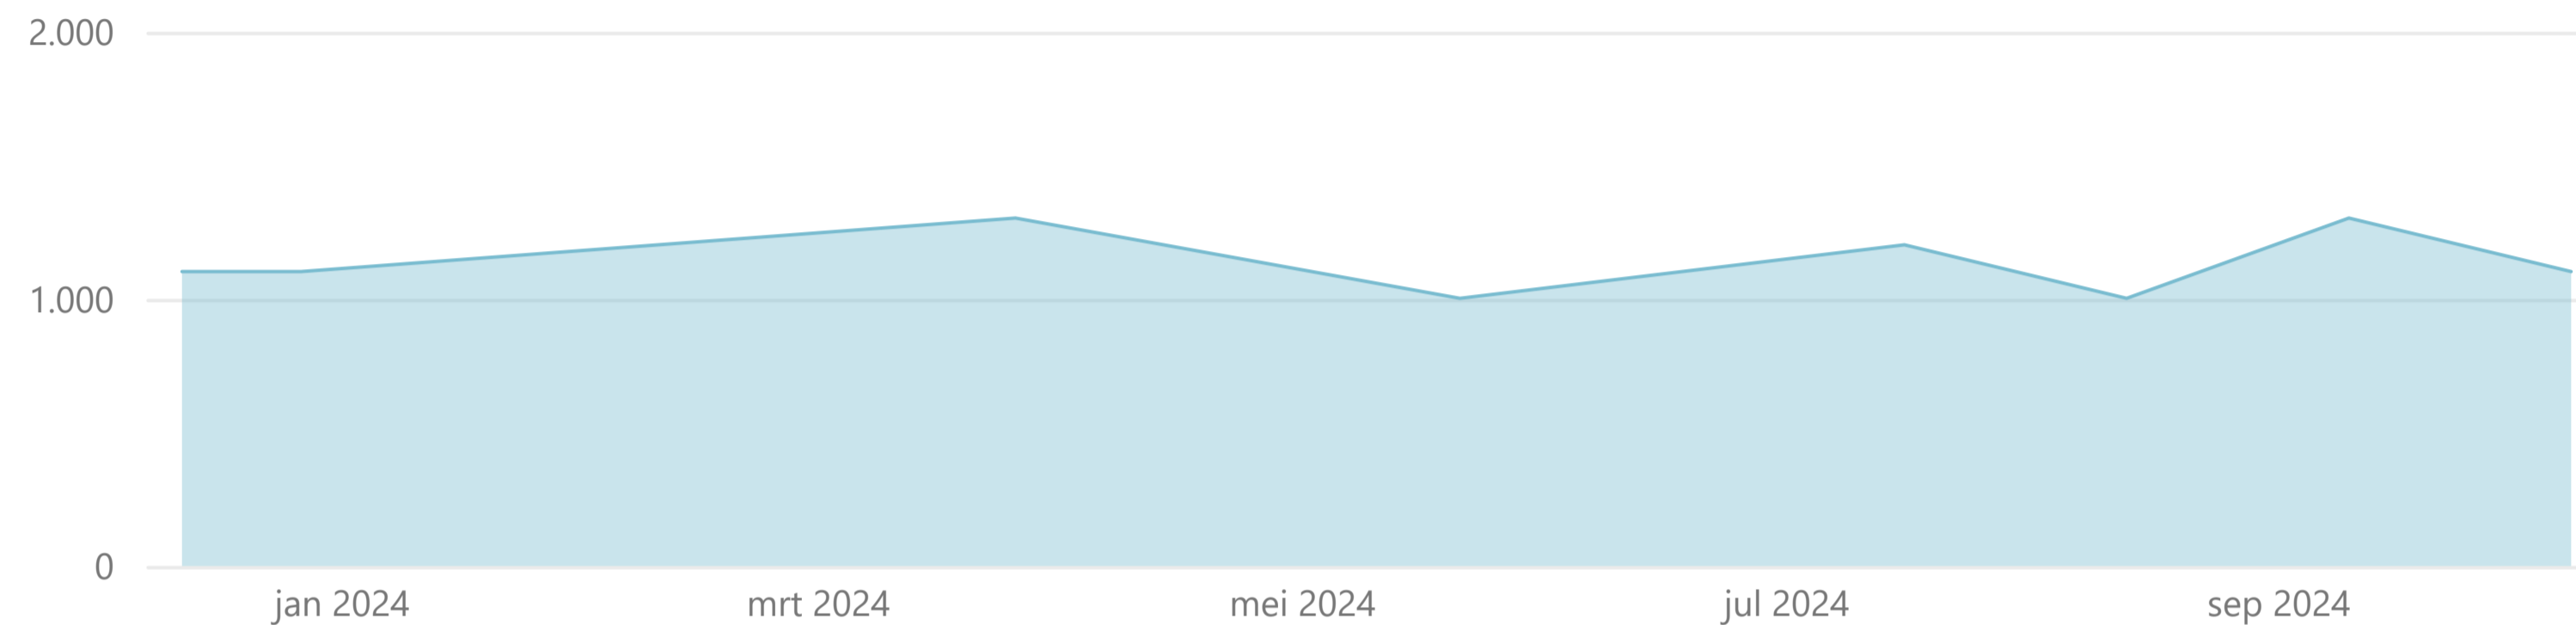

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	8	2,00	2,28	2,60

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

