


## Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l *individuele metingen*

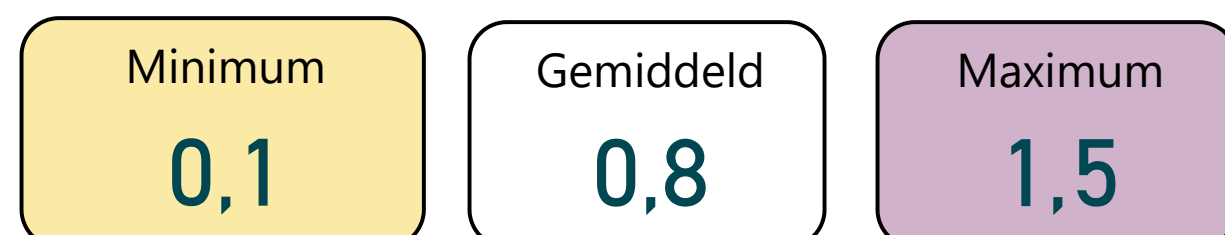

## Parameters PFAS drinkwater in ng/l


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	4	0,0	0,6	1,2
PFBS-L	EDR	4	0,0	0,1	0,2
PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,1	0,3
PFNS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PFOS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

## Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2023			2024
	202305	202308	202311	202402
Som EDR	0,1	0,2	1,5	1,4
Som EFSA-4	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	0,1	0,2	1,5	1,4


## Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

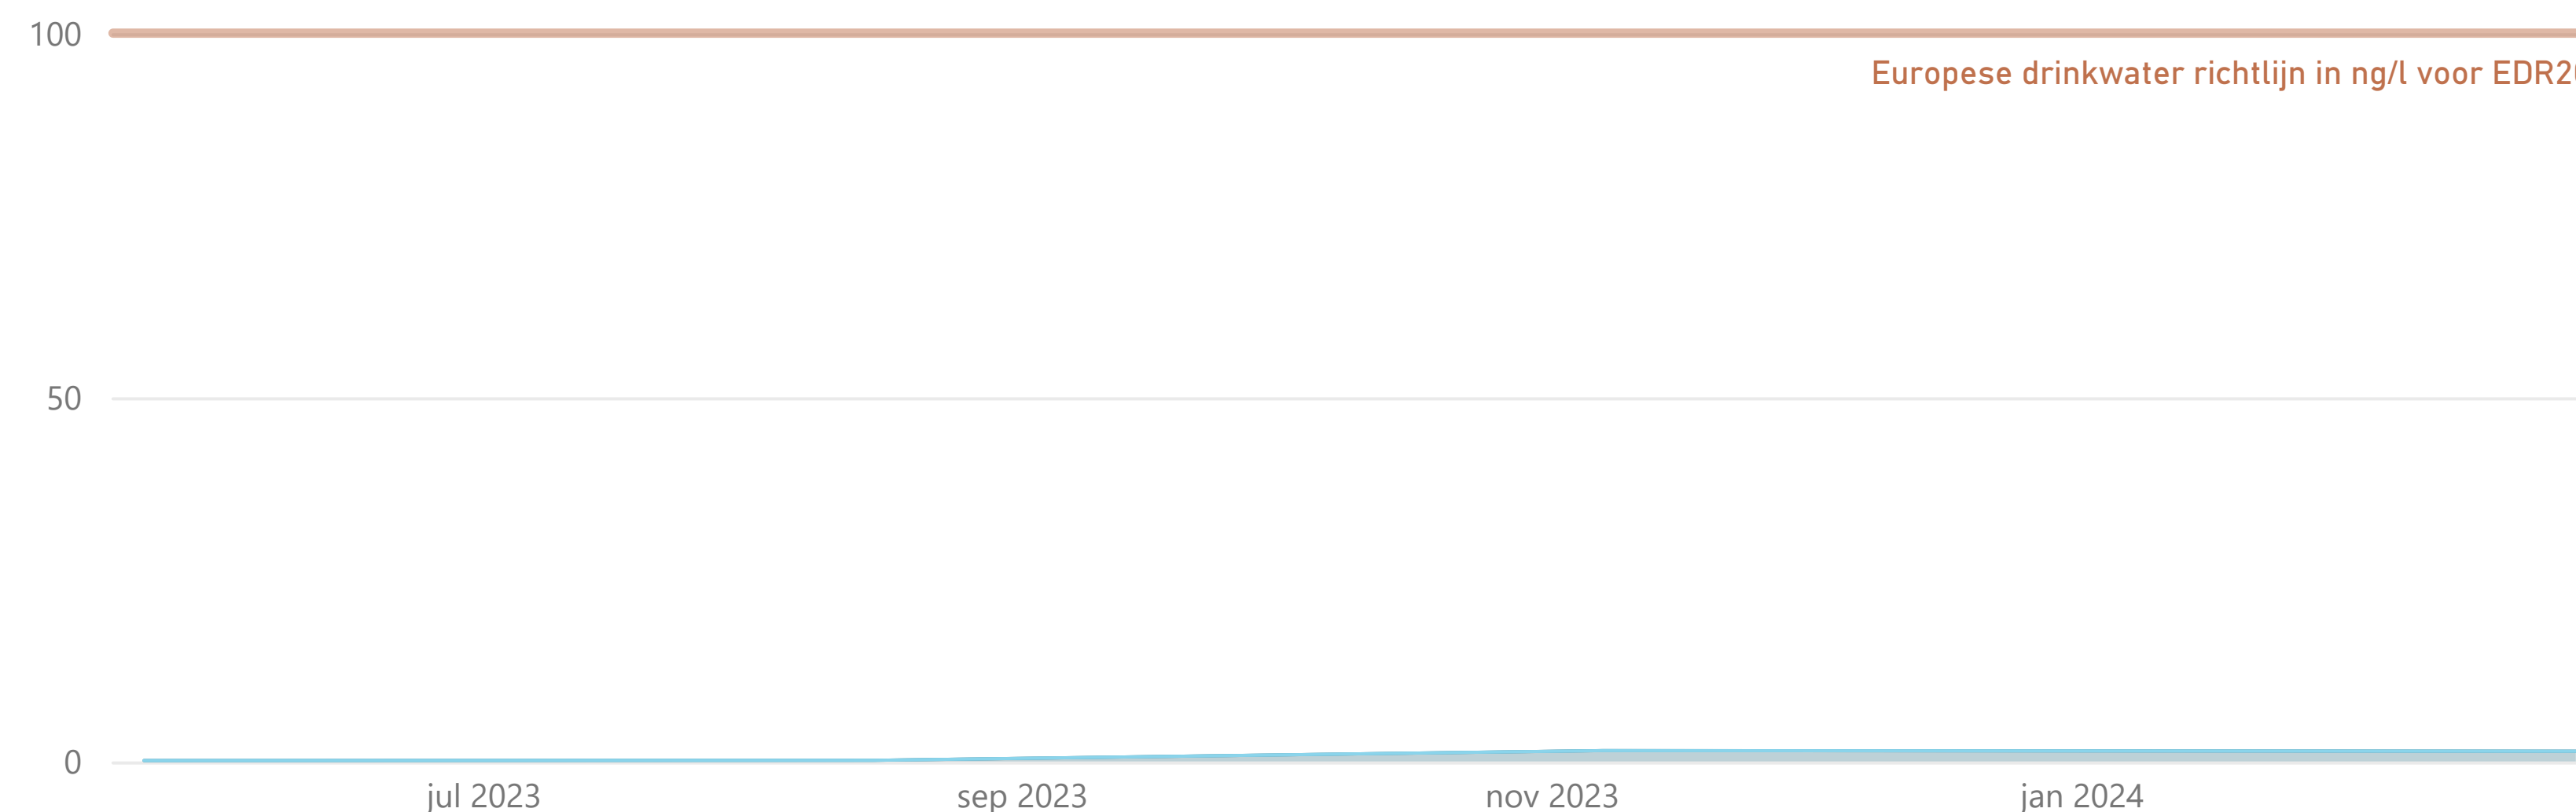

*De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4*

## Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq individuele metingen

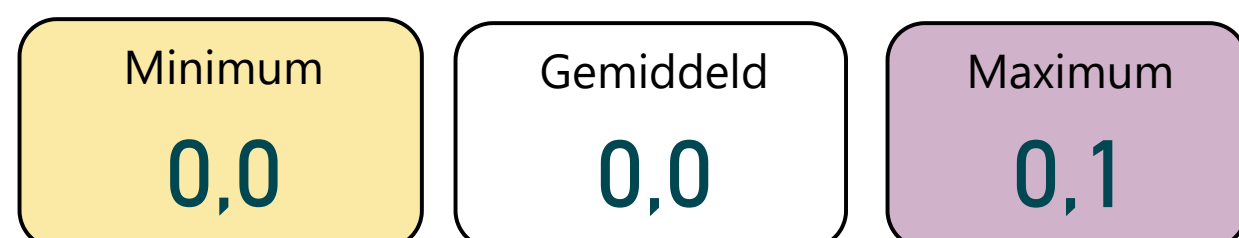

## Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,1
PEQ PFBS-L	EDR	4	0,0	9,5E-5	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeS-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	4	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	4	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	4	0,0	0,0	0,0

## Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2023			2024
	202305	202308	202311	202402
Som EDR	0,0	0,0	0,1	0,1
Som EFSA-4	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	0,0	0,0	0,1	0,1

## Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL




De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

### TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	4	0	14	55

### TFA gehalte drinkwater in ng/l

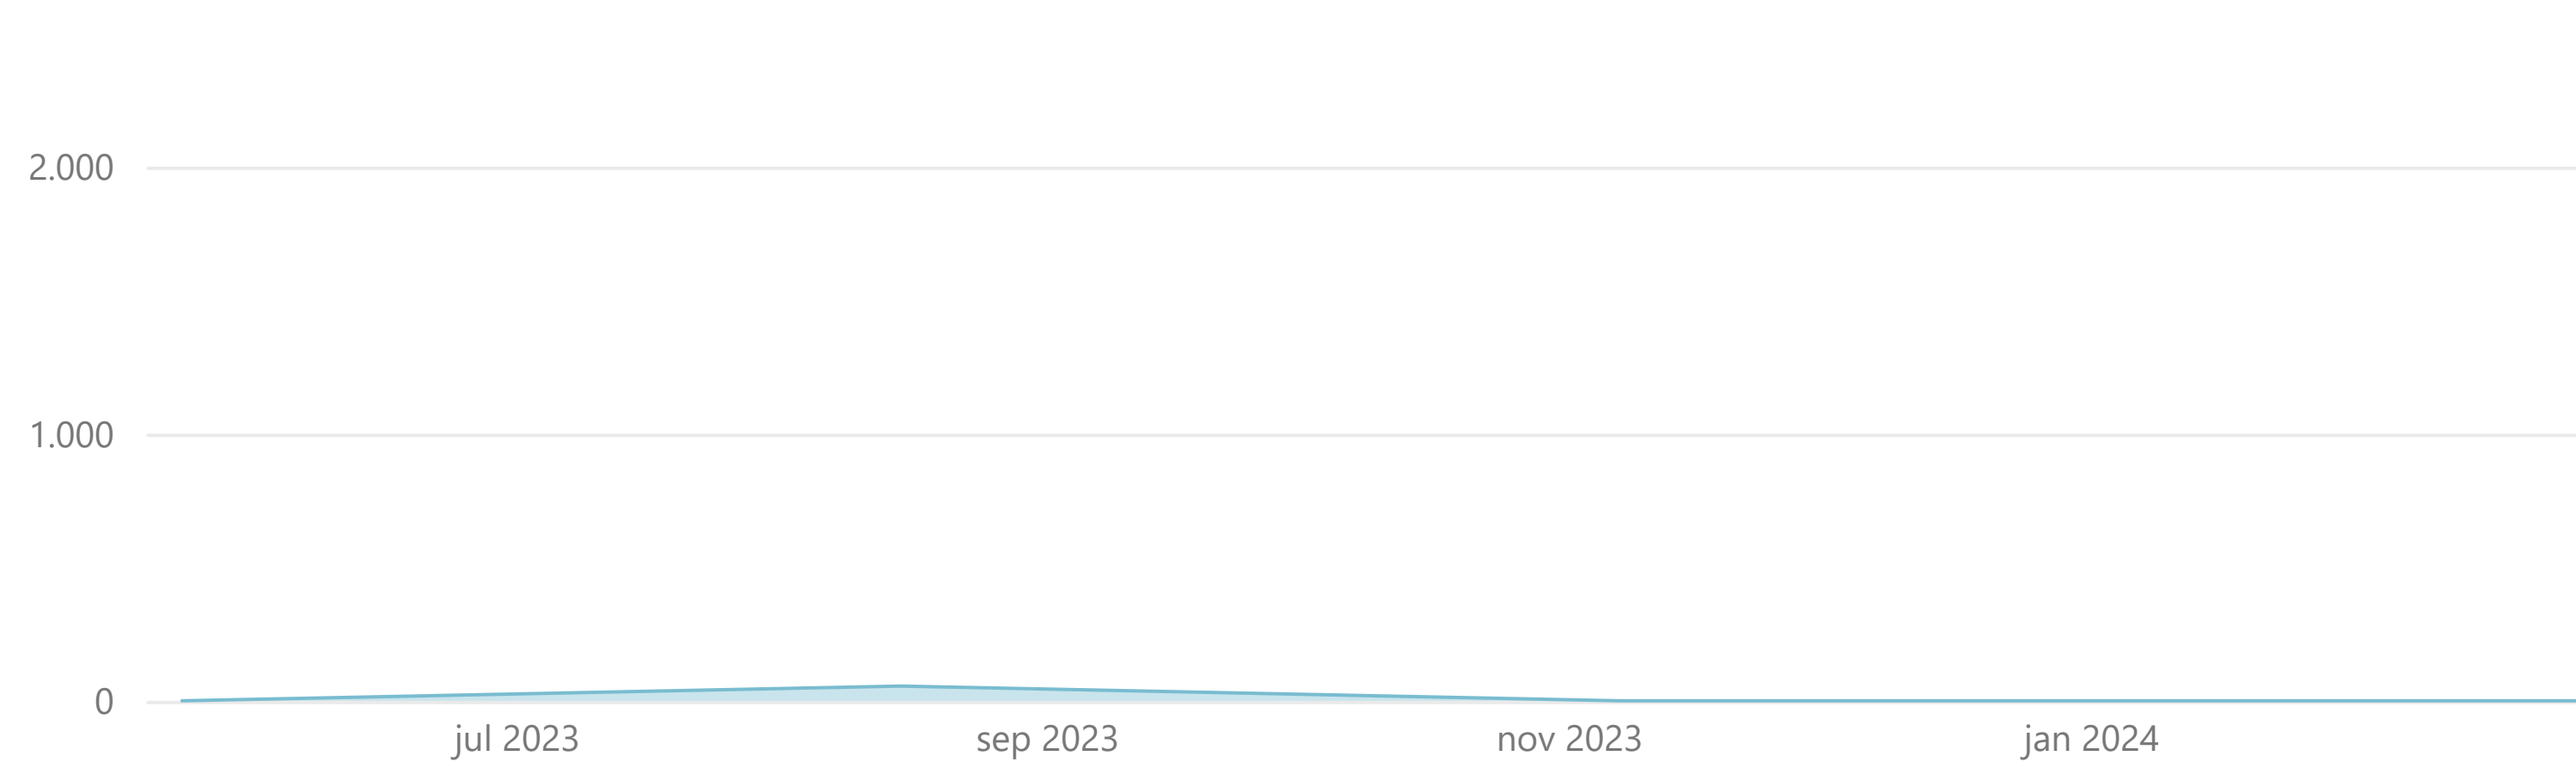

### TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	4	0,00	0,03	0,11

### TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

