


Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l individuele metingen




Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	12	5,0	7,1	10,0
PFBS-L	EDR	12	3,1	5,6	9,4
PFDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	12	0,8	1,9	3,2
PFHpS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	12	1,7	3,3	5,8
PFNS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	12	2,4	4,3	7,2
PFPeS-L	EDR	12	0,0	0,1	0,3
PFTrDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	12	0,0	0,1	0,4
PFOS-L+V	EFSA-4	12	0,0	0,6	1,8
DONA	NL	12	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	12	0,0	0,2	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l


Jaar	2023			2024				
	202310	202311	202312	202403	202405	202407	202408	202409
Som EDR	30,7	22,4	20,1	15,3	14,3	18,4	21,4	22,5
Som EFSA-4	1,8	1,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Som NL2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3
Som EDR20 + NL2	32,7	23,9	20,6	15,8	14,3	18,6	21,7	22,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

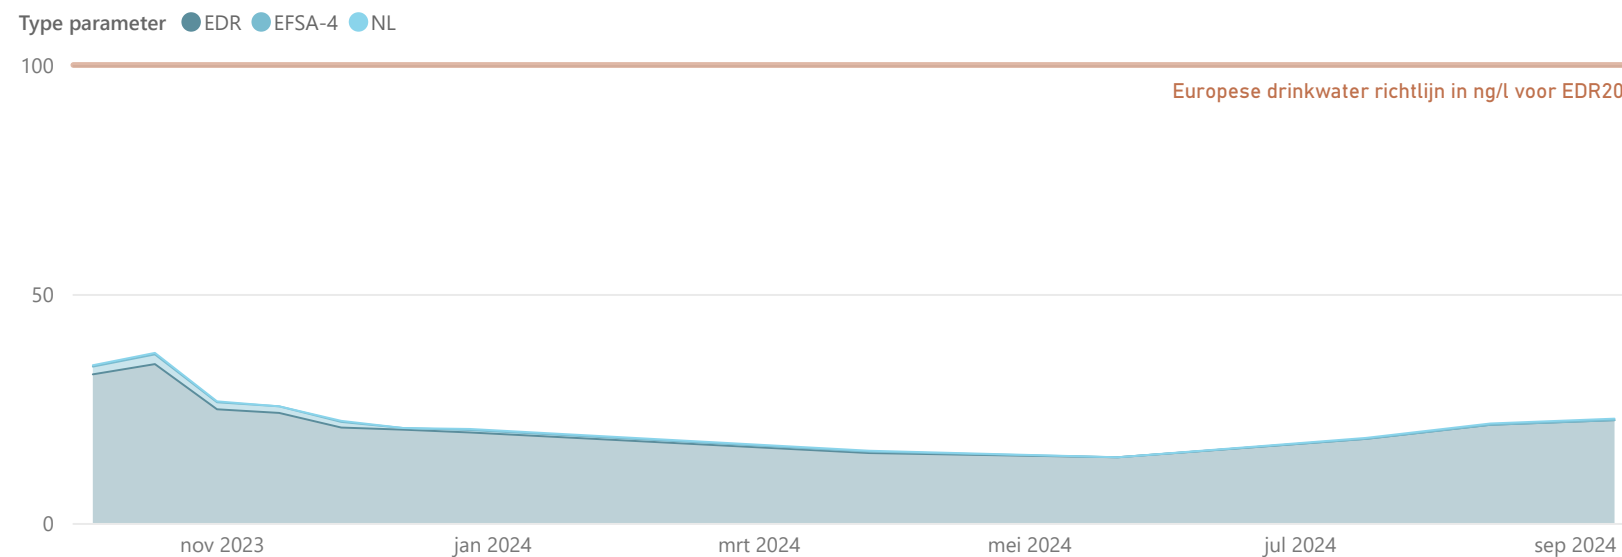

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq individuele metingen



Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	10	0,2	0,3	0,5
PEQ PFBS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFD _o DA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	10	0,8	1,6	2,6
PEQ PFHpS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	10	0,1	0,2	0,3
PEQ PFPeS-L	EDR	10	0,0	0,0	0,2
PEQ PFTrDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	10	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	10	0,1	0,4	0,6
PEQ PFNA-L	EFSA-4	10	0,0	1,1	2,5
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	10	1,4	2,6	3,9
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	10	0,0	0,9	2,6
PEQ DONA	NL	10	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	10	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2023			2024				
	202310	202311	202312	202403	202405	202407	202408	202409
Som EDR	3,3	2,9	2,6	1,6	1,3	1,4	1,8	1,9
Som EFSA-4	9,6	8,5	5,9	2,9	1,5	1,8	2,6	2,3
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	12,8	11,5	8,5	4,5	2,8	3,3	4,4	4,2

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

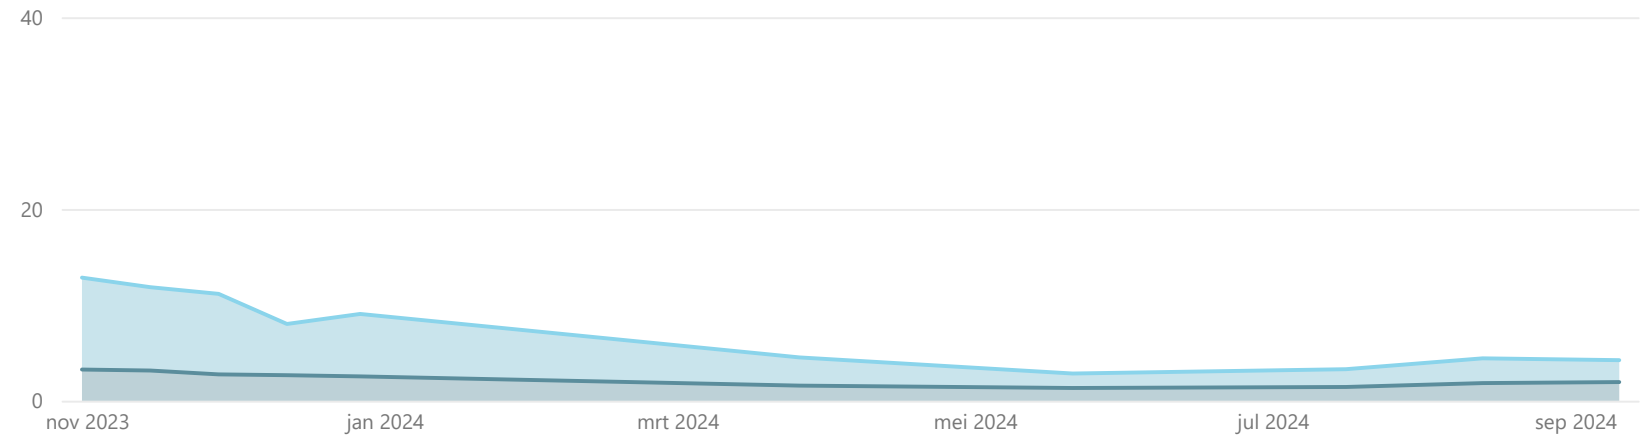


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	10	1.000	1.160	1.300

TFA gehalte drinkwater in ng/l

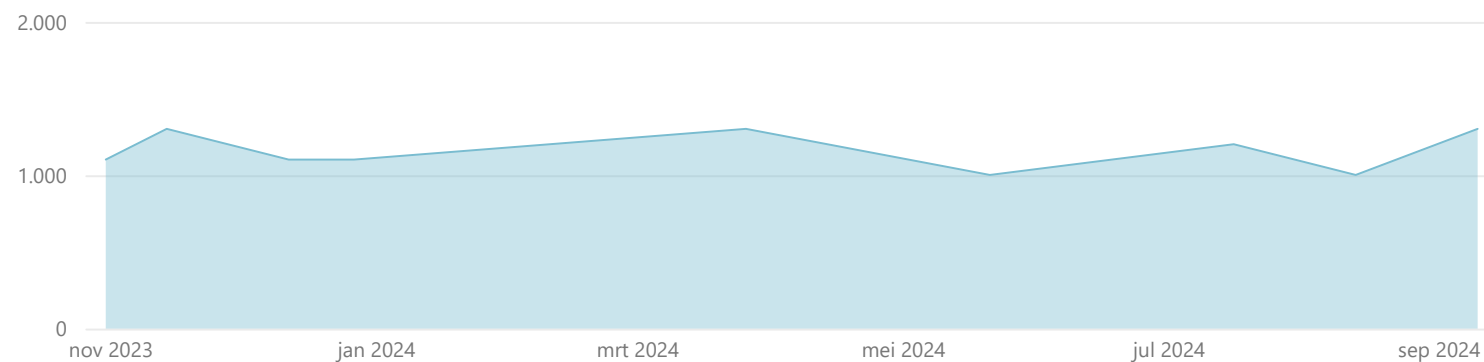

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	10	2,00	2,32	2,60

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

