

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

11,1

Gemiddeld

22,0

Maximum

30,5


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	25	1,1	3,2	4,6
PFBS-L	EDR	25	1,4	2,6	3,6
PFDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	16	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	25	1,5	2,3	3,3
PFHpS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	25	2,1	4,5	6,7
PFNS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	25	2,0	4,2	5,8
PFPeS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,3
PFTTrDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	16	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	16	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	9	0,4	0,5	0,7
PFHxS-L+V	EFSA-4	16	0,3	0,5	0,6
PFNA-L	EFSA-4	25	0,0	0,2	0,3
PFOA-L	EFSA-4	9	1,5	2,9	3,7
PFOA-L+V	EFSA-4	16	2,4	2,9	3,3
PFOS-L+V	EFSA-4	25	0,2	1,1	1,4
DONA	NL	25	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	25	0,0	0,3	0,5

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2022				2023							
	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	18,8	16,7	20,0	18,8	17,3	17,4	17,3	14,7	14,2	16,8	16,5	15,5
Som EFSA-4	4,5	4,5	5,0	5,0	5,1	5,4	4,9	4,4	4,4	5,4	4,7	3,3
Som NL2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Som EDR20 + NL2	23,7	21,6	25,3	24,0	22,6	23,1	22,6	19,4	18,9	22,5	21,6	19,2

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

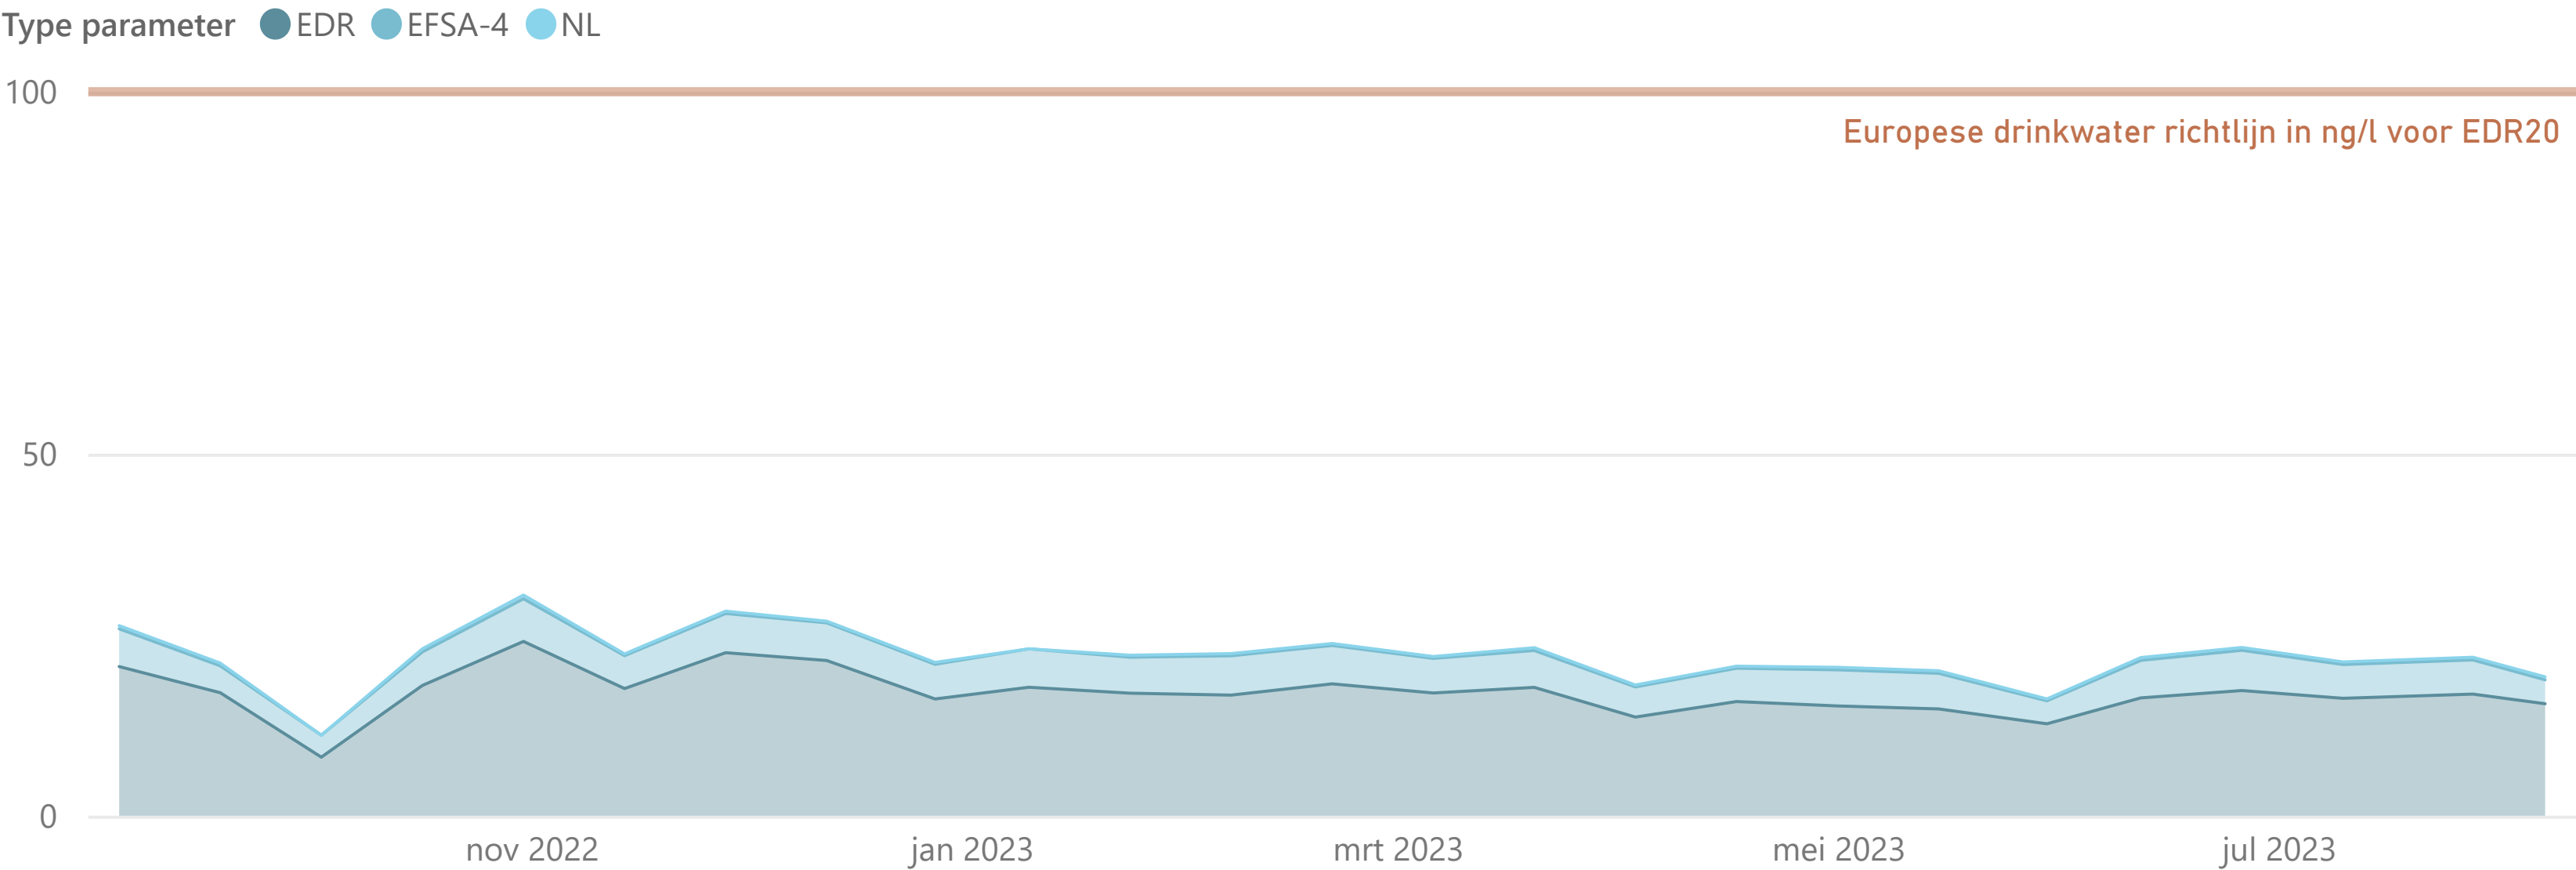

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

7,2

Gemiddeld

10,6

Maximum

13,7

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	25	0,1	0,2	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	25	1,5	2,3	3,3
PEQ PFHpS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeA-L	EDR	25	0,1	0,2	0,3
PEQ PFPeS-L	EDR	25	0,0	0,0	0,2
PEQ PFTTrDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	25	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	9	0,2	0,3	0,4
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	16	0,2	0,3	0,4
PEQ PFNA-L	EFSA-4	25	0,0	2,5	3,4
PEQ PFOA-L	EFSA-4	9	1,5	2,9	3,7
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	16	2,4	2,9	3,3
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	25	0,4	2,1	2,7
PEQ DONA	NL	25	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	25	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2022				2023							
	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Som EDR	3,3	3,0	3,3	3,0	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	3,1	3,0	2,6
Som EFSA-4	6,4	7,7	8,0	8,7	9,0	9,3	8,1	7,3	7,2	9,1	7,3	5,2
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	9,7	10,7	11,3	11,7	11,7	11,8	10,6	9,5	9,4	12,2	10,3	7,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

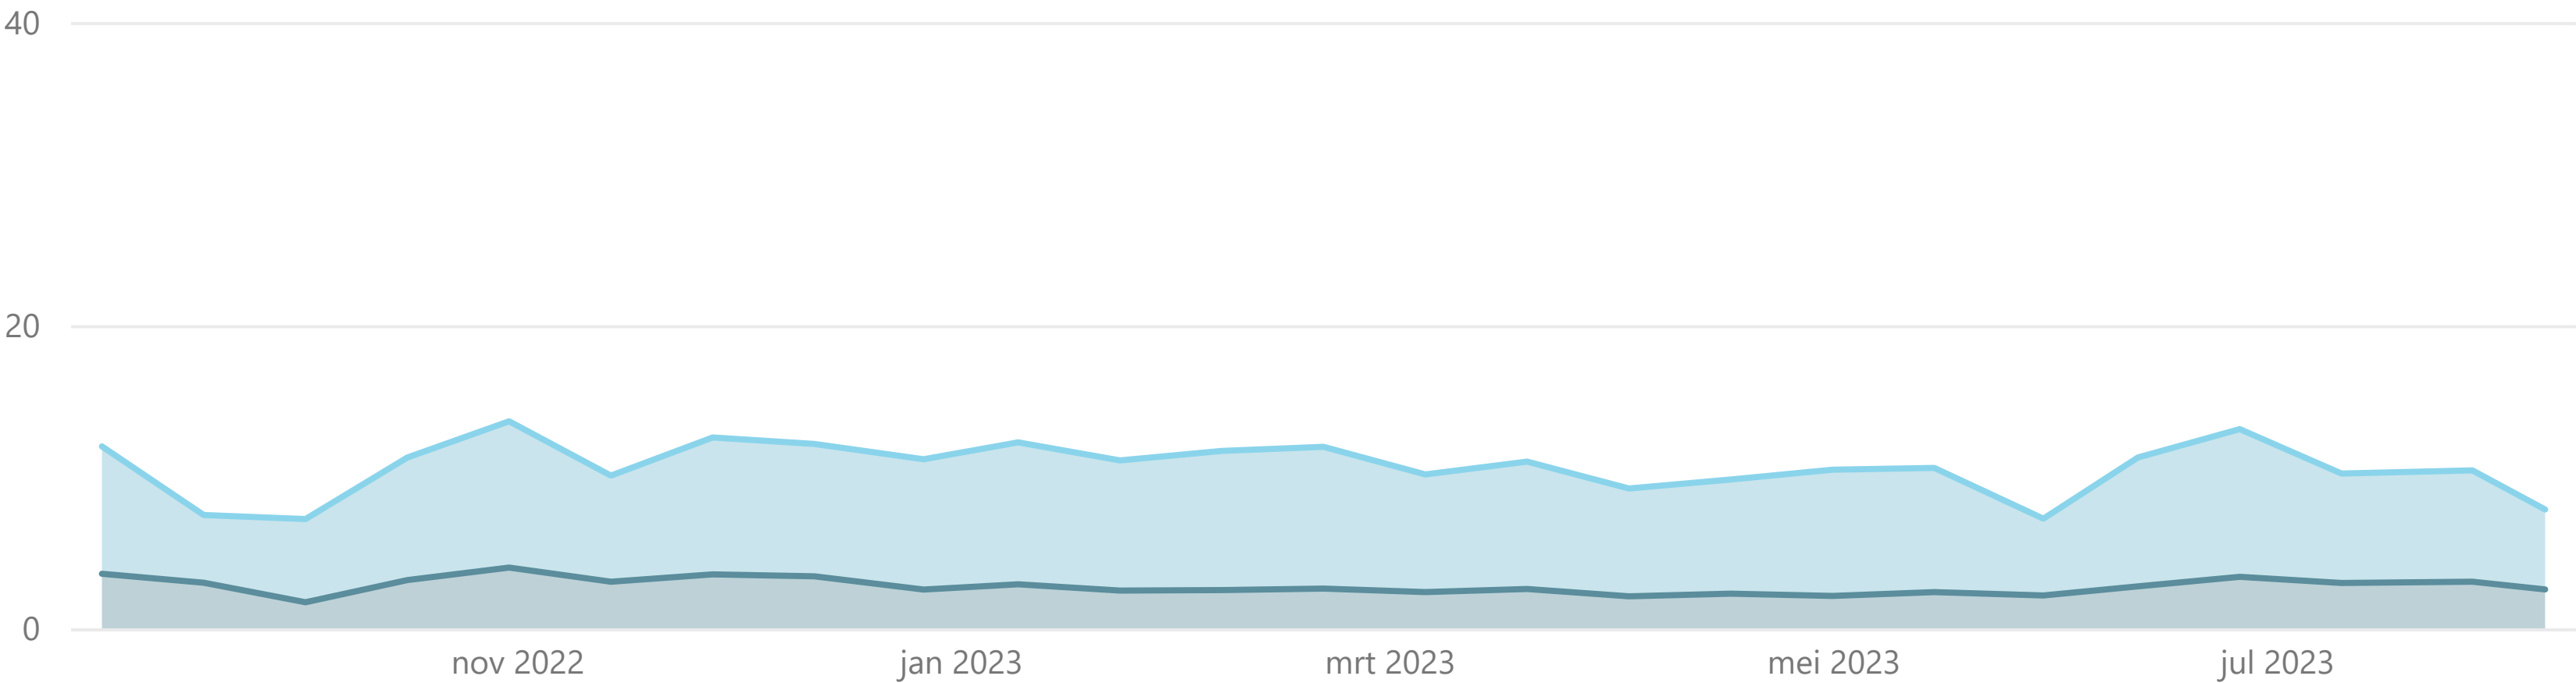

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4