

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

21,3

Gemiddeld

25,6

Maximum

35,1


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	29	2,7	5,0	6,0
PFBS-L	EDR	29	4,1	5,2	7,6
PFDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	29	1,6	2,0	2,9
PFHpS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	29	2,7	3,6	4,6
PFNS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	29	3,6	4,4	6,0
PFPeS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,3
PFTTrDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	12	0,5	0,9	1,3
PFHxS-L+V	EFSA-4	17	0,6	0,8	1,1
PFNA-L	EFSA-4	29	0,1	0,2	0,4
PFOA-L	EFSA-4	12	2,1	2,8	3,8
PFOA-L+V	EFSA-4	17	2,6	3,2	4,3
PFOS-L+V	EFSA-4	29	0,2	1,3	2,3
DONA	NL	29	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	29	0,0	0,1	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2022					2023								
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	
Som EDR	23,8	25,4	22,1	19,8	20,9	19,2	18,9	17,0	18,5	18,2	18,3	19,3	19,3	
Som EFSA-4	6,8	7,0	4,5	3,2	4,4	4,6	4,6	4,5	5,0	5,6	6,0	6,7	7,1	
Som NL2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	
Som EDR20 + NL2	30,7	32,6	26,7	23,0	25,3	23,8	23,5	21,5	23,5	23,8	24,4	26,0	26,5	

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

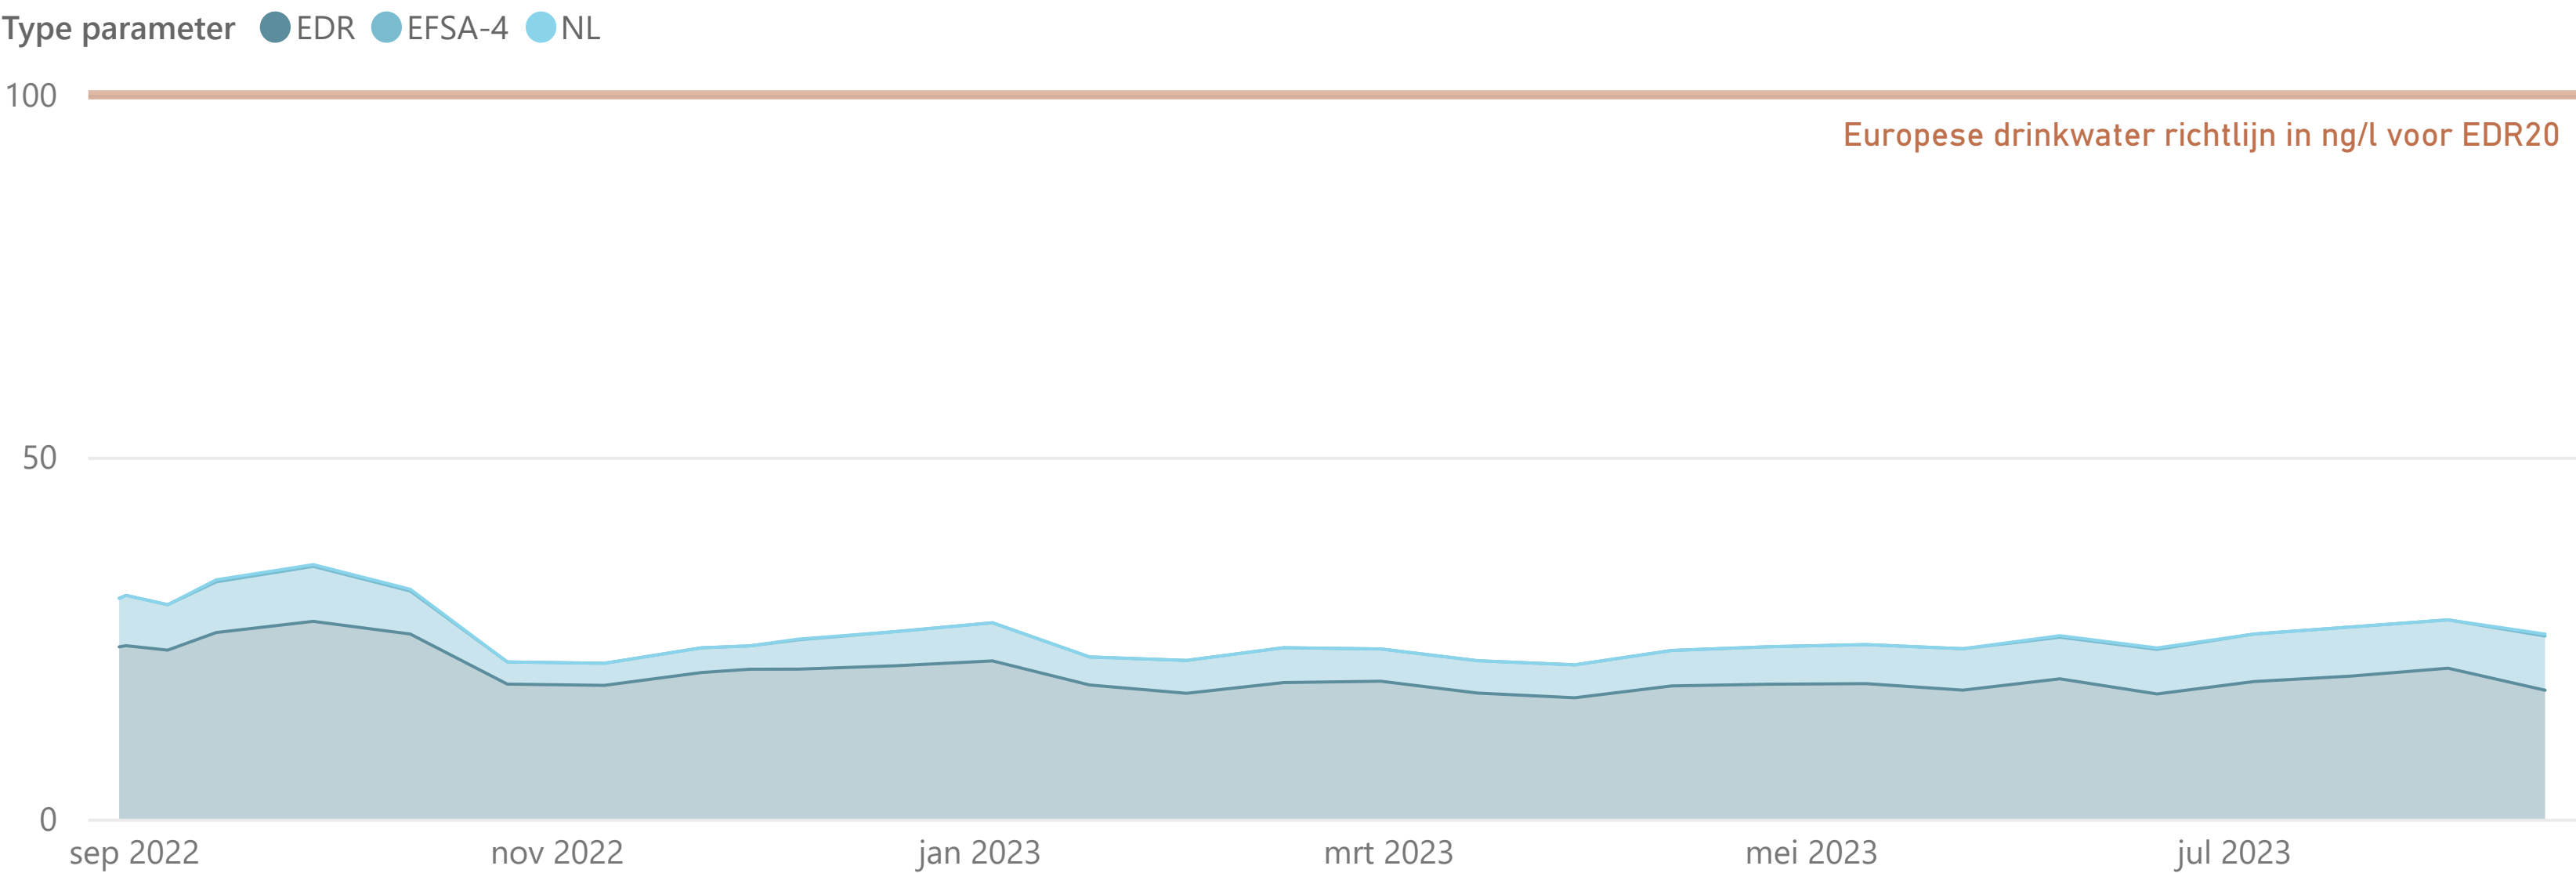

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

6,4

Gemiddeld

10,6

Maximum

15,4


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2022					2023								
	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	
Som EDR	3,1	3,3	2,7	2,4	2,5	2,3	2,2	2,0	2,1	2,3	2,3	2,7	2,9	
Som EFSA-4	11,9	10,9	6,9	4,6	7,0	6,7	7,1	6,5	7,4	8,4	8,6	9,7	10,6	
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Som EDR20 + NL2	15,0	14,3	9,6	7,1	9,4	8,9	9,3	8,5	9,4	10,7	10,9	12,4	13,6	

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	29	0,1	0,2	0,3
PEQ PFBS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	29	1,6	2,0	2,9
PEQ PFHpS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	29	0,2	0,2	0,3
PEQ PFPeS-L	EDR	29	0,0	0,0	0,2
PEQ PFTTrDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	29	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	12	0,3	0,5	0,8
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	17	0,4	0,5	0,7
PEQ PFNA-L	EFSA-4	29	1,1	2,0	3,9
PEQ PFOA-L	EFSA-4	12	2,1	2,8	3,8
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	17	2,6	3,2	4,3
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	29	0,5	2,5	4,6
PEQ DONA	NL	29	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	29	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

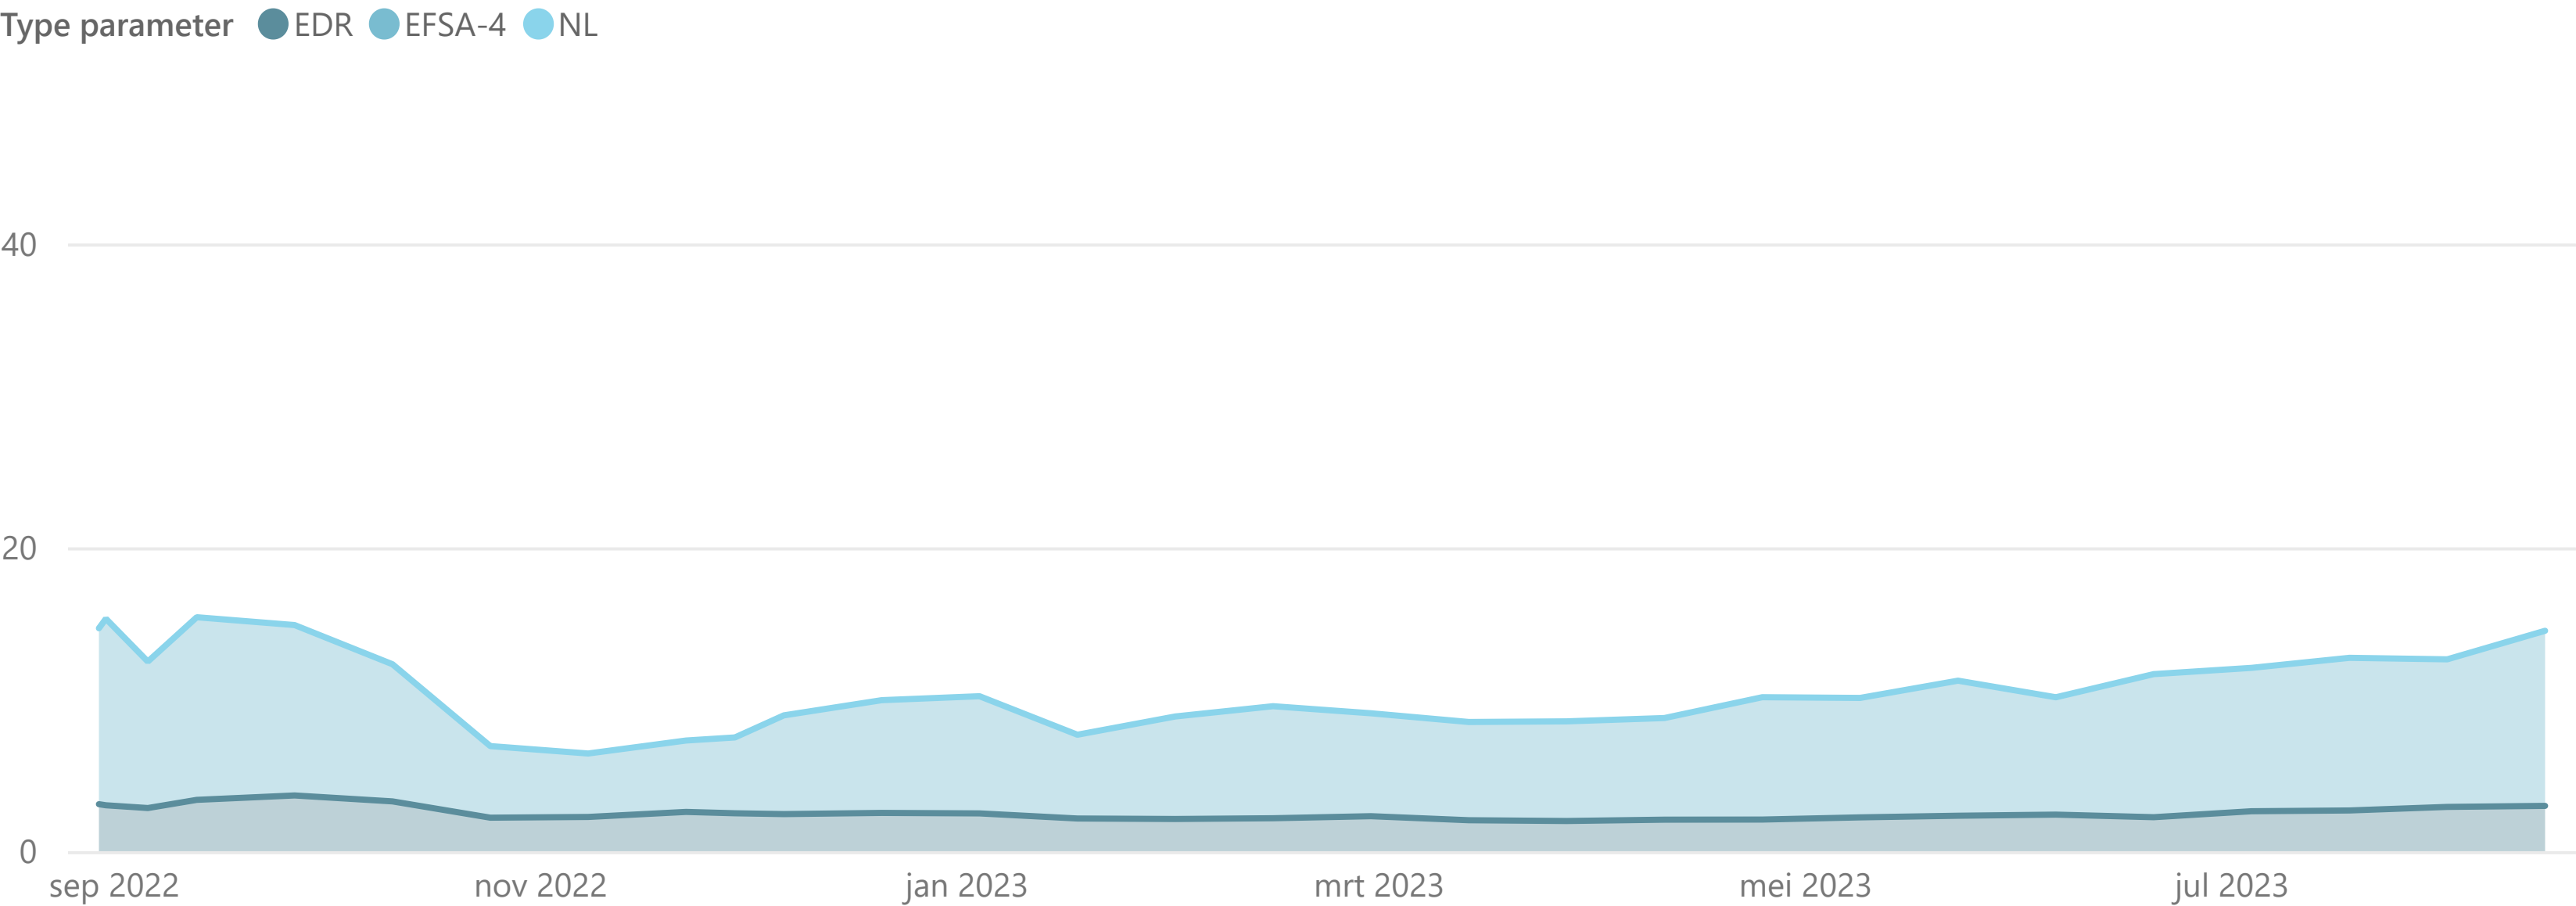

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4