

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

13,0

Gemiddeld

15,3

Maximum

18,1


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	13	3,0	4,0	6,4
PFBS-L	EDR	13	1,3	1,6	1,8
PFDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	13	1,3	1,4	1,6
PFHpS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	13	2,3	2,9	3,5
PFNS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	13	2,7	3,0	3,3
PFPeS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFTTrDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,2
PFNA-L	EFSA-4	13	0,0	0,0	0,2
PFOA-L+V	EFSA-4	13	1,8	2,2	2,5
PFOS-L+V	EFSA-4	13	0,0	0,1	0,5
DONA	NL	13	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	13	0,0	0,0	0,4

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024			2025								
	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Som EDR	15,4	13,6	13,2	12,7	11,9	15,5	12,6	12,2	11,2	12,9	12,3	11,9
Som EFSA-4	2,6	2,1	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,2	1,8	2,1	1,8	1,8
Som NL2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	17,9	15,9	16,0	15,5	14,5	18,1	15,3	14,4	13,0	15,0	14,1	13,7

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

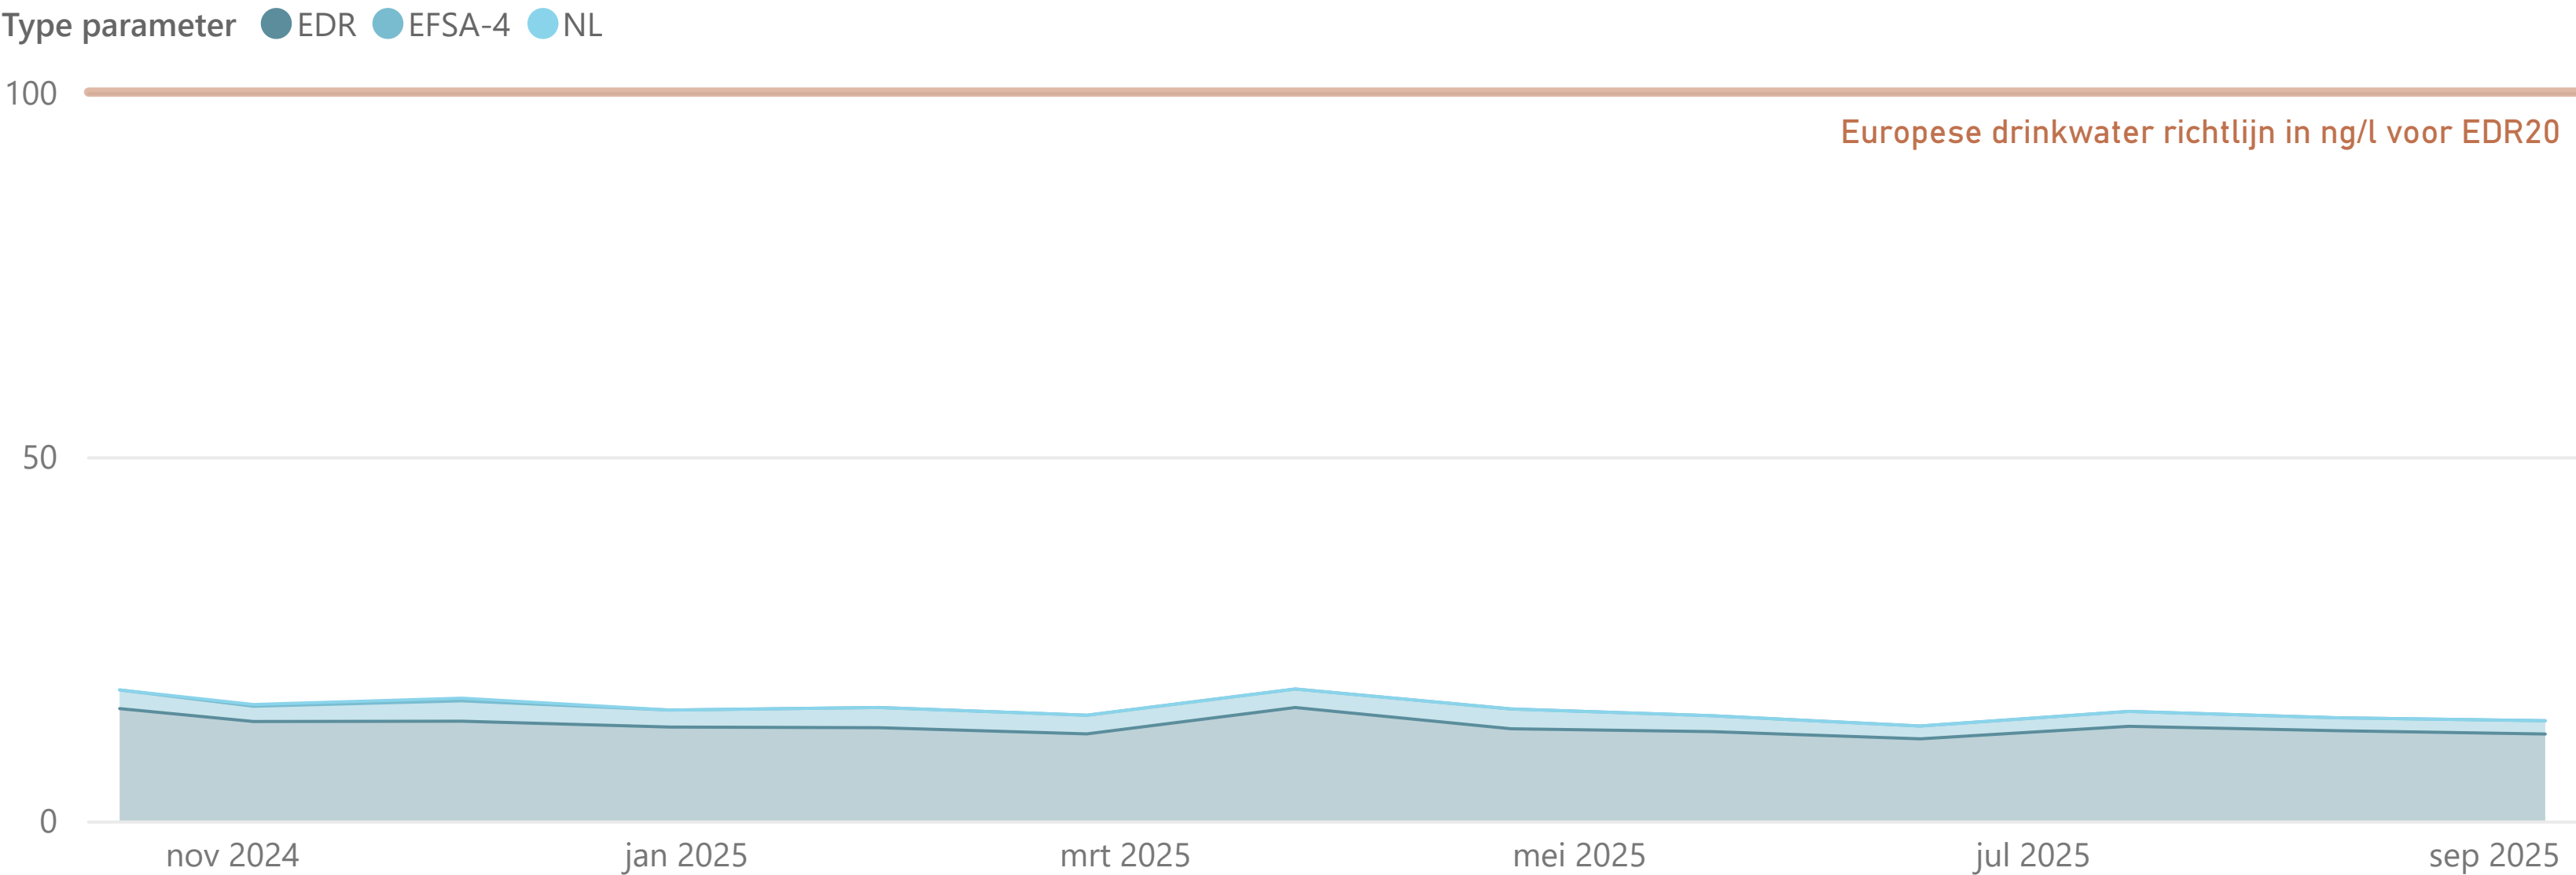

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

3,4

Gemiddeld

4,2

Maximum

6,0


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2024			2025								
	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Som EDR	1,9	1,7	1,8	1,8	1,7	2,1	1,8	1,8	1,6	1,8	1,7	1,6
Som EFSA-4	2,5	2,1	2,8	4,2	2,8	2,5	2,6	2,2	1,8	2,1	1,8	1,8
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	4,4	3,9	4,6	6,0	4,5	4,5	4,5	4,0	3,4	3,9	3,5	3,5

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	13	0,1	0,2	0,3
PEQ PFBS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	13	1,3	1,4	1,6
PEQ PFHpS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	13	0,1	0,2	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTTrDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	13	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	13	0,0	0,0	0,1
PEQ PFNA-L	EFSA-4	13	0,0	0,1	1,7
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	13	1,8	2,2	2,5
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	13	0,0	0,1	1,0
PEQ DONA	NL	13	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	13	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

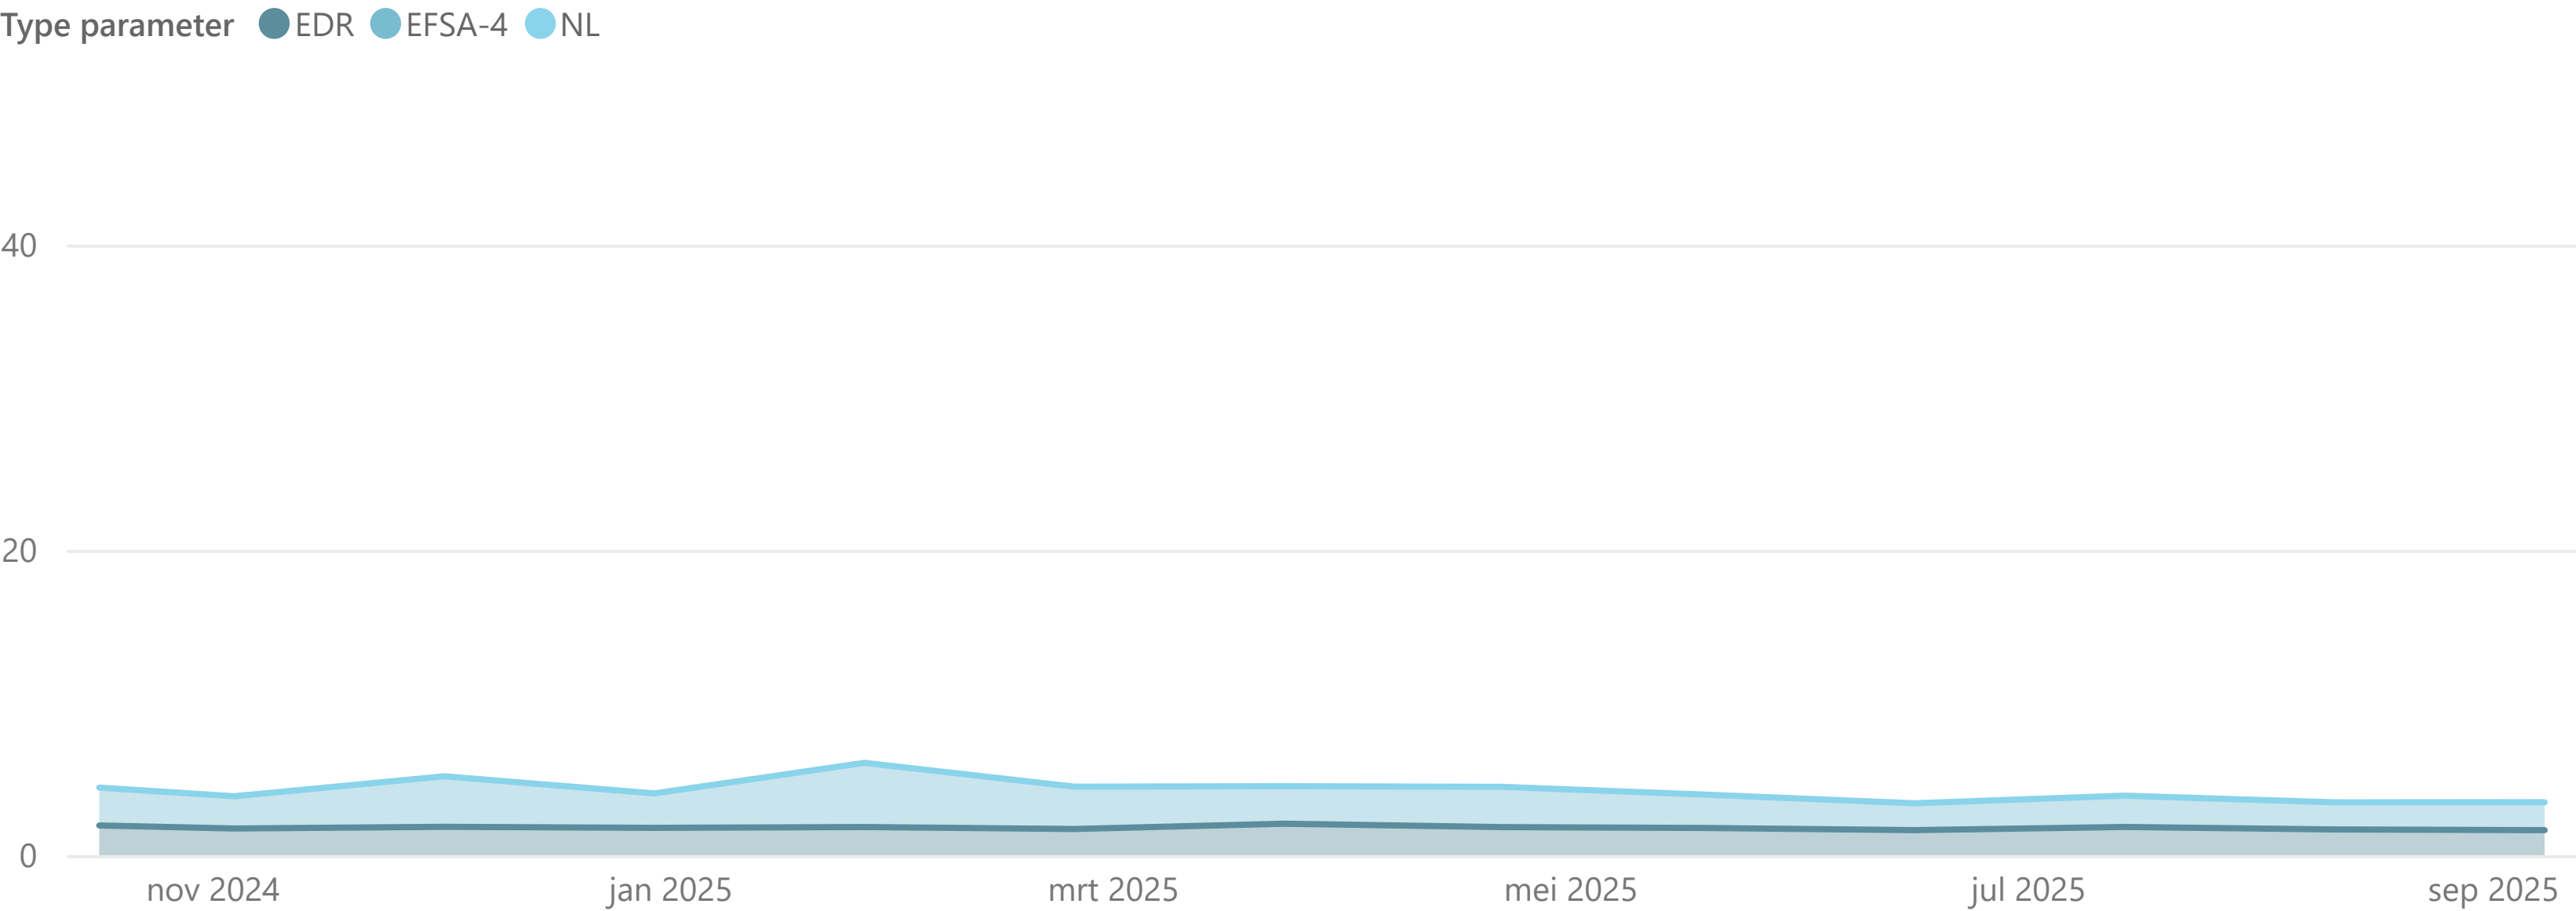


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	13	1.100	1.392	2.200

TFA gehalte drinkwater in ng/l

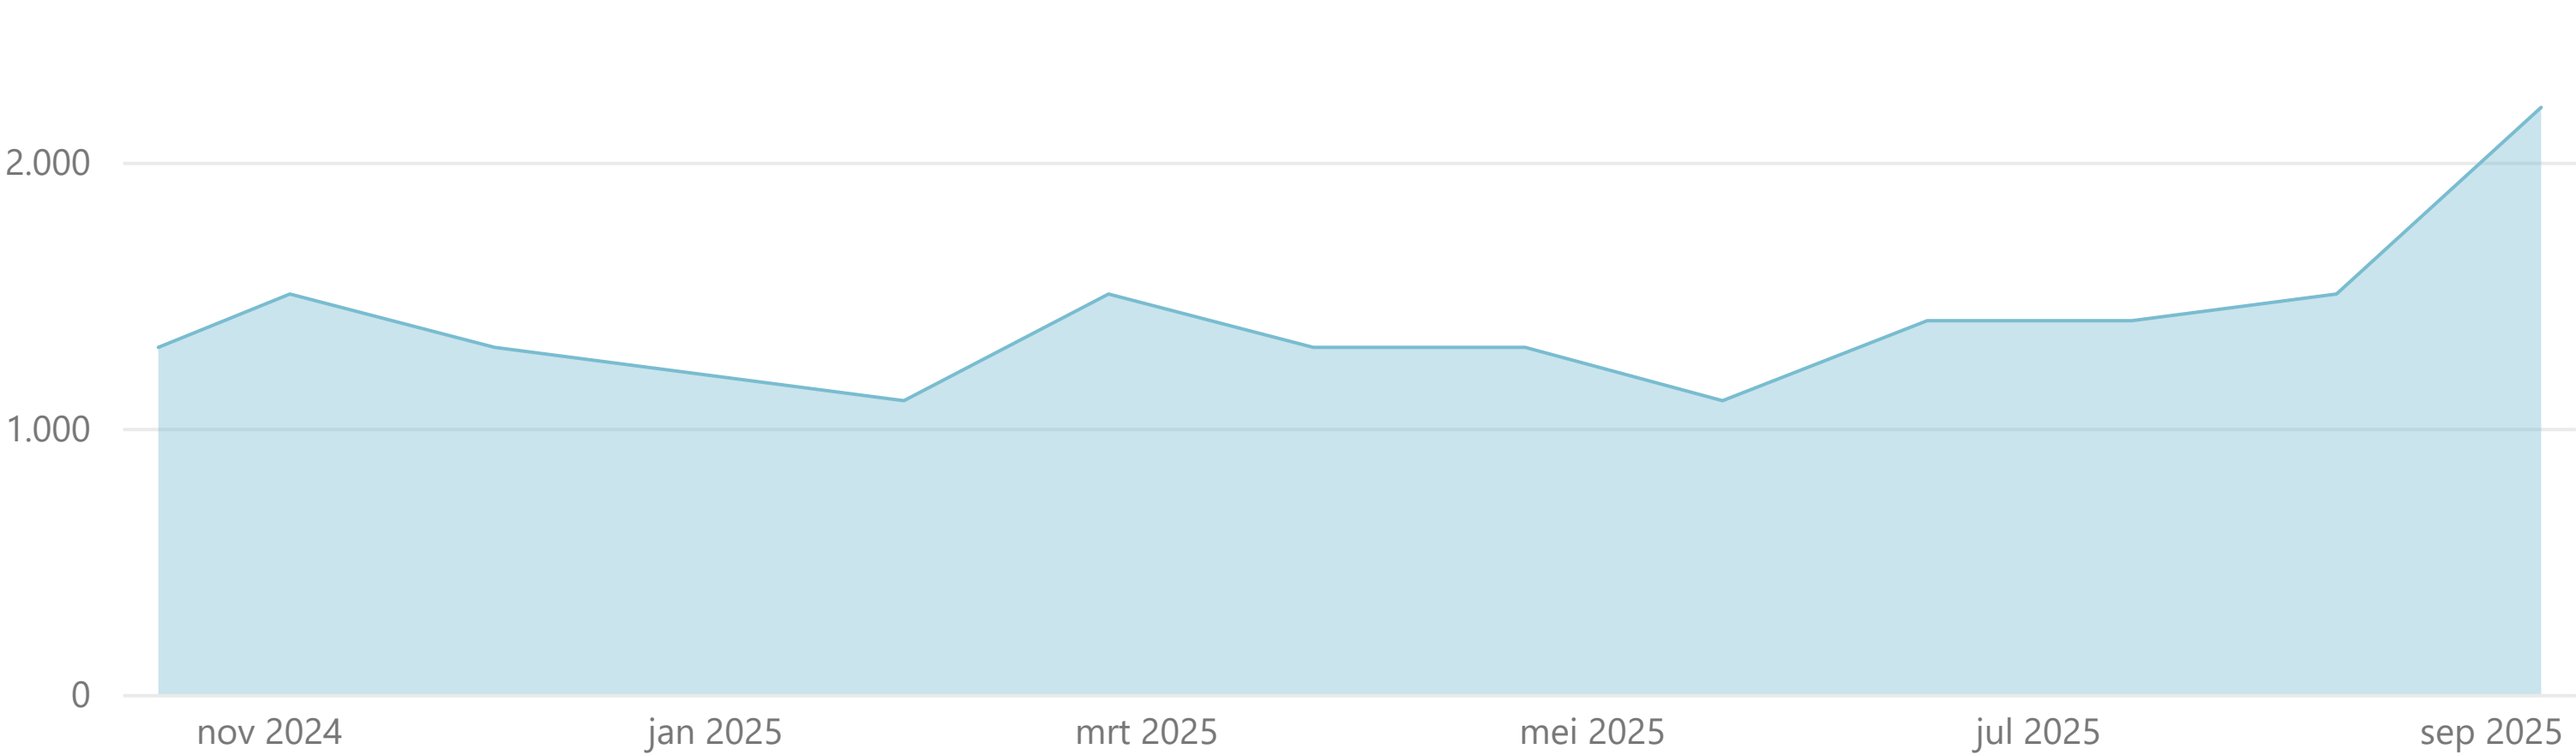

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	13	2,20	2,78	4,40

TFA gehalte drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

