

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

4,3

Gemiddeld

6,4

Maximum

14,2


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	17	2,3	3,4	9,1
PFBS-L	EDR	17	0,2	0,4	0,6
PFDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFDoDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	17	0,0	0,3	0,6
PFHpS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	17	0,4	0,8	1,1
PFNS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	17	0,0	0,8	1,2
PFPeS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFTrDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	17	0,0	0,0	0,4
PFNA-L	EFSA-4	17	0,0	0,0	0,0
PFOA-L+V	EFSA-4	17	0,3	0,6	1,7
PFOS-L+V	EFSA-4	17	0,0	0,0	0,0
DONA	NL	17	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	17	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

Jaar	2024	2025								
	202411	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202510
Som EDR	5,1	8,9	6,1	5,9	5,5	4,9	5,9	4,1	5,4	6,3
Som EFSA-4	0,6	1,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	5,7	10,3	6,8	6,6	6,1	5,5	6,2	4,3	5,8	6,8

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

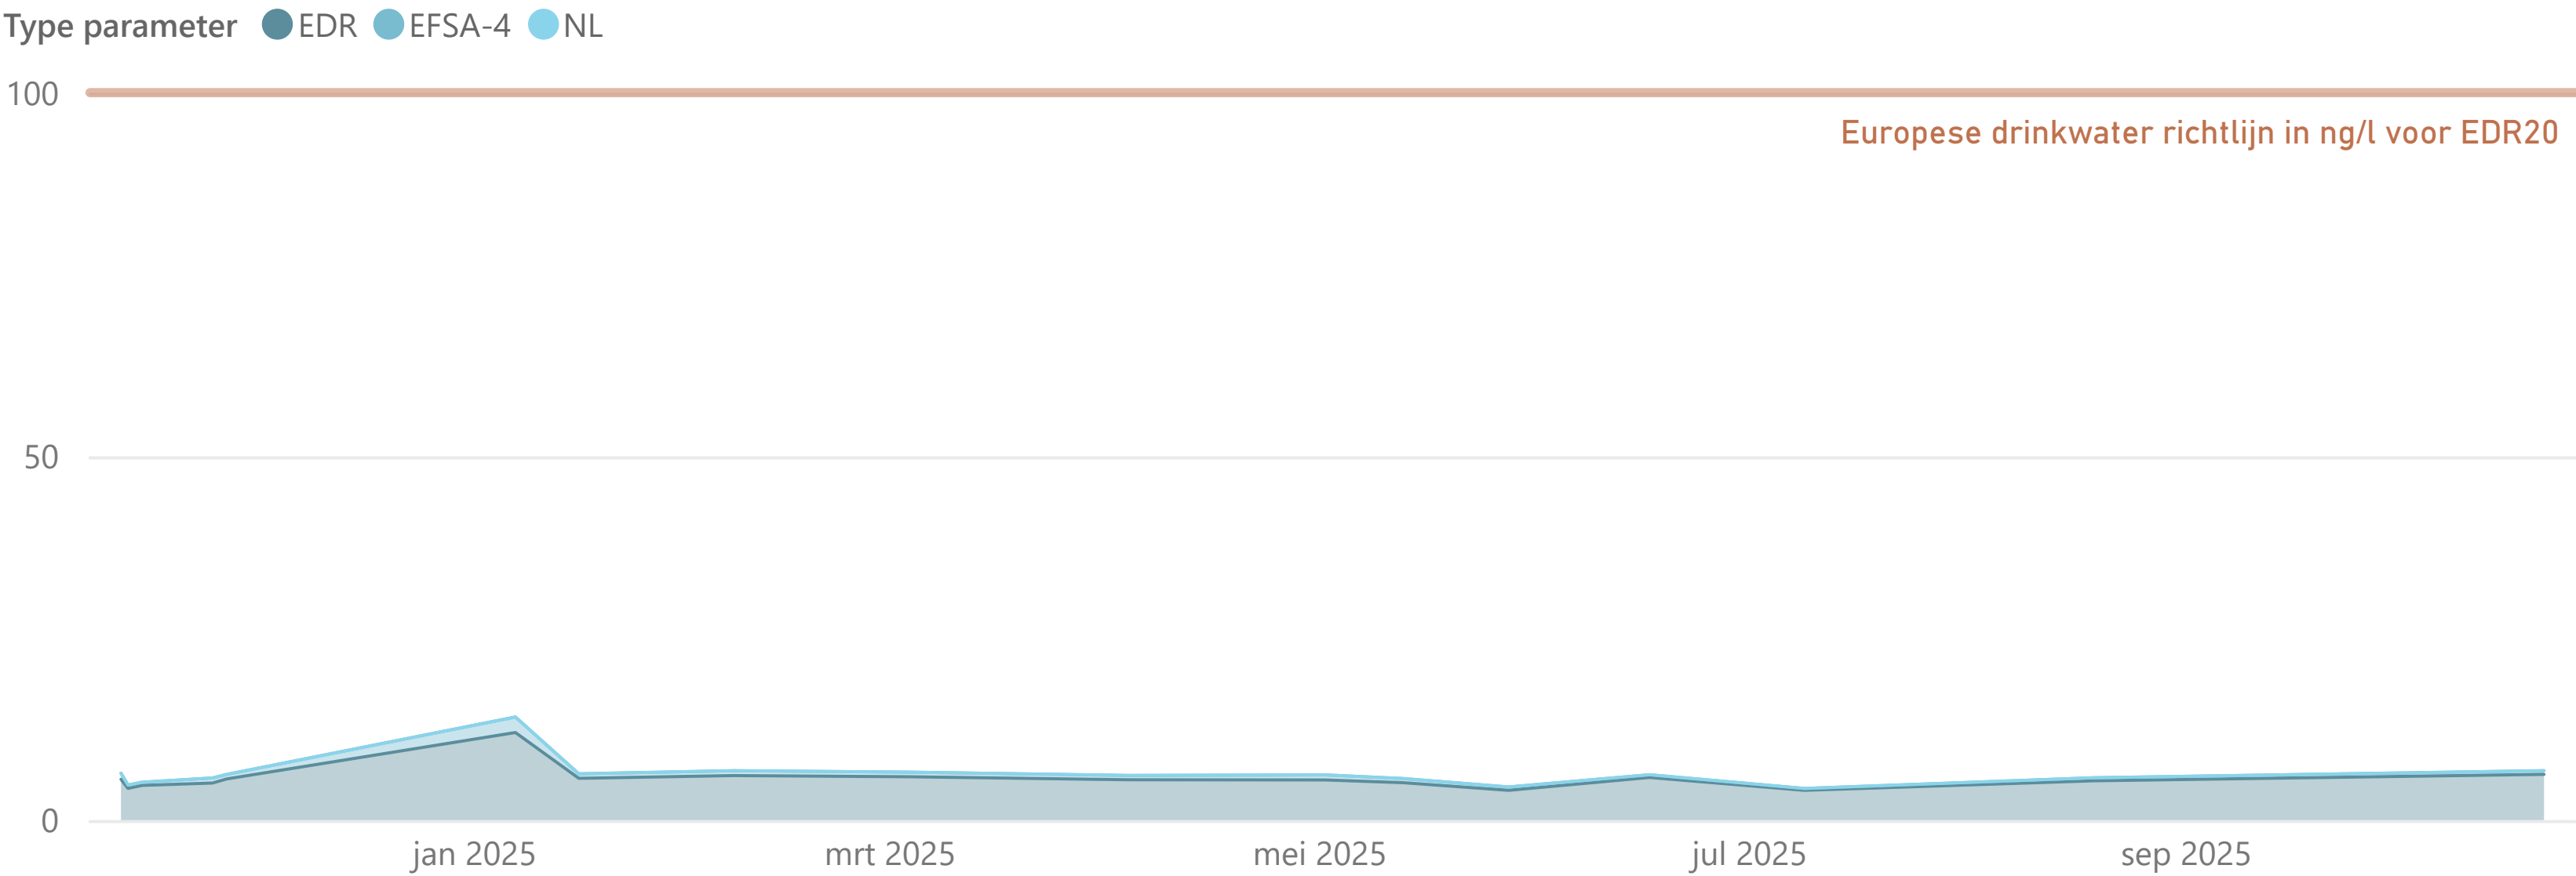

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in PFOA eq ng/l
individuele metingen

Minimum

0,4

Gemiddeld

1,2

Maximum

2,9

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA quivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	17	0,1	0,2	0,5
PEQ PFBS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDODA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	17	0,0	0,3	0,6
PEQ PFHpS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeS-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFTrDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	17	0,0	0,0	0,2
PEQ PFNA-L	EFSA-4	17	0,0	0,0	0,0
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	17	0,3	0,6	1,7
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	17	0,0	0,0	0,0
PEQ DONA	NL	17	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	17	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2024	2025								
	202411	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202510
Som EDR	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7
Som EFSA-4	0,6	1,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	1,2	2,0	1,4	1,5	1,2	0,9	0,8	0,4	0,8	1,2

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL

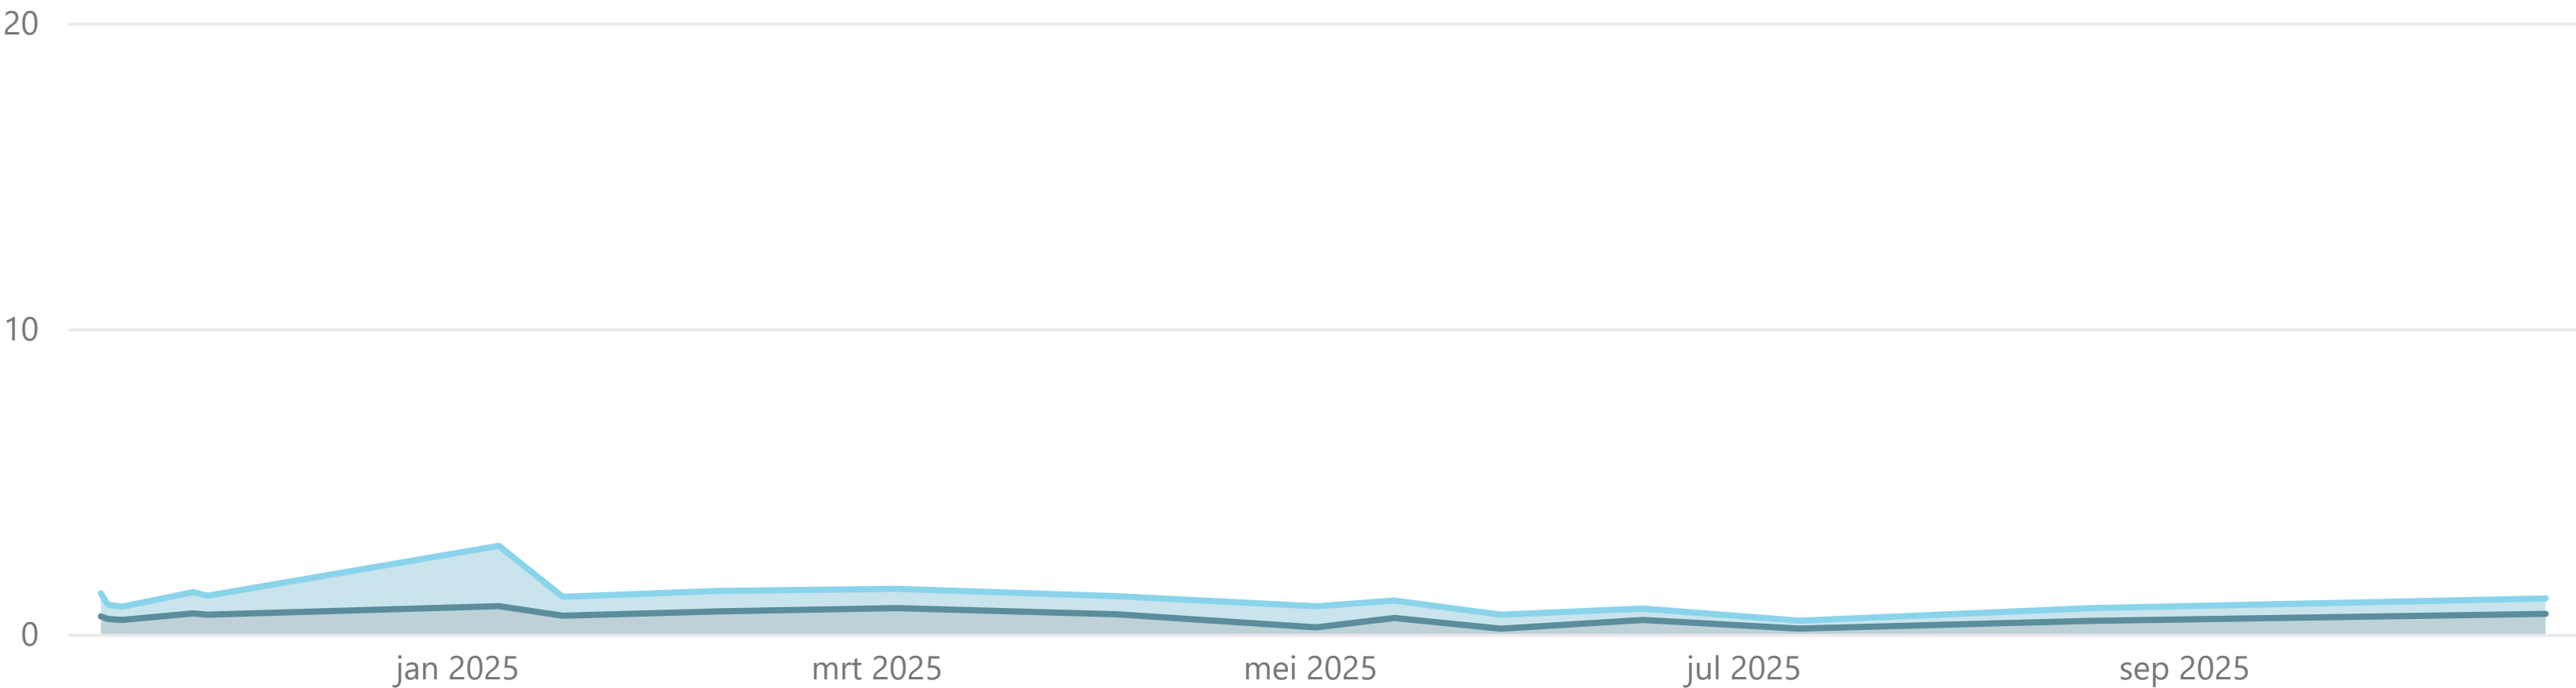


De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	15	61,0	272,7	370,0

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

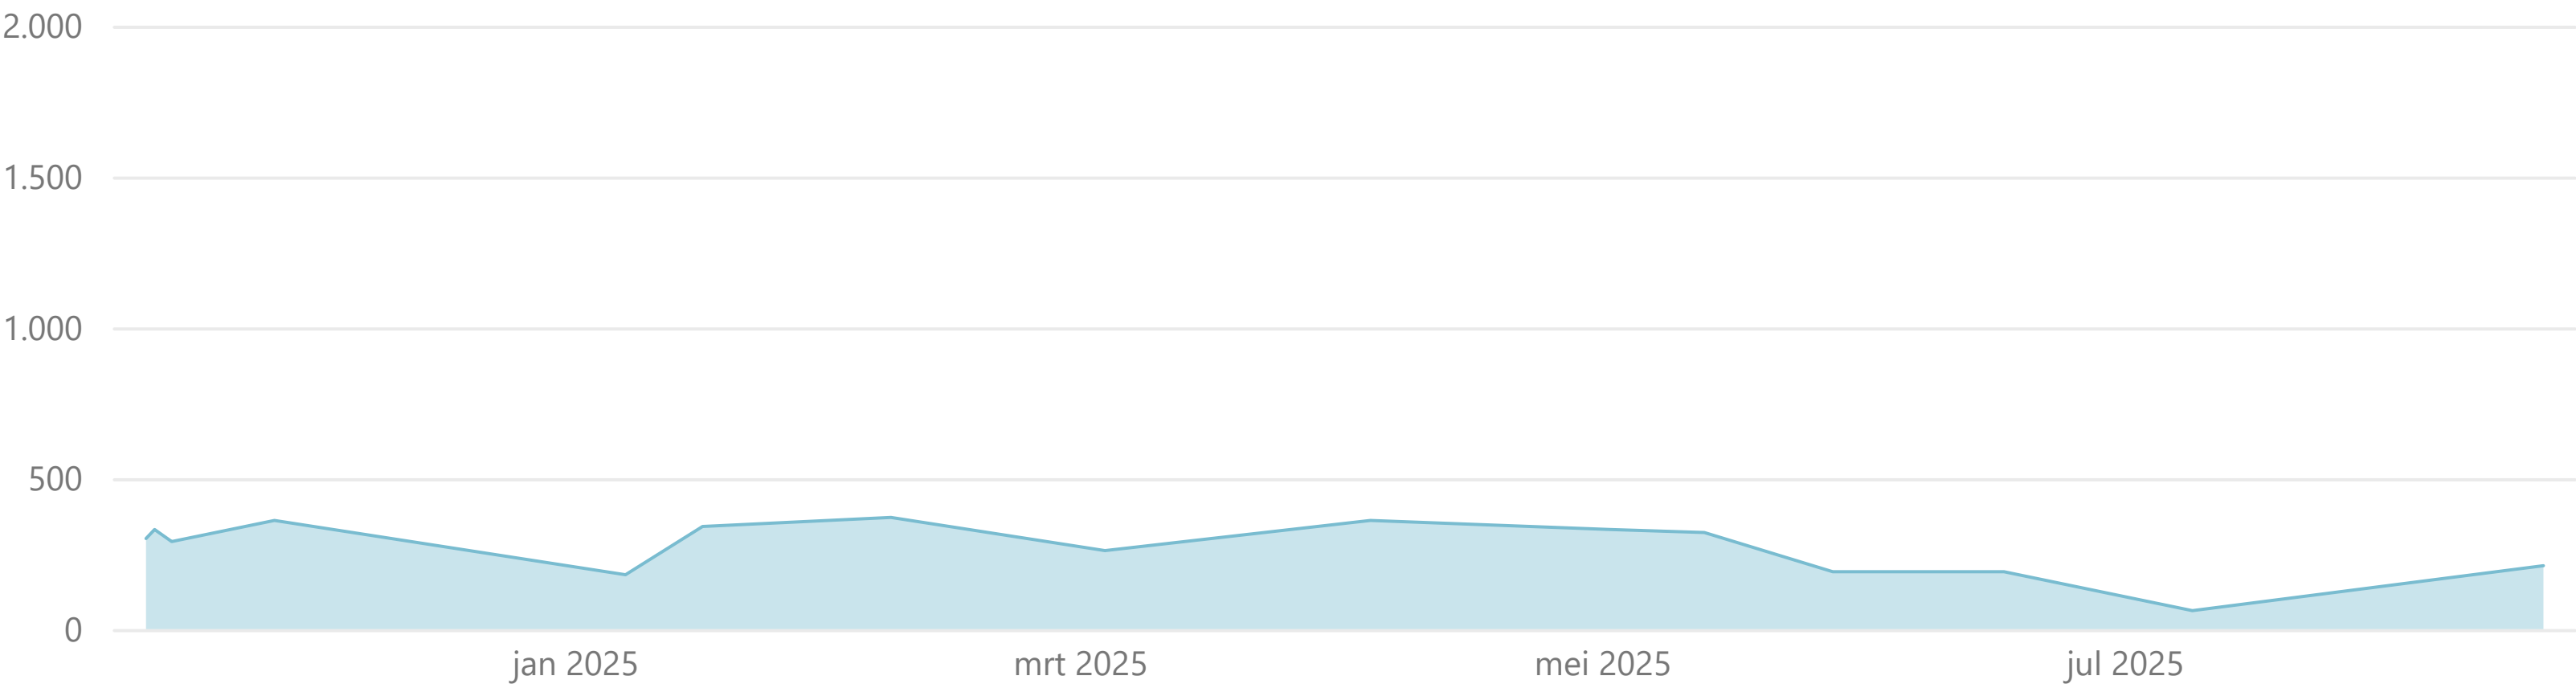

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	15	0,1	0,5	0,7

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

