

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l  
*individuele metingen*

Minimum

4,3

Gemiddeld

6,6

Maximum

14,2


Parameters PFAS drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PFBA-L                  | EDR            | 14     | 2,4 | 3,6 | 9,1 |
| PFBS-L                  | EDR            | 14     | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| PFDA-L                  | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDoDA-L                | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDoDS-L                | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFDS-L                  | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHpA-L                 | EDR            | 14     | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| PFHpS-L                 | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxA-L                 | EDR            | 14     | 0,4 | 0,8 | 1,1 |
| PFNS-L                  | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFPeA-L                 | EDR            | 14     | 0,0 | 0,8 | 1,2 |
| PFPeS-L                 | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTrDA-L                | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFTrDS-L                | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDA-L                | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFUnDS-L                | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFHxS-L+V               | EFSA-4         | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| PFNA-L                  | EFSA-4         | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PFOA-L+V                | EFSA-4         | 14     | 0,3 | 0,6 | 1,7 |
| PFOS-L+V                | EFSA-4         | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DONA                    | NL             | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HFPO-DA                 | NL             | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l

| Jaar            | 2025   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 202506 | 202507 | 202508 | 202510 | 202511 |
| Som EDR         | 8,9    | 6,1    | 5,9    | 5,5    | 4,9    | 5,9    | 4,1    | 5,4    | 6,3    | 6,0    |
| Som EFSA-4      | 1,4    | 0,7    | 0,6    | 0,6    | 0,6    | 0,4    | 0,3    | 0,4    | 0,5    | 0,5    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 10,3   | 6,8    | 6,6    | 6,1    | 5,5    | 6,2    | 4,3    | 5,8    | 6,8    | 6,5    |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l (som onderstaande typen)

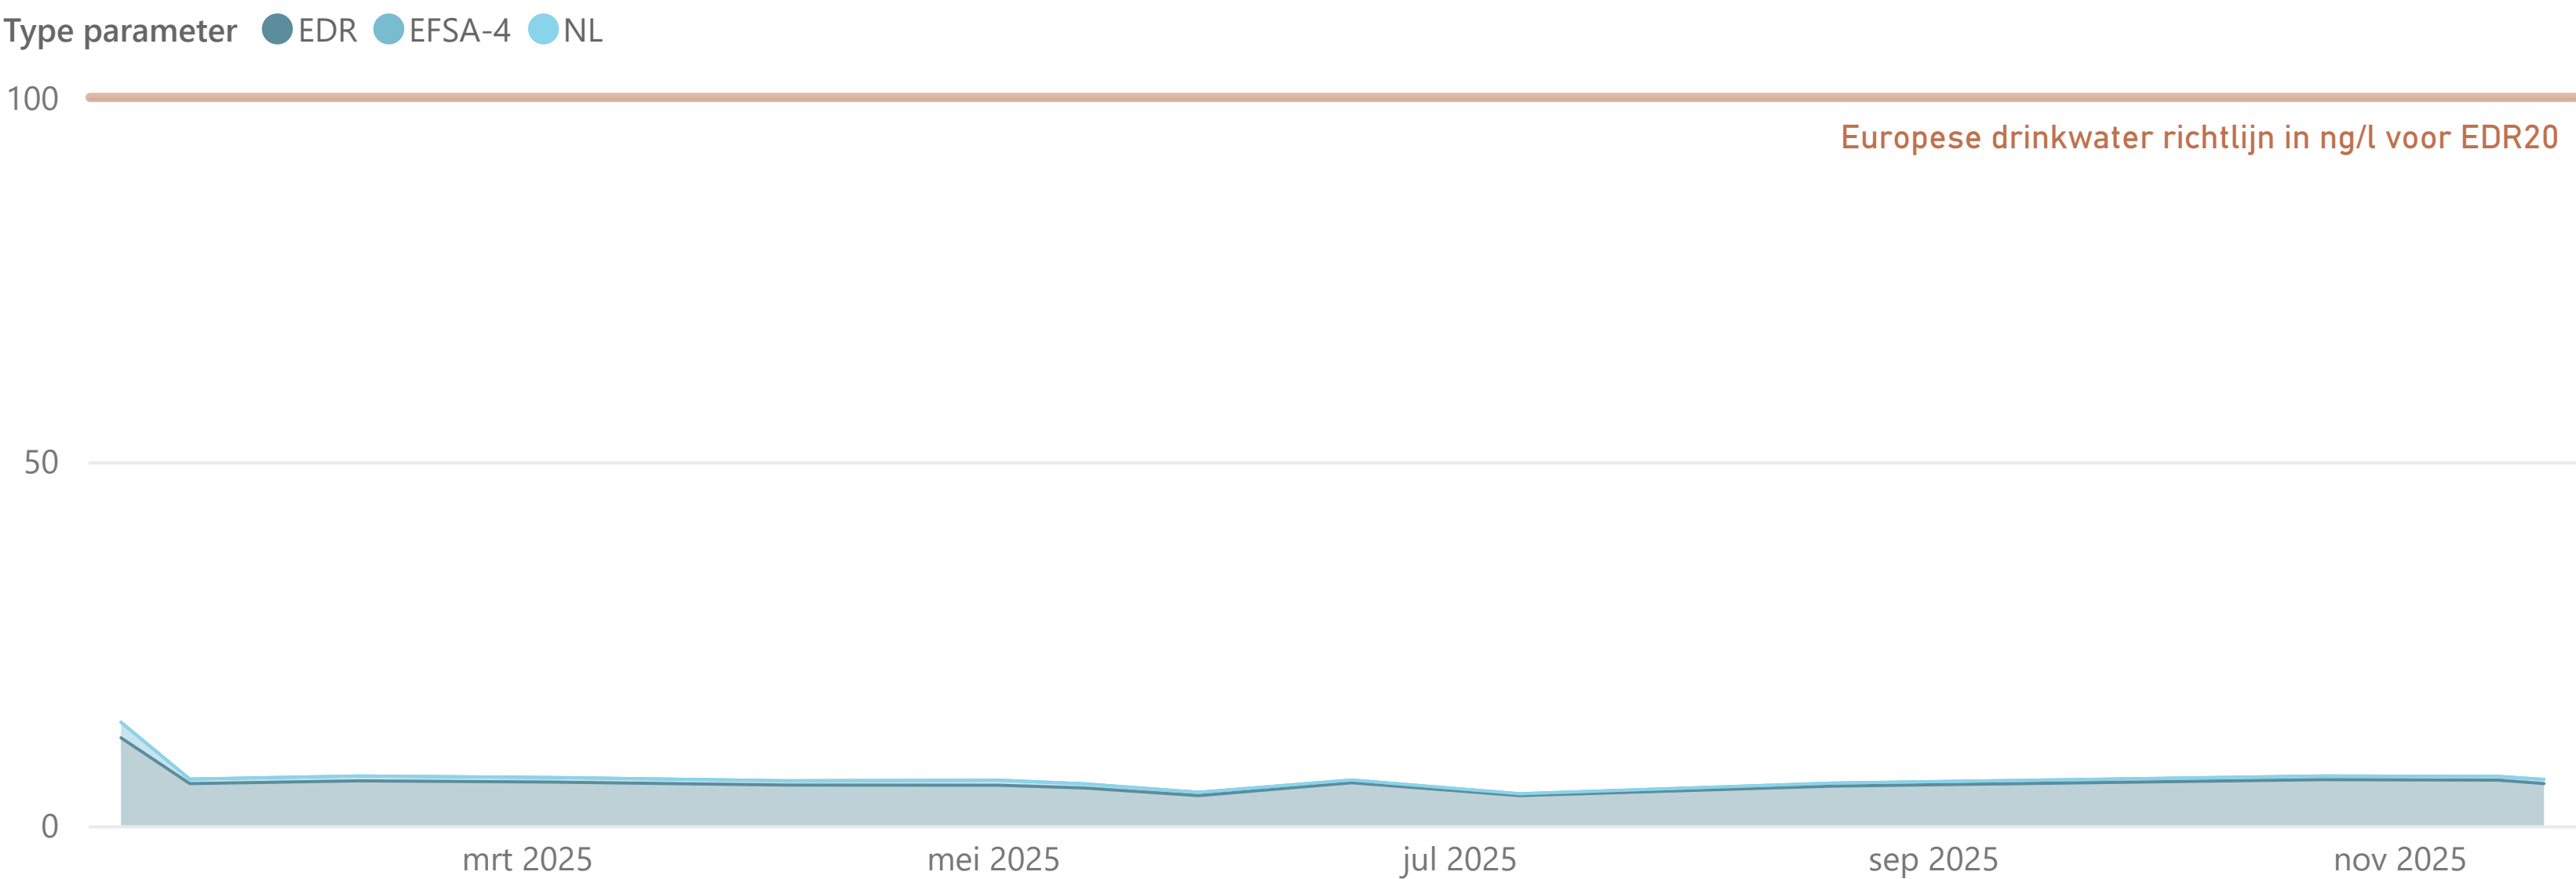

De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in PFOA eq ng/l  
*individuele metingen*

Minimum

0,4

Gemiddeld

1,2

Maximum

2,9

Parameters PFAS drinkwater in ng/l PFOA quivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ PFBA-L              | EDR            | 14     | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| PEQ PFBS-L              | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDA-L              | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDoDA-L            | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFDS-L              | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHpA-L             | EDR            | 14     | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| PEQ PFHpS-L             | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxA-L             | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFPeA-L             | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| PEQ PFPeS-L             | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFTrDA-L            | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFUnDA-L            | EDR            | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFHxS-L+V           | EFSA-4         | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| PEQ PFNA-L              | EFSA-4         | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ PFOA-L+V            | EFSA-4         | 14     | 0,3 | 0,6 | 1,7 |
| PEQ PFOS-L+V            | EFSA-4         | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ DONA                | NL             | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PEQ HFPO-DA             | NL             | 14     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Jaar            | 2025   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 202506 | 202507 | 202508 | 202510 | 202511 |
| Som EDR         | 0,7    | 0,7    | 0,8    | 0,6    | 0,3    | 0,5    | 0,2    | 0,4    | 0,7    | 0,7    |
| Som EFSA-4      | 1,3    | 0,7    | 0,6    | 0,6    | 0,6    | 0,4    | 0,3    | 0,4    | 0,5    | 0,5    |
| Som NL2         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Som EDR20 + NL2 | 2,0    | 1,4    | 1,5    | 1,2    | 0,9    | 0,8    | 0,4    | 0,8    | 1,2    | 1,3    |

Som EDR20 + NL2 drinkwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)




De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA drinkwater in ng/l

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min  | Gem   | Max   |
|-------------------------|----------------|--------|------|-------|-------|
| TFA                     | Totaal         | 14     | 61,0 | 267,2 | 440,0 |

TFA drinkwater in ng/l

Type parameter ● Totaal

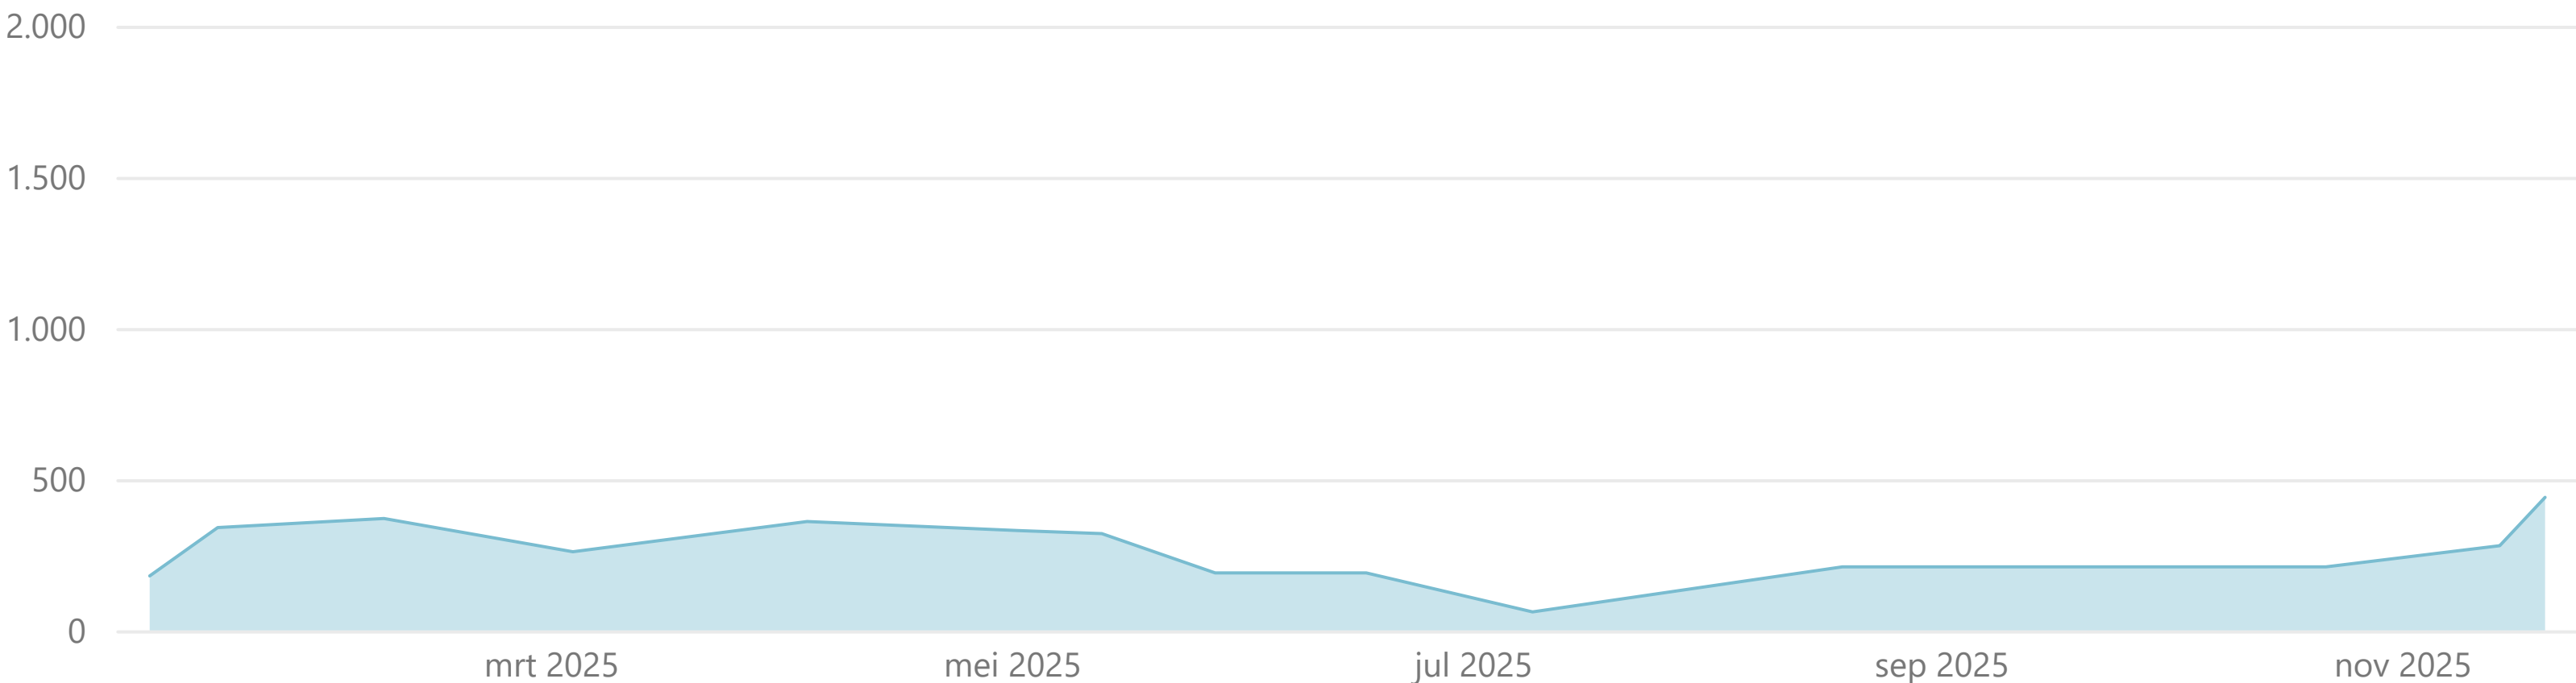

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

| Parameternaam<br>(kort) | Type parameter | Aantal | Min | Gem | Max |
|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| PEQ TFA                 | Totaal         | 14     | 0,1 | 0,5 | 0,9 |

TFA drinkwater in ng/l PFOA equivalenten

Type parameter ● Totaal

